

## შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება

სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 (+0.00 ნიშნულზე გასახდელი,  
საქმიანი ჯგუფი სქ (+0.00 ნიშნულზე ოფისი)

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	II-B
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	II-B
შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა:	

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	4	1
საქმიანი ჯგუფი სქ	4	1
	დასაშვები სიმაღლე	შემოთავაზებული სიმაღლე
შენობის სიმაღლე =	16.80	
მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა =		1

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი (სართულზე)	შემოთავაზებული ფართობი (სართულზე)
საქმიანი ჯგუფი სქ +0.00 ნიშ.	2 140	129.51
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1 +0.00 ნიშ.	1 630	55.5
შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =	185.01	
სართულების რაოდენობა =	1	
შენობის საერთო ფართობი =	250	

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით									
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშეფებით	დაუცველი
„ბ-ც“ ღებებში	9.64	0	0	45%	45%	15%	-	-	4%
„1-5“ ღებებში	10.01	0	0	შეუზღ.	შეუზღ.	შეუზღ.	-	-	აკმაყოფილებს
„1-4“ ღებებში	9.69	0	0	შეუზღუდავი	შეუზღუდავი	45%	-	-	8%


ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/ სივრცეები/გასასვ ლელი საშუალებები	ავტოსაშხე ფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლადმომჩე ნი და ცეცხლადმომჩ ენი სისტემები	სახანძრო მილდგარებ ის სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრ ები	საავარიო განგაშის სისტემები
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	არა		კი	არა		კი	კი
საქმიანი ჯგუფი სქ	არა		კი	არა		კი	კი
დერეფანი	არა		კი	კი		კი	კი
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი			
სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი				-			

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სასაწყობო ჯგუფი სწ-1	კი	კი
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	კი
დერეფანი	კი	კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელის/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელის/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწის დონის სართული	სწ-1 და სქ დ.დ.28	2	3 (გზა-კარი)	-	-	-	-	0.82	0.94 და მეტი

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით													
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)											
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სასმელი წყლის ფანტანი		სამომსახურეო ნიჟარა		სამზარეულოს ნიჟარა	
		აბაიენაიციამ	ისალაი	აბაიენაიციამ	ისალაი	აბაიენაიციამ	ისალაი	აბაიენაიციამ	ისალაი	აბაიენაიციამ	ისალაი	აბაიენაიციამ	ისალაი
1	სწ-1 და სქ დ.დ.28	2	4	2	4	-	-	1	2	1	1	1	1

პირობითი აღნიშვნები

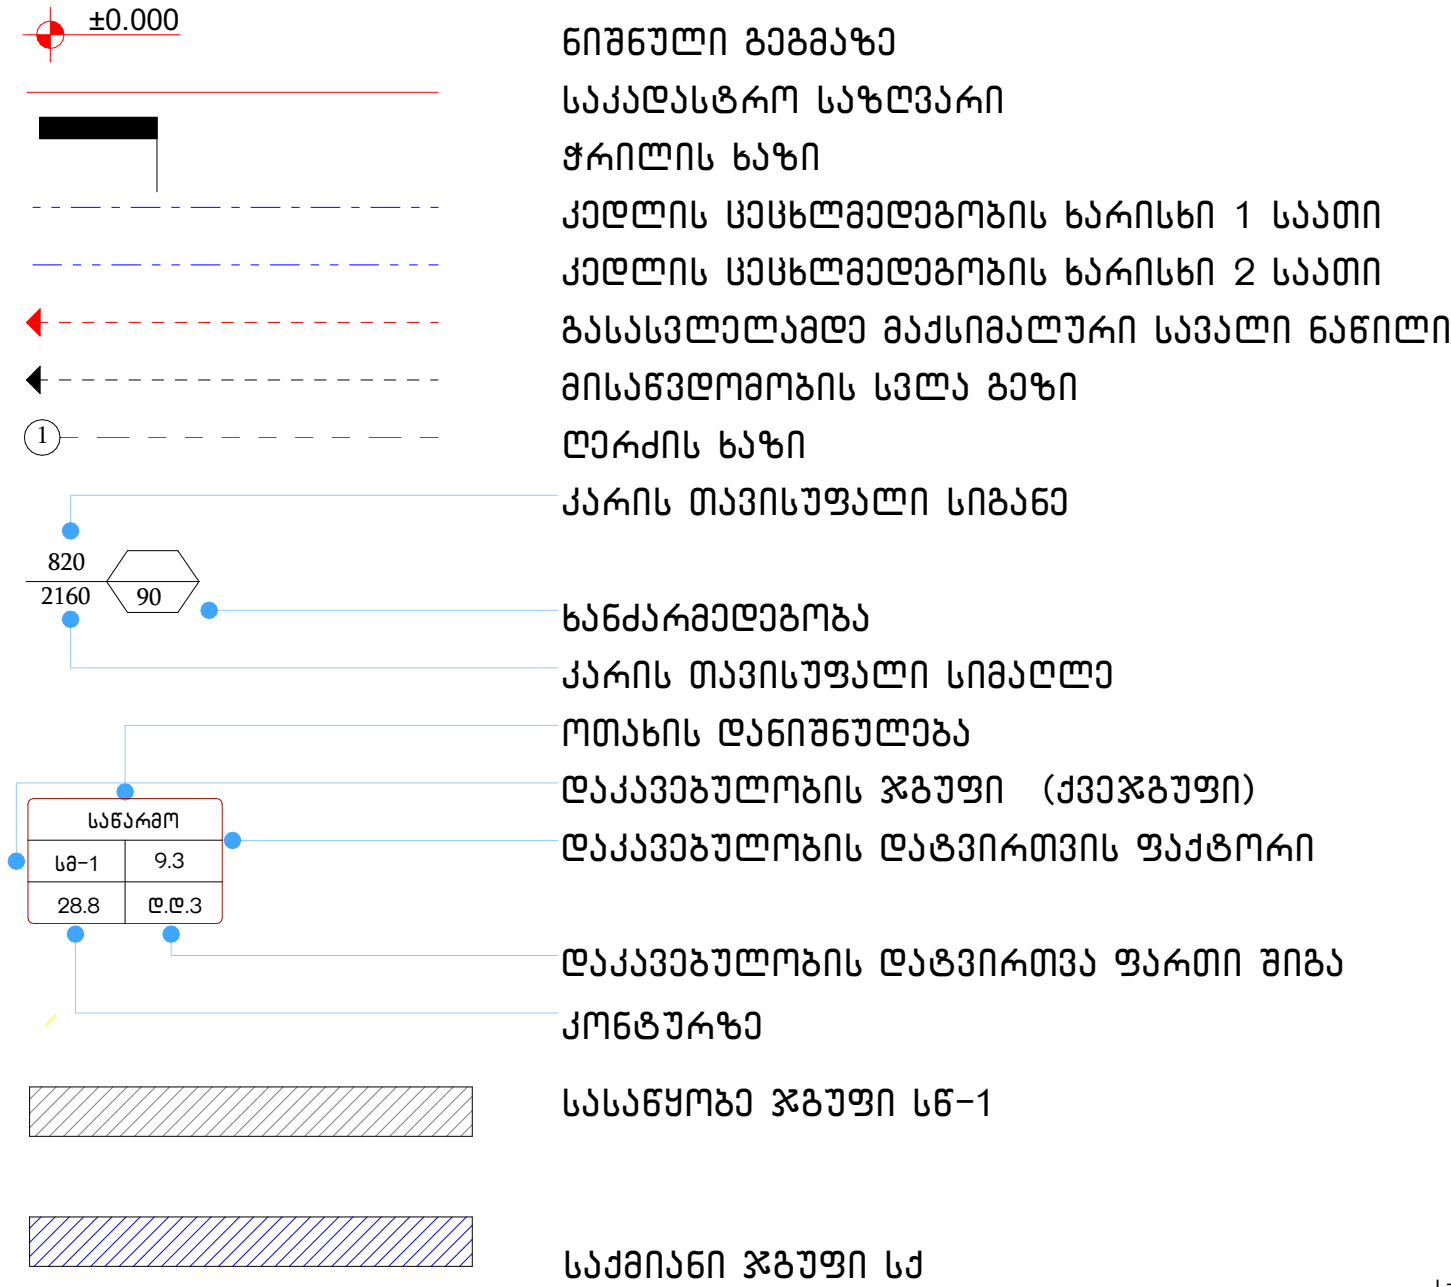

სახანძრო სისტემები	
	კვამლადმოძიენი
	მილდგარი
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი
	უშვავ
	წყლის დასალავი დისკანსერი
	საევაკუაციო გასასვლელი
	ვიზუალური და ხმოვანი განგაშის სისტემა

L=7000  
12% ➡

ვანდუსის დახრის მიმართულება  
(ვანდუსის სიგრძე)  
(ქვემოდას ზემოთ) (ვანდუსის დახრა)



გასასვლელთან მისაღობი სავალი მაძილი ცხრილი 1016.2		
დაკავებულობა	საშხეუი სისტამეზის გარეჟე (ა)	საშხეუი სისტამეზით (ა)
სწ-1	60	75
სქ	60	90

-----	კედლის ცეცსლმედგოგზა (1სტ.)
-----	კედლის ცეცსლმედგოგზა (2სტ.)
////	საქმიანი ჯგუფი სქ
////	სასაწყობო ჯგუფი სწ-1

მაქსიმალური ფართობის დაშვება თითო დამკავებულზე ცხრილი 1004.12				
დაკავებულობა	აღწერილობა	ფართი ა	დაკავებულობის დაცვითვის ფაქტორი	დ.დ.
სქ	საოფისე სივრცე N1	47.13	9.3	6
სქ	საოფისე სივრცე N2	31.30	ფიქს.	5
სქ	საოფისე სივრცე N3	15.02	ფიქს.	4
სქ	საგვარკულო სავალი	36.06	ფიქს.	11
სწ-2	გასახდელი N1	36.06	27.9	1
სწ-2	გასახდელი N2	19.44	27.9	1
185.01				28