1-ლი სართულის გეგმა სავენტილაციო სისტემების დატანით.

მ-ბი 1:150

ფირმა "Mitsubishi"-ს კანალური კონდიციონერი *PEFY-P100VMH-E*
W=11.2 kW, Q=12.5kW, L=1600m3/h,
(h)380x1200x900mm, Pa=200Pa, N=0.48 kW,
U=220-240v, Noise=34-42dB(A), P=70.0 kg

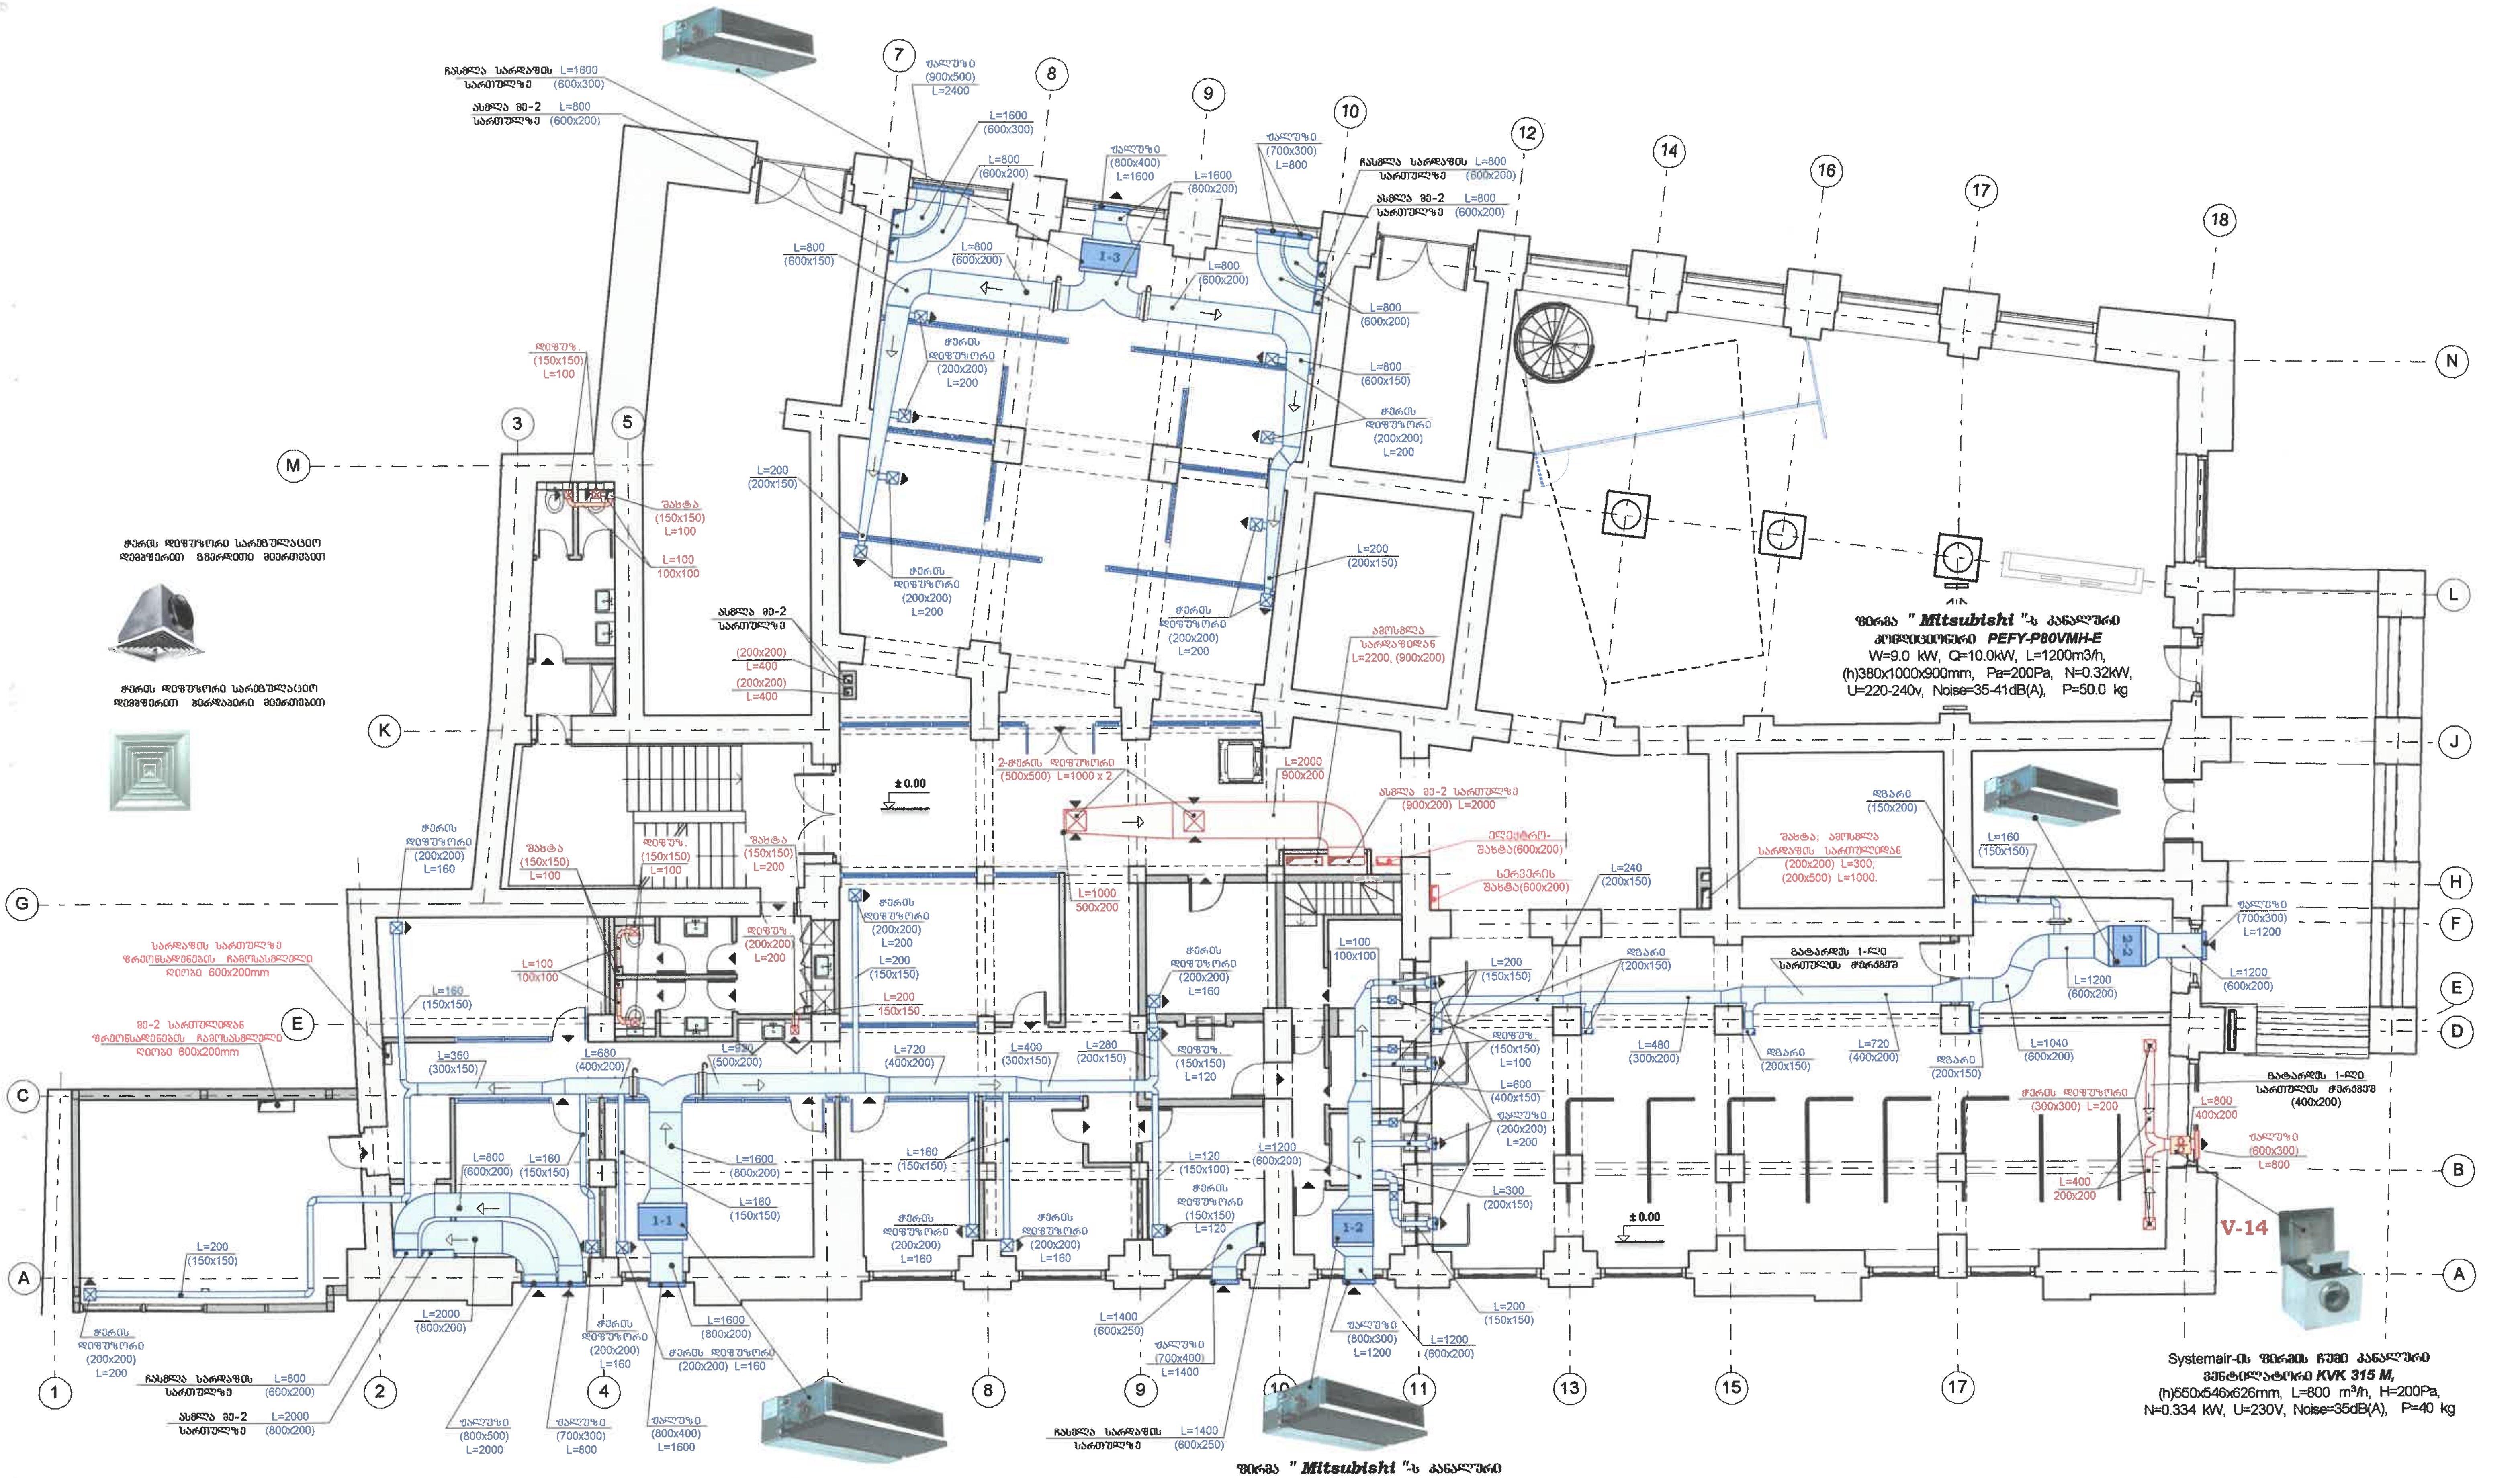

ფირმა "Mitsubishi"-ს კანალური კონდიციონერი *PEFY-P100VMH-E*
W=11.2 kW, Q=12.5kW, L=1600m3/h,
(h)380x1200x900mm, Pa=200Pa, N=0.48 kW,
U=220-240v, Noise=34-42dB(A), P=70.0 kg

ფირმა "Mitsubishi"-ს კანალური კონდიციონერი *PEFY-P80VMH-E*
W=9.0 kW, Q=10.0kW, L=1200m3/h,
(h)380x1000x900mm, Pa=200Pa, N=0.32kW,
U=220-240v, Noise=35-41dB(A), P=50.0 kg

შპს „არსი" საინჟინრო კონსალტინგი„				„სილქ როუდ ბანკი"-ს ცენტრალური ფილიალი სათავსოების მოწყობა			
პროექტ. ხელმძ.	დ. კოსტიაძე		სტადია	მ.პ.	თარიღი	01.05.07
ნაწილის ხელმძ.	პ. მარუშიძე		კონდიციონება ვენტილაცია			
დაამუშავა	ბ. მკრტიჩანი		ინდექსი	კვ	ფურც.	3