


კავკასიის მედიცინის ცენტრი				
#	პროდუქციის ჩამონათვალი	მოცუ	განზ	ერთ
1	სამაცივრე დანადგარი (ჩილერი) კონდესატორის ჰაერით გაგრილება . წყლის პარამეტრები 7 -12 C°. ეკოლოგიურად სუფთა მაცივარაგენტზე (R410. R32.) მომუშავე. მოეწყოს სადგამი და დანადგარი დამონტაჟდეს ანტივიბრაციულ ბალიშებზე	460 კვტ	კომპ	3
2	ცივი წყლის საცირკულაციო ტუმბო	მ³/სთ 103 H=17 მ	ცალი	3
3	ფოლადის მილი	დნ 200	გრძ/მ	37
4	ფოლადის მილი	დნ 280	გრძ/მ	10
5	ფოლადის მილი	დნ 350	გრძ/მ	14
6	ქვაბამბა, ფოლადის მილების შესაფუთად	50 მმ	მ²	53
7	მოთუთებული თუნუქი, ფოლადის მილის შესაფუთად	0.5 მმ	მ²	53
8	მექანიკური წყლის ვენტილი	დნ 200	ცალი	9
9	მექანიკური წყლის ფილტრი	დნ 250	ცალი	3
10	უკუსარქველი	დნ 250	ცალი	3
11	ბაკაკუმლატორი	3000 ლიტრ	ცალი	1
12	არსებული ჩილერისა და შემოდობილი კონსტრუქციის დემონტაჟი			
13	ამწე მომსახურება			
14	სამაგრი და დამხარე მასალა პროდუქციის ღირებულების	%		
15	გაუთვალისწინებული ხარჯი	%		

ჩილერის მოწყობის რეკონსტრუქციის სქემა

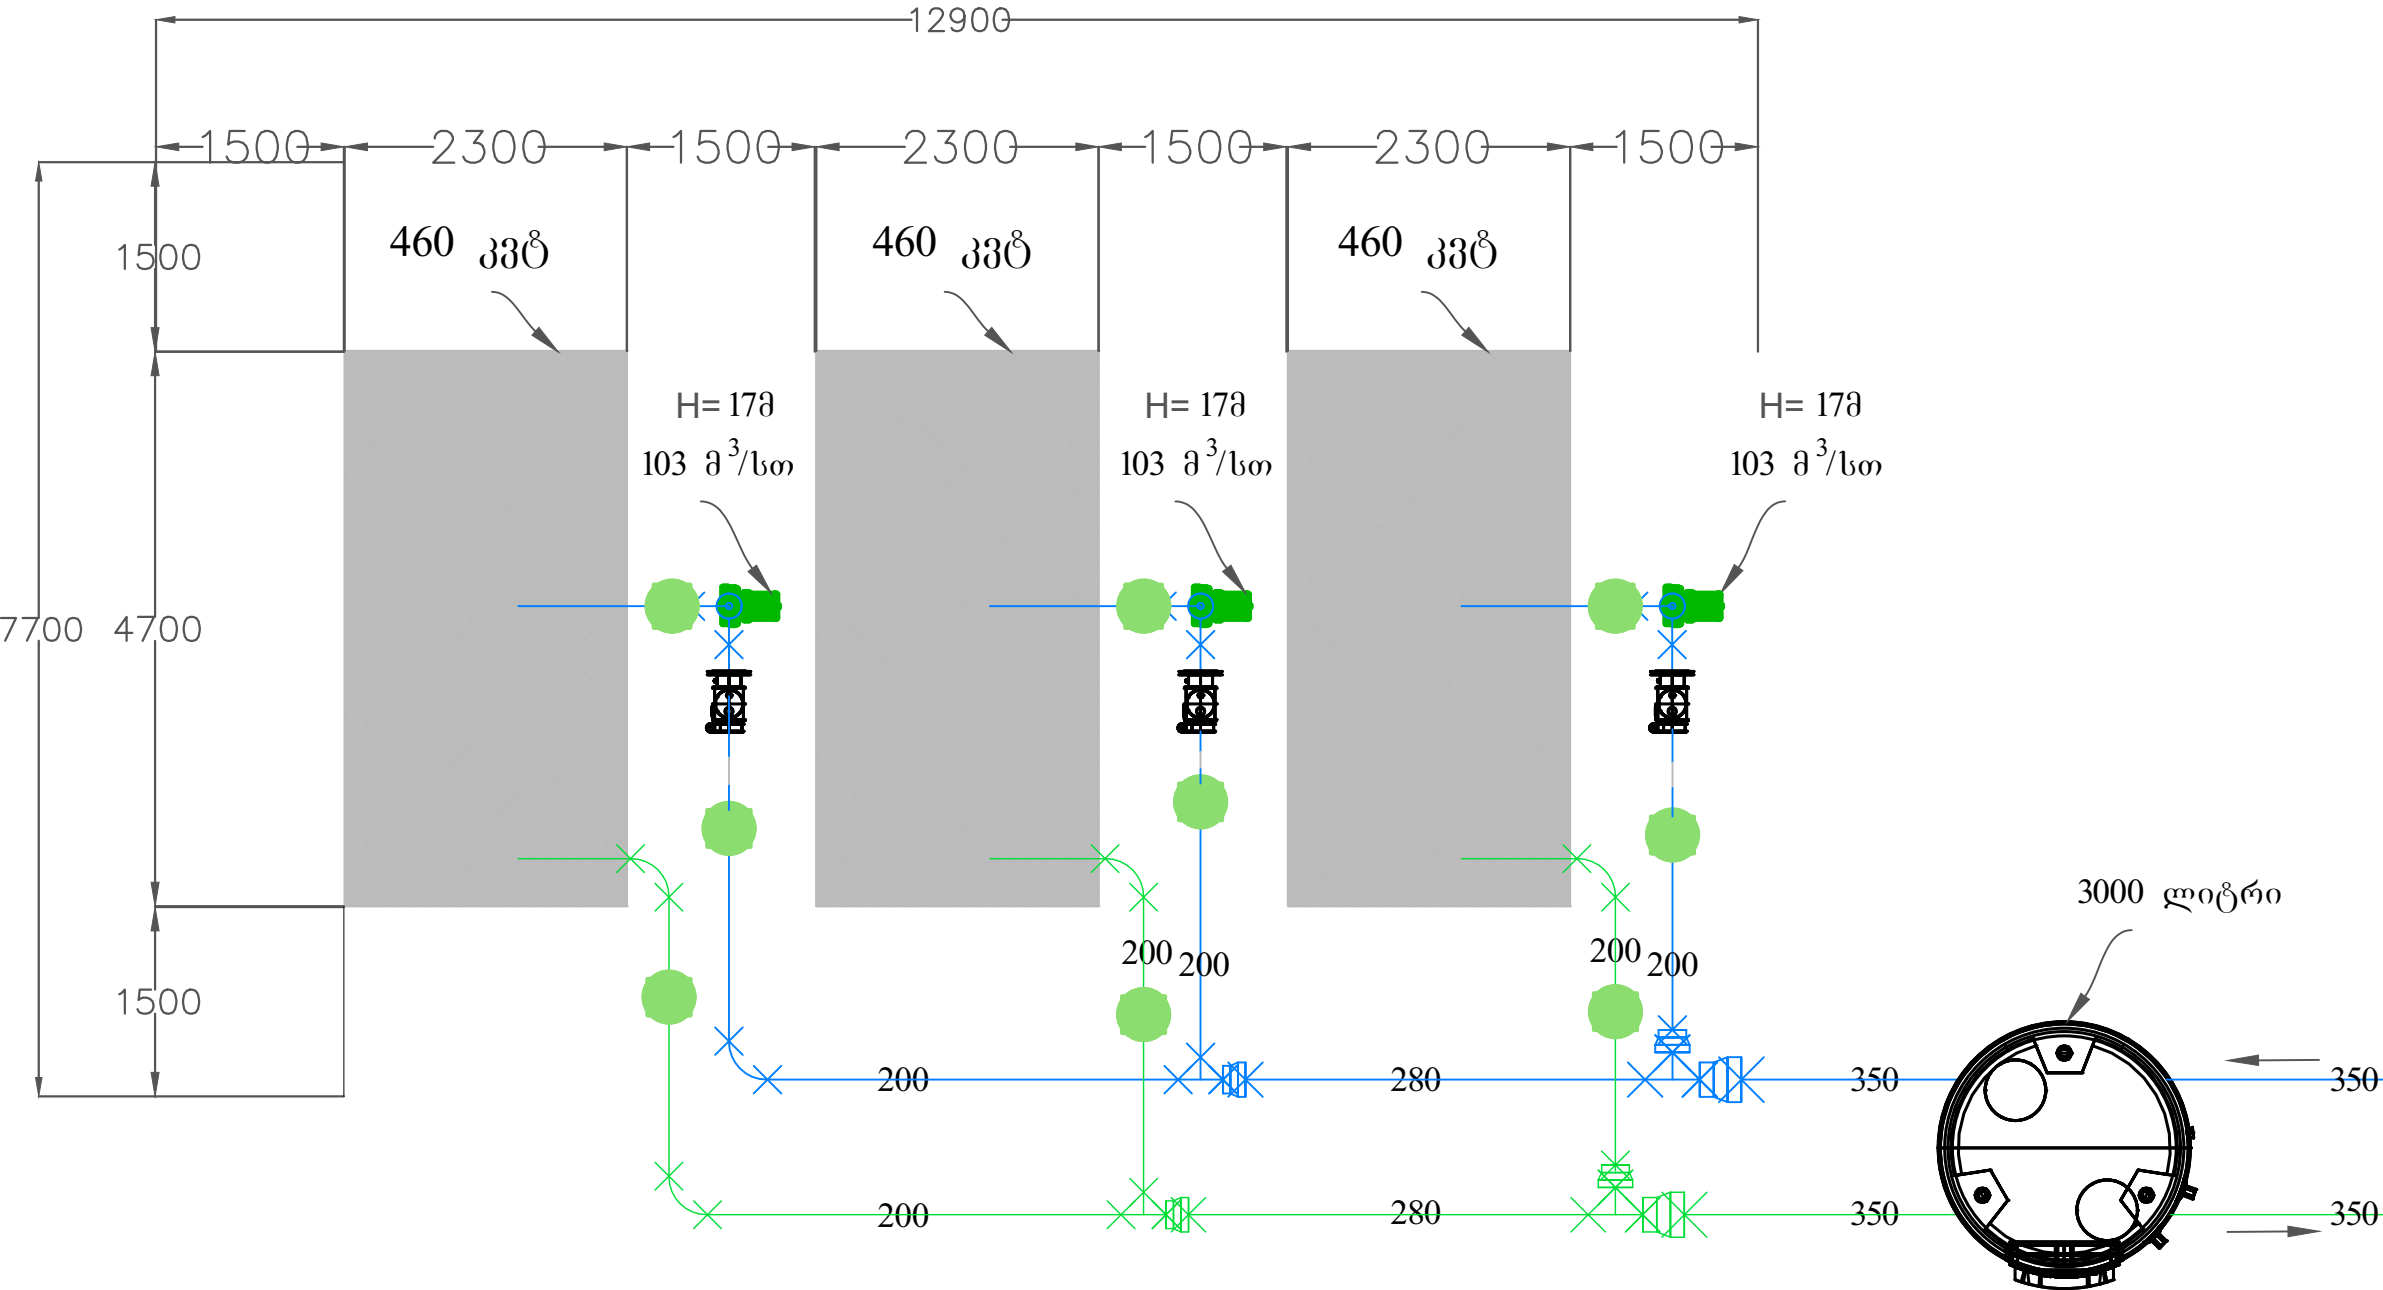

პირობითი აღნიშვნები

ჩილერი

საცირკულაციო ტუმბო

ვენტილი

ფილტრი

ბაკაკუმლატორი

უკუსარქველი

წყლის უკუსვლის მილი

წყლის მიწოდების მილი

დამკვეთი	კავკასიის მედიცინის ცენტრი
მისამართი	თბილისი. ქავთარაძის 23
შემსრულებელი	შპს ელთერმი
დირექტორი	სერგო გაჩეჩილაძე
ტელ	597-58-74-40
ინჟინერი	ლევან მენთეშაშვილი
ტელ	592-34-33-31

*ნებისმიერი ხარვეზის/უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ეცნობოს პროექტის ავტორს. დაუშვებელია !
პროექტის თვითნებურად გადაკეთება
*ზომები მოცემულია მილიმეტრებში

