I სართულის გეგმა   მასშტაბი 1:100

დამკვეთი		
პროექტის სახელწოდება		
მისამართი		
თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ.მთ. არქიტექტორი	დ. ტყემალაძე	
შეასრულა	ნ. ფარცხალაძე	
ნახაზი	ტუალეტის მოწყობილობები	
ფორმატი	მასშტაბი	A-304
A 3	1 : 100	

II სართულის გეგმა მასშტაბი 1:100

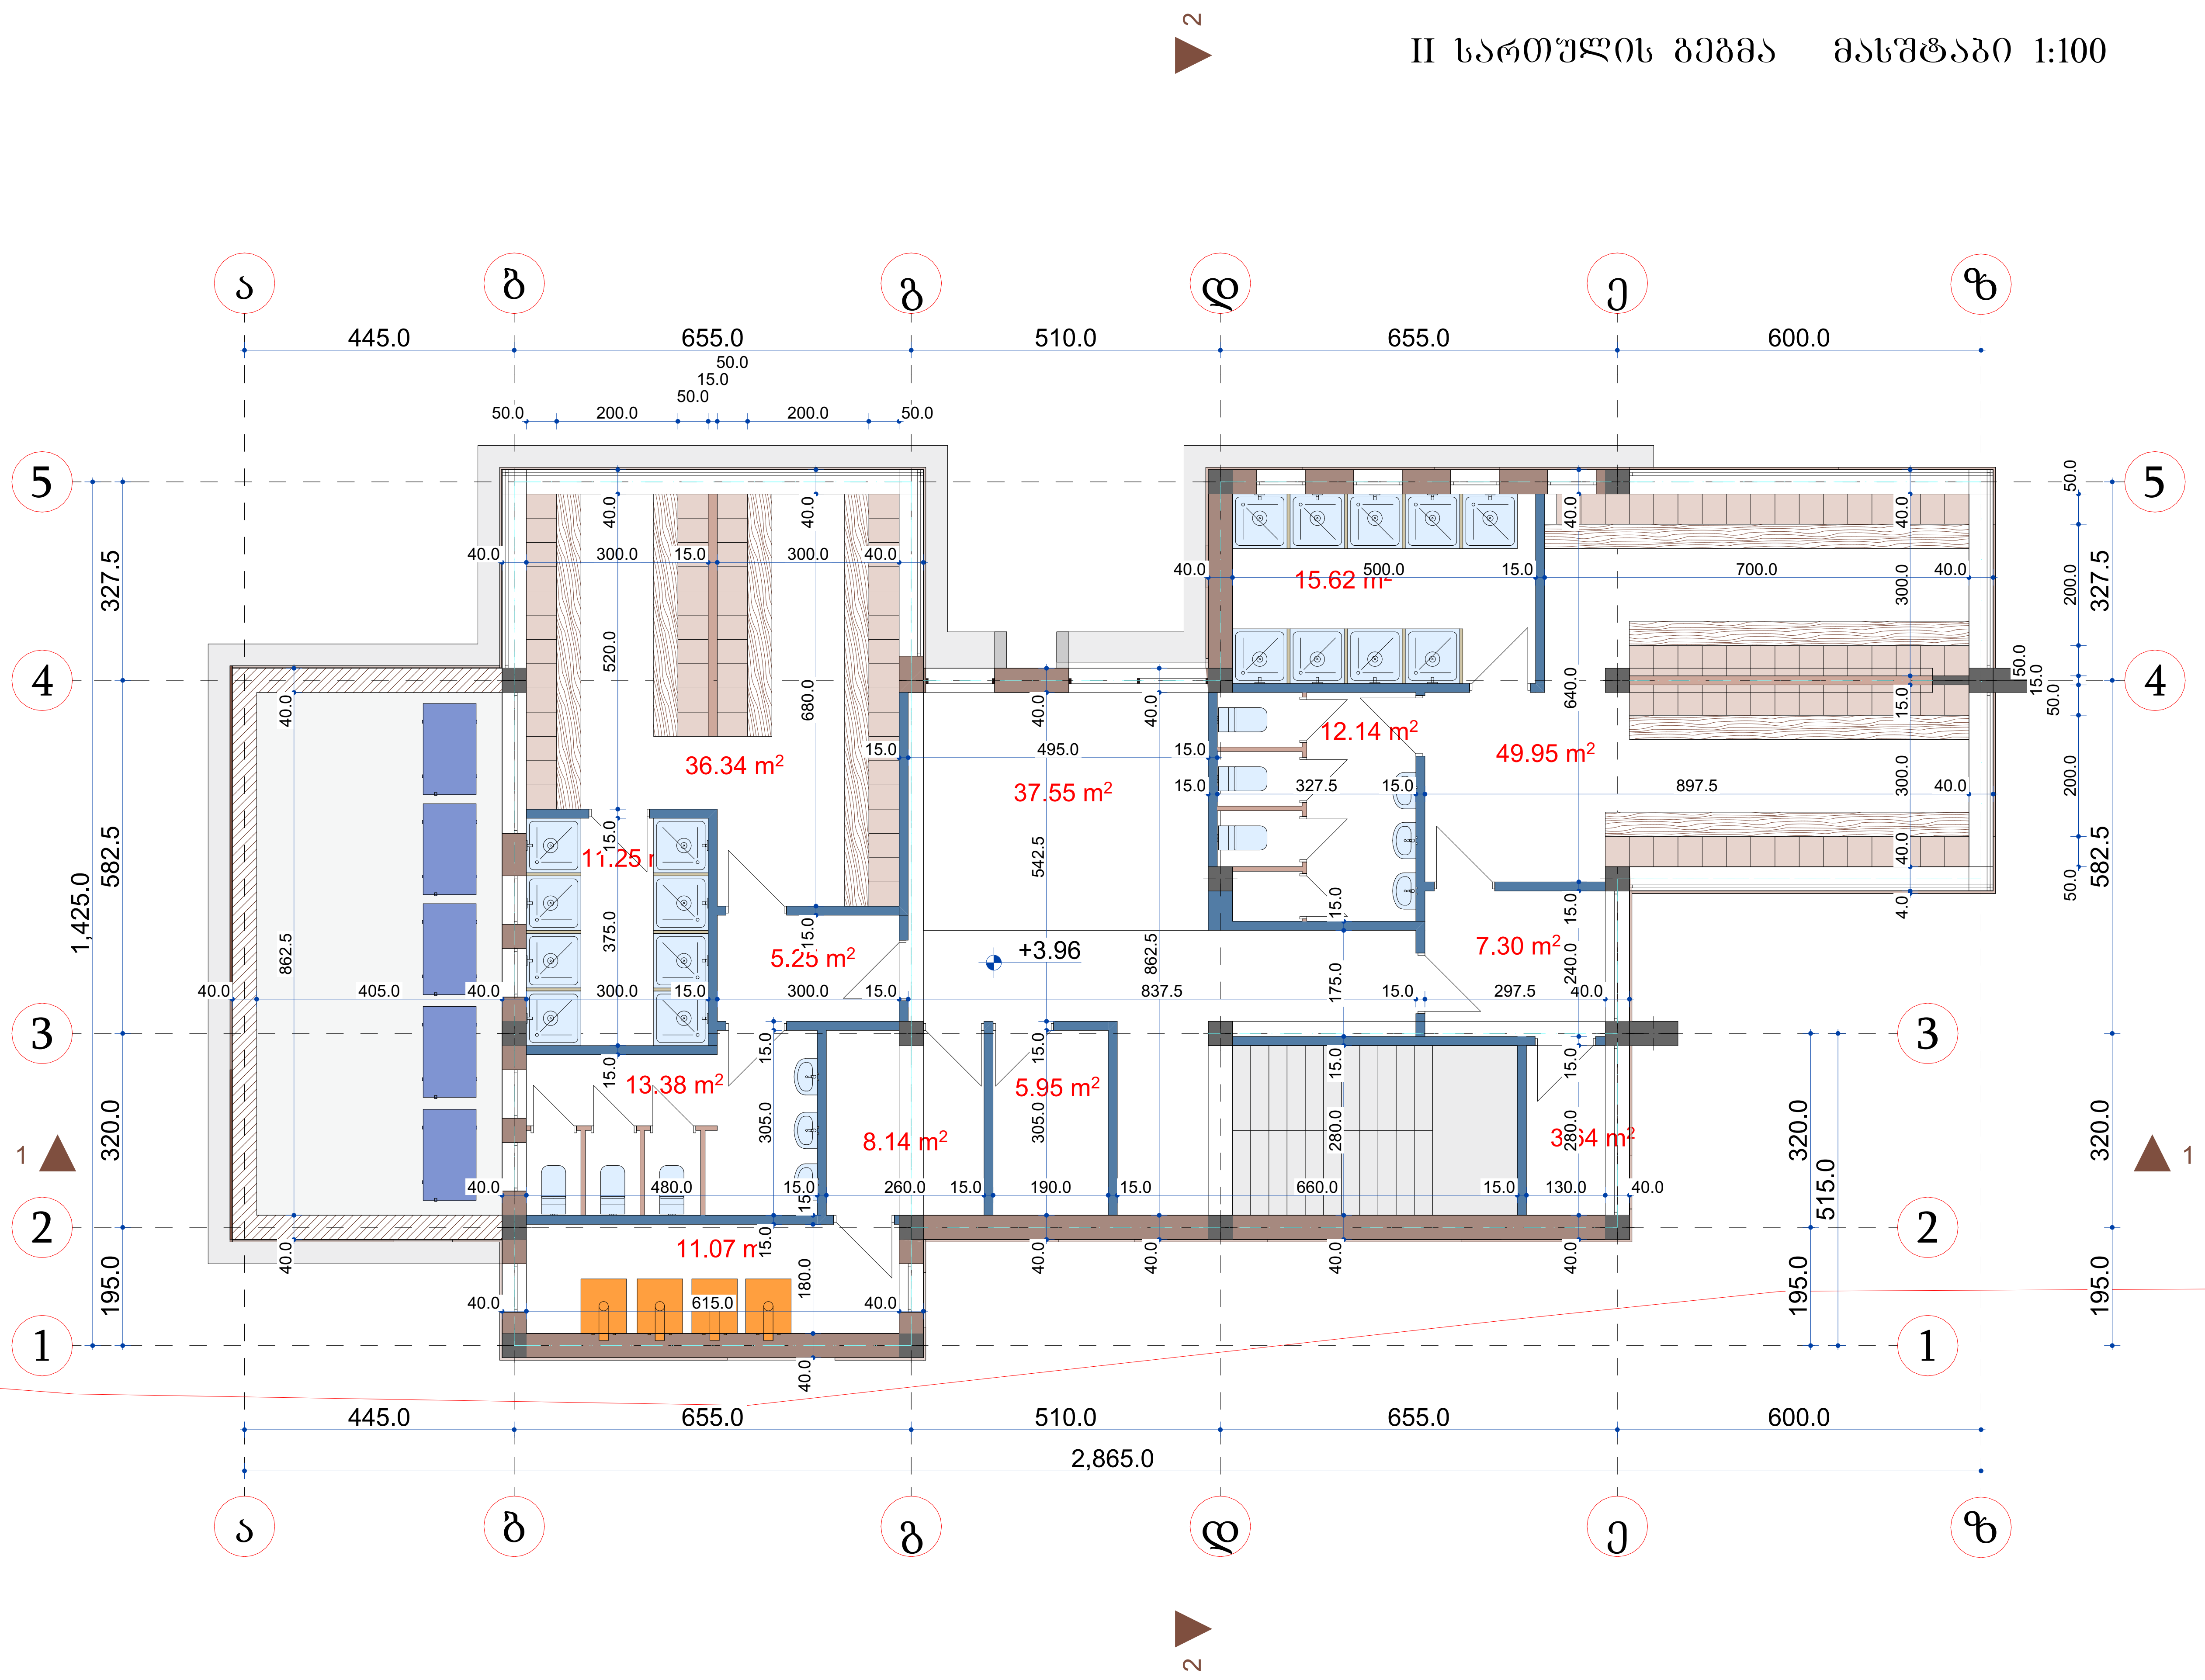

დამკვეთი		
პროექტის სახელწოდება		
მისამართი		
თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ.მთ. არქიტექტორი	დ. ტყემალაძე	
შეასრულა	ნ. ფარცხალაძე	
ნახაზი	ტუალეტის მოწყობილობები	
ფორმატი	მასშტაბი	
A 3	1 : 100	A-304

გადახურვის გეგმა მასშტაბი 1:100

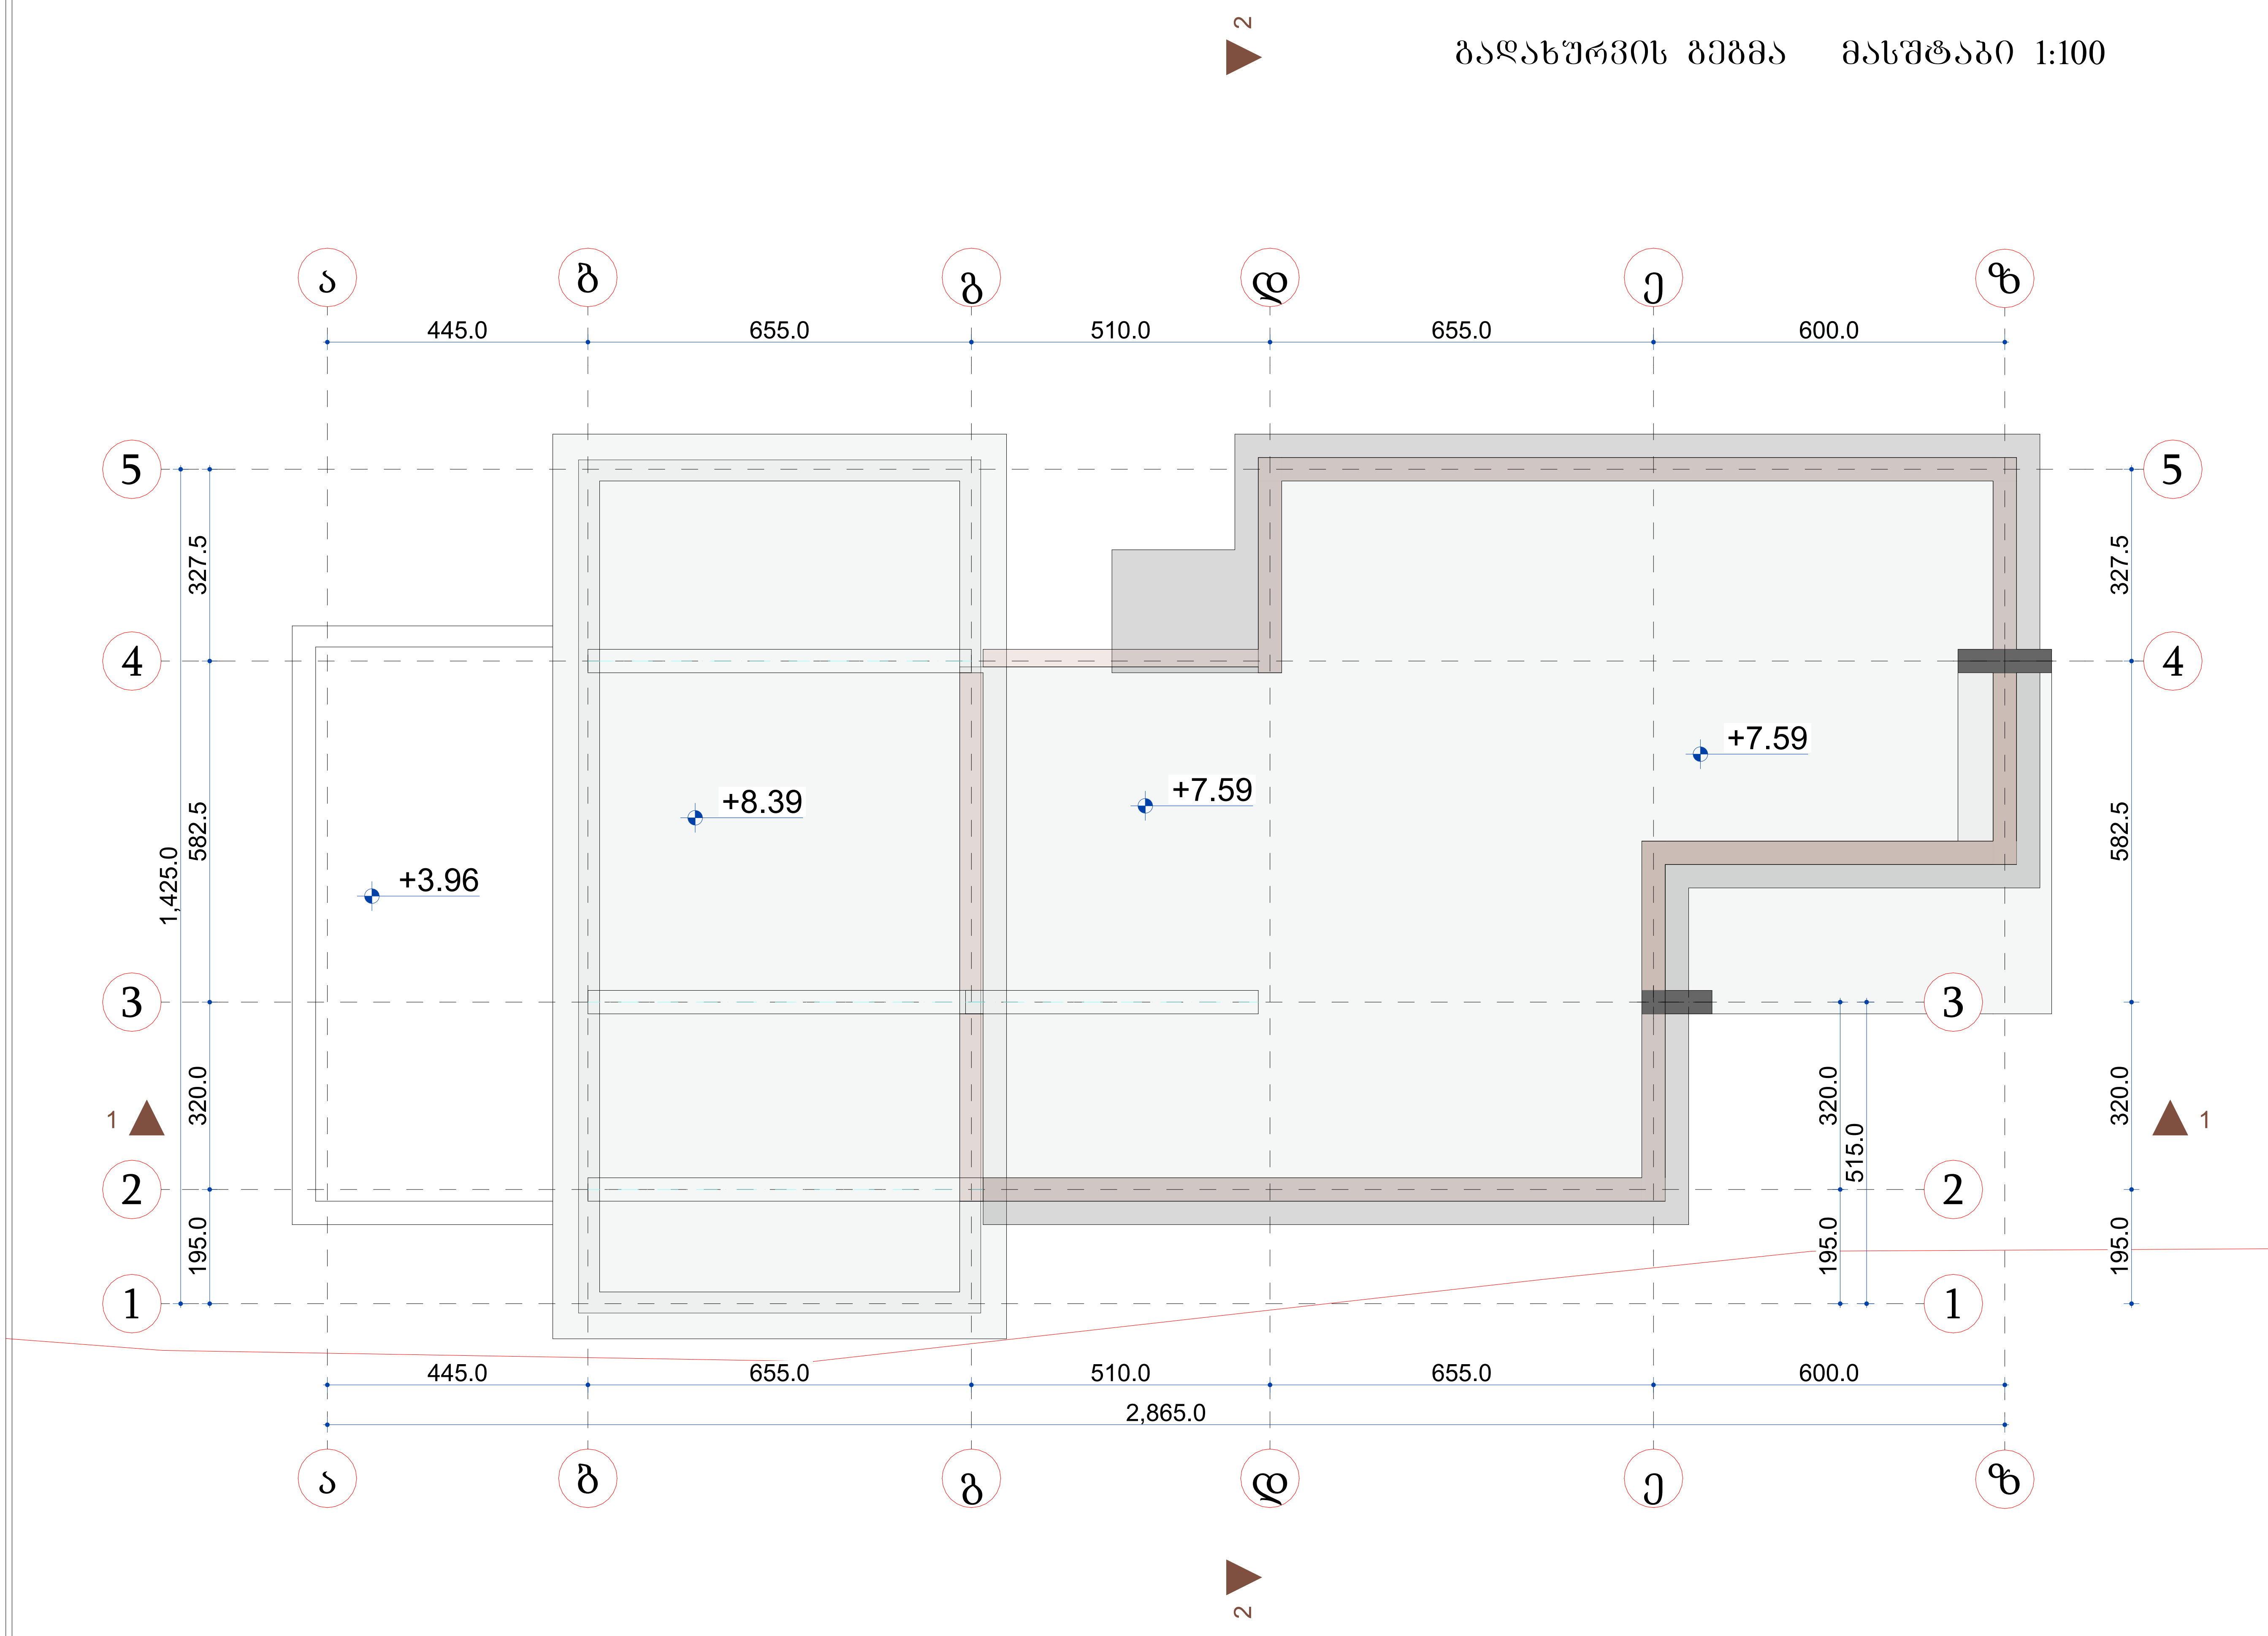

დამკვეთი		
პროექტის სახელწოდება		
მისამართი		
თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ.მთ. არქიტექტორი	დ. ტყემალაძე	
შეასრულა	ნ. ფარცხალაძე	
ნახაზი	ტერასების მოწყობილობები	
ფორმატი	მასშტაბი	A-304
A 3	1 : 100	

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის პირობითი აღნიშვნების ექსპლიკაცია

პირობითი აღნიშვნები	მნიშვნელობა
	მისაწვდომი სვლაგეზი
	იატაკის თავისუფალი სივრცე - ახალი შენობები
ვარიანტი 1  ვარიანტი 2  ვარიანტი 3  ვარიანტი 4 	მოსატრიალებელი სივრცე - ახალი შენობები

კარის წინ თავისუფალი სივრცე



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
წინიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
ანჯამის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - გამოწევით გაღება



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის
- ანჯამიანი კარი
საკეტის მხრიდან მისაწვდომი - მიწოლით გაღება
120 მინ. თუ მოწყობილია მიმხურავი

შენიშვნა:
იატაკის ზედაპირი მოეწყობა ისე, რომ იქნება მყარი და არასრიალა.

შენიშვნა:

- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაგრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი.

- დახურული კარის კავეულის გასაღები ნაწილები და გაღებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1. წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7 ნიუტონი;
  2. ბრუნვითი მოძრაობის გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.

- კარის მიმხურავები ისე მოეწყობა, რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.

- კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.

- კარის მიწოლით ან გამოწევით გაღებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1. შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.

- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.

- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2.05 მეტრზე ნაკლები.

2024წ		
დამკვეთი		
პროექტის სახელწოდება		
მისამართი		
თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ.მთ. არქიტექტორი		
შეასრულა	მ. გიორგაძე	
ნახაზი		
ფორმატი	მასშტაბი	A-304
A 3	1 : 100	

ICC INTERNATIONAL CODE COUNCIL

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის პირობითი აღნიშვნების ექსპლიკაცია

ღიობების სფეციფიკაცია

კ - 1
კარი ზღურბლისა და მიმხურავის გარეშე

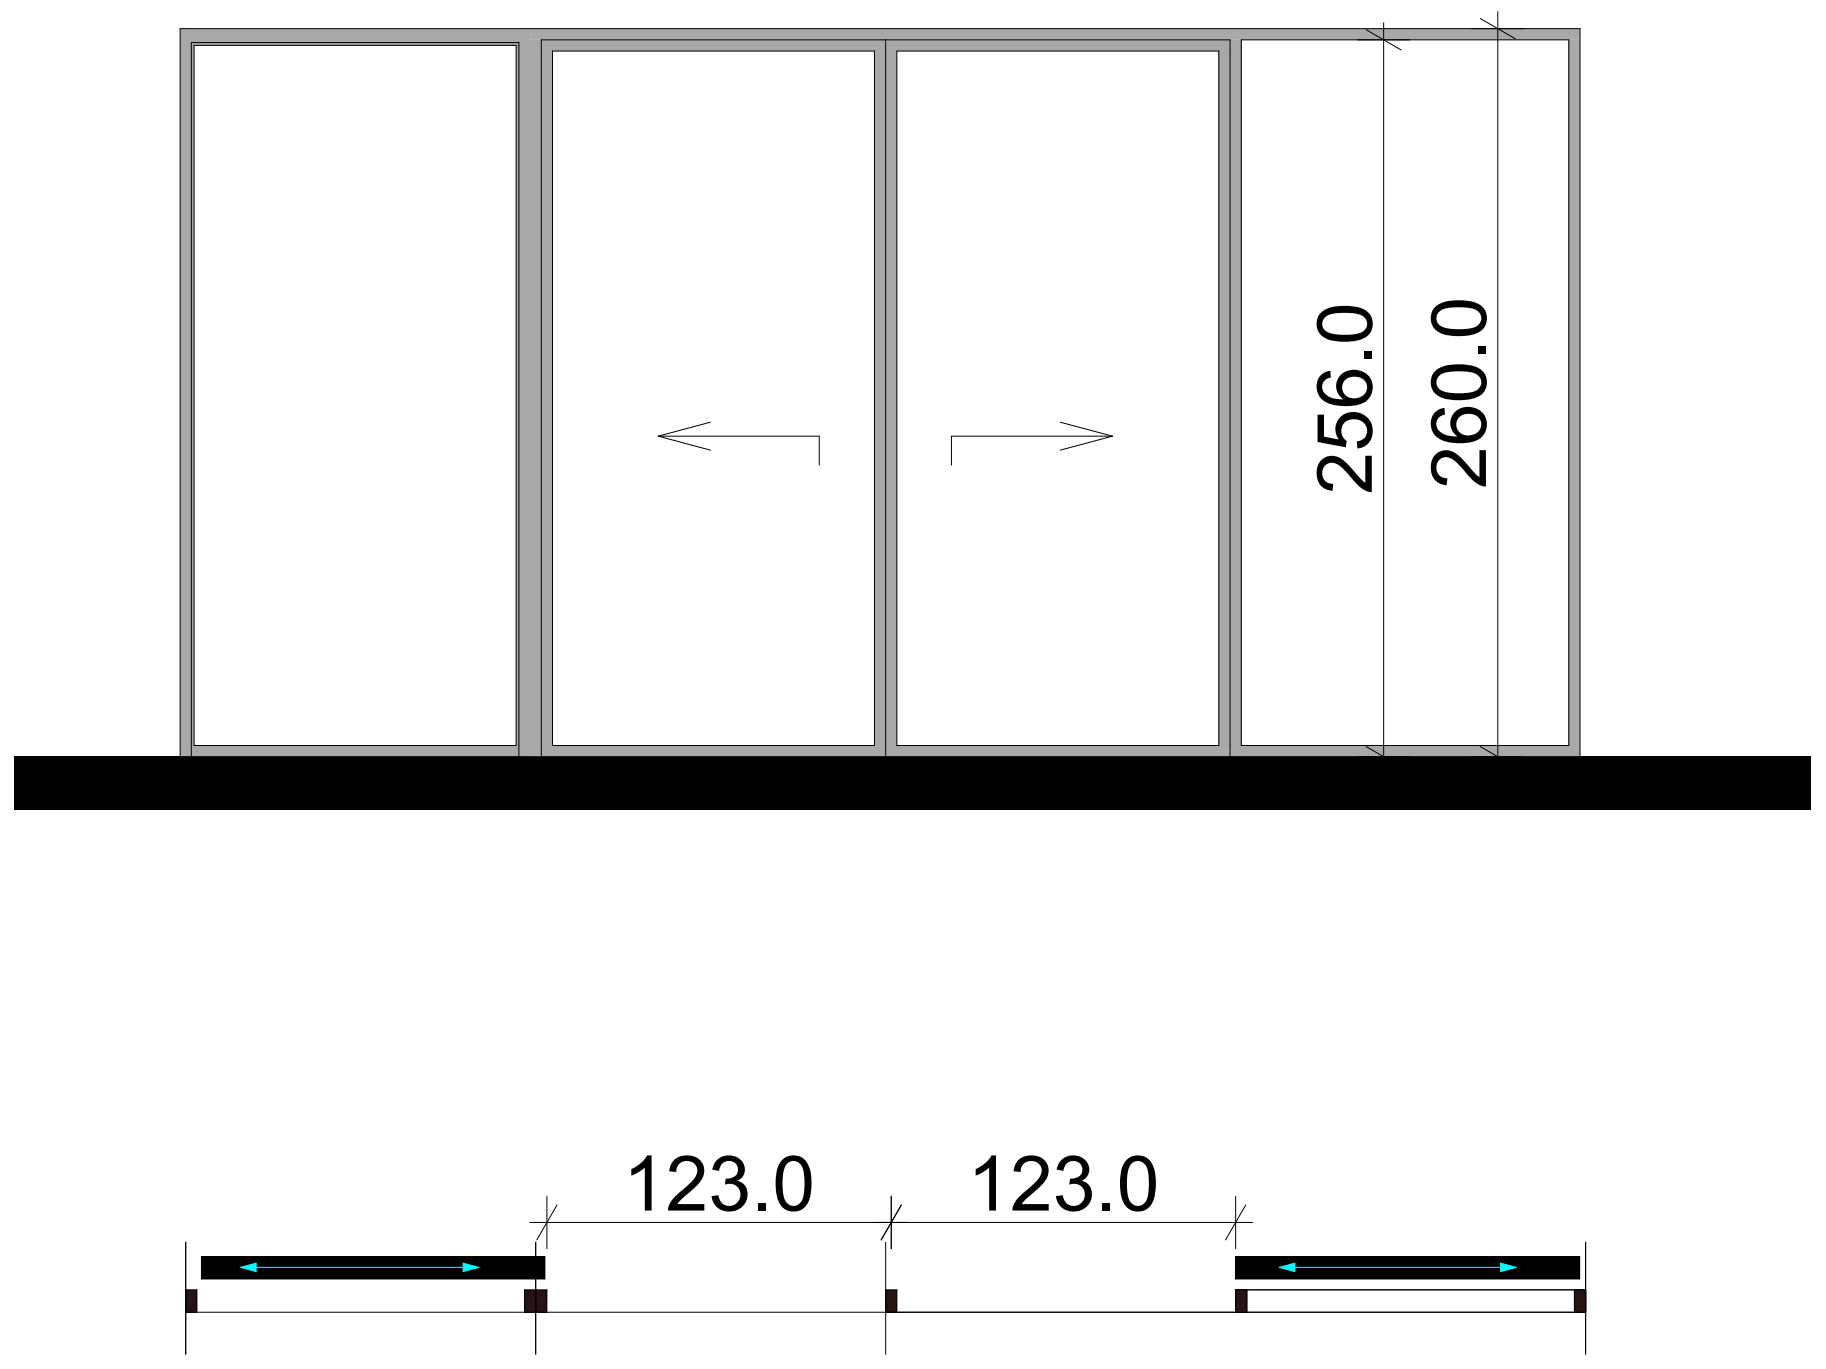

კ - 2
კარი ზღურბლისა და მიმხურავის გარეშე

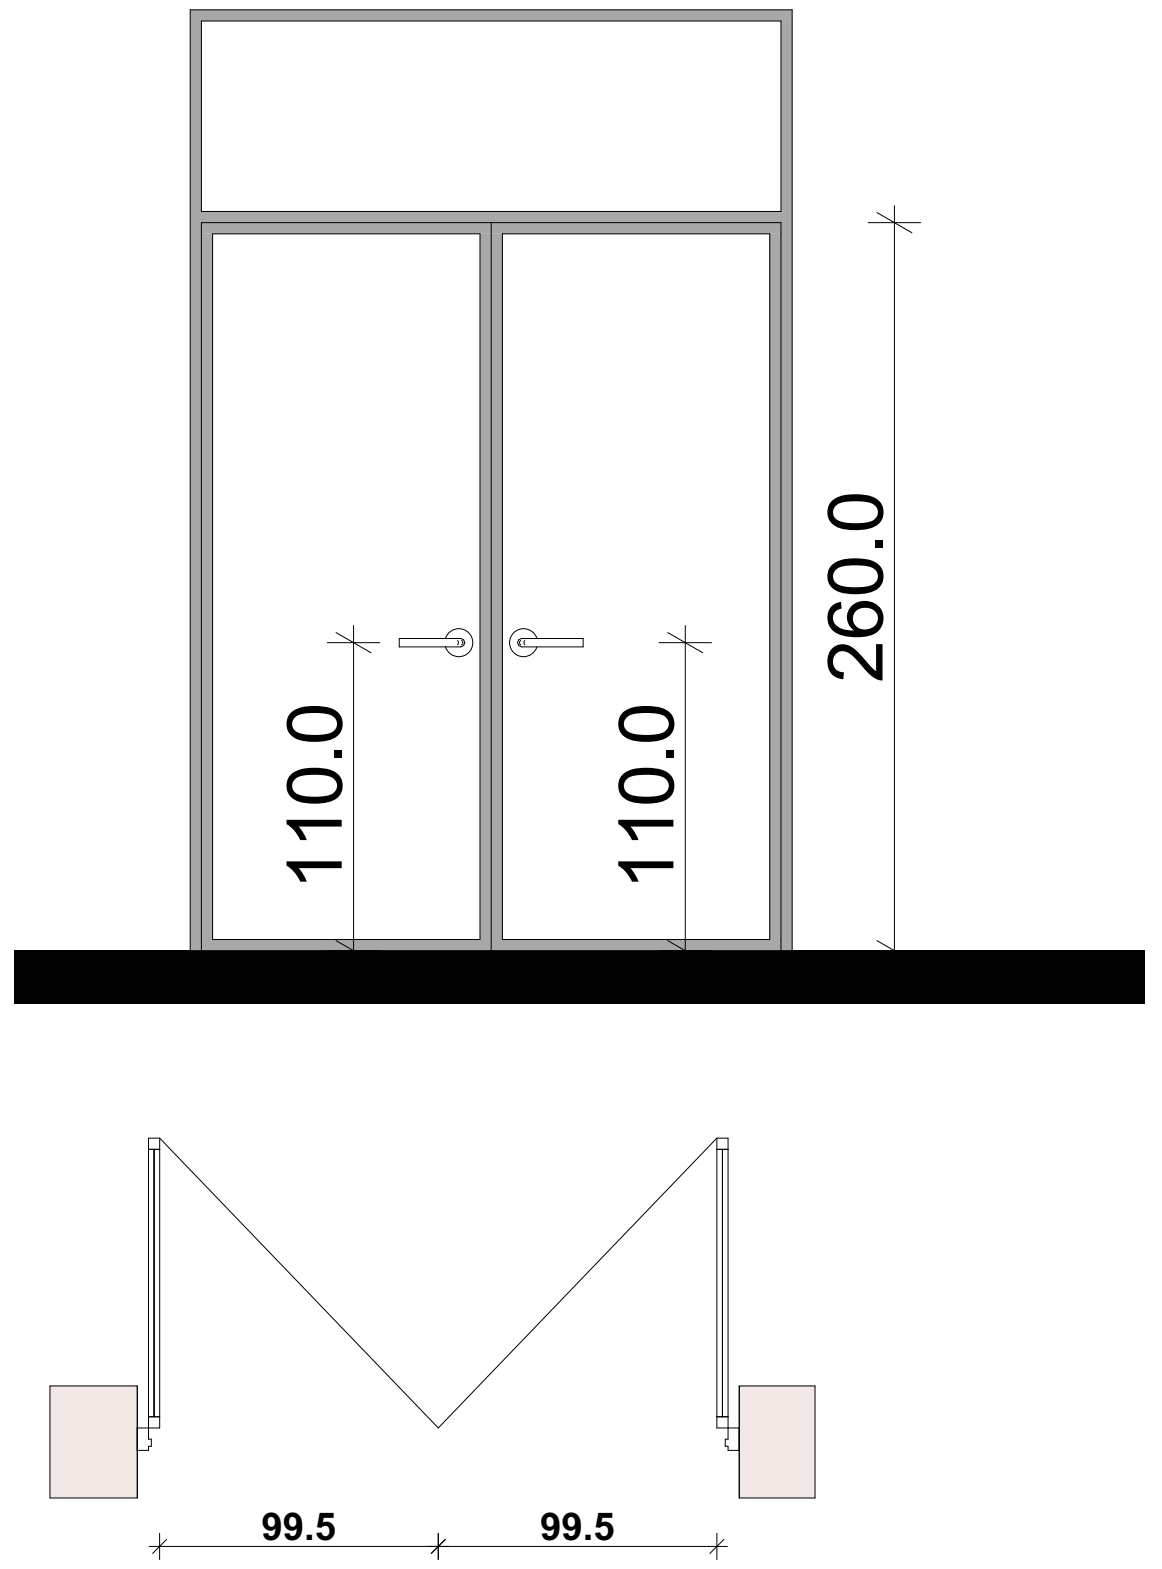

კ - 3
კარი ზღურბლისა და მიმხურავის გარეშე

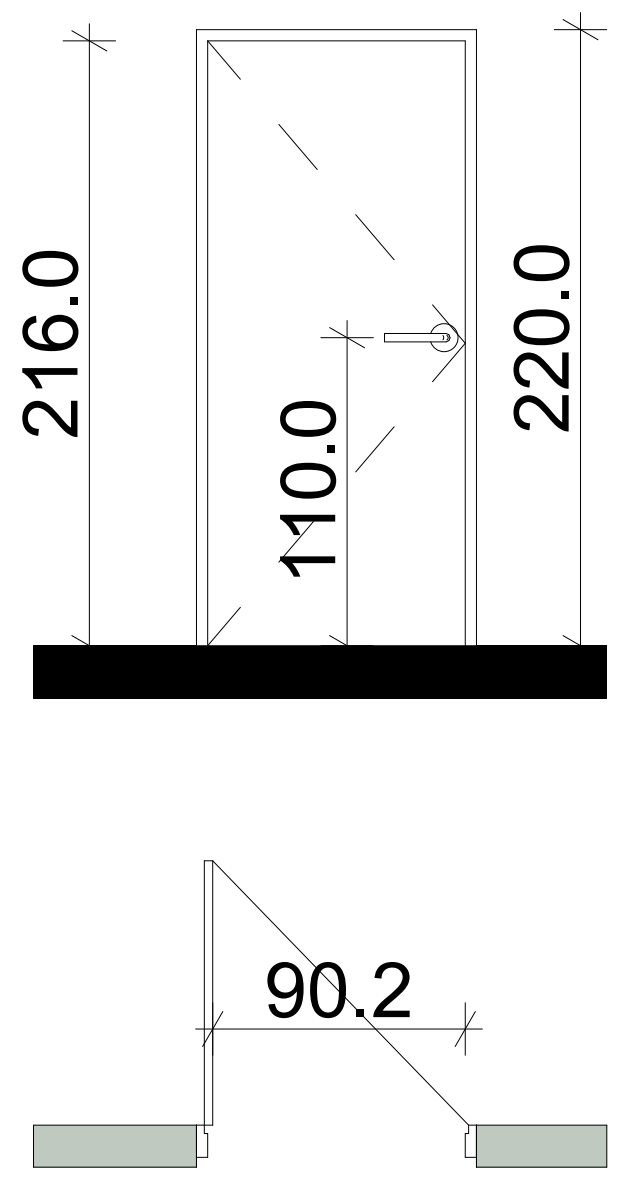

შენიშვნა:

- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაგრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი.

- დახურული კარის კავეულის გასაღები ნაწილები და გაღებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
1. წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7 ნიუტონი;
2. ბრუნვითი მოძრაობის გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.

- კარის მიმხურავები ისე მოეწყობა, რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.

- კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.

- კარის მიწოლით ან გამოწევით გაღებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
1. შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.

- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.

- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2.05 მეტრზე ნაკლები.

დამკვეთი		
პროექტის სახელწოდება	კაფე	
მისამართი		
თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ.მთ. არქიტექტორი		
ნახაზი	ღიობების სპეციფიკაცია	
ფორმატი	მასშტაბი	A-304
A 3	1 : 100	

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის პირობითი აღნიშვნების ექსპლიკაცია

INTERNATIONAL CODE COUNCIL

დ-1 ნიშნების დეტალი

ნიშნის მდებარეობა-სიმბოლოების მდებარეობა- სიმბოლოების ზომები

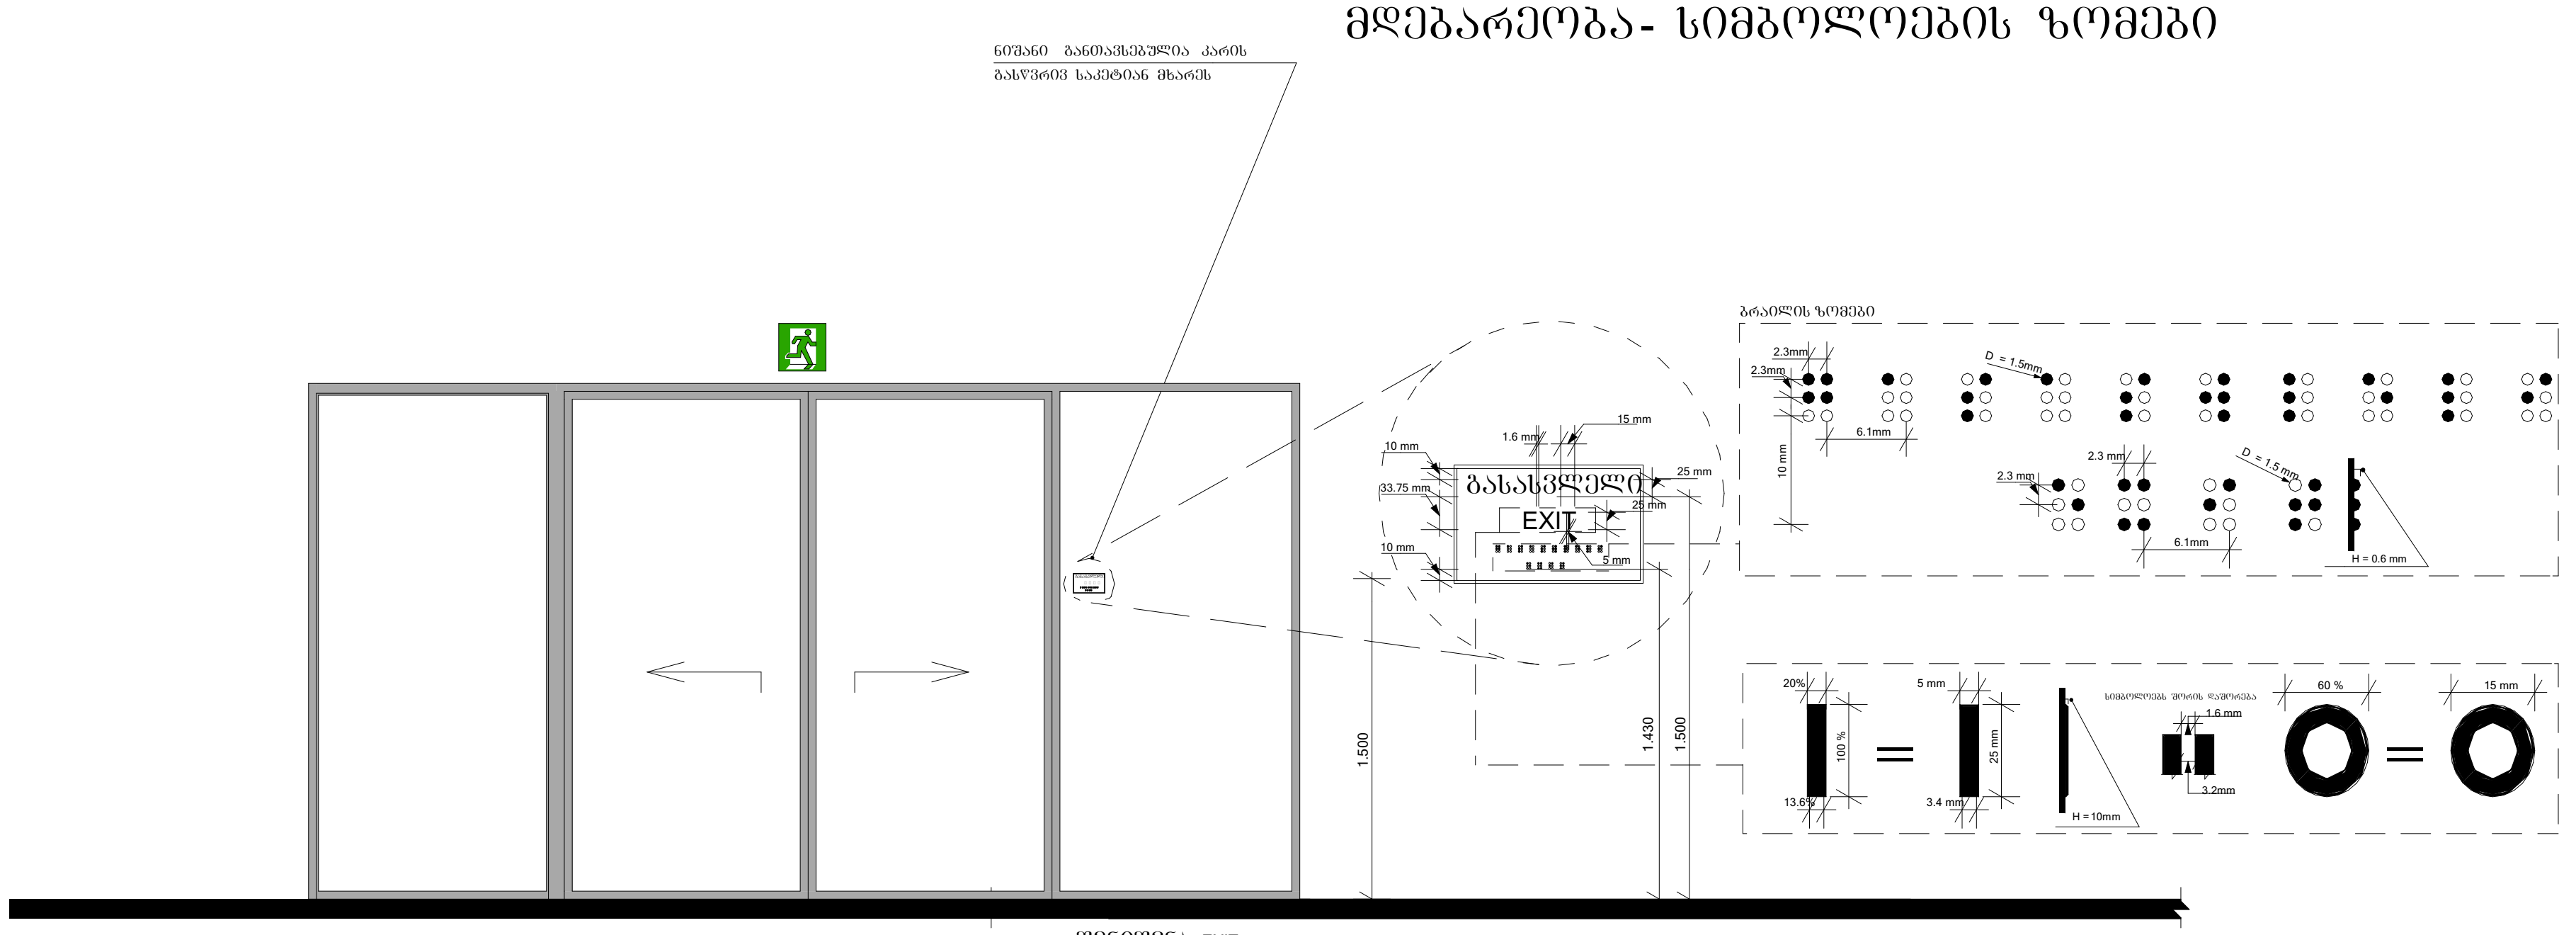

შენიშვნა: EXIT სიმბოლოები არ არის ამრეკლავი ზედაპირის და მათი ფერი ფონის კონტრასტულია
- სიმბოლოების ზედაპირი და მათი ფონი არ აჭარბებს 19 გლოსს, 60 გრადუსზე ამრეკლავის საზომით (გლოსმეტრით) გაზომვისას.

კართან არსებული ნიშნების მდებარეობა იატაკის თავისუფალი სივრცე

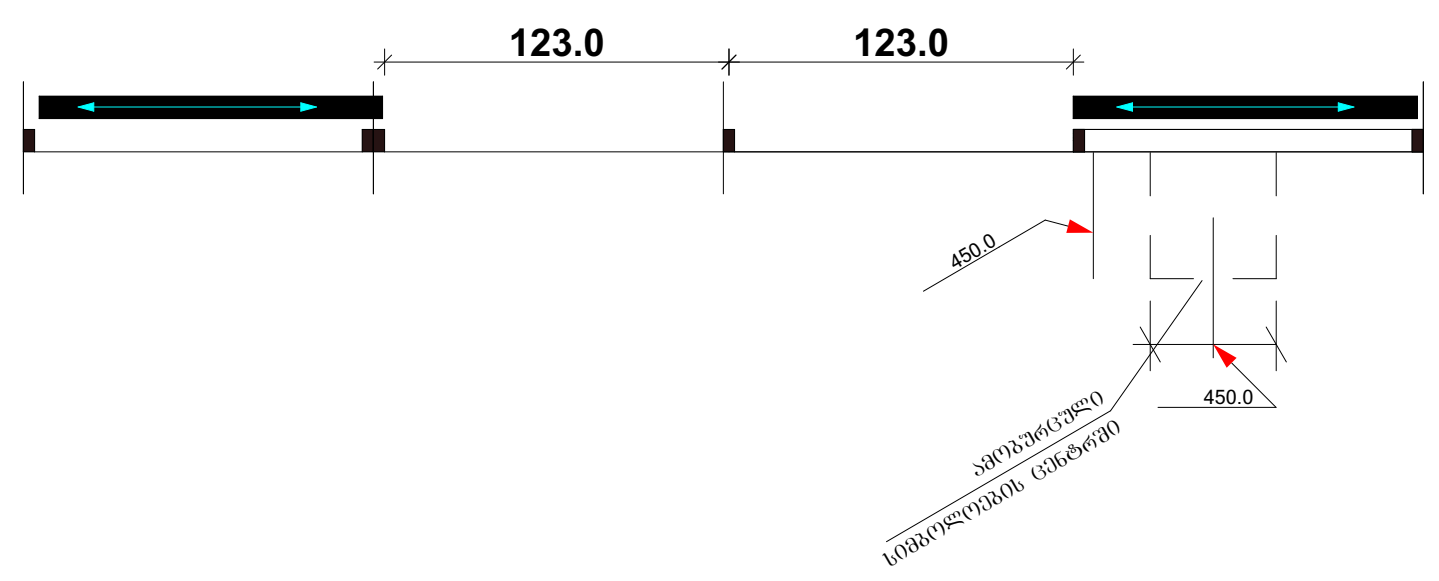

ნიშნის მდებარეობა-სიმბოლოების მდებარეობა- პიქტოგრამების მდებარეობა- სიმბოლოების ზომები

კართან არსებული ნიშნების მდებარეობა- იატაკის თავისუფალი სივრცე

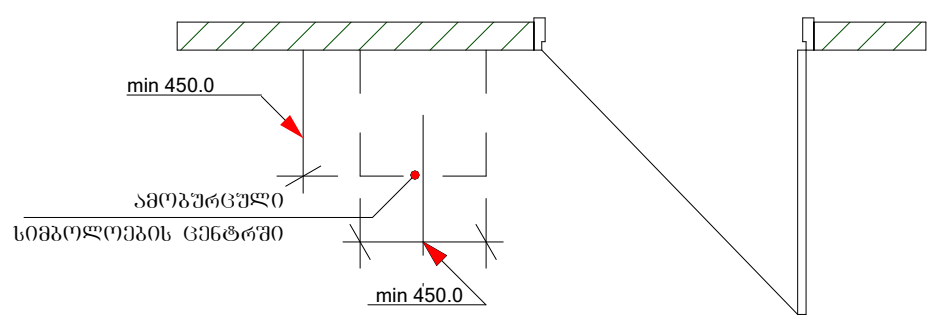

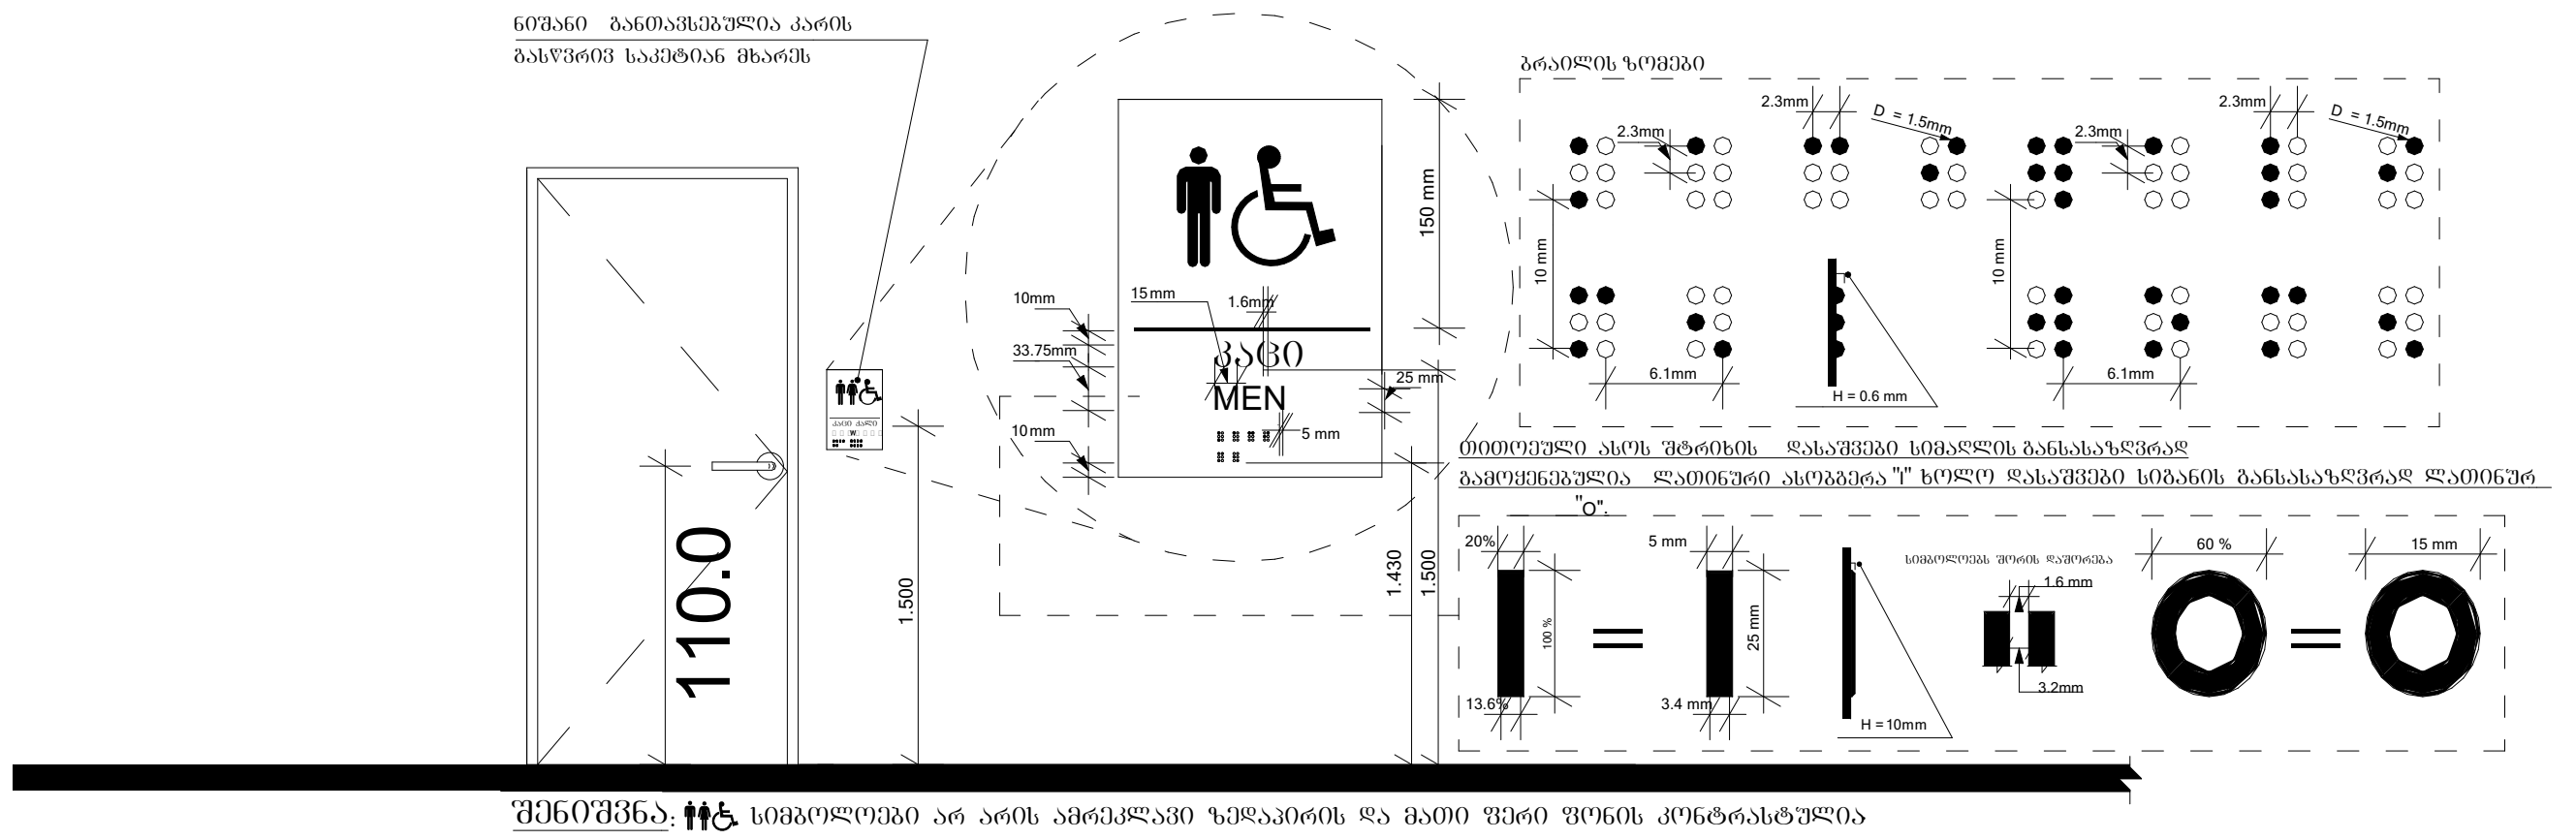

შენიშვნა: სიმბოლოები არ არის ამრეკლავი ზედაპირის და მათი ფერი ფონის კონტრასტულია
- მისაწვდომობის სიმბოლოების ზედაპირი და მათი ფონი არ აჭარბებს 19 გლოსს 60 გრადუსზე ამრეკლავის საზომით (გლოსმეტრით) გაზომვისას.

შენიშვნა:

- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაგრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი.

- დახურული კარის კავეულის გასაღები ნაწილები და გაღებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1. წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7 ნიუტონი;
  2. ბრუნვითი მოძრაობის გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.

- კარის მიმხურავები ისე მოეწყობა, რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.

- კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.

- კარის მიწოლით ან გამოწევით გაღებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1. შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.

- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.

- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2.05 მეტრზე ნაკლები.

დამკვეთი		
პროექტის სახელწოდება	კაფე	
მისამართი		
თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ.მთ. არქიტექტორი		
ნახაზი	ნიშნების დეტალები	
ფორმატი	მასშტაბი	A-304
A 3	1 : 100	

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის პირობითი აღნიშვნების ექსპლიკაცია

ტუალეტის მოწყობილობები

WC-1

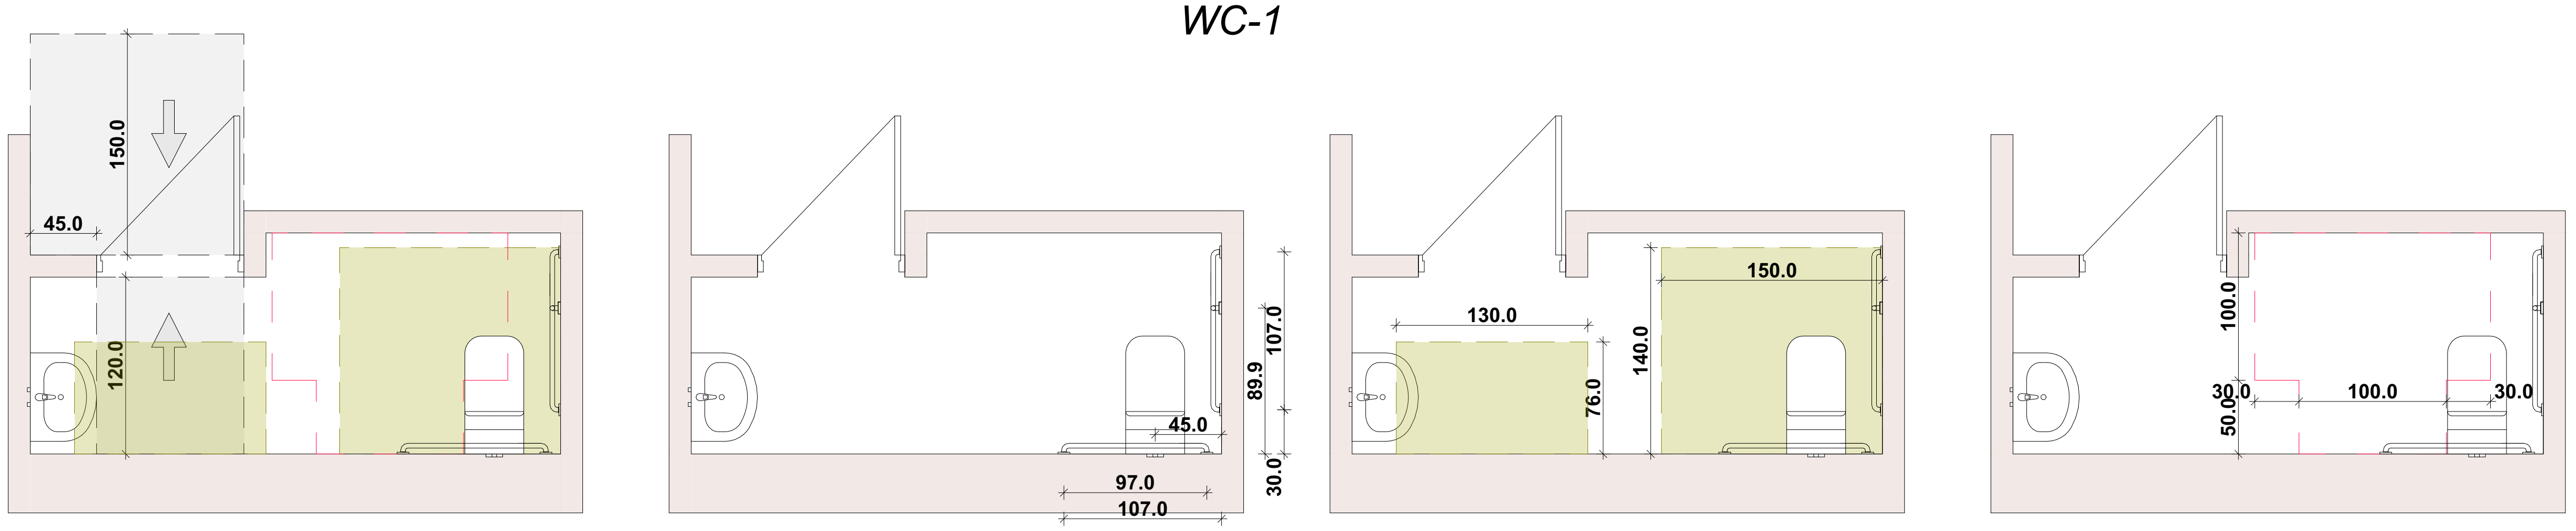

WC-2

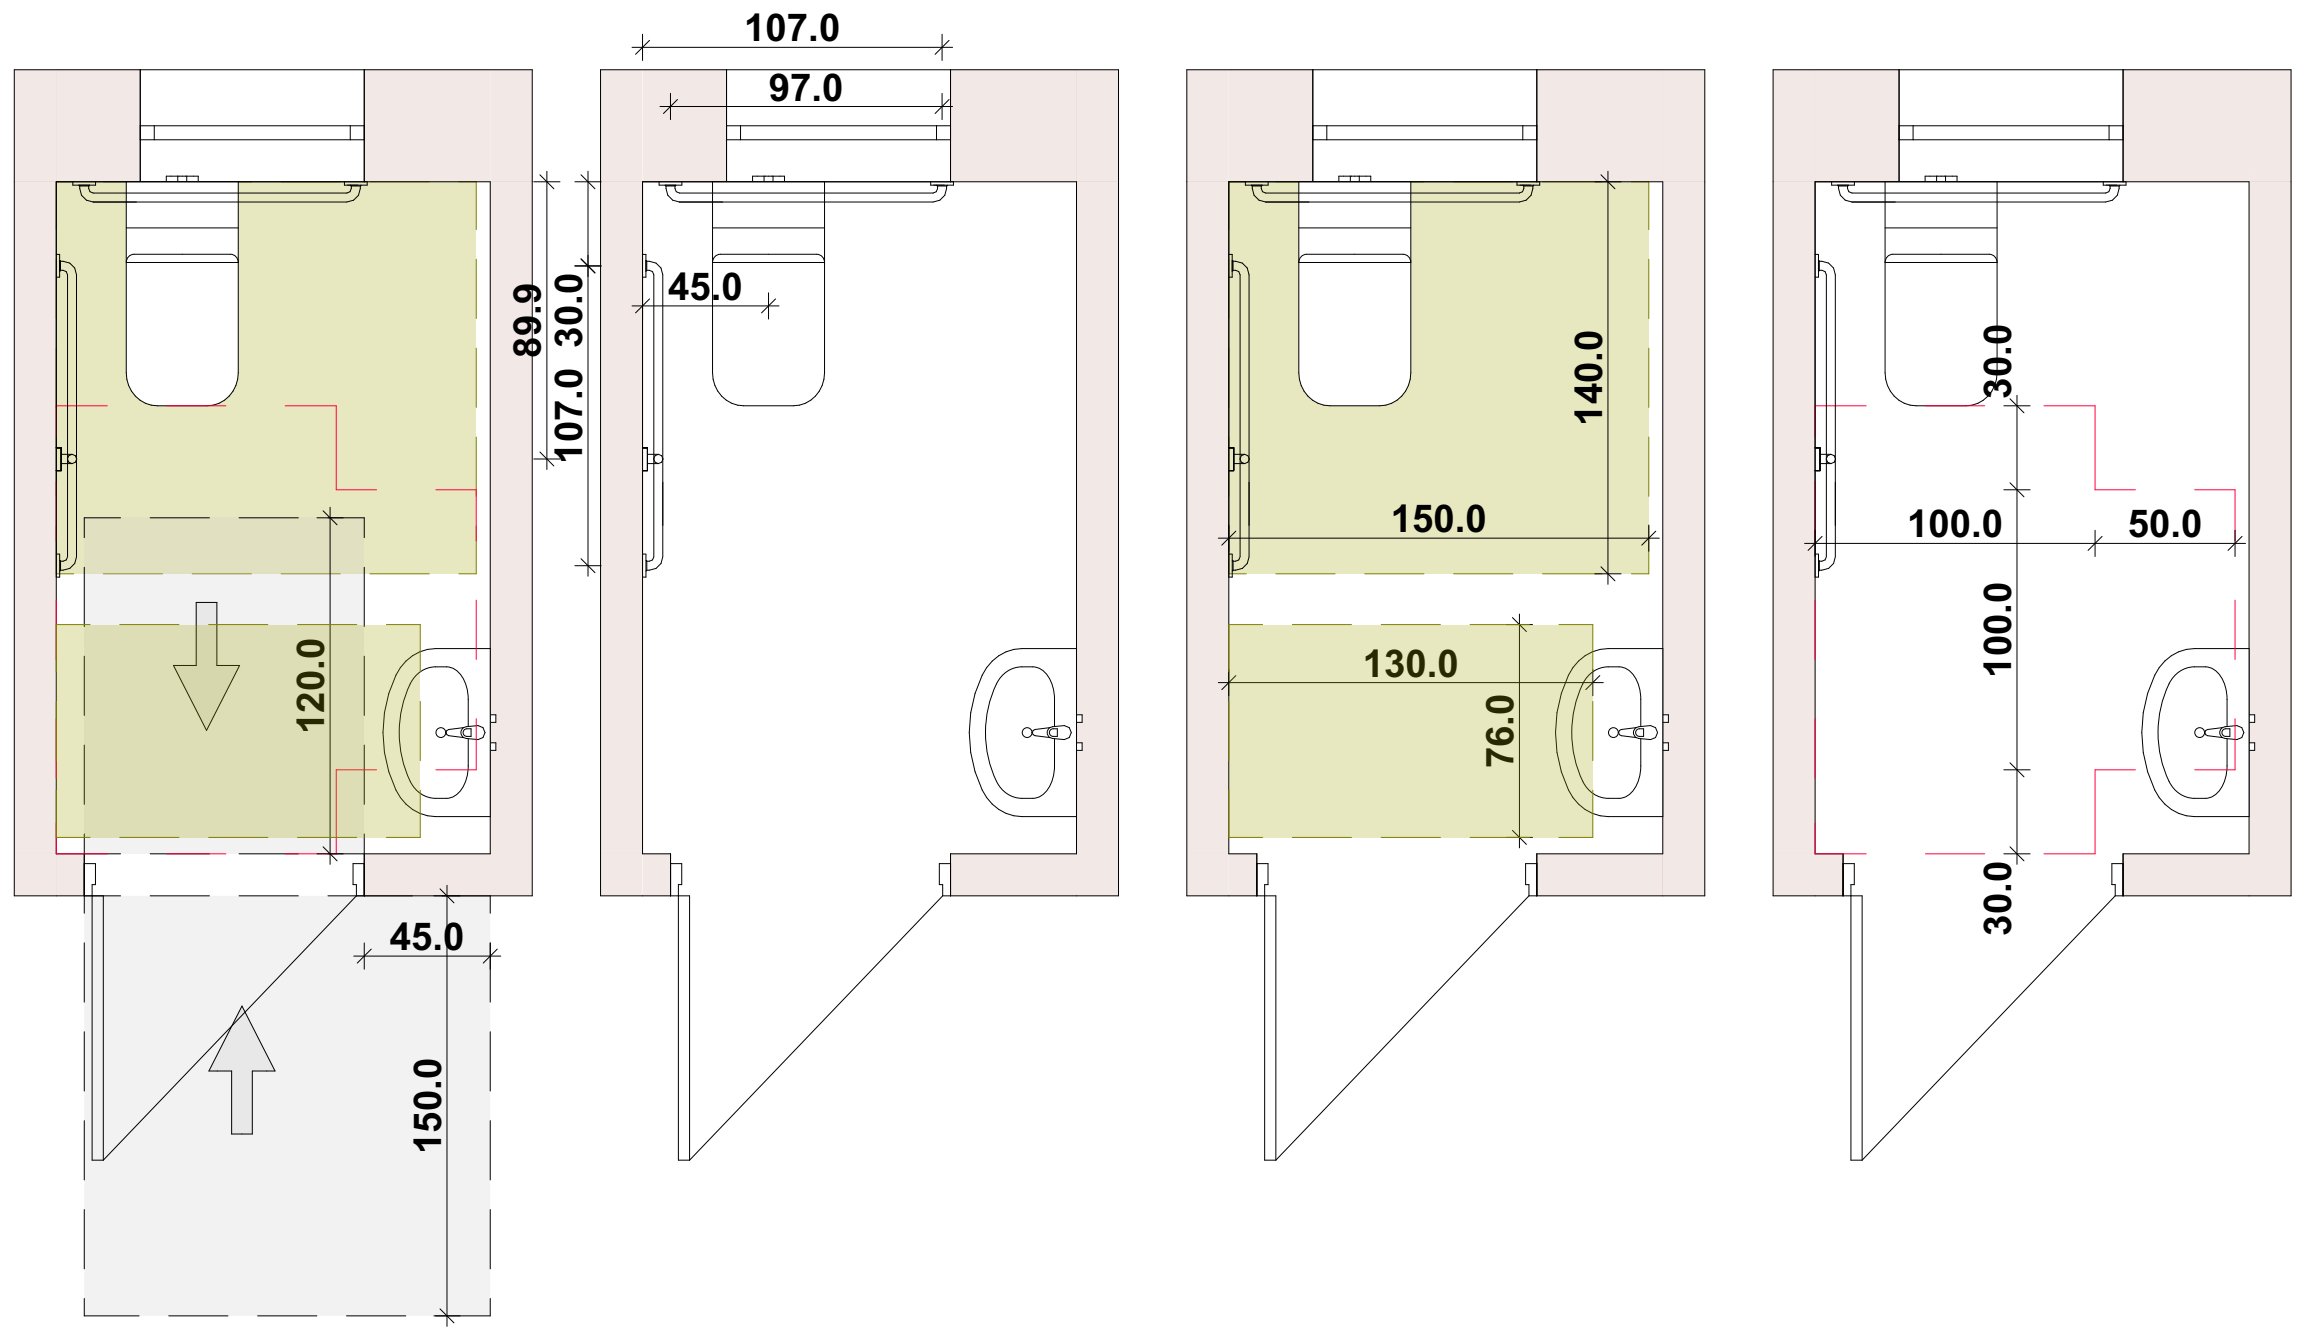

WC-3

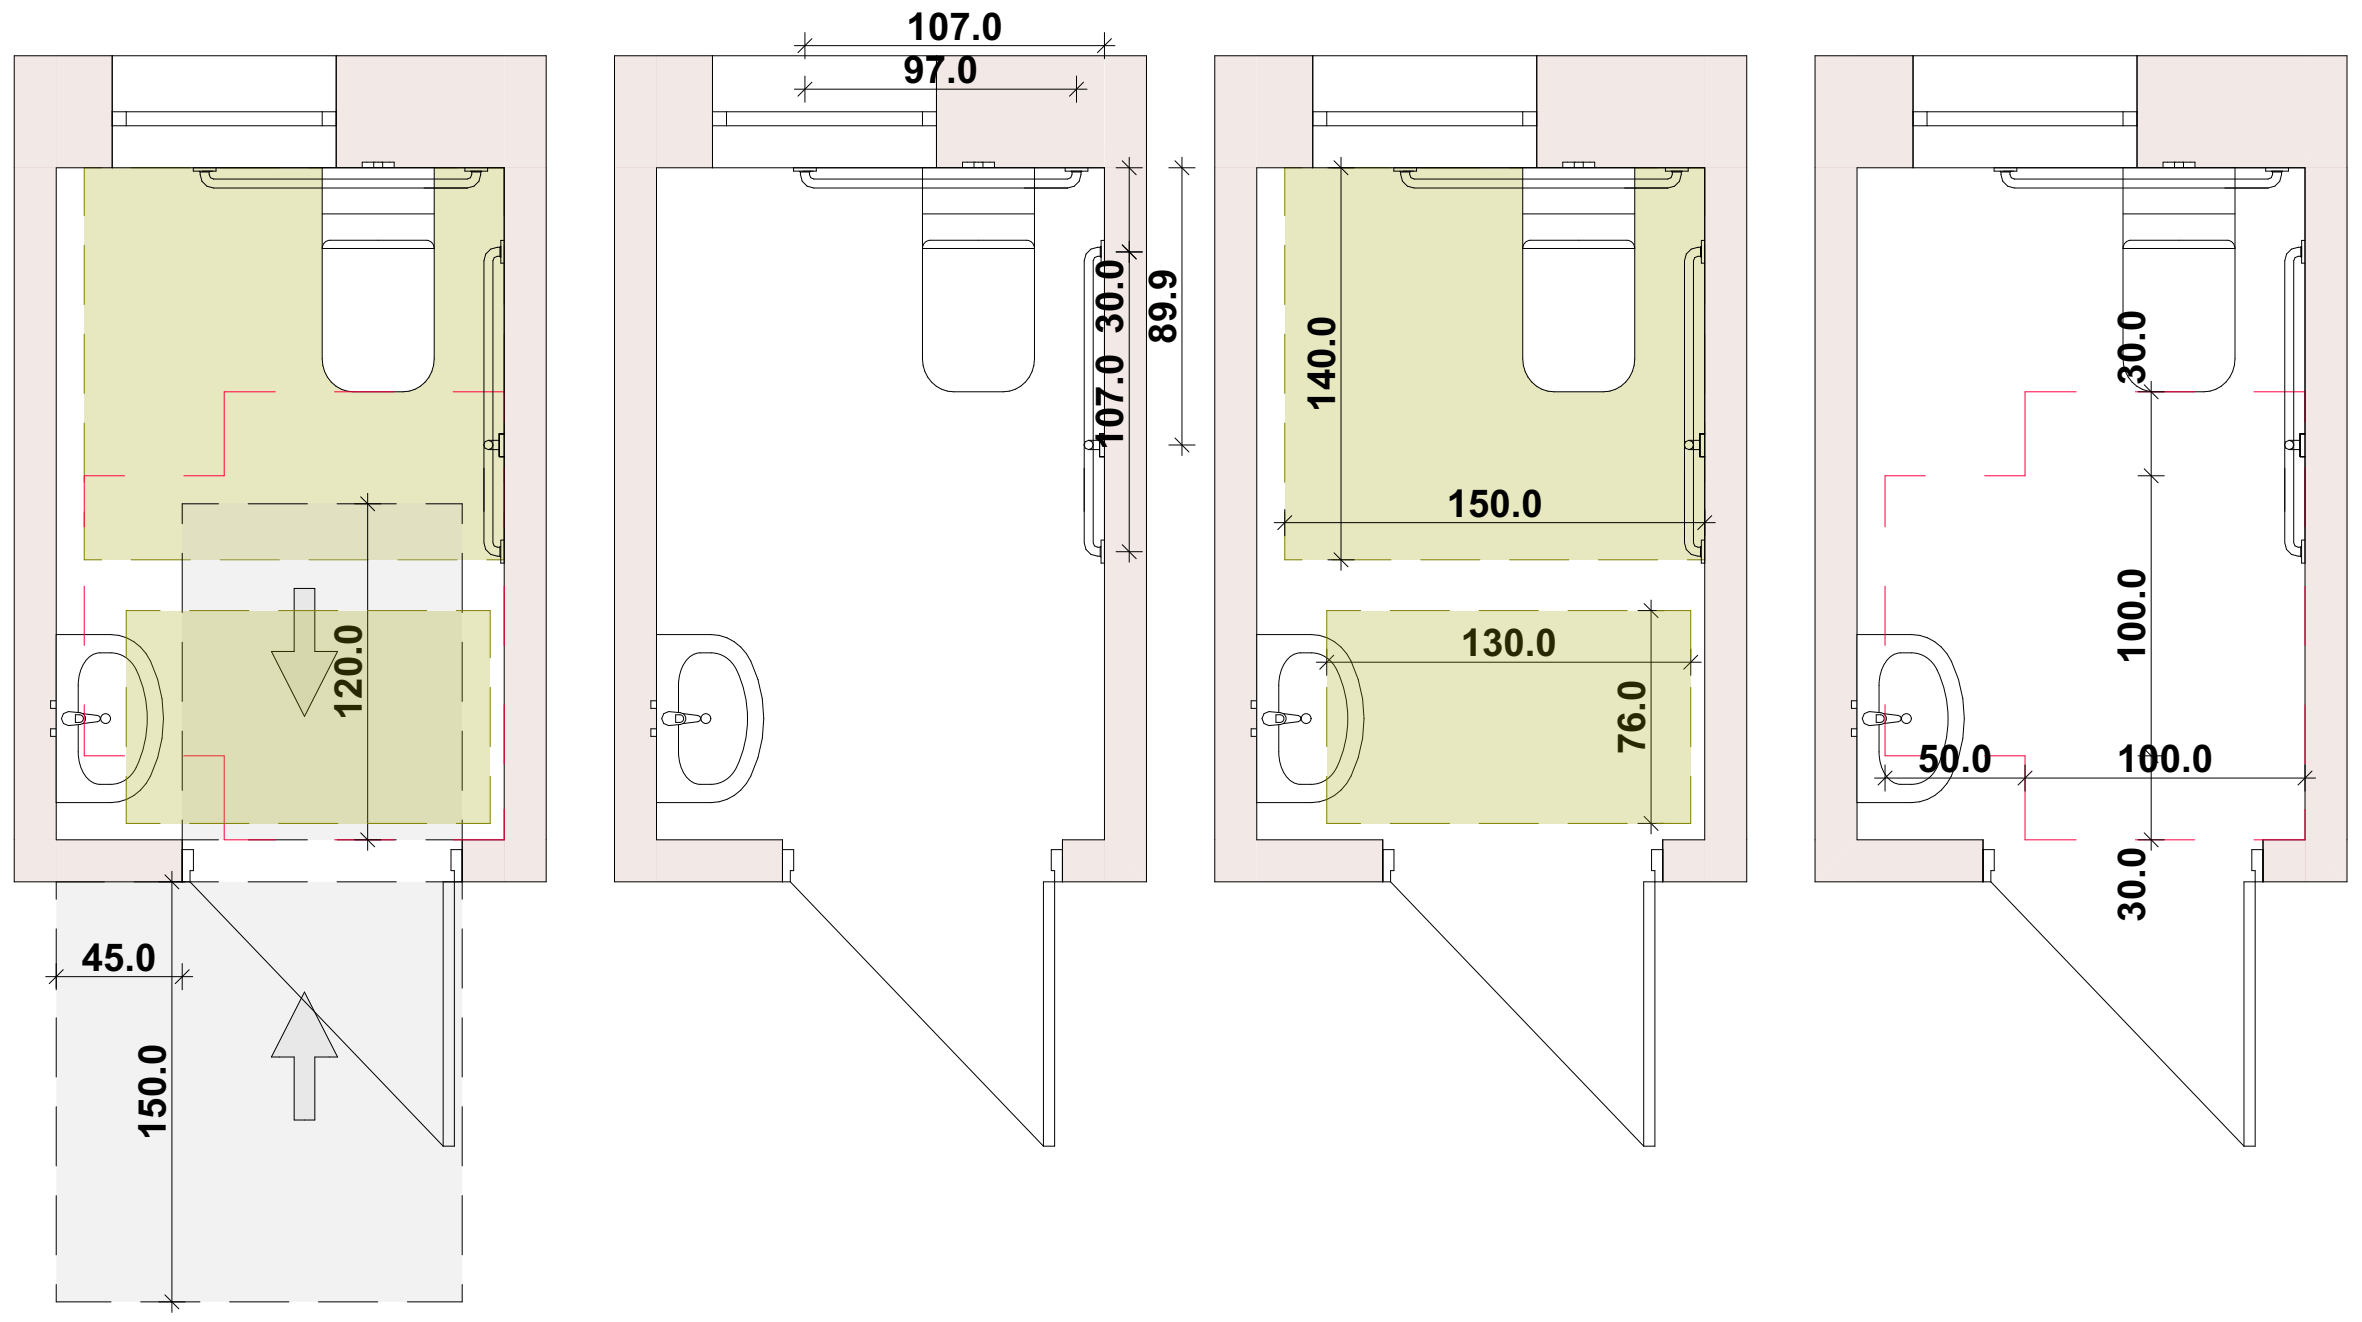

დამკვეთი		
პროექტის სახელწოდება	კაფე	
მისამართი		
თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ.მთ. არქიტექტორი		
ნახაზი	ტუალეტის მოწყობილობები	
ფორმატი	მასშტაბი	A-304
A 3	1 : 100	

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის პირობითი აღნიშვნების ექსპლიკაცია

ტუალეტის მოწყობილობები

უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმოსაჭიდი ძელი გვერდითა კედელზე

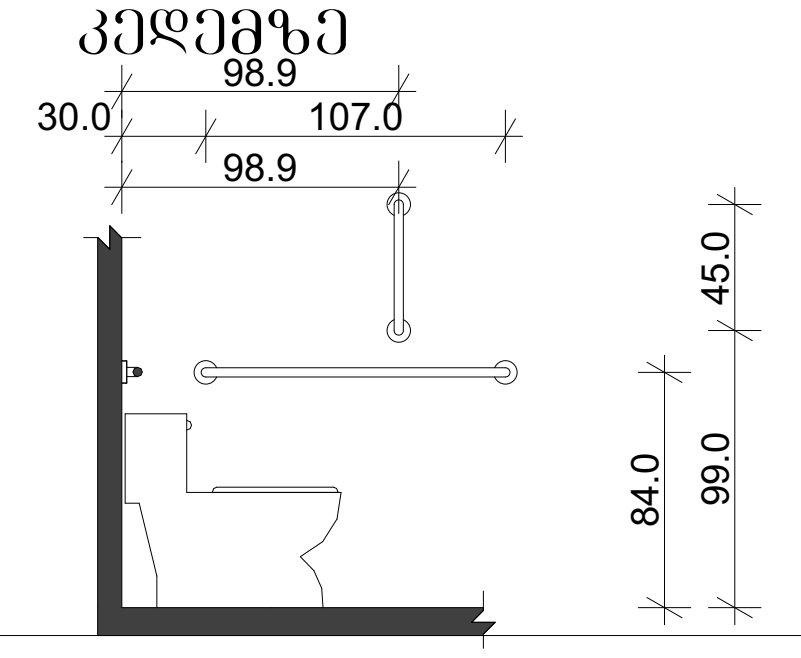

ხელმოსაჭიდი ძელი უნიტაზის უკან მდებარე კედელზე



უნიტაზის დასაჯდომის სიმაღლე ზრდასრულები

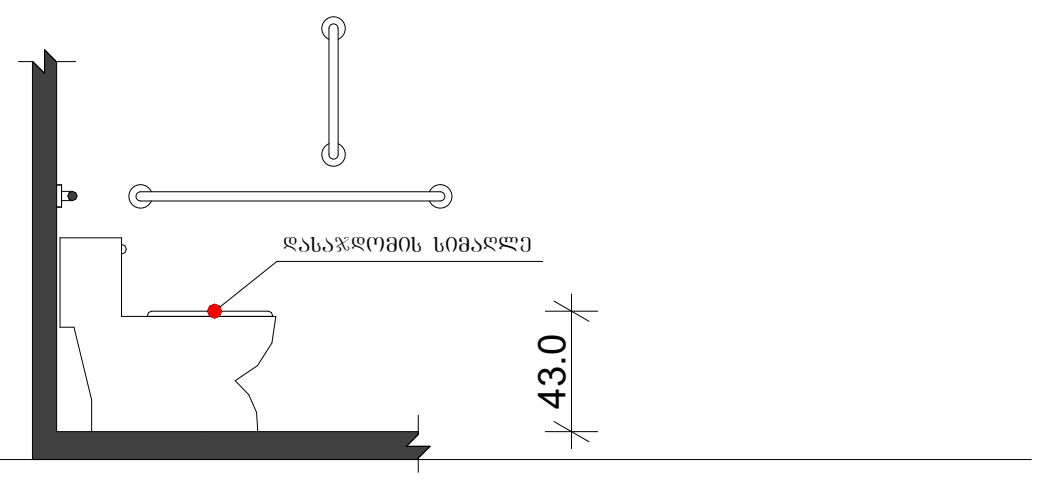

ხელმოსაჭიდი ძელების ზომა



სივრცე ხელმოსაჭიდი ძელებისათვის



ხელსაბანებისა და ნიჟარების სიმაღლე



ფეხის ფალანგის სივრცე - ამაღლება



მუხლის სიმაღლემდე სივრცე - ამაღლება



ფეხის ფალანგის სივრცე გეგმა



მუხლის სიმაღლემდე სივრცე - გეგმა



დამკვეთი		
პროექტის სახელწოდება	კაფე	
მისამართი		
თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ.მთ. არქიტექტორი		
ნახაზი	ტუალეტის მოწყობილობები	
ფორმატი	მასშტაბი	A-304
A 3	1 : 100	

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის პირობითი აღნიშვნების ექსპლიკაცია

საშხაპის ნაკვეთური

მისაწვდომი საშხაპის ნაკვეთური

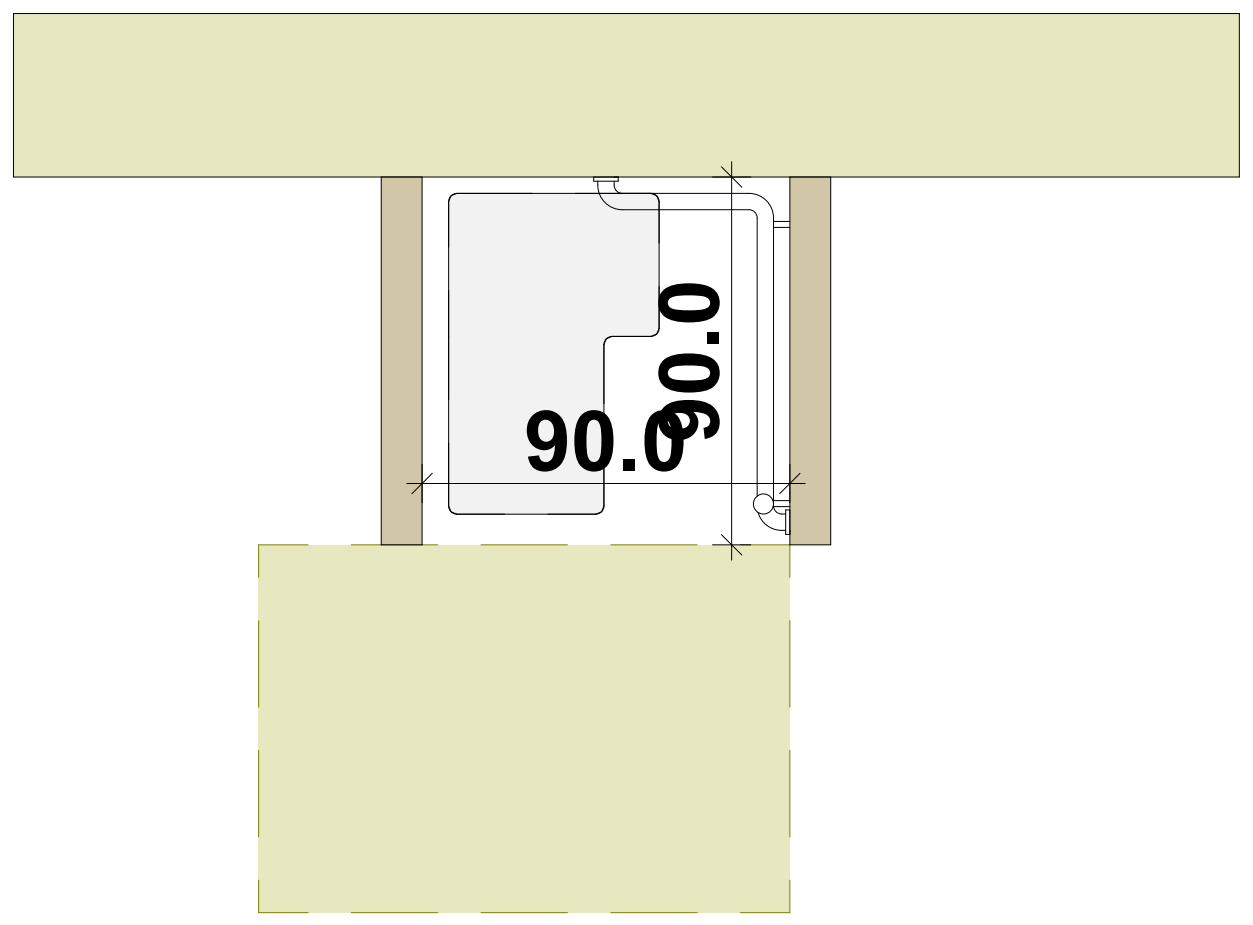

მისაწვდომი საშხაპის ნაკვეთურის იატაკის თავისუფალი სივრცე

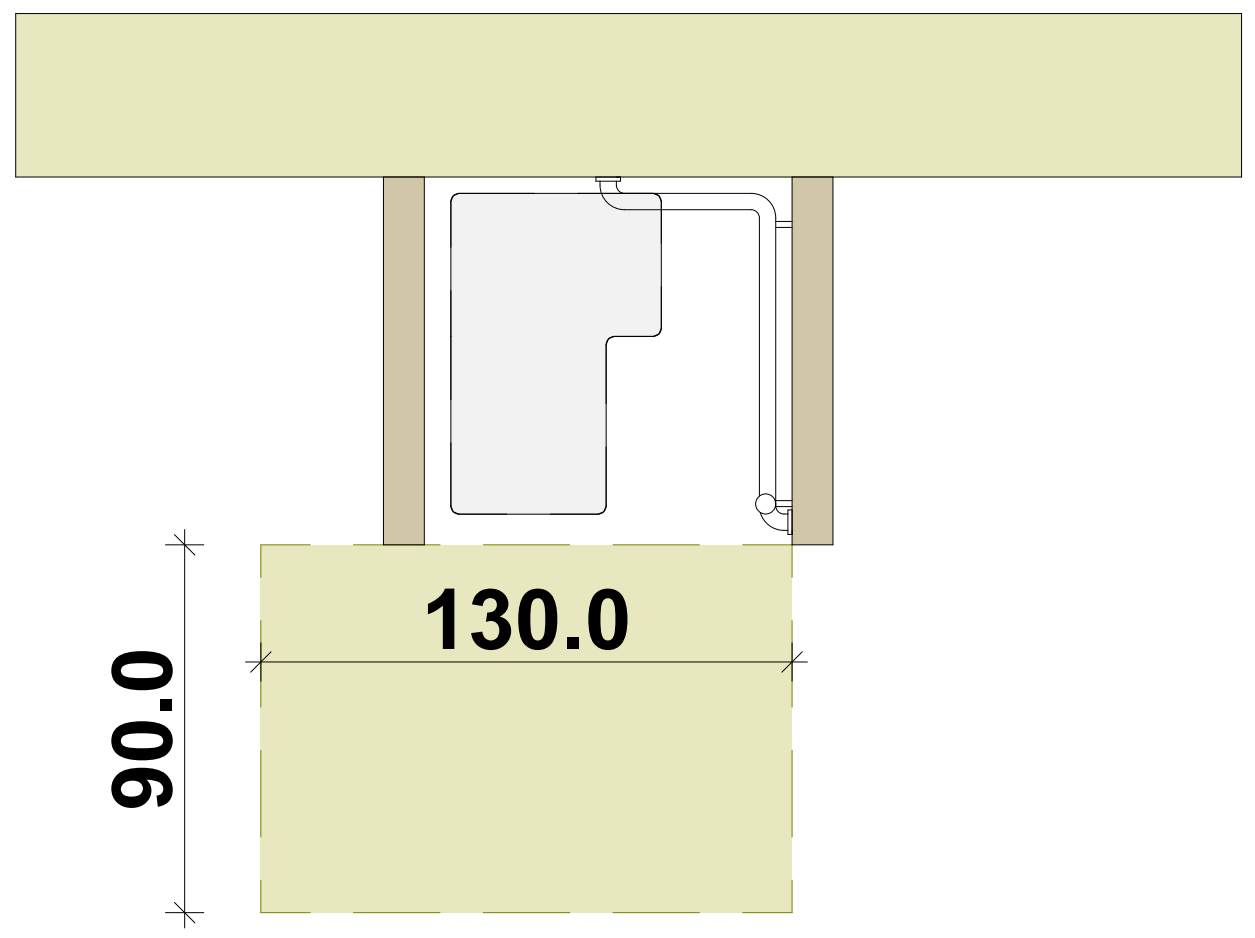

ხელმოსაჭიდი ძელები და დასაჯდომი

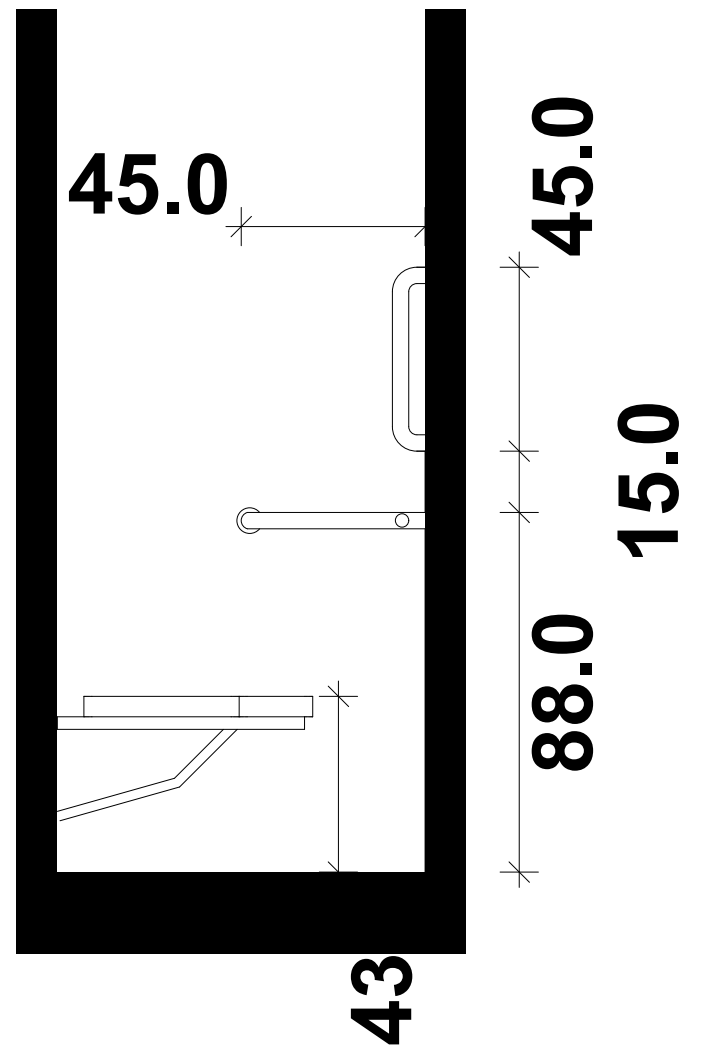

მისაწვდომი საშხაპის ნაკვეთურის L ფორმის ფასაჯდომი

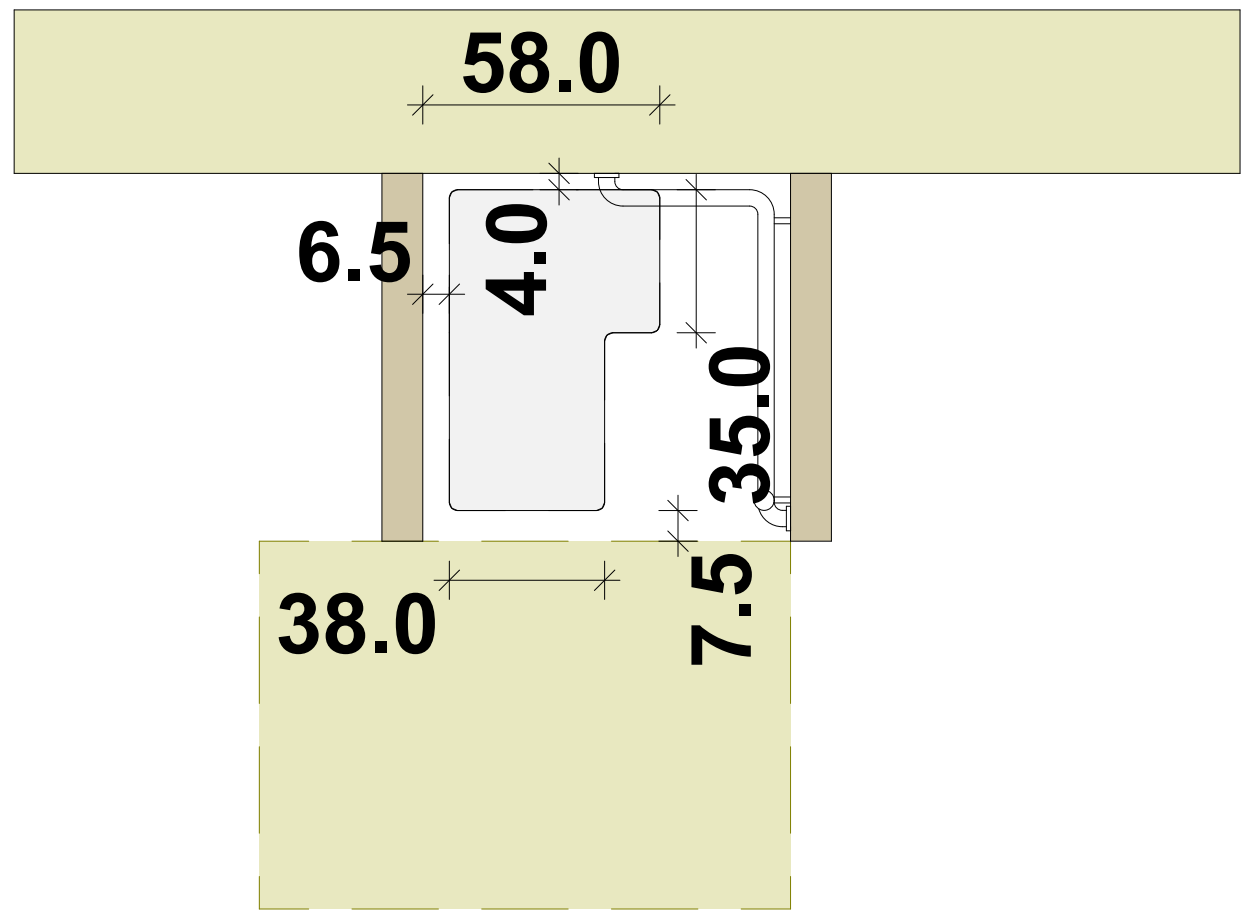

მისაწვდომი საშხაპის ნაკვეთურის ხელმოსაჭიდი ძელები

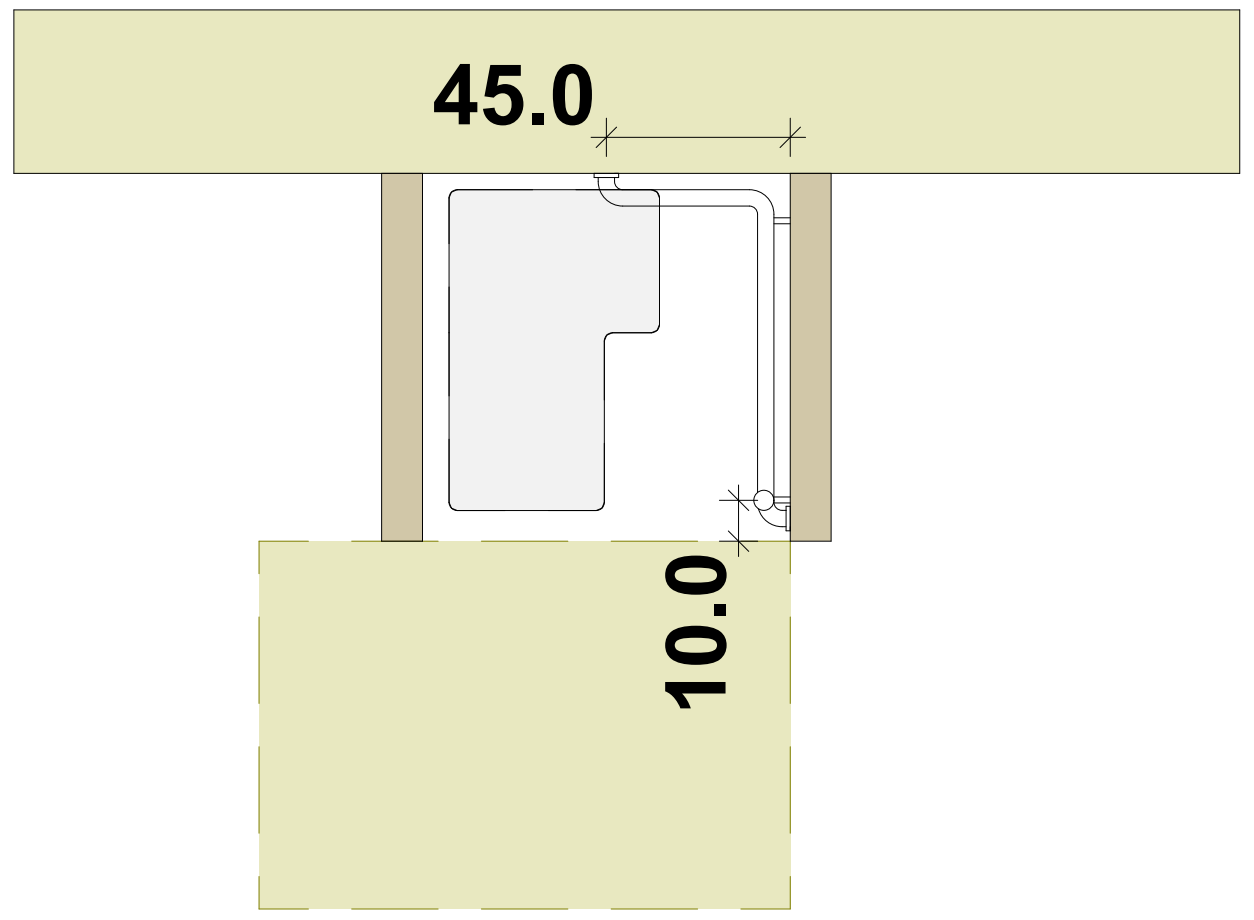

დამკვეთი		
პროექტის სახელწოდება	კაფე	
მისამართი		
თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ.მთ. არქიტექტორი		
ნახაზი	საშხაპის ნაკვეთური	
ფორმატი	მასშტაბი	A-304
A 3	1 : 100	

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის პირობითი აღნიშვნების ექსპლიკაცია

ავტოსადგომი

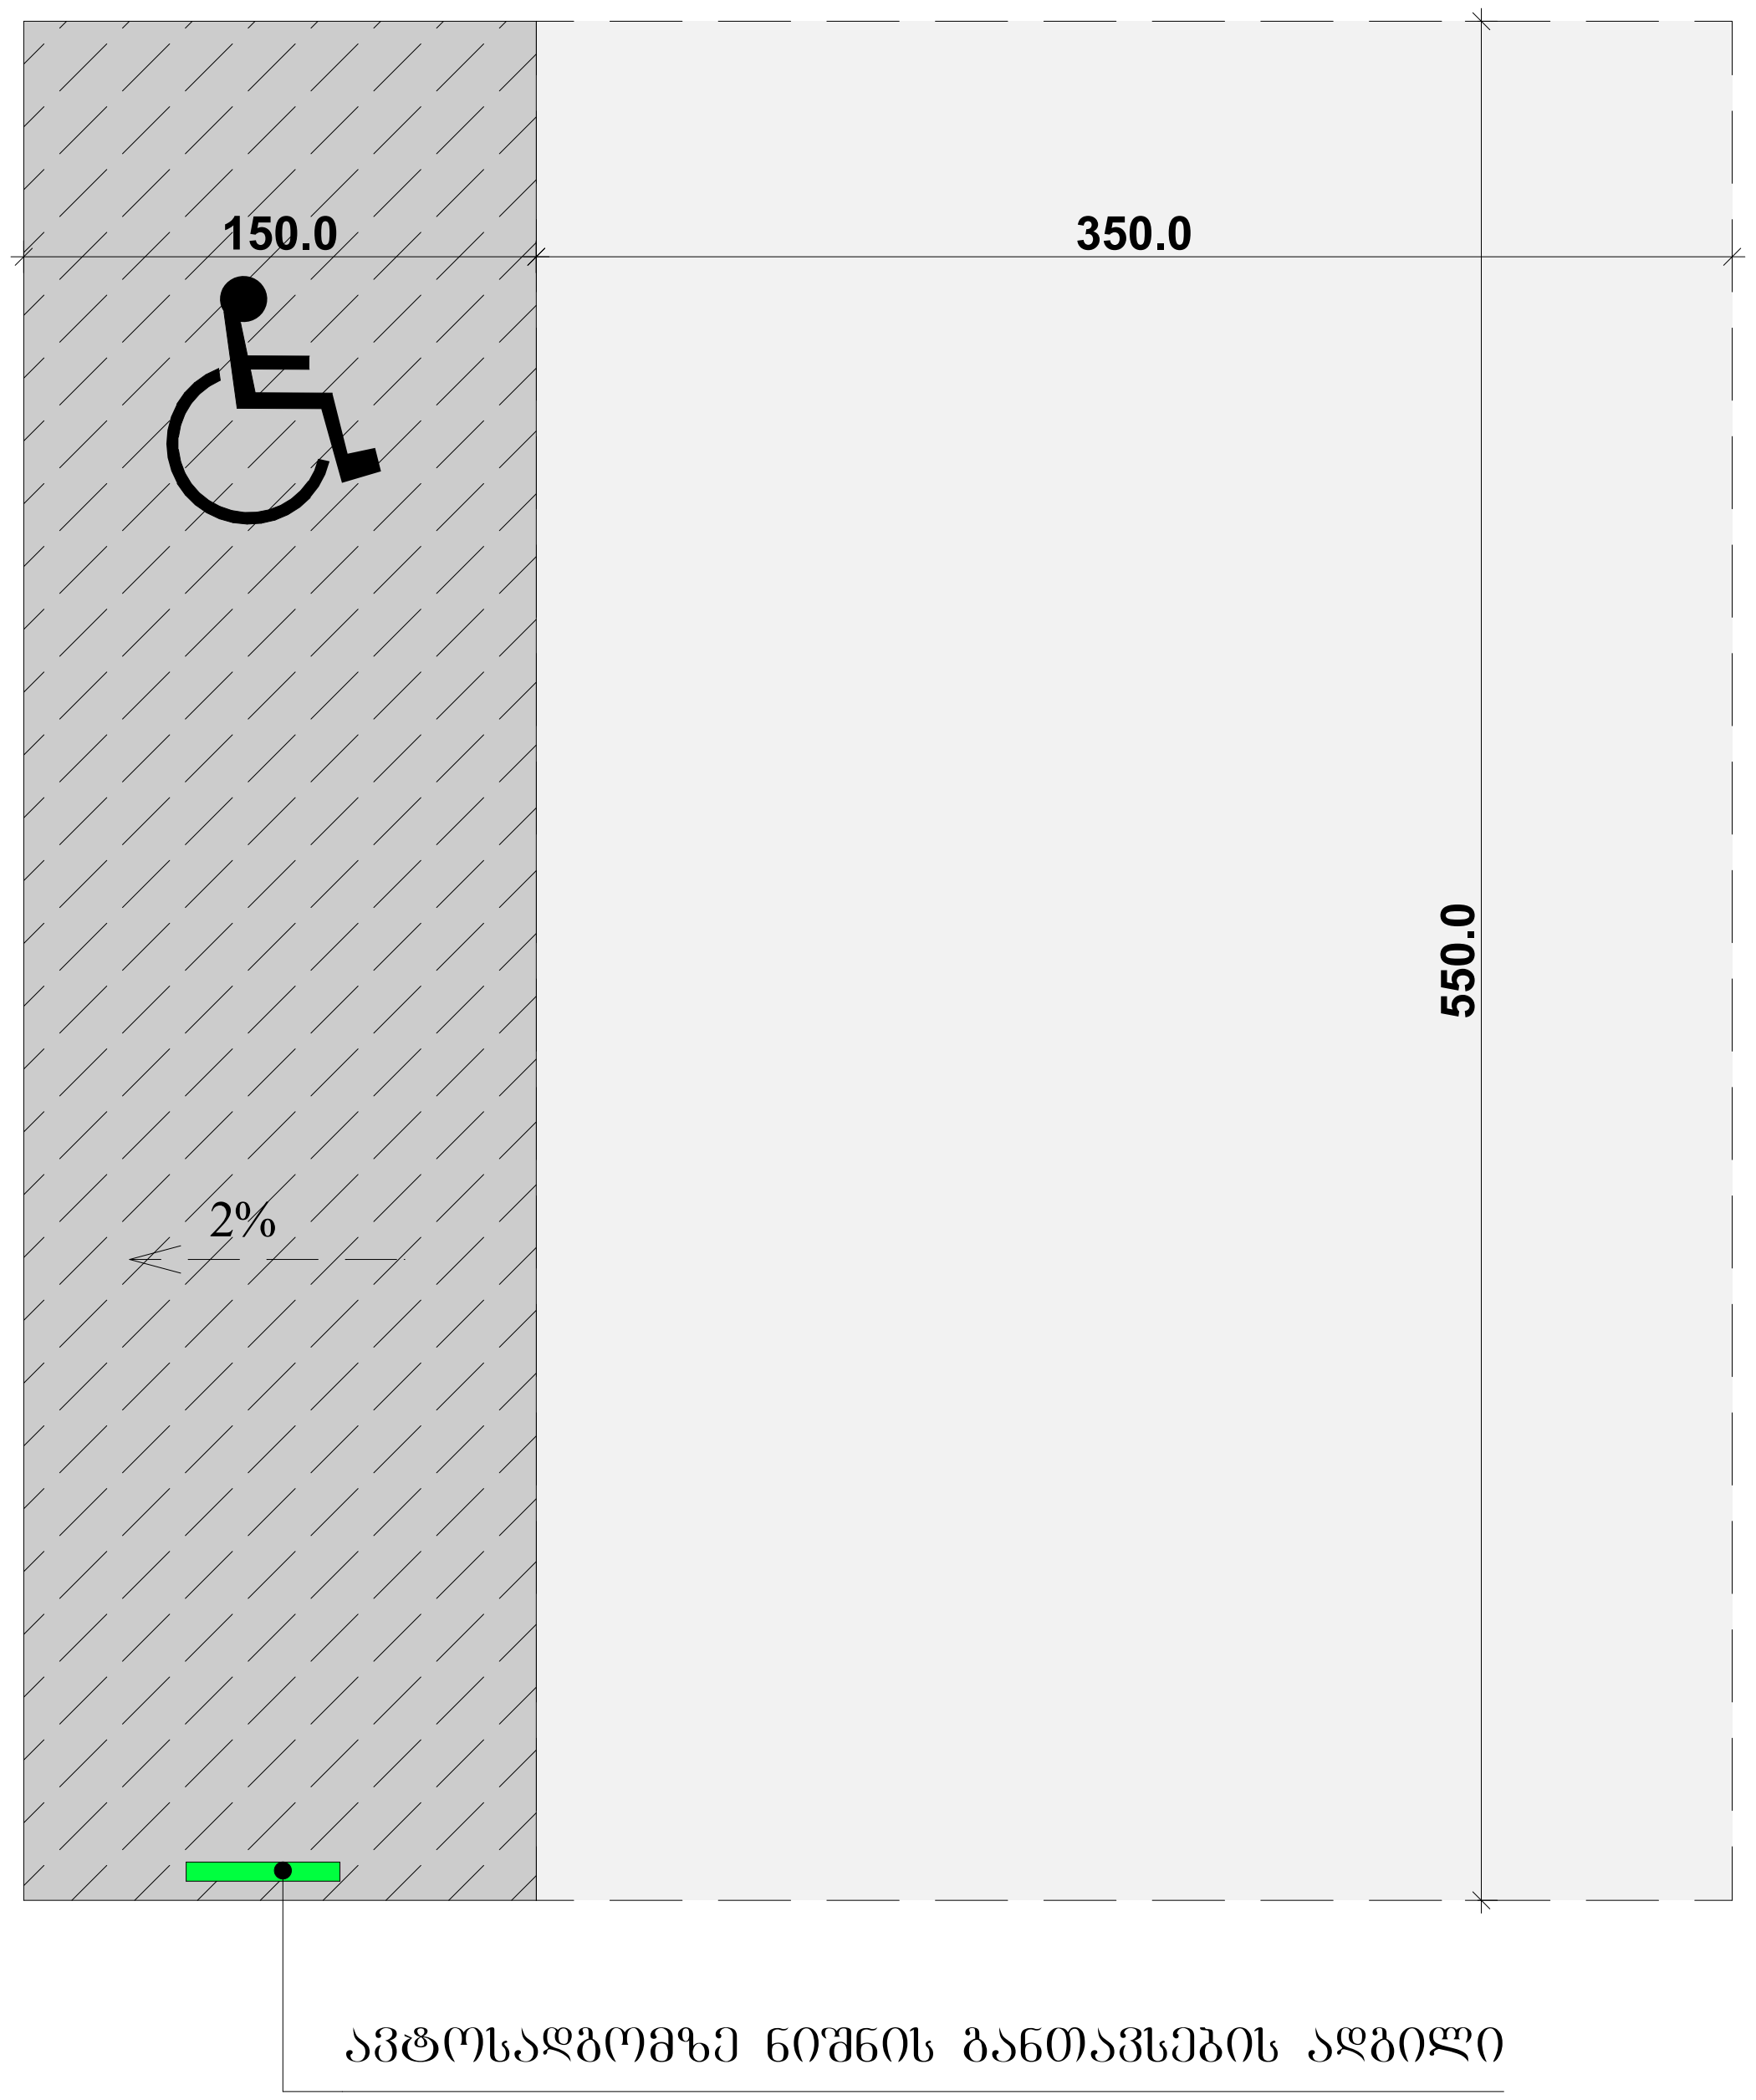

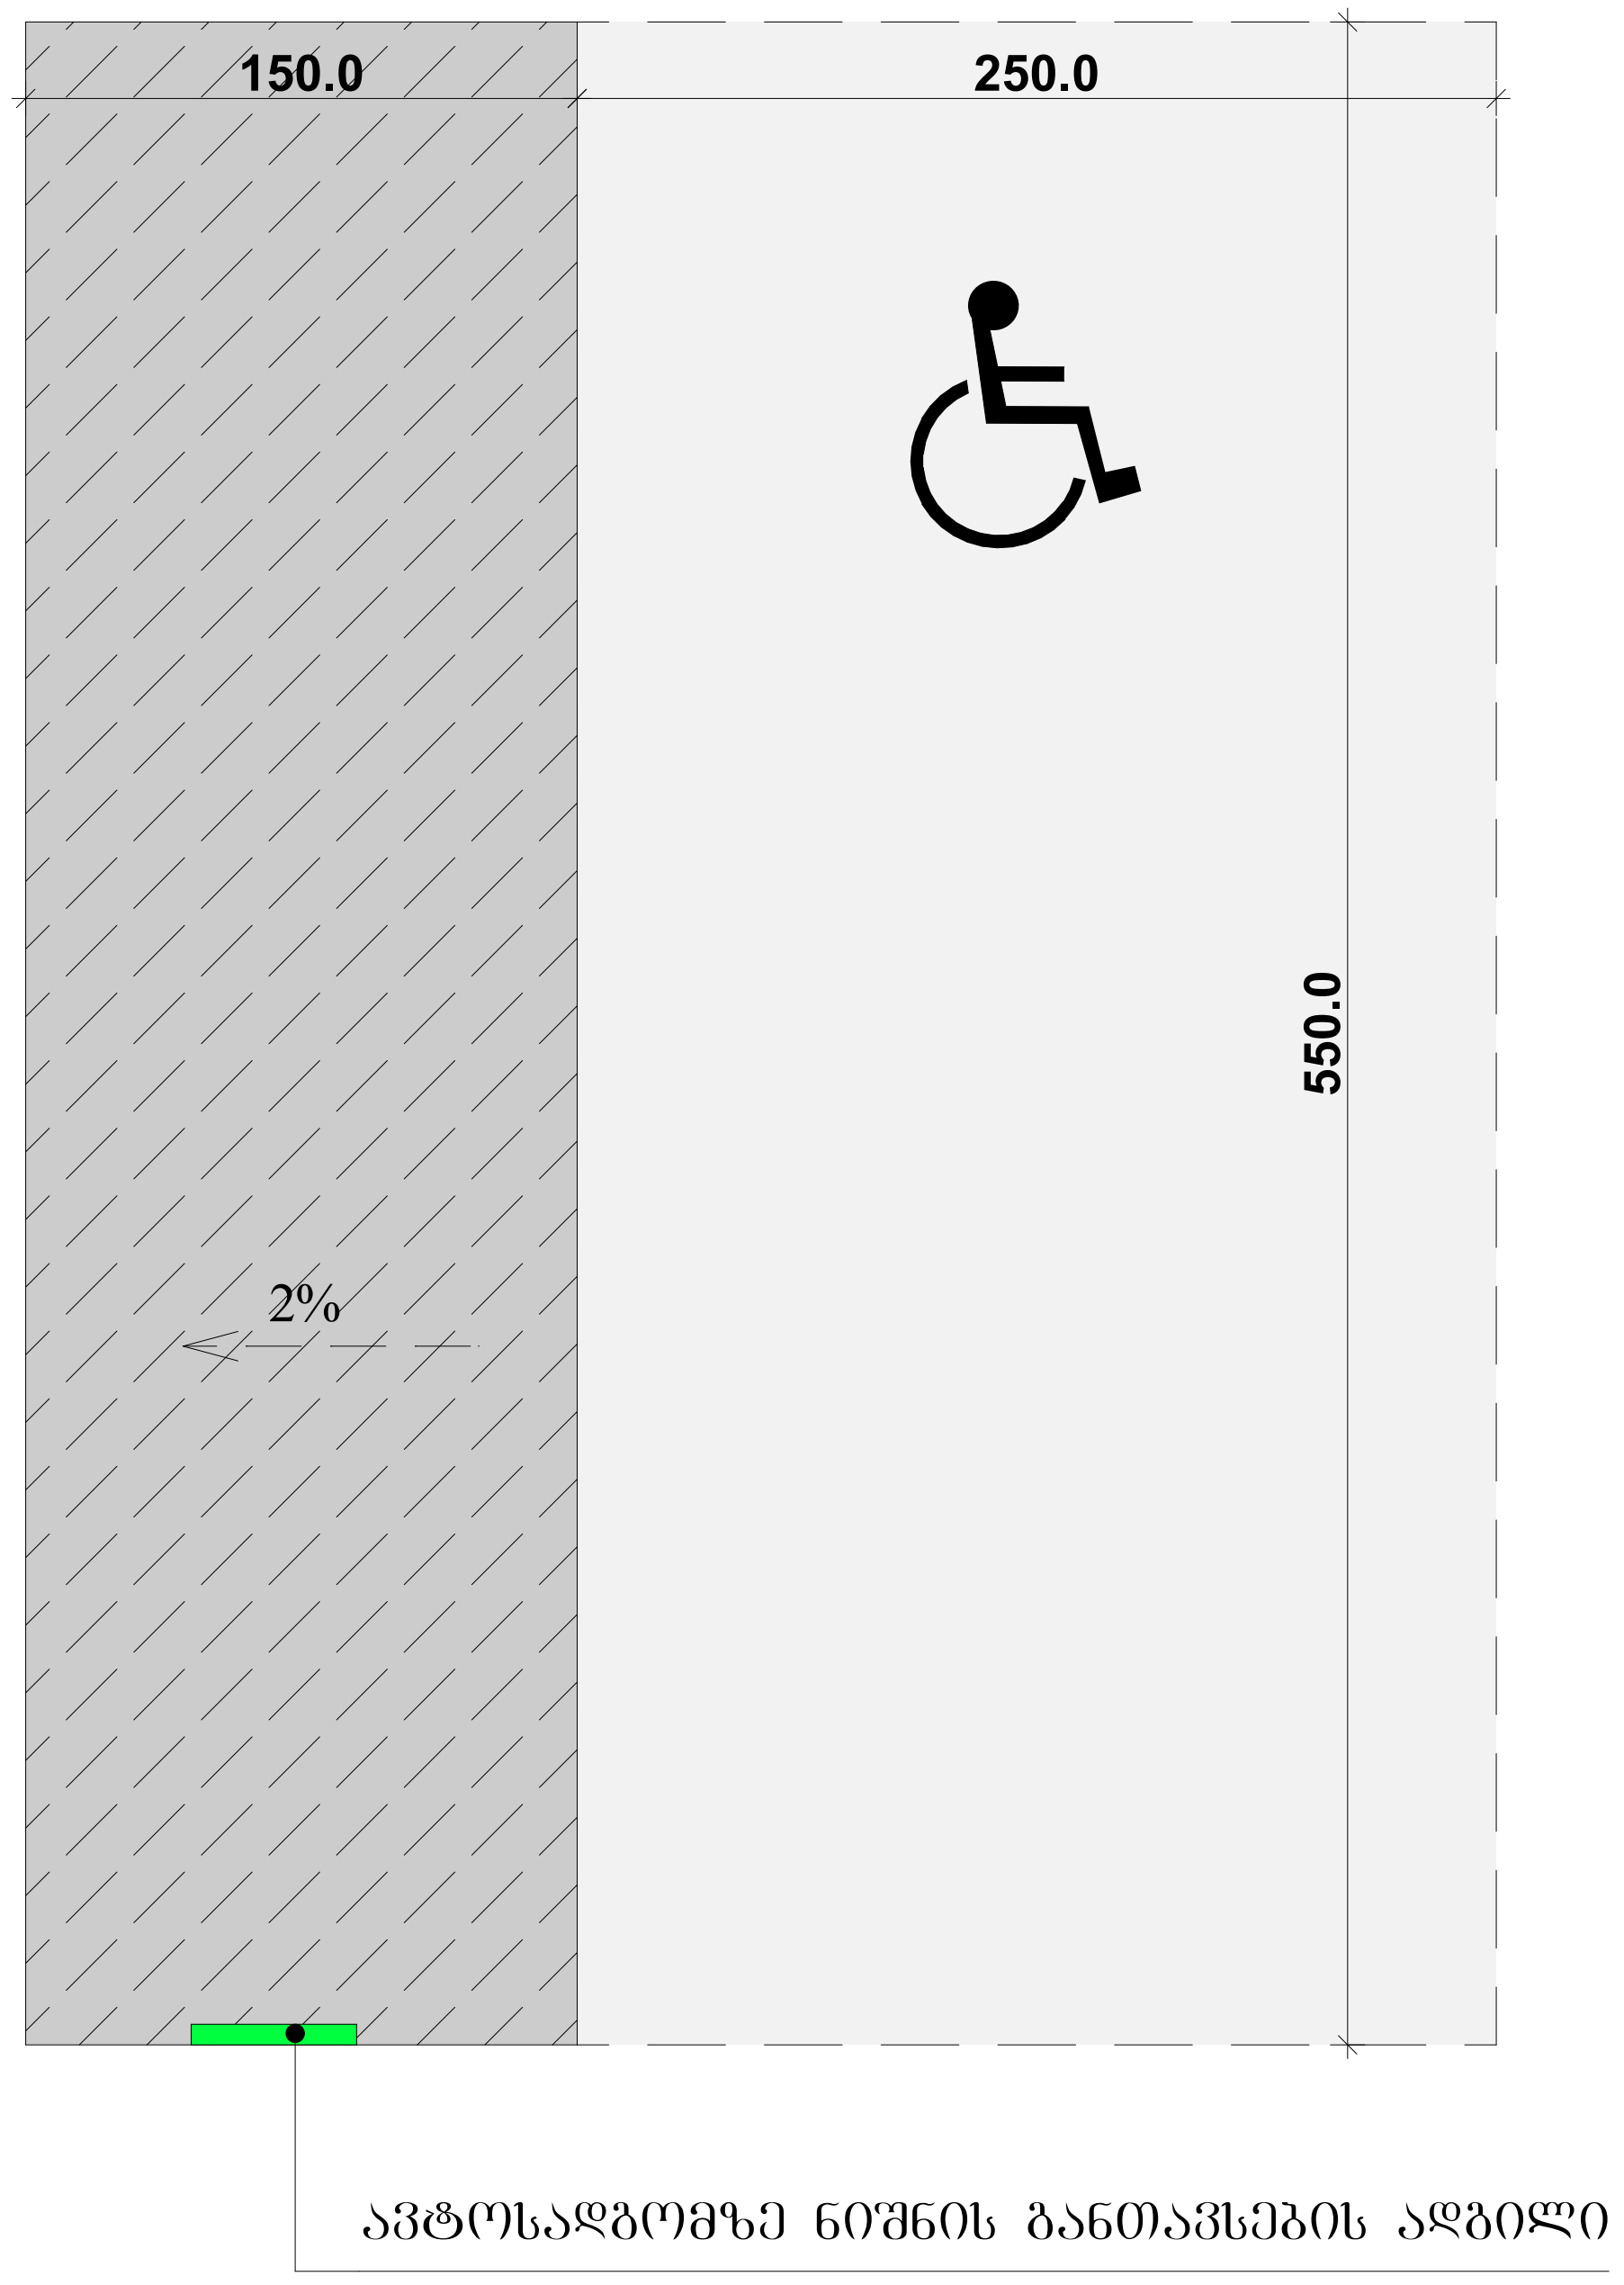

დამკვეთი		
პროექტის სახელწოდება	კაფე	
მისამართი		
თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ.მთ. არქიტექტორი		
ნახაზი	ავტოსადგომები	
ფორმატი	მასშტაბი	A-304
A3	1 : 100	

მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტის პირობითი აღნიშვნების ექსპლიკაცია

ავტოსადგომი

ნიშანი განთავსდება მისაწვდომ ავტოსადგომთან

ნიშანი განთავსდება მისაწვდომ მიკროავტობუსის სადგომთან

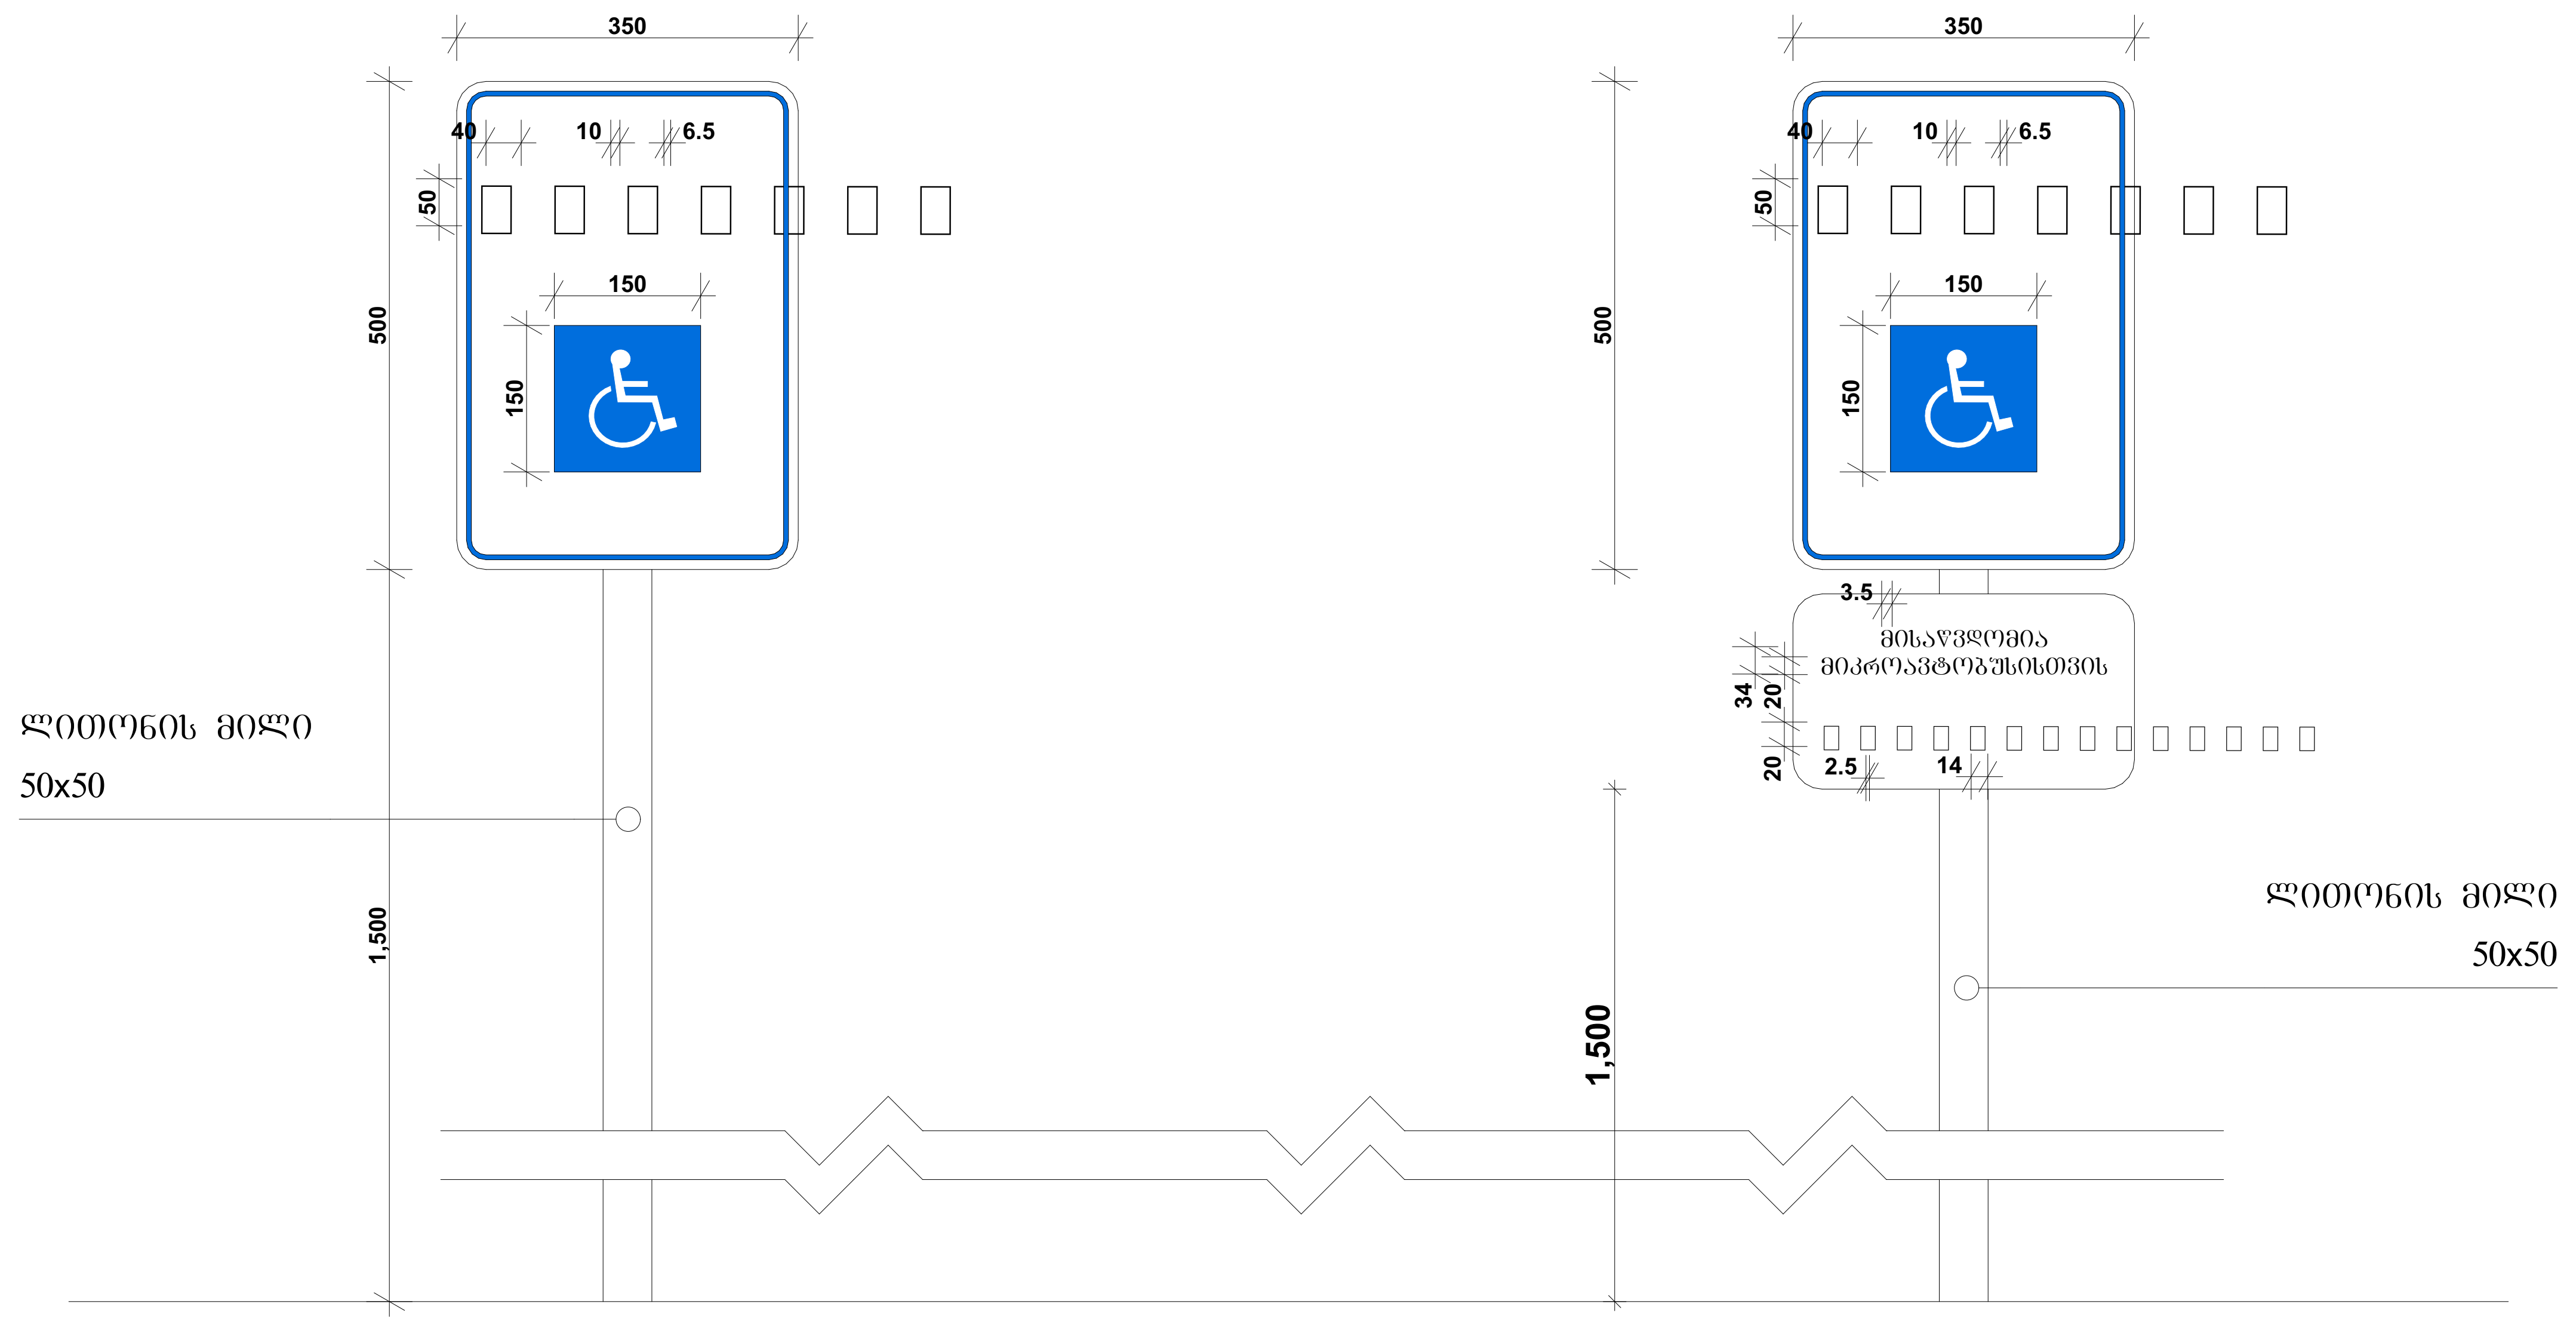

დამკვეთი		
პროექტის სახელწოდება	კაფე	
მისამართი		
თანამდებობა	სახელი/გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ.მთ. არქიტექტორი		
ნახაზი	ავტოსადგომები	
ფორმატი	მასშტაბი	A-304
A 3	1 : 100	