

განმარტებითი ბარათი

ადამიანთა ევაკუაციის მართვის სისტემა, ავარიული განათება

ადამიანთა ევაკუაციის მართვის სისტემა, ავარიული განათება მათვალისწინებულა შენობის ძირითად სივრცეებში და შესახურება ხანძრის ან საბანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში ხალხის სწრაფ და ეფექტურ ევაკუაციას შენობიდან, სანათები ჩირთვება შენობის ძირითადი დენის წყაროს გათიშვის შემთხვევაში, სანათები ავტომატურად გადავლენ სათადარიგო კვებაზე (აკუმულატორებზე) რომლების ჩაშენებულა თითოეულ სანათში. სანათებზე უნდა უზრუნველყოს სავალი ფადაპირის 11 ლუმსით განათება 90 წუთის განმავლობაში.

"EXIT"-იგზე "გასასვლელის" განათობელი მანიშნებლები დაყენება გასასვლელებთან. გასასვლელის მანიშნებლები იქნება მუდმივად ჩართული, დენის გათიშვის ან/და დეტექტორის მიერ ხანძრის დაფიქსირების შემთხვევაში ისინი გადავლენ სათადარიგო კვებაზე (აკუმულატორებზე) რომლების ჩაშენებულა თითოეულ მანიშნებელში და განათება 90 წუთის განმავლობაში.

"EXIT" ნიშანი განთავსებულა ყველა გასასვლელის თავზე, რომლის განკუთვნილა საბანგებო სიძუასიებში გამოსაყენებლად.

"საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულება კიბეებზე ფავით ან ევევით" ნიშნები განთავსებულა საევაკუაციო კიბეების ფავით ან მიმდებარედ კედლებზე და მიუთითებს მოძრაობის მიმართულებას ფავით ან ევევით.


"მარჯვნივ, მარცხნივ, ვირდაპირ" საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულების ნიშნები განთავსებულა შენობის კედლებზე ან/და საევაკუაციო გზაზე და მიუთითებს გადაადგილების მიმართულებას საევაკუაციო (EXIT) გასასვლელისაკენ.

შენიშვნა: საევაკუაციო მართვის ნიშნები და სანათები უნდა იკვებებოდეს არსებული ფარებიდან. ყოველ სართულზე ფარების არსებობის შემთხვევაში სართულის ფარიდან ან უახლოეს სართულზე მდებარე ფარიდან.

შენიშვნა: ობიექტის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ავარიული სანათები და საევაკუაციო მიმართულების მანიშნებლები დამატებით განთავსებულა დამკვეთის მიერ მოთხოვნილ სათავსებში.

ევაკუაციის მართვის და ავარიული განათების სისტემის პროექტი



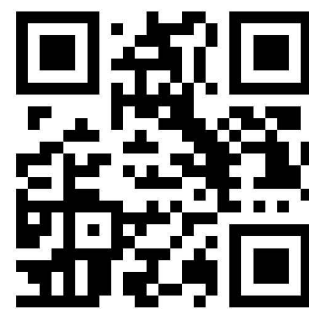


ლიბერთი ბანკის სათავო ოფისი
ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N74
ს/კ:01.14.11.001.002




ქ. თბილისი, ბერი ბაბრიელ სალოსის ქ. #126

თბილისი
2025 წ.

პირობითი | დასახელება
სტანდარტი

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | ჟერიკი აპარელი სანათი |
|  | საევაკუაციო გასასვლელის მინიშნებალი |
|  | საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულების მინიშნებალი |
|  | საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულების მინიშნებალი |
|  | საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულების მინიშნებალი |

ელექტრონული
N2XH 3X1.5

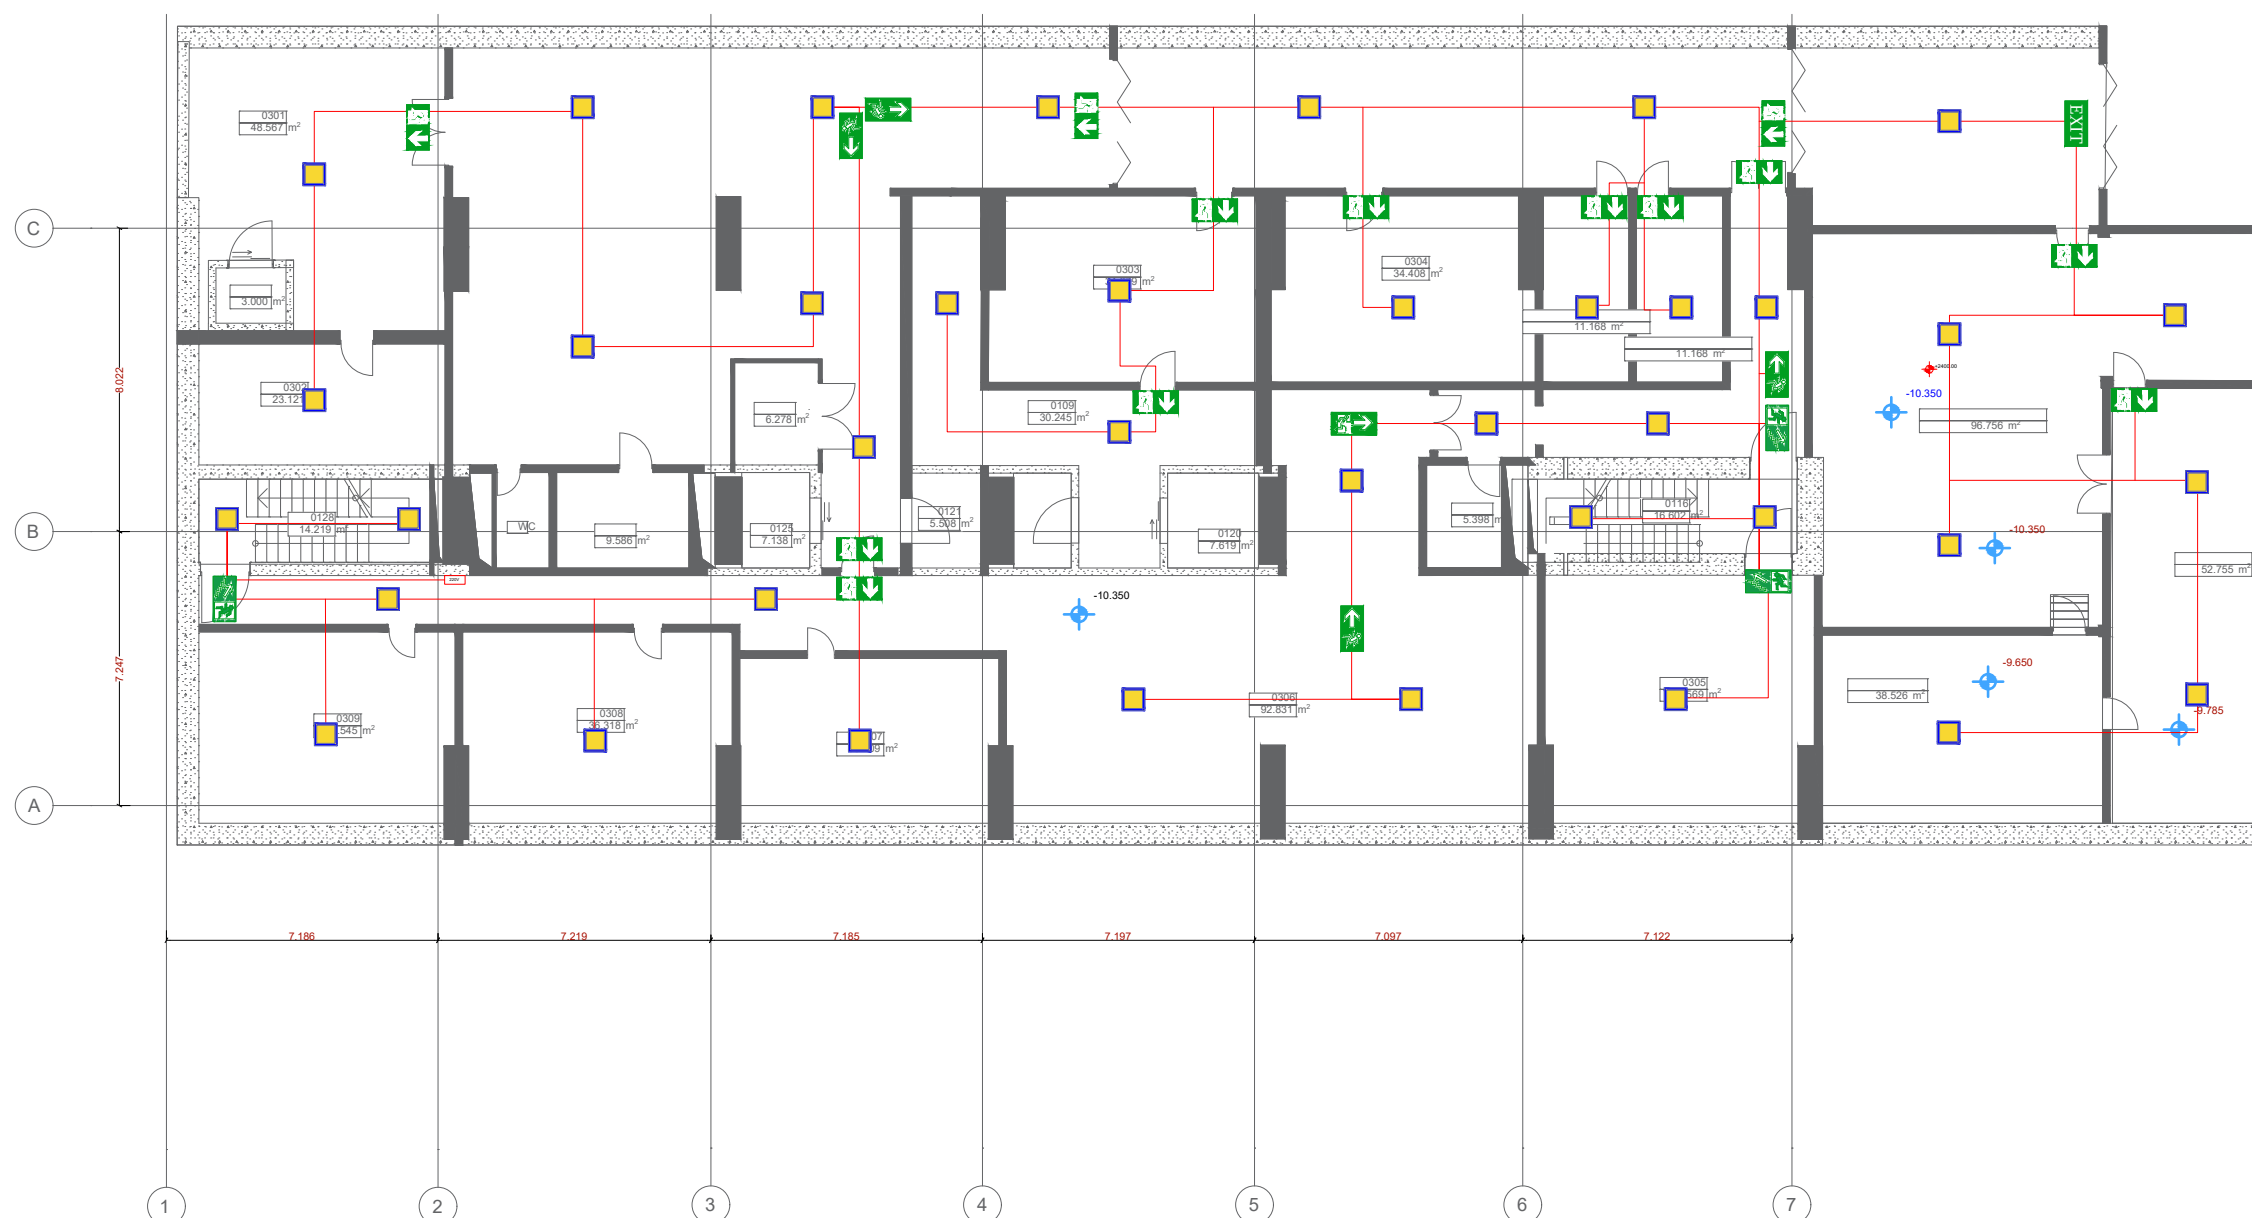

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.კ: 203828304

საბუნავო რეზერვები

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/კ:01.14.11.001.002



საპროექტოს ხელმძღვანელი | ხელმოწერა


ფ. შიშკოვაშვიდი

დ. მამათაძე

ფ. შიშკოშვილი

31 | 01 | 2025

| | | |
|---------------|-------------------|---------------|
| A3 ფორმატი | 1:200 მასშტაბი | 5.2 ბვერდი |
|---------------|-------------------|---------------|

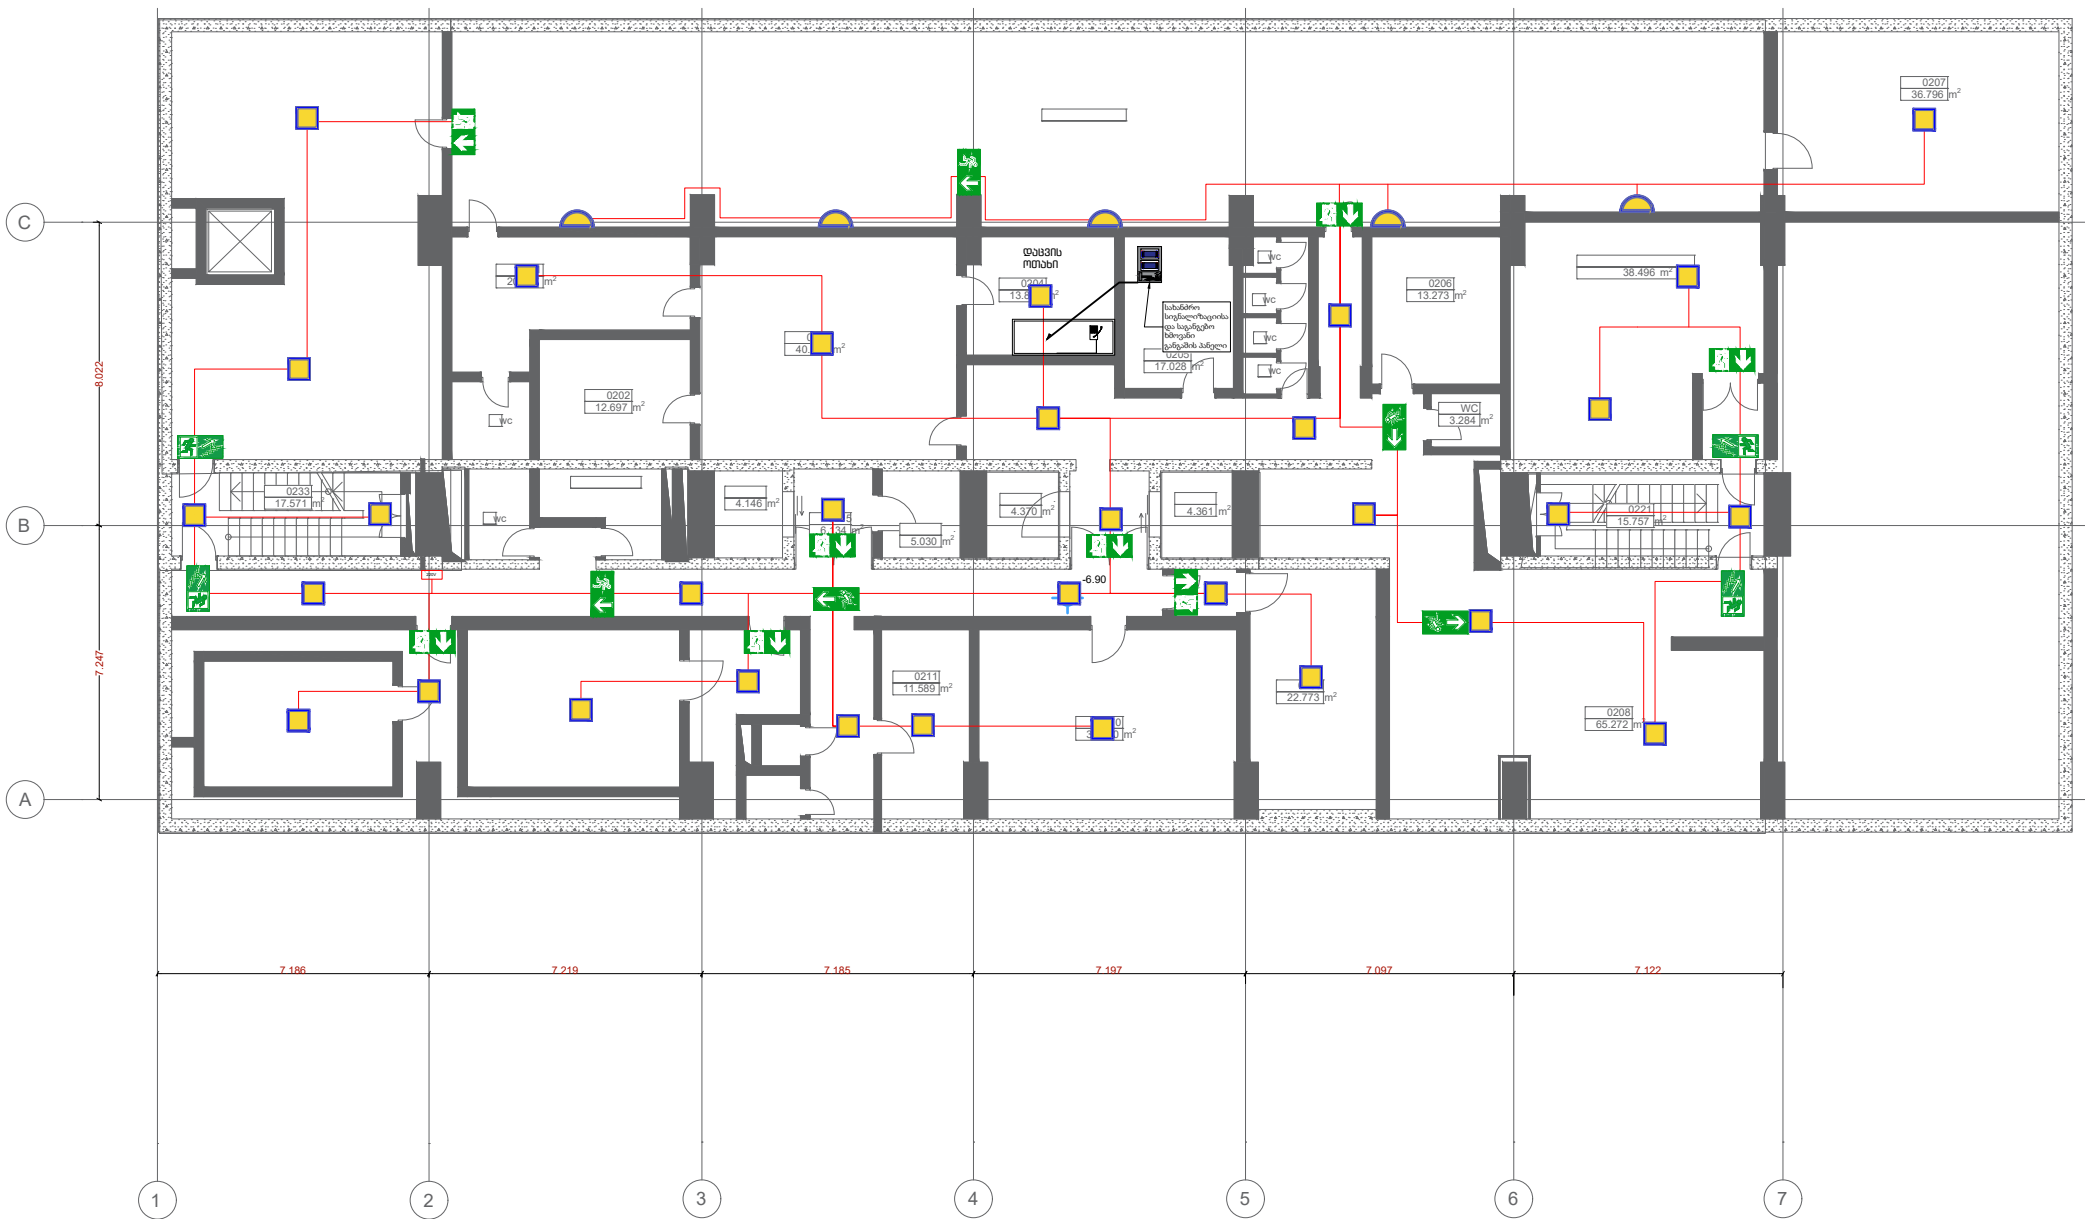

-6.90
ნიმუში

-II სართულის
გეგმა

ევაკუაციის მართვის და ავარიული
განათების სისტემის პროექტი

პროექტი
აღნიშვნა

დასახელება

- ფერის ავარიული
სანათი
- საევაკუაციო ბასისვლის
მიმართულების მანიშნებელი
- საევაკუაციო ბასისვლის
მიმართულების მანიშნებელი
- საევაკუაციო ბასისვლის
მიმართულების მანიშნებელი
- საევაკუაციო ბასისვლის
მიმართულების მანიშნებელი

ელექტრო კაბელი
N2XH 3X1.5

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.პ. 203828304

სამთავრო ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/პ:01.14.11.001.002



საპროექტო სისტემების განლაგება

გ. შიშკოშვილი

შეასრულა

დ. მამათაშვილი

შეამოწმა

გ. შიშკოშვილი

31 | 01 | 2025

თარიღი

A3
ფორმატი

1:200
მასშტაბი

5.3
გვერდი



-3.45
ნიმუში

-1 სართულის
გეგმა

ევაკუაციის მართვისა და ავარიული
ბანათების სისტემის პროექტი

| პრობლემა | დასაბუთება |
|----------|--------------------------------------|
| | გერის ავარიული სანათი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მანიშნებელი |
| | სანდარტული კაბელი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.კ: 203828304

სამსახური ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/კ:01.14.11.001.002




საპროექტო ხელმოწერა
გ. გიგოშვილი
შეამოწმა
დ. მამუკაშვილი
შეამოწმა
გ. გიგოშვილი
31 | 01 | 2025
თარიღი

A3
ფორმატი

1:200
მასშტაბი

5.4
გვერდი

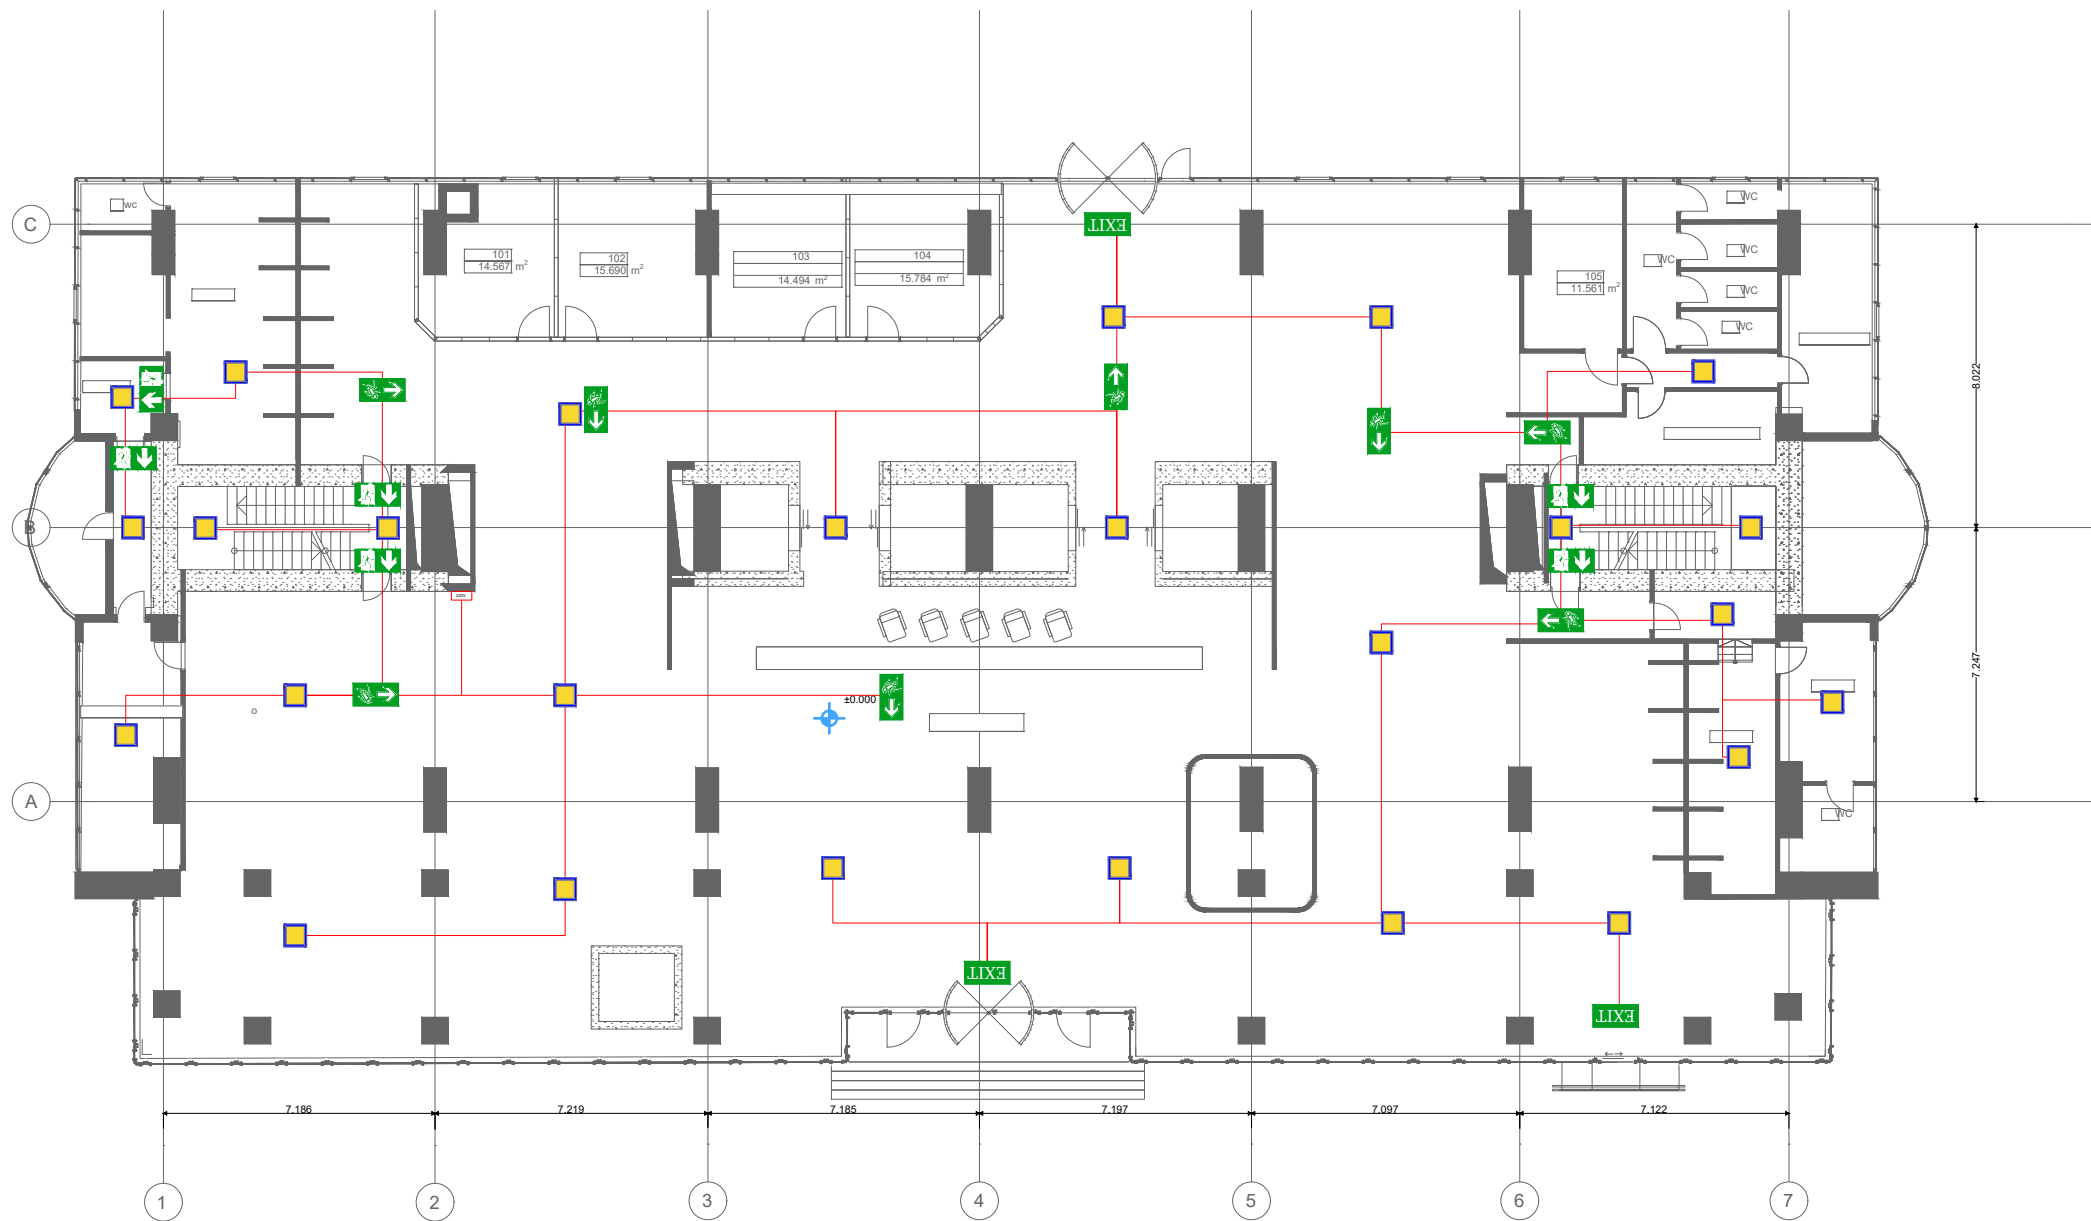

ევაკუაციის მართვისა და ავარიული
განათების სისტემის პროექტი

| პრობლემა | დასაბუთება |
|----------|-----------------------------------------------------|
| | გერის ავარიული სანათი |
| | საევაკუაციო გასასვლელის მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულების მანიშნებელი |
| | ხანძარმუდამი კაბელი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.კ: 203828304

სამთავრო ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/კ:01.14.11.001.002



| | |
|----------------------|----------------------|
| საპროექტოს ხელმოწერა | საპროექტოს ხელმოწერა |
| გ. შიშკაშვილი | გ. შიშკაშვილი |
| შეამოწმა | შეამოწმა |
| დ. მამუკაშვილი | დ. მამუკაშვილი |
| შეამოწმა | შეამოწმა |
| გ. შიშკაშვილი | გ. შიშკაშვილი |
| 31 01 2025 | REV 1.0 |
| თარიღი | რევიზია |

| | | |
|---------------|-------------------|---------------|
| A3 ფორმატი | 1:200 მასშტაბი | 5.5 გვერდი |
|---------------|-------------------|---------------|

ევაკუაციის მართვის და ავარიული
განათების სისტემის პროექტი

| პრობლემის აღნიშვნა | დასახელება |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| | გარეის ავარიული სანათი |
| | საევაკუაციო ბასავლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასავლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასავლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასავლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | ხანძარგამაფრთხილებელი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.პ: 203828304

სამსახური ოფისი


ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/პ:01.14.11.001.002



საპროექტოს ხელმოწერის სტრუქტურა
გ. გიგიაშვილი
შეამოწმა
დ. მამუკაშვილი
შეამოწმა
გ. გიგიაშვილი
31 | 01 | 2025
თარიღი

| | | |
|---------------|-------------------|---------------|
| A3 ფორმატი | 1:200 მასშტაბი | 5.6 გვერდი |
|---------------|-------------------|---------------|

ევაკუაციის მართვის და ავარიული
განათების სისტემის პროექტი

| პრობლემა | დასაბუთება |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | გერის ავარიული საბუთი |
|  | საევაკუაციო გასასვლელის მინარტულების მინარტულება |
|  | საევაკუაციო გასასვლელის მინარტულების მინარტულება |
|  | საევაკუაციო გასასვლელის მინარტულების მინარტულება |
|  | საევაკუაციო გასასვლელის მინარტულების მინარტულება |
|  | ხანძარმდამი კაბელი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.პ: 203828304

სამსახური ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/პ:01.14.11.001.002






საპროექტო ნაშრომის აღწერა
გ. გიგიაშვილი
შეასრულა
დ. მამათაძე
შეამოწმა
გ. გიგიაშვილი

31 | 01 | 2025
თარიღი

| | | |
|---------------|-------------------|---------------|
| A3 ფორმატი | 1:200 მასშტაბი | 5.7 გვერდი |
|---------------|-------------------|---------------|

ევაკუაციის მართვისა და ავარიული
განათების სისტემის პროექტი

| პრობლემა | დასაბუთება |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | ფერის ავარიული სანათი |
|  | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
|  | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
|  | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
|  | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
|  | ხანძარშიდაბი კაბელი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.პ: 203828304

სამთავრო ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/პ:01.14.11.001.002




საპროექტო ხელმოწერა
გ. გიგიაშვილი
შეამოწმა
დ. მამთაყვირი
შეამოწმა
გ. გიგიაშვილი

31 | 01 | 2025
თარიღი

| | | |
|---------------|-------------------|---------------|
| A3 ფორმატი | 1:200 მასშტაბი | 5.8 გვერდი |
|---------------|-------------------|---------------|



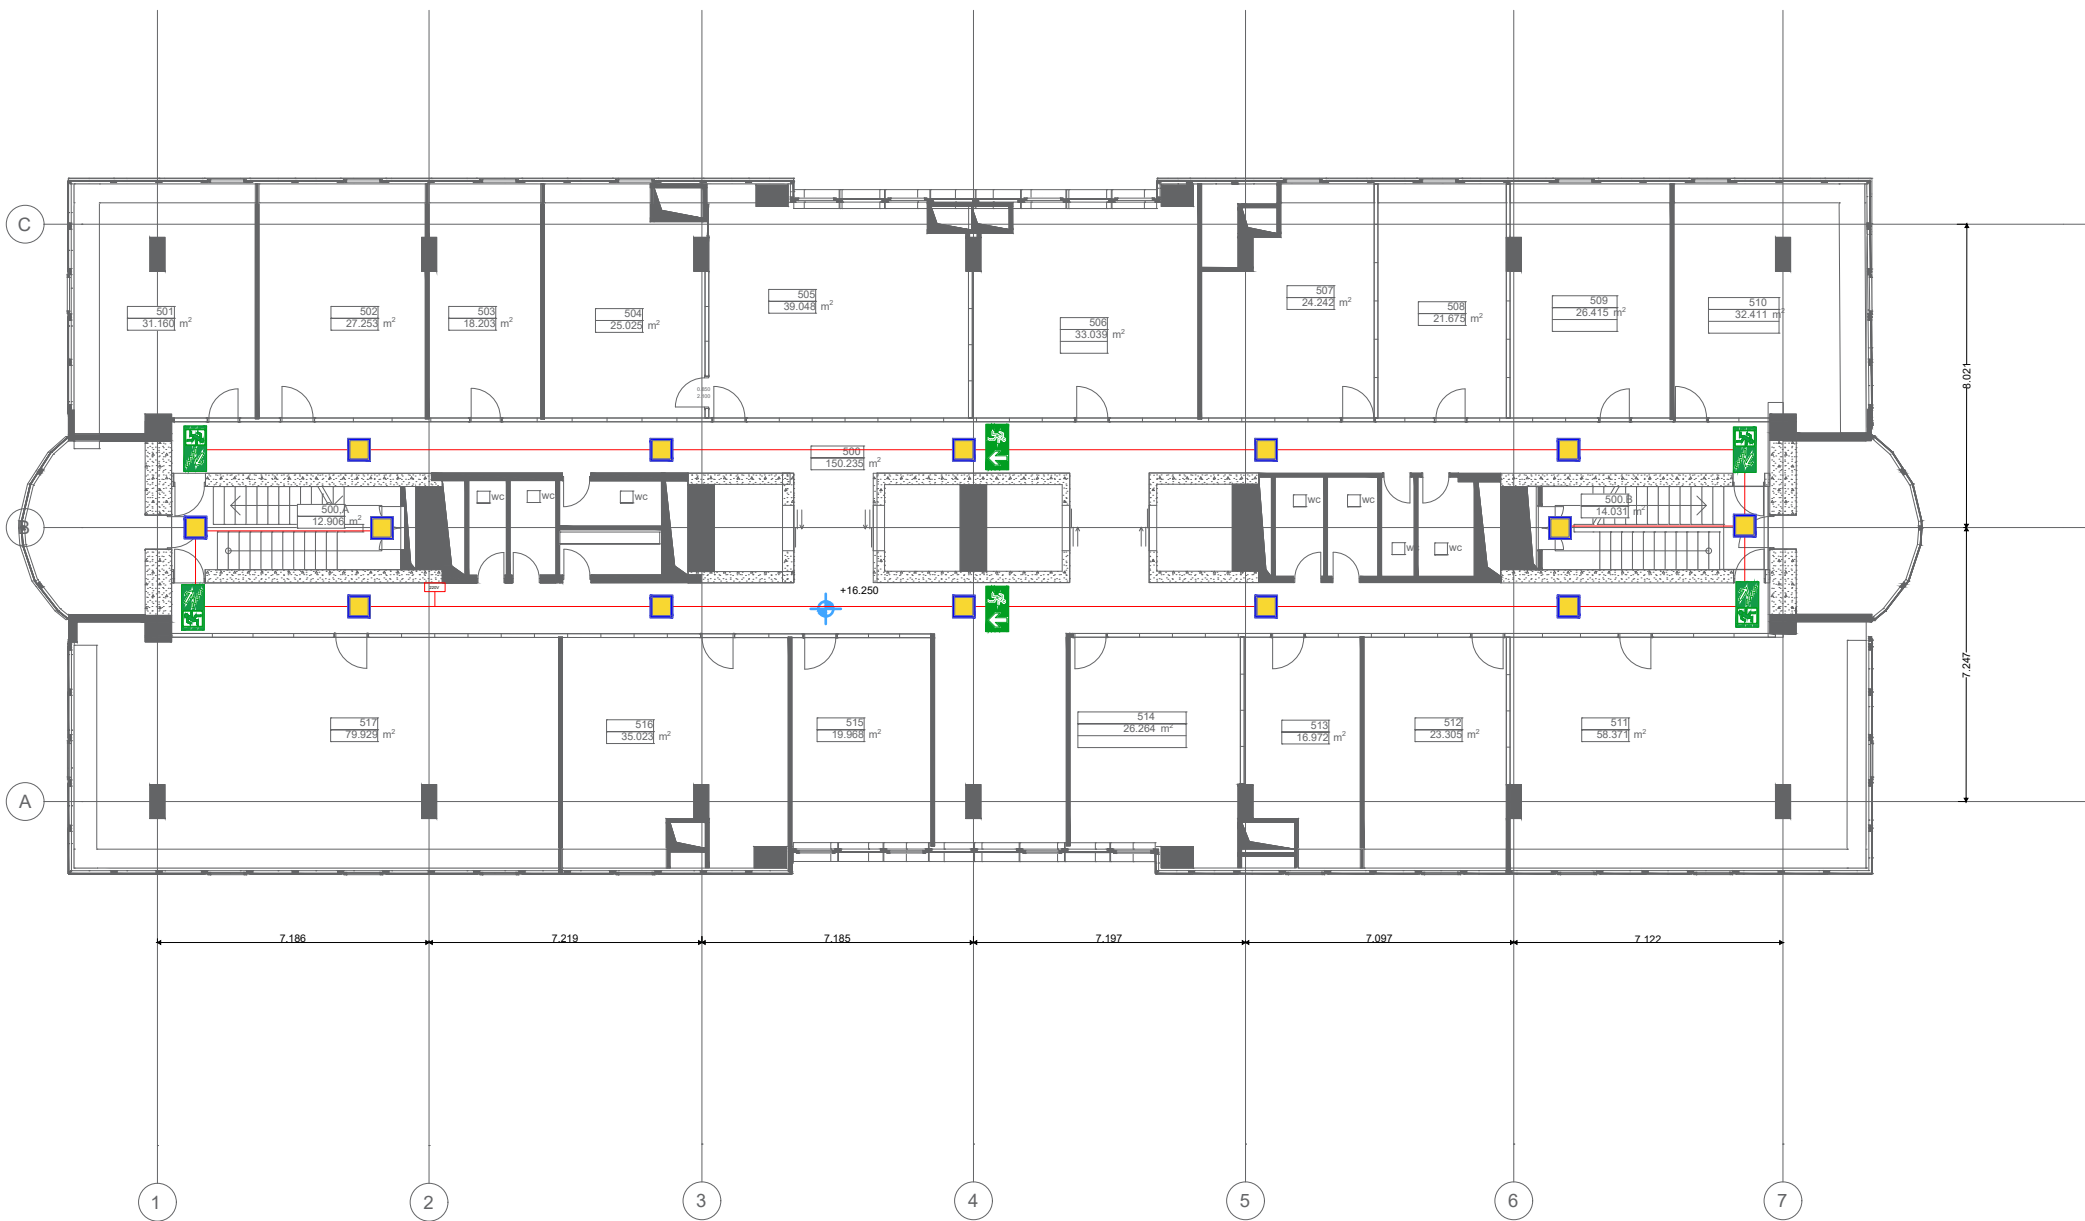

+ 16.25
ნიმუში

V სართულის
გეგმა

ევაკუაციის მართვის და ავარიული
განათების სისტემის პროექტი

| პროექტი ალმონტი | დასახელება |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| | გერის ავარიული სანათი |
| | საევაკუაციო ბასავლის მიმართულების მანიშნაბელი |
| | საევაკუაციო ბასავლის მიმართულების მანიშნაბელი |
| | საევაკუაციო ბასავლის მიმართულების მანიშნაბელი |
| | ხანძარმდამი კაბელი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.პ: 203828304

სამსახური ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/პ:01.14.11.001.002




საპროექტო სპეციალისტის მომსახურება
გ. გიგიაშვილი
შეამოწმა
დ. მამუკაშვილი
შეამოწმა
გ. გიგიაშვილი
შეამოწმა

31 | 01 | 2025
თარიღი

A3
ფორმატი

1:200
მასშტაბი

5.9
გვერდი

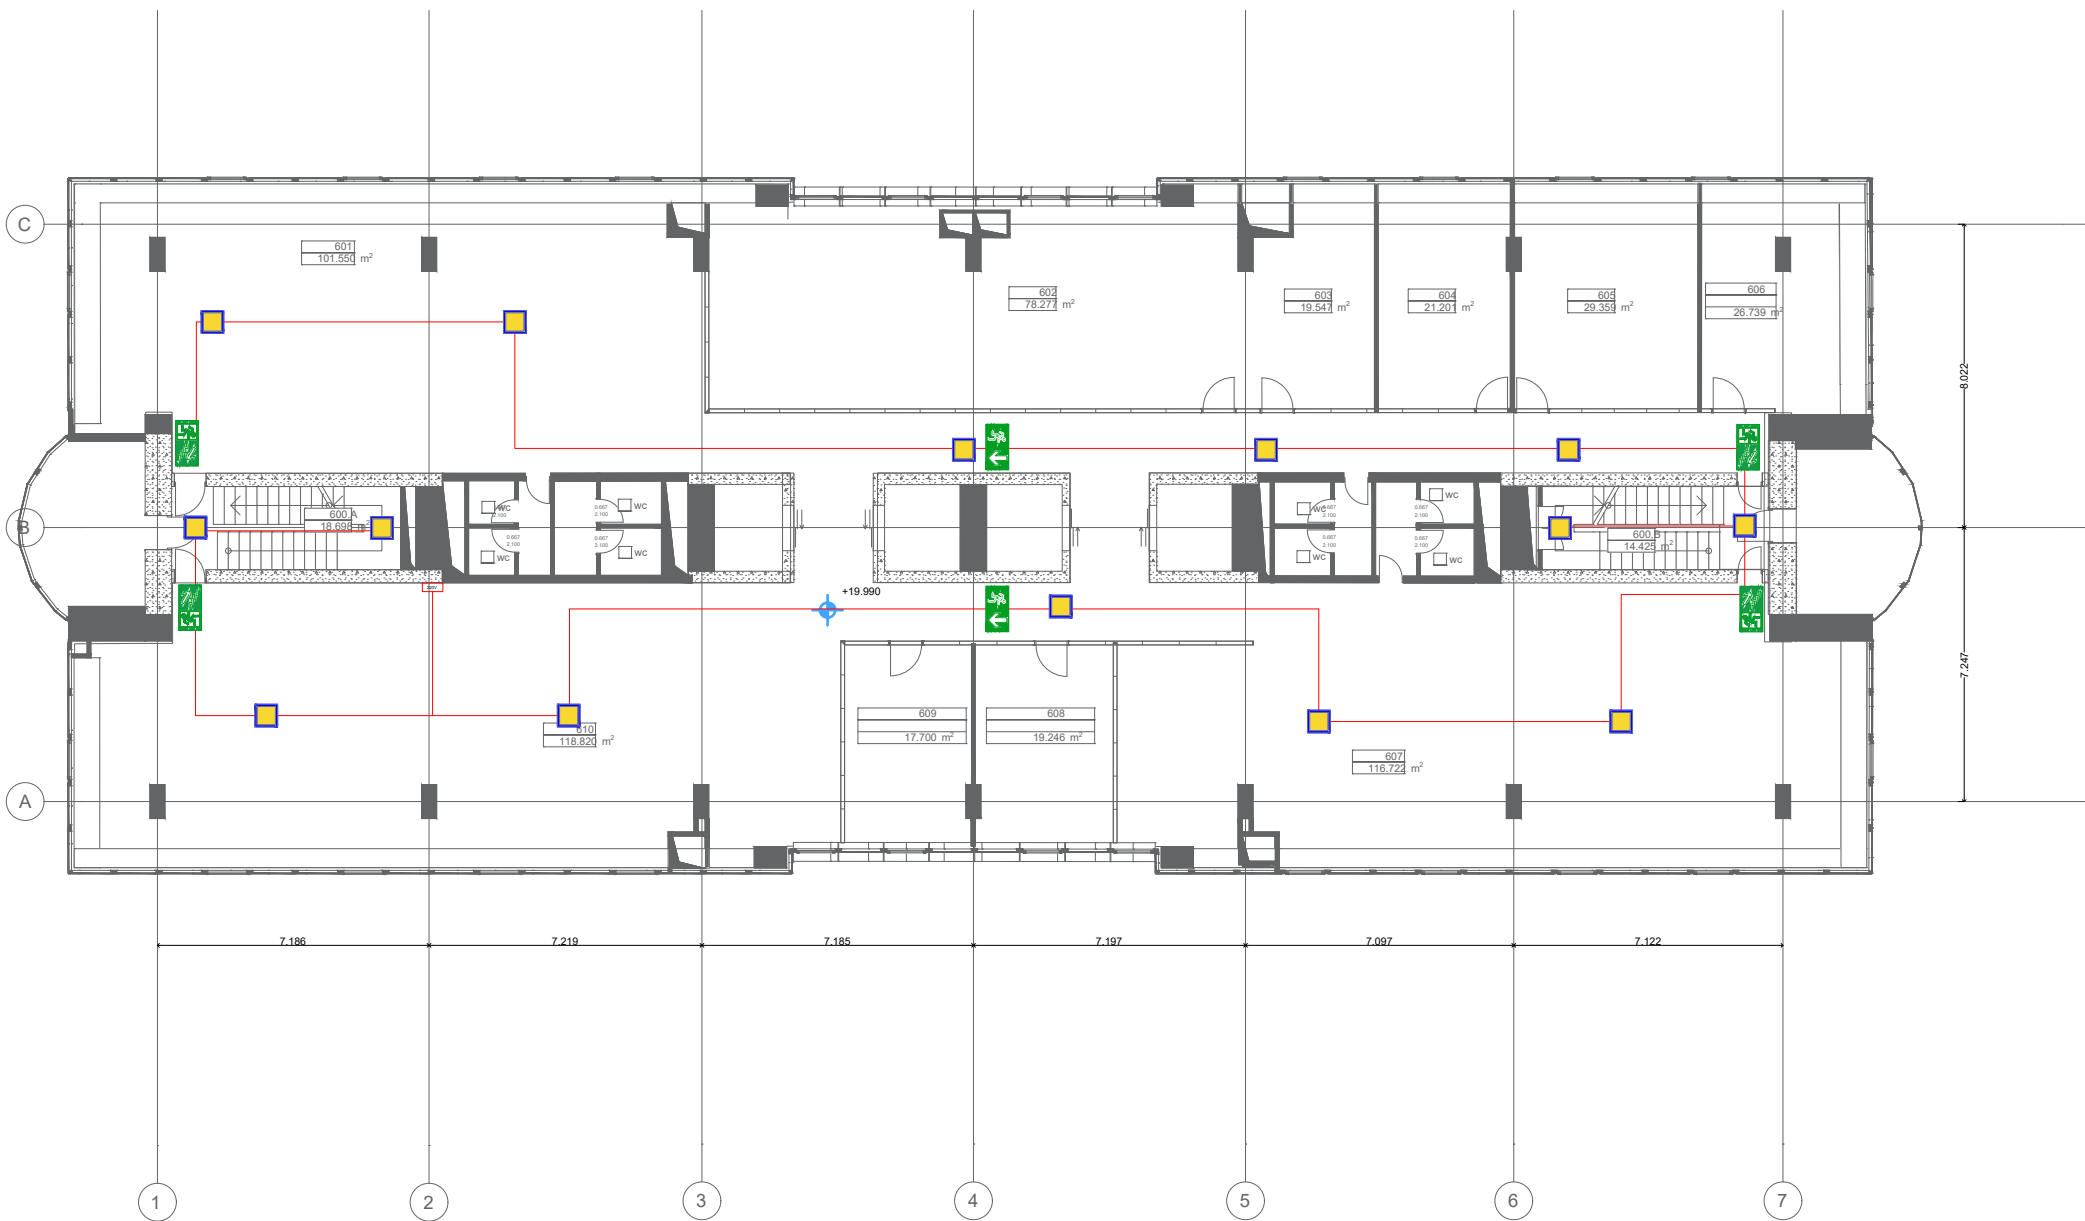

+ 19.99
ნიმუში

VI სართულის
გეგმა

ევაკუაციის მართვის და ავარიული
განათების სისტემის პროექტი

| პროექტი ალმინი | დასახელება |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| | გერის ავარიული სანათი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | ხანძარშიდაში კაბალი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.პ: 203828304

სამთავრო ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/პ:01.14.11.001.002




საპროექტო საგარეო ურთიერთობების სამსახური
გ. შიშკოშვილი
შეასრულა
დ. მამათაძე
შეამოწმა
გ. შიშკოშვილი

31 | 01 | 2025
თარიღი

A3
ფორმატი

1:200
მასშტაბი

5.10
გვერდი

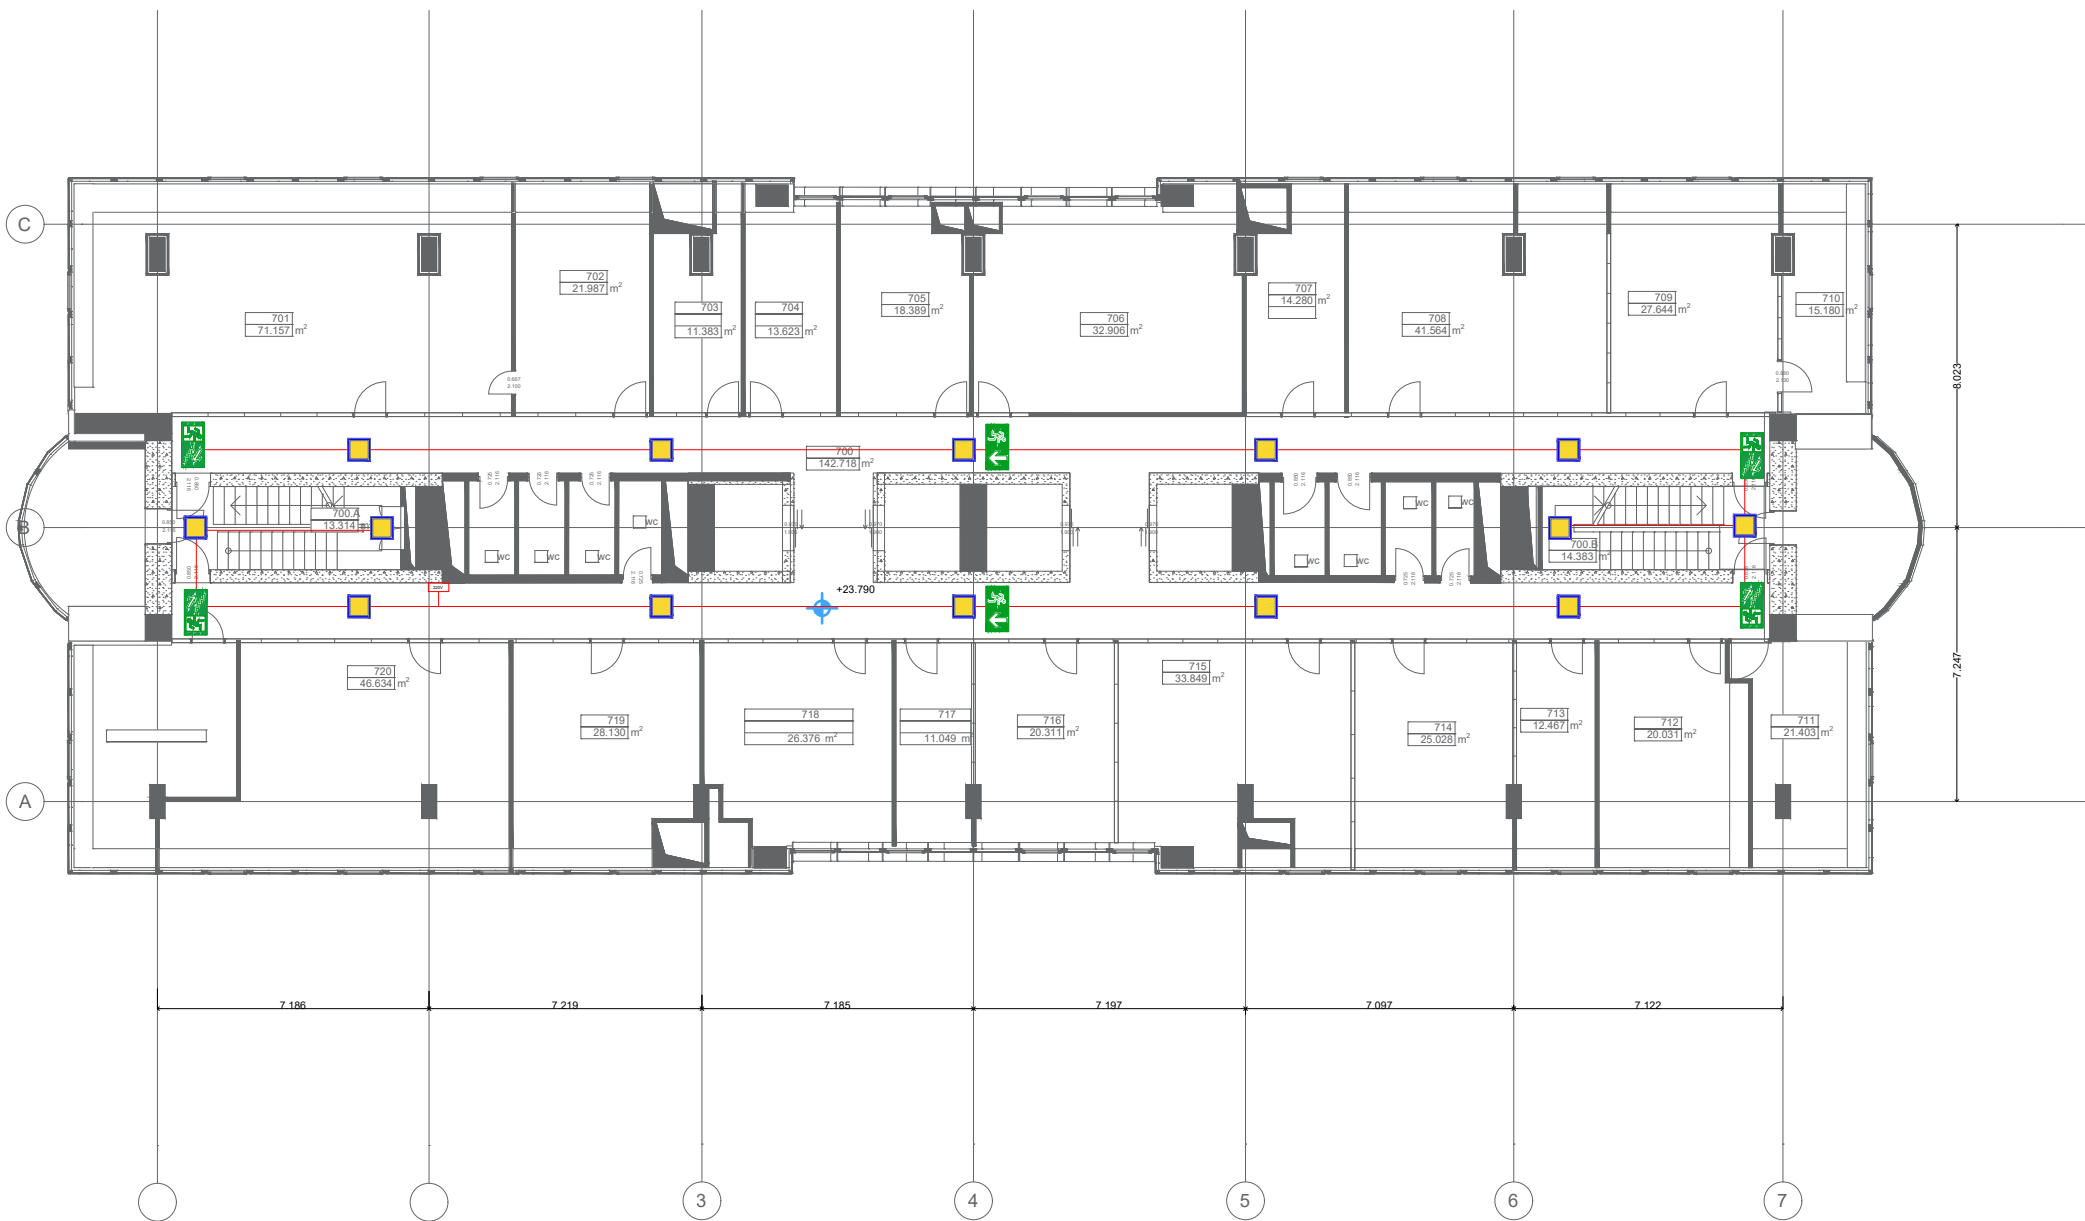

+23.79
ნიმუში

VII სართულის
გეგმა

ევაკუაციის მართვის და ავარიული
განათების სისტემის პროექტი

| პრობლემა | დასაბუთება |
|----------|---------------------------------------------------|
| | გერის ავარიული საბუთი |
| | საევაკუაციო მასასვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო მასასვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო მასასვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | ხანძარშიდავი კაბელი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.კ: 203828304

სამთავრო ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/კ:01.14.11.001.002




საპროექტო საგანგებო შემთხვევების მართვის სამსახური
გ. შიშკოშვილი
შეასრულა
დ. მამათაძე
შეამოწმა
გ. შიშკოშვილი

31 | 01 | 2025
თარიღი

A3
ფორმატი

1:200
მასშტაბი

5.11
გვერდი

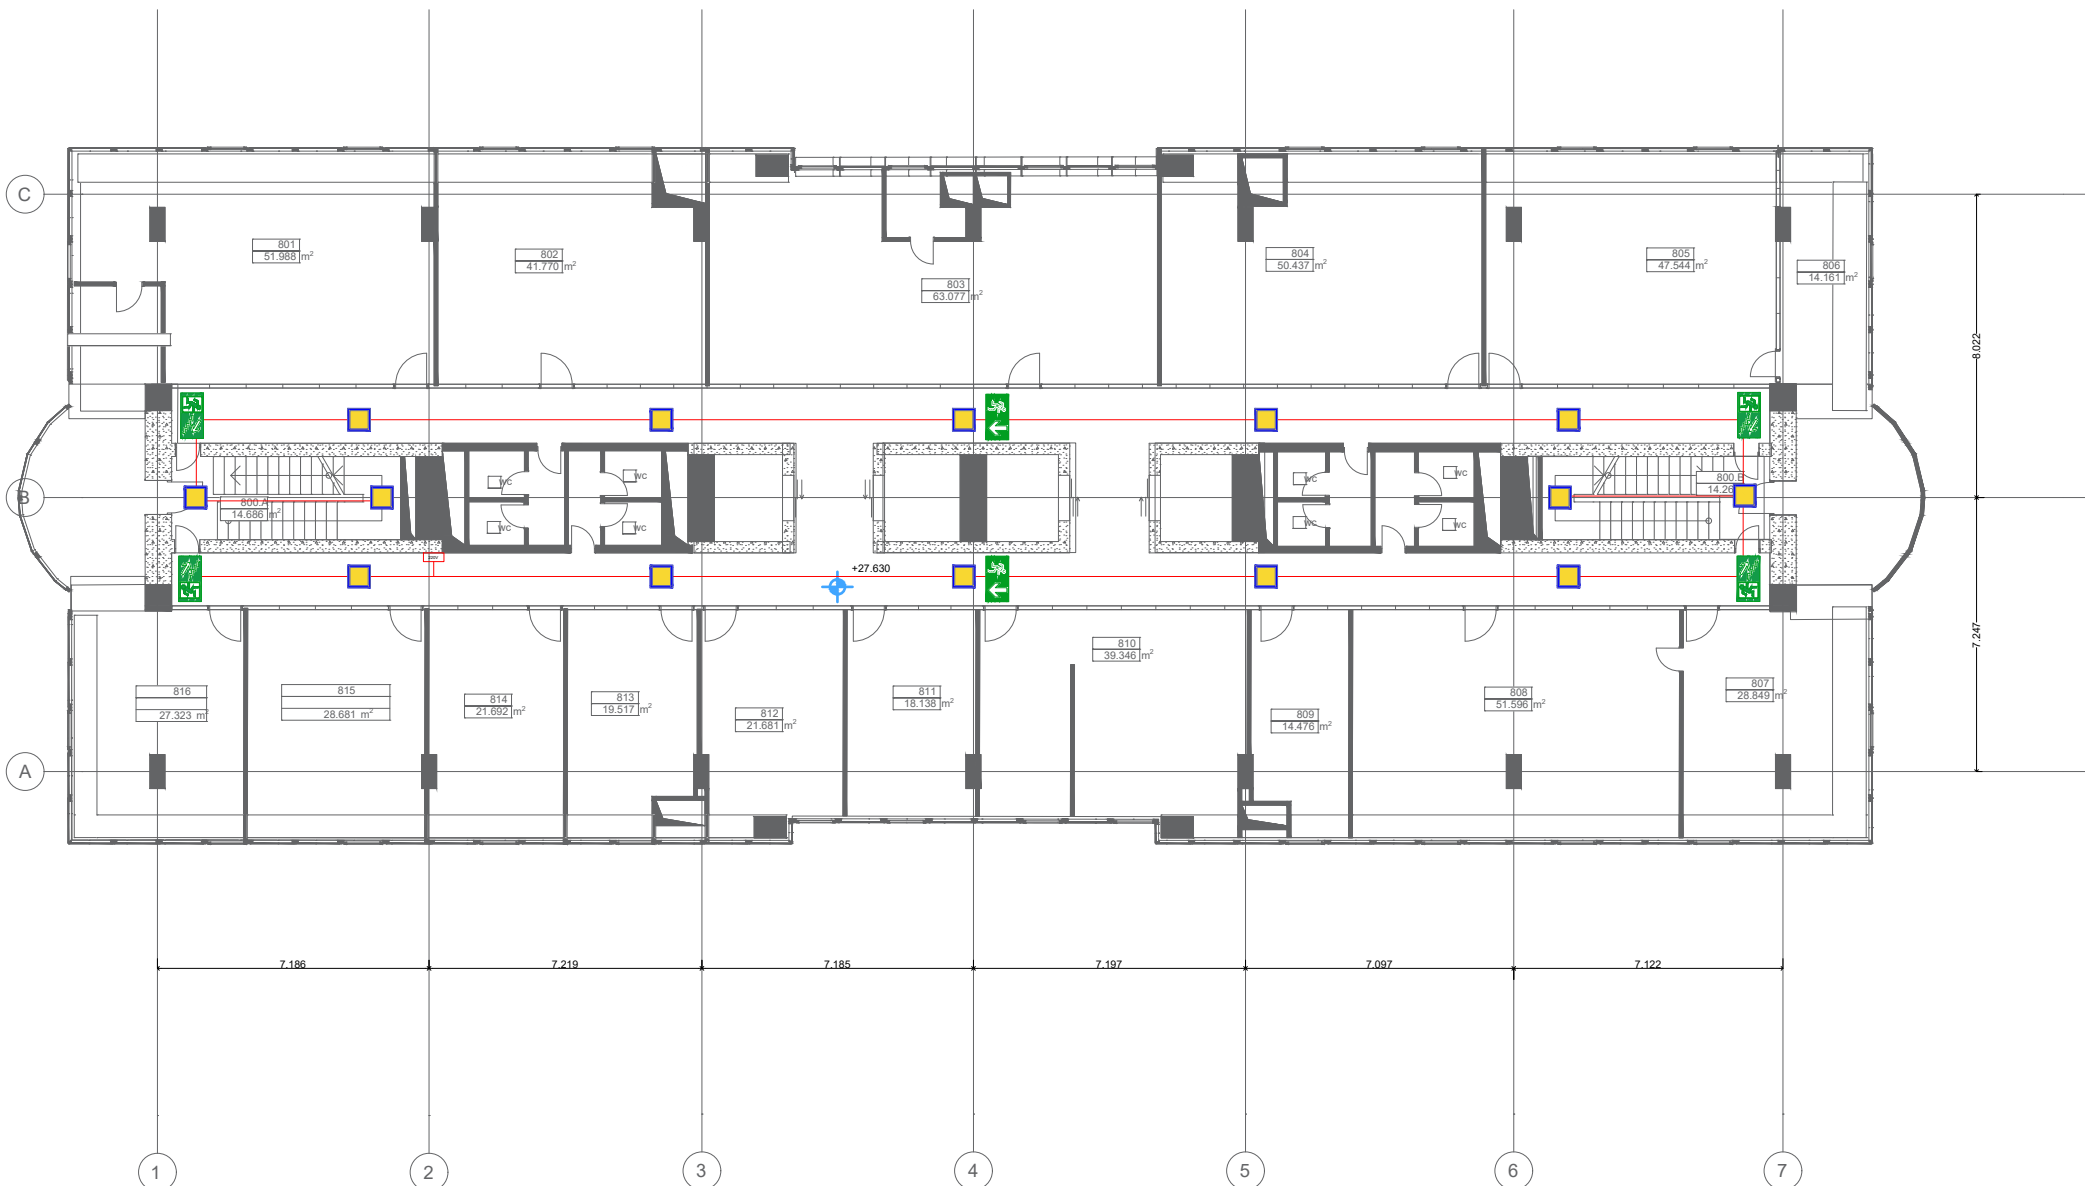

ევაკუაციის მართვის და ავარიული
ბანტების სისტემის პროექტი

| პროექტი ალმინი | დასახელება |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| | ფერის ავარიული სანათი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | ხანძარმდამი კაბელი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.პ: 203828304

სამსახური ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/პ:01.14.11.001.002








საპროექტო სახელმწიფო საპატენტო სამსახური
ფ. შიშკოშვილი
შეასრულა
დ. მამთაყვირე
შეამოწმა
ფ. შიშკოშვილი

31 | 01 | 2025
თარიღი

A3
ფორმატი
1:200
მასშტაბი
5.12
გვერდი

ევაკუაციის მართვის და ავარიული
ბანტების სისტემის პროექტი

| პრობლემა | დასაბუთება |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | ფარის ავარიული საბანტი |
|  | საევაკუაციო ბასისპლანის მიმართულების მანიშნაბელი |
|  | საევაკუაციო ბასისპლანის მიმართულების მანიშნაბელი |
|  | საევაკუაციო ბასისპლანის მიმართულების მანიშნაბელი |
|  | ხანძარშიდაში კაბელი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.პ: 203828304

სამთავრო ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/პ:01.14.11.001.002





| | |
|----------------------|----------------------|
| საპროექტოს ხელმოწერა | საპროექტოს ხელმოწერა |
| ფ. გიგიაშვილი | ფ. გიგიაშვილი |
| შეამოწმა | შეამოწმა |
| დ. მამუკაშვილი | დ. მამუკაშვილი |
| შეამოწმა | შეამოწმა |
| ფ. გიგიაშვილი | ფ. გიგიაშვილი |

31 | 01 | 2025
თარიღი

REV: 1.0
რევიზია

| | | |
|---------------|-------------------|----------------|
| A3 ფორმატი | 1:200 მასშტაბი | 5.13 გვერდი |
|---------------|-------------------|----------------|

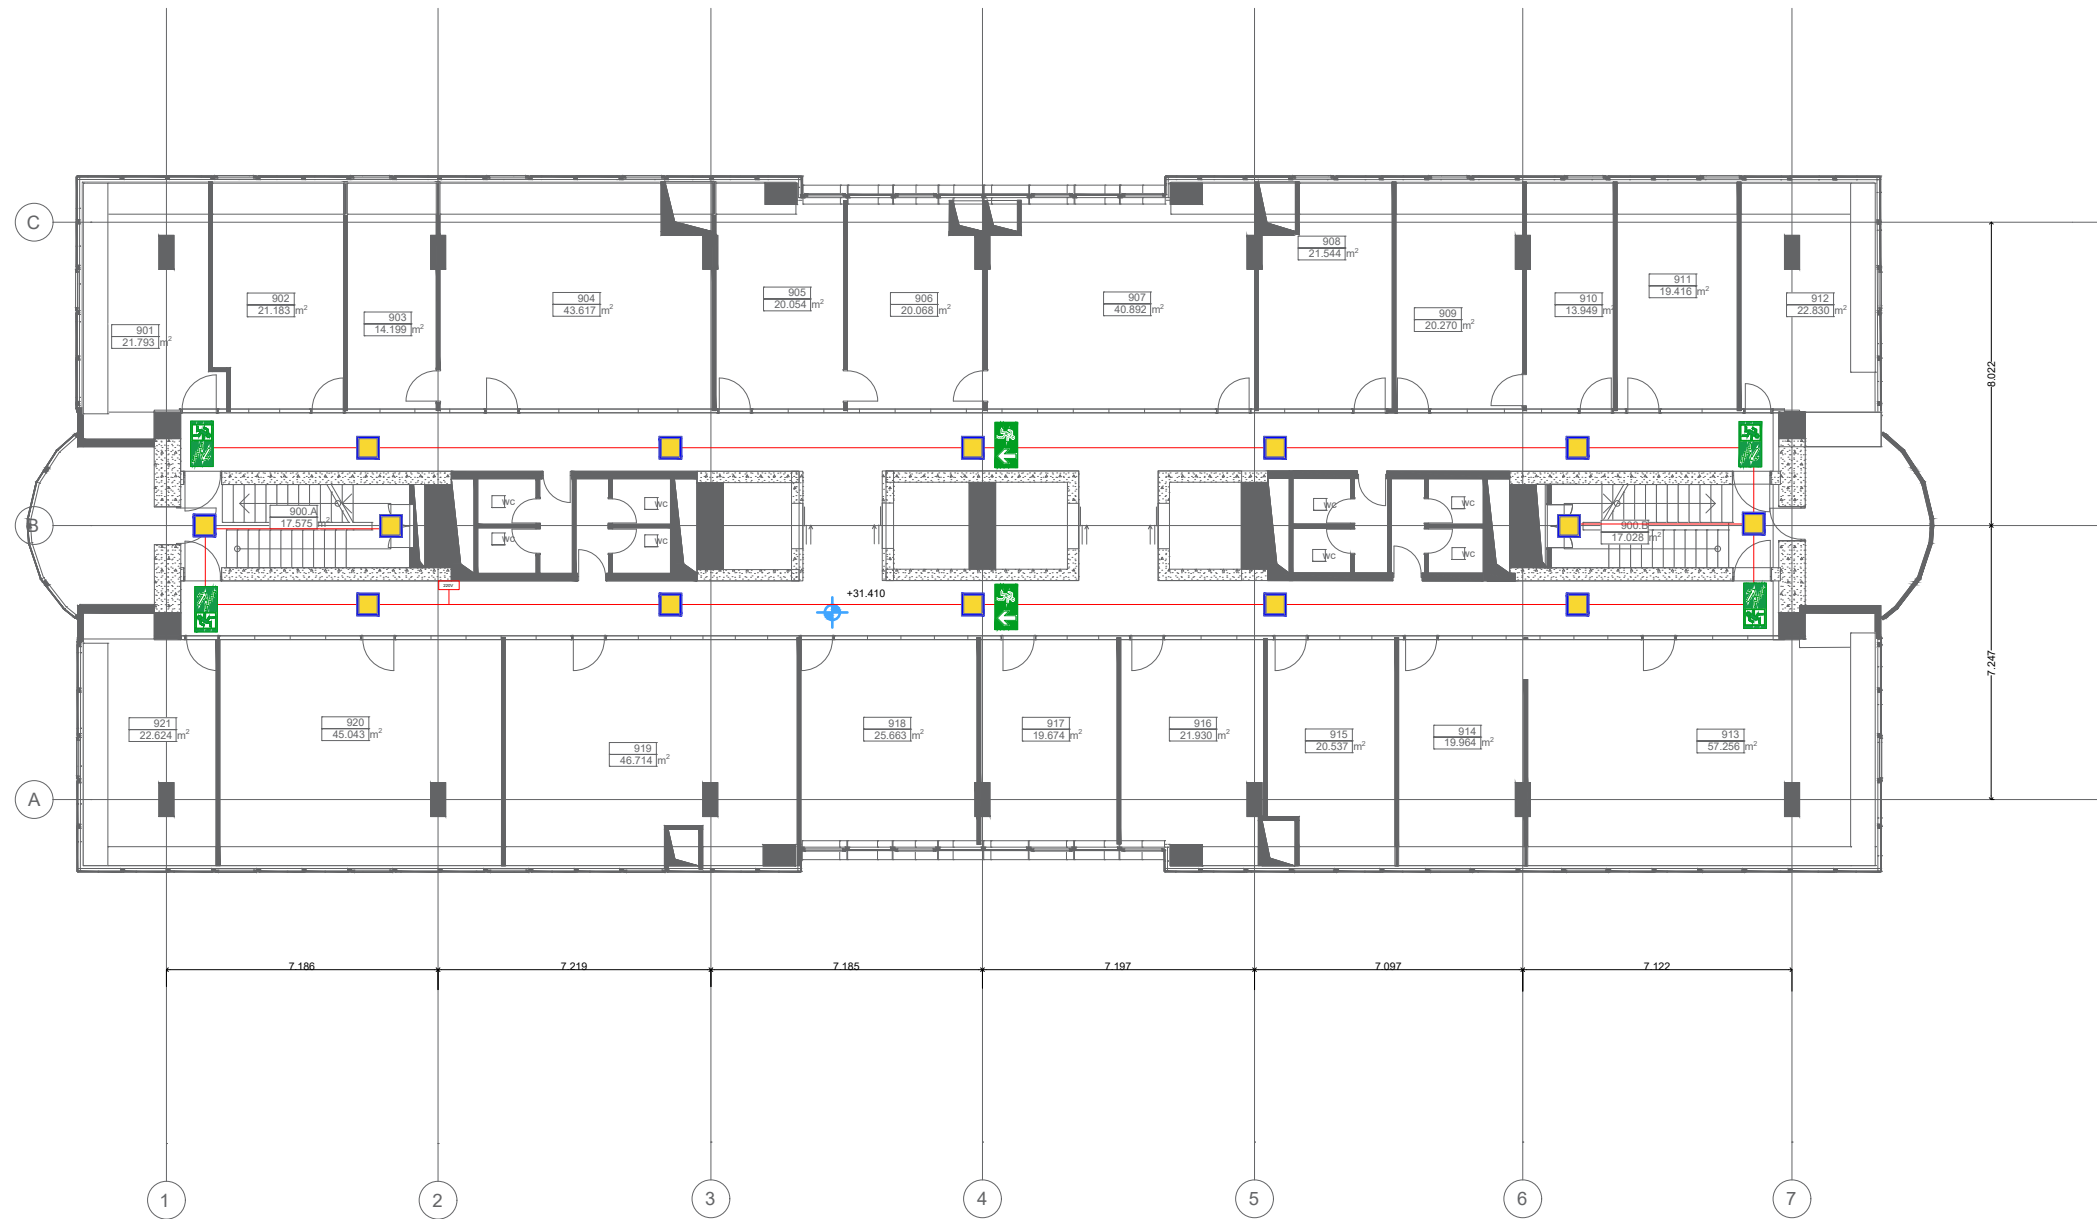

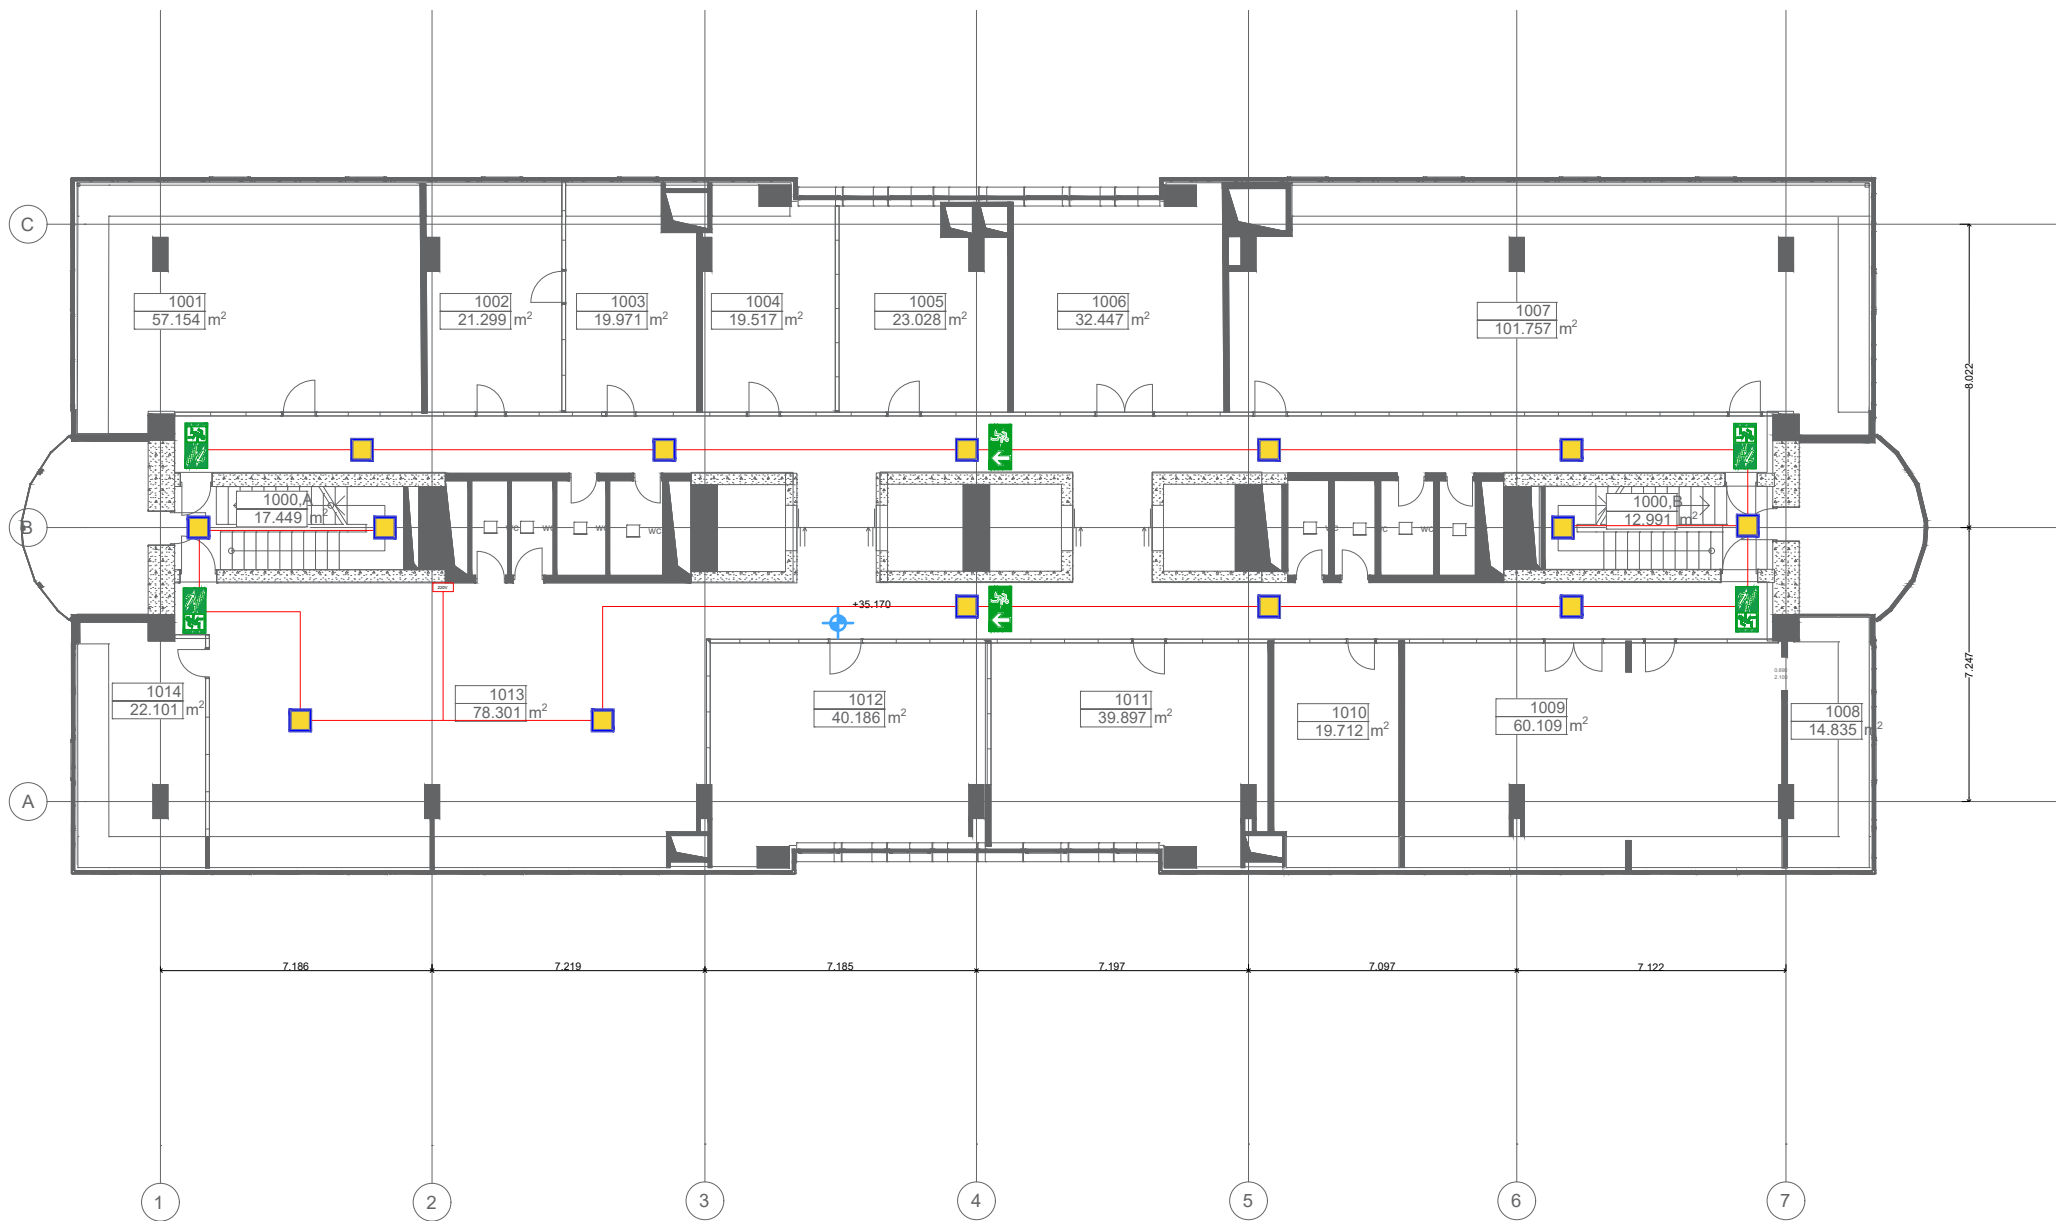

+35.17
ნიმუში

X სართულის
გეგმა

ევაკუაციის მართვის და ავარიული
განათების სისტემის პროექტი

| პროექტი აღნიშვნა | დასახელება |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| | გერის ავარიული სანათი |
| | საევაკუაციო ბასავლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასავლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასავლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | ხანძარგამდამი კაბელი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.კ: 203828304

სამსახური ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/კ:01.14.11.001.002



საპროექტო საინჟინერო კომპანია
საპროექტო საინჟინერო კომპანია
საპროექტო საინჟინერო კომპანია
საპროექტო საინჟინერო კომპანია
საპროექტო საინჟინერო კომპანია
საპროექტო საინჟინერო კომპანია
საპროექტო საინჟინერო კომპანია
საპროექტო საინჟინერო კომპანია
საპროექტო საინჟინერო კომპანია
საპროექტო საინჟინერო კომპანია





31 | 01 | 2025
თარიღი


A3
ფორმატი

1:200
მასშტაბი

5.14
გვერდი

ევაკუაციის მართვის და ავარიული
განათების სისტემის პროექტი

| პრობლემა | დასაბუთება |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | გერის ავარიული საბუთი |
|  | საევაკუაციო მასასვლის მიმართულების მანიშნებელი |
|  | საევაკუაციო მასასვლის მიმართულების მანიშნებელი |
|  | საევაკუაციო მასასვლის მიმართულების მანიშნებელი |
|  | ხანძრულადი კაბელი N2XH 3X1.5 |

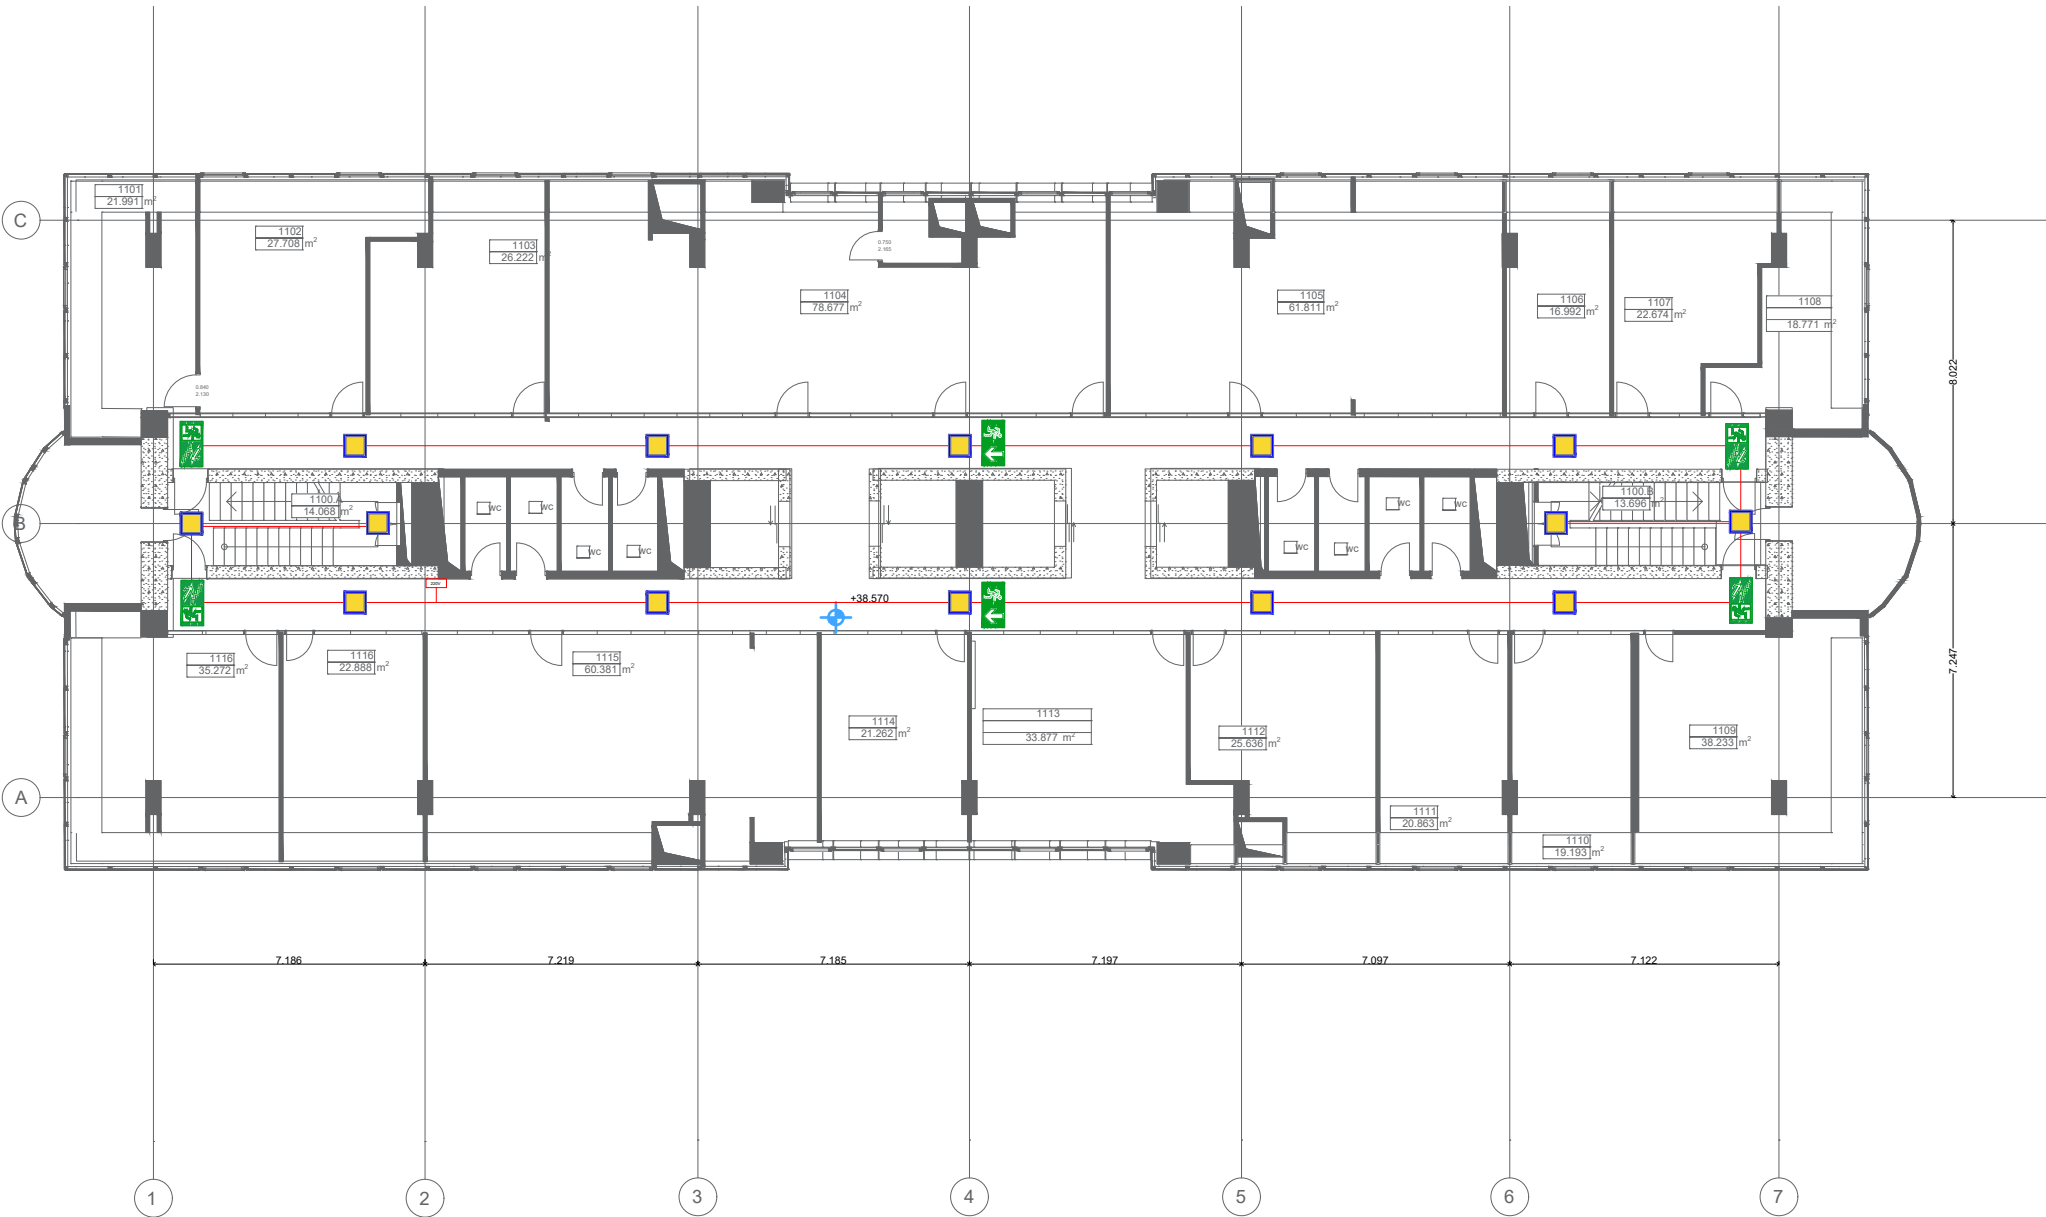

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.პ: 203828304

სამსახური ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/პ:01.14.11.001.002




საპროექტო ხელმოწერა
გ. გიგიაშვილი
შეამოწმა
დ. მამუკაშვილი
შეამოწმა
გ. გიგიაშვილი
საპროექტო ხელმოწერა

31 | 01 | 2025
თარიღი

A3
ფორმატი

1:200
მასშტაბი

5.15
გვერდი

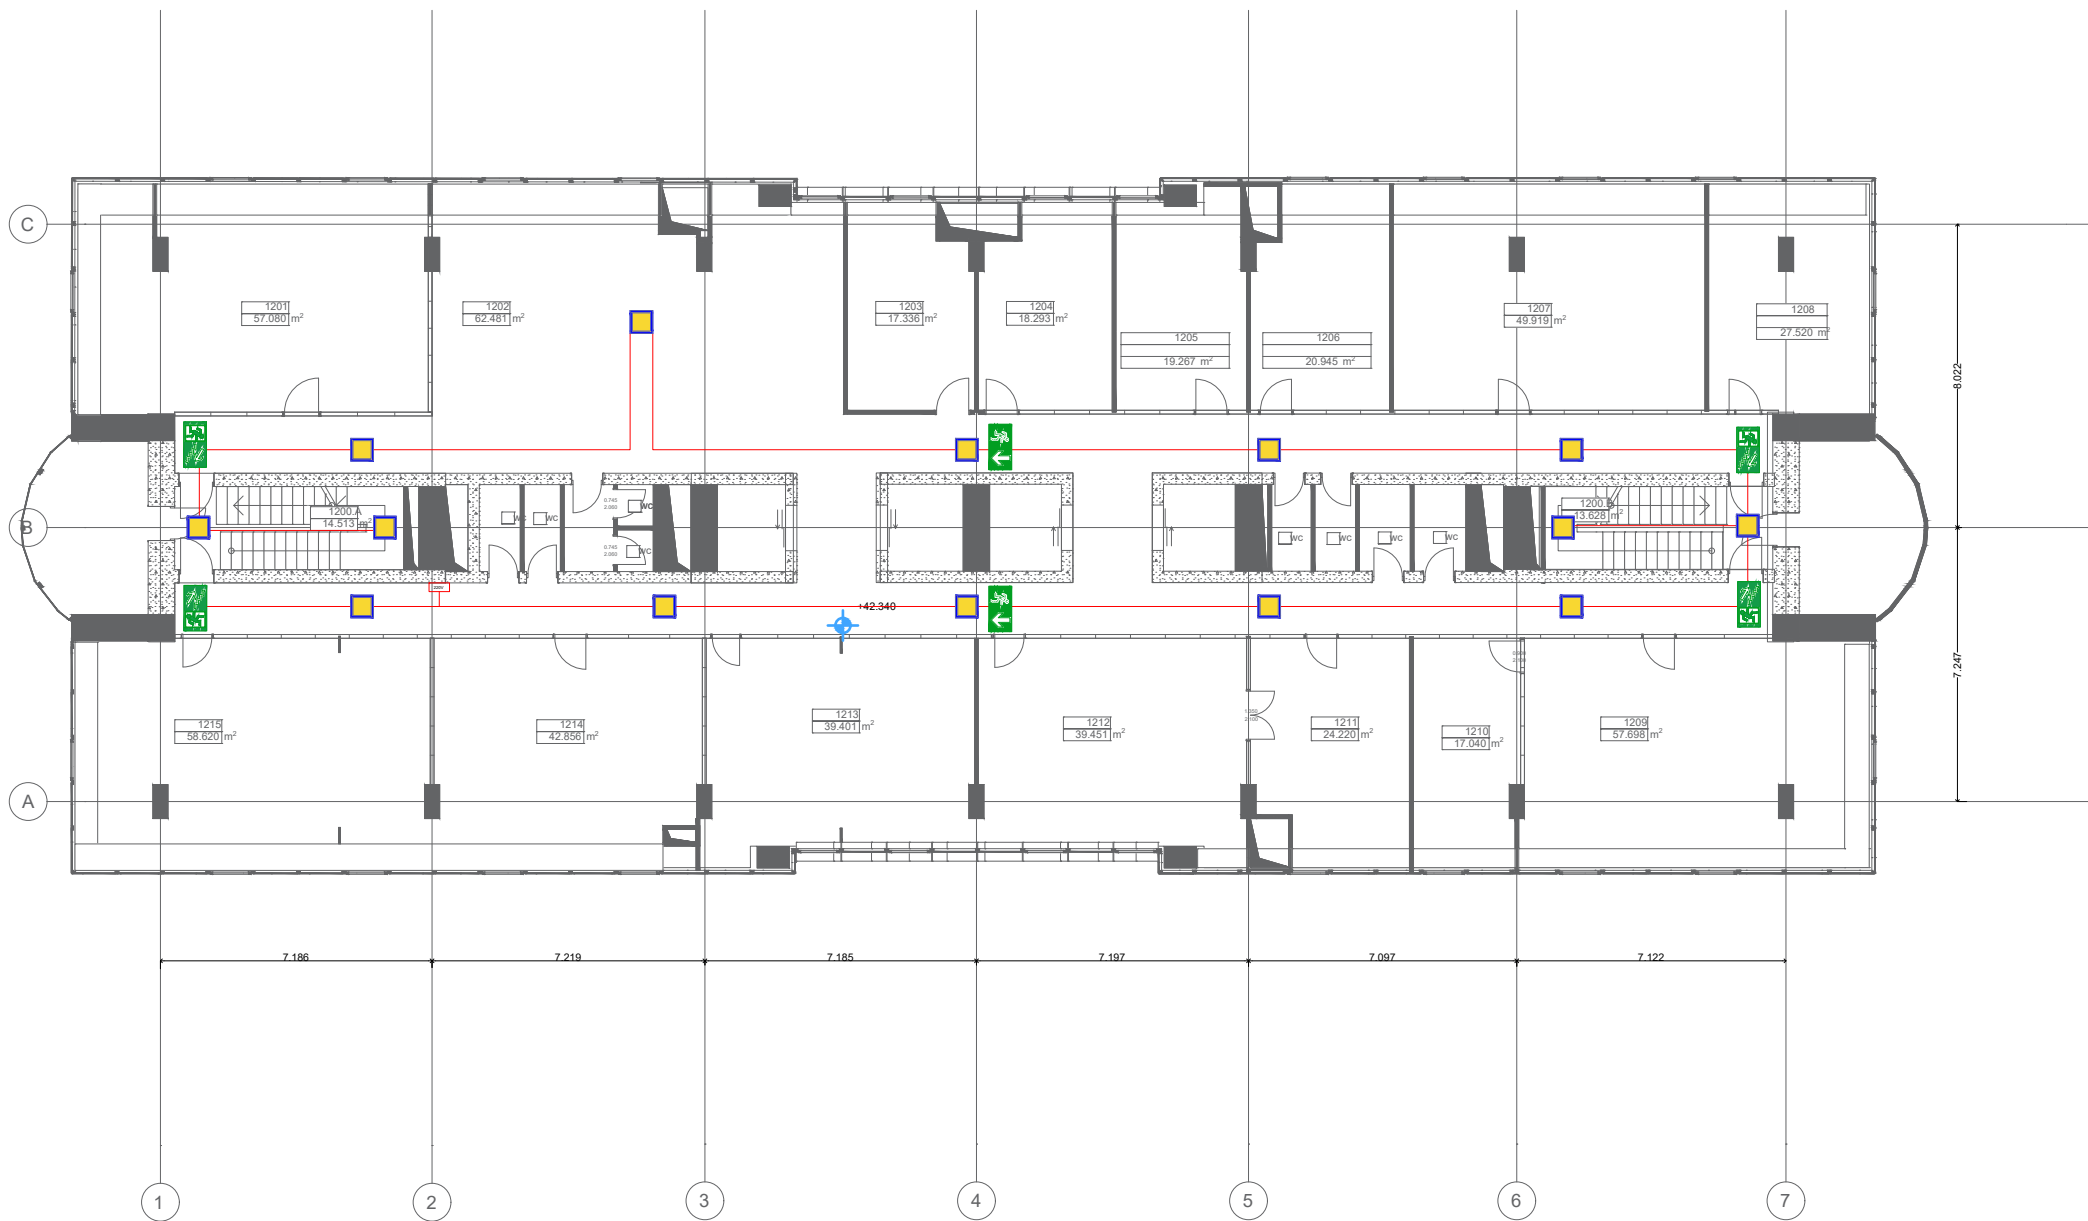

+42.34
ნიმუში

XII სართულის
გეგმა

ევაკუაციის მართვის და ავარიული
ბანტების სისტემის პროექტი

| პრობლემა | დასაბუთება |
|----------|---------------------------------------------------|
| | გერის ავარიული საბანტი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | ხანძრუდამი კაბელი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.კ: 203828304

სამსახური ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/კ:01.14.11.001.002




საპროექტო საგარეო ურთიერთობების სამსახური
გ. გიგიაშვილი
შეამოწმა
დ. მამუკაშვილი
შეამოწმა
გ. გიგიაშვილი
შეამოწმა

31 | 01 | 2025
თარიღი

A3
ფორმატი

1:200
მასშტაბი

5.16
გვერდი

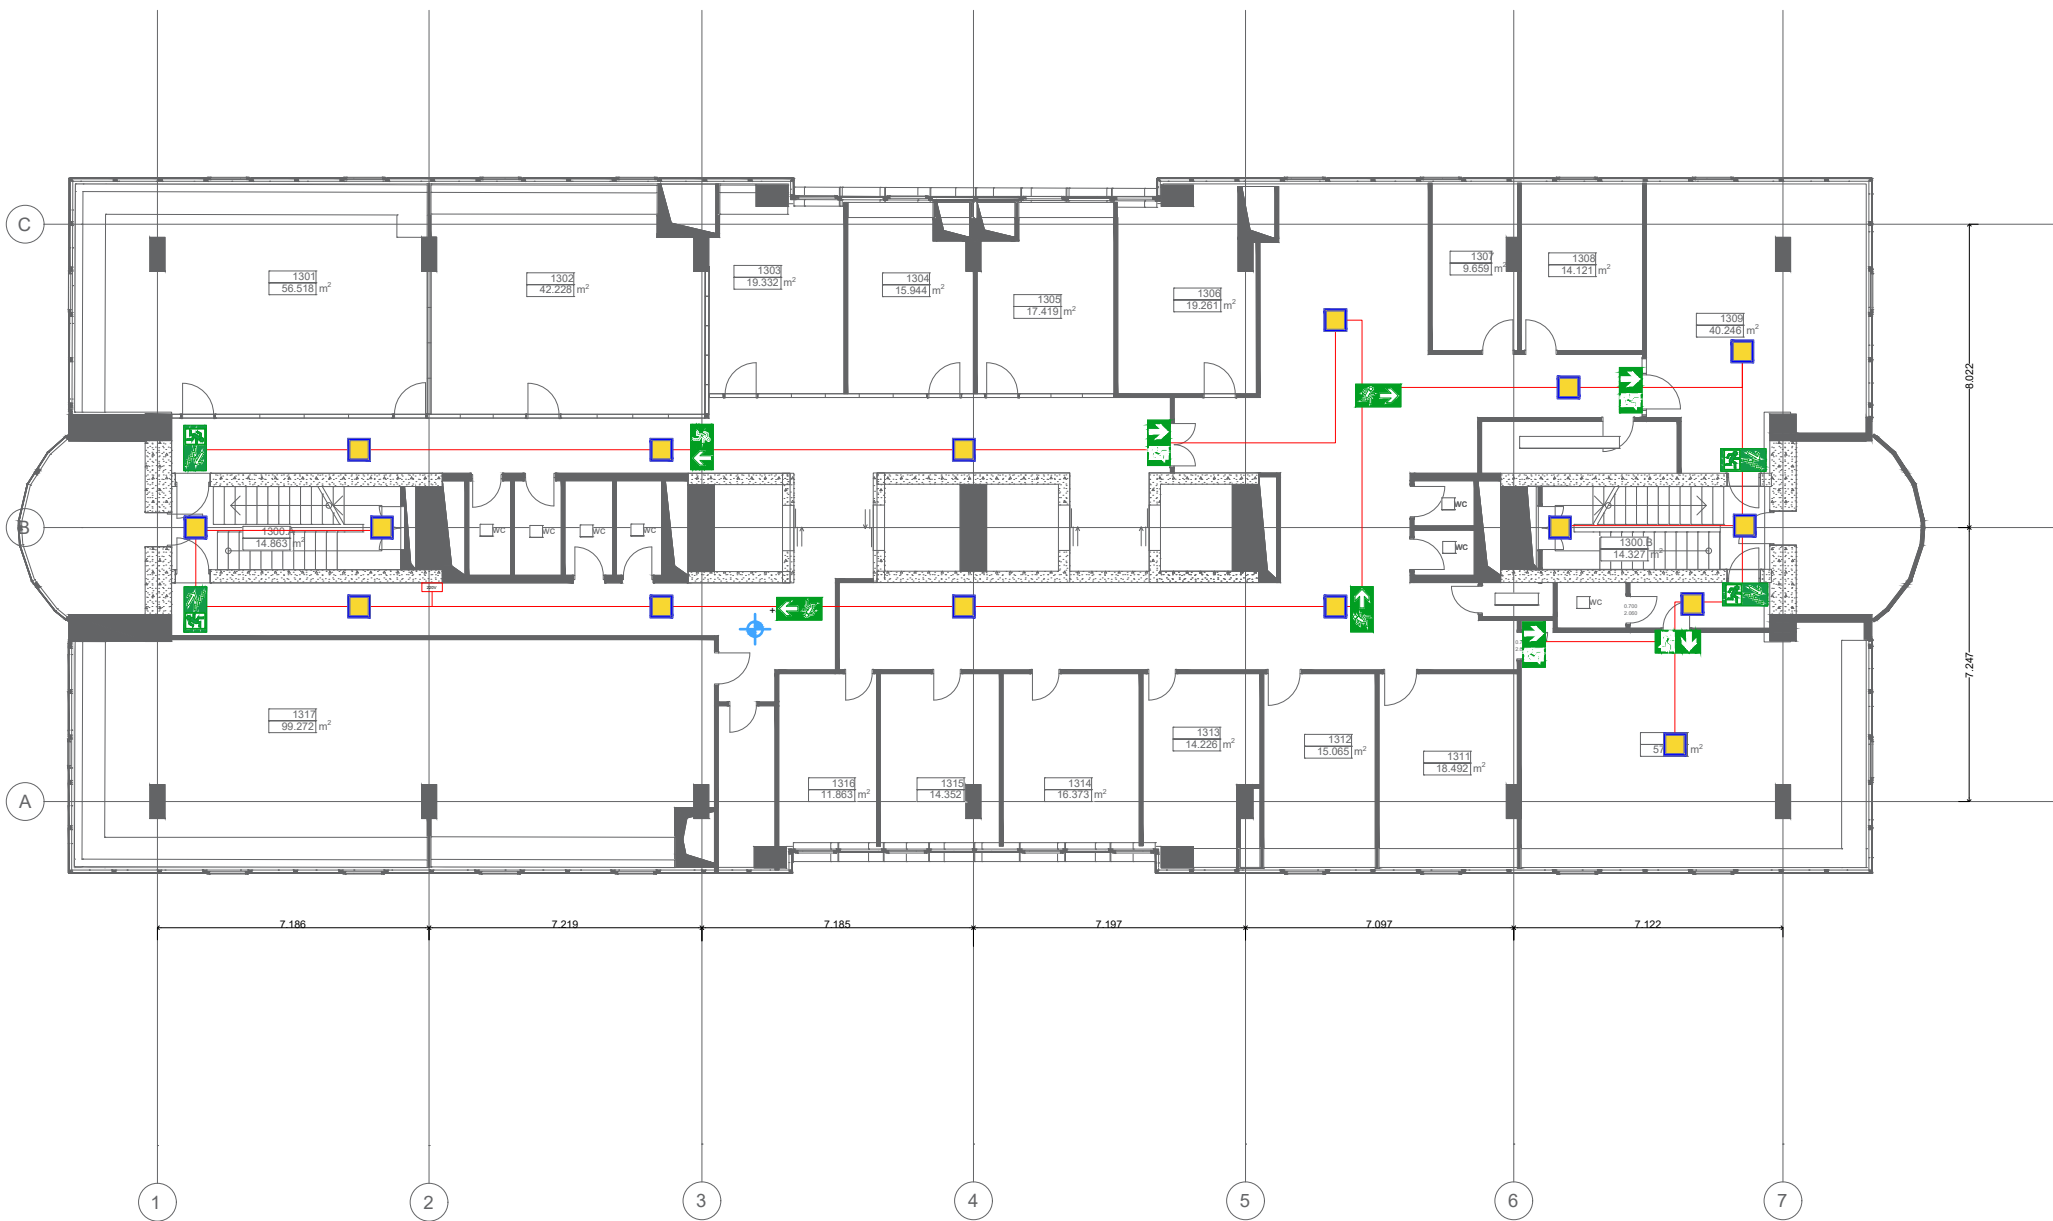

ევაკუაციის მართვისა და ავარიული
განათების სისტემის პროექტი

| პრობლემა | დასაბუთება |
|----------|-----------------------------------------------------|
| | გერის ავარიული საბუთი |
| | საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო გასასვლელის მიმართულების მანიშნებელი |
| | ხანძარშიდაბი კაბელი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.პ: 203828304

სამსახური ოფისი


ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/პ:01.14.11.001.002



საპროექტო ნაშრომის აღწერა
გ. გიგიაშვილი
შეასრულა
დ. მამთაყვირი
შეამოწმა
გ. გიგიაშვილი

31 | 01 | 2025
თარიღი

| | | |
|---------------|-------------------|----------------|
| A3 ფორმატი | 1:200 მასშტაბი | 5.17 გვერდი |
|---------------|-------------------|----------------|

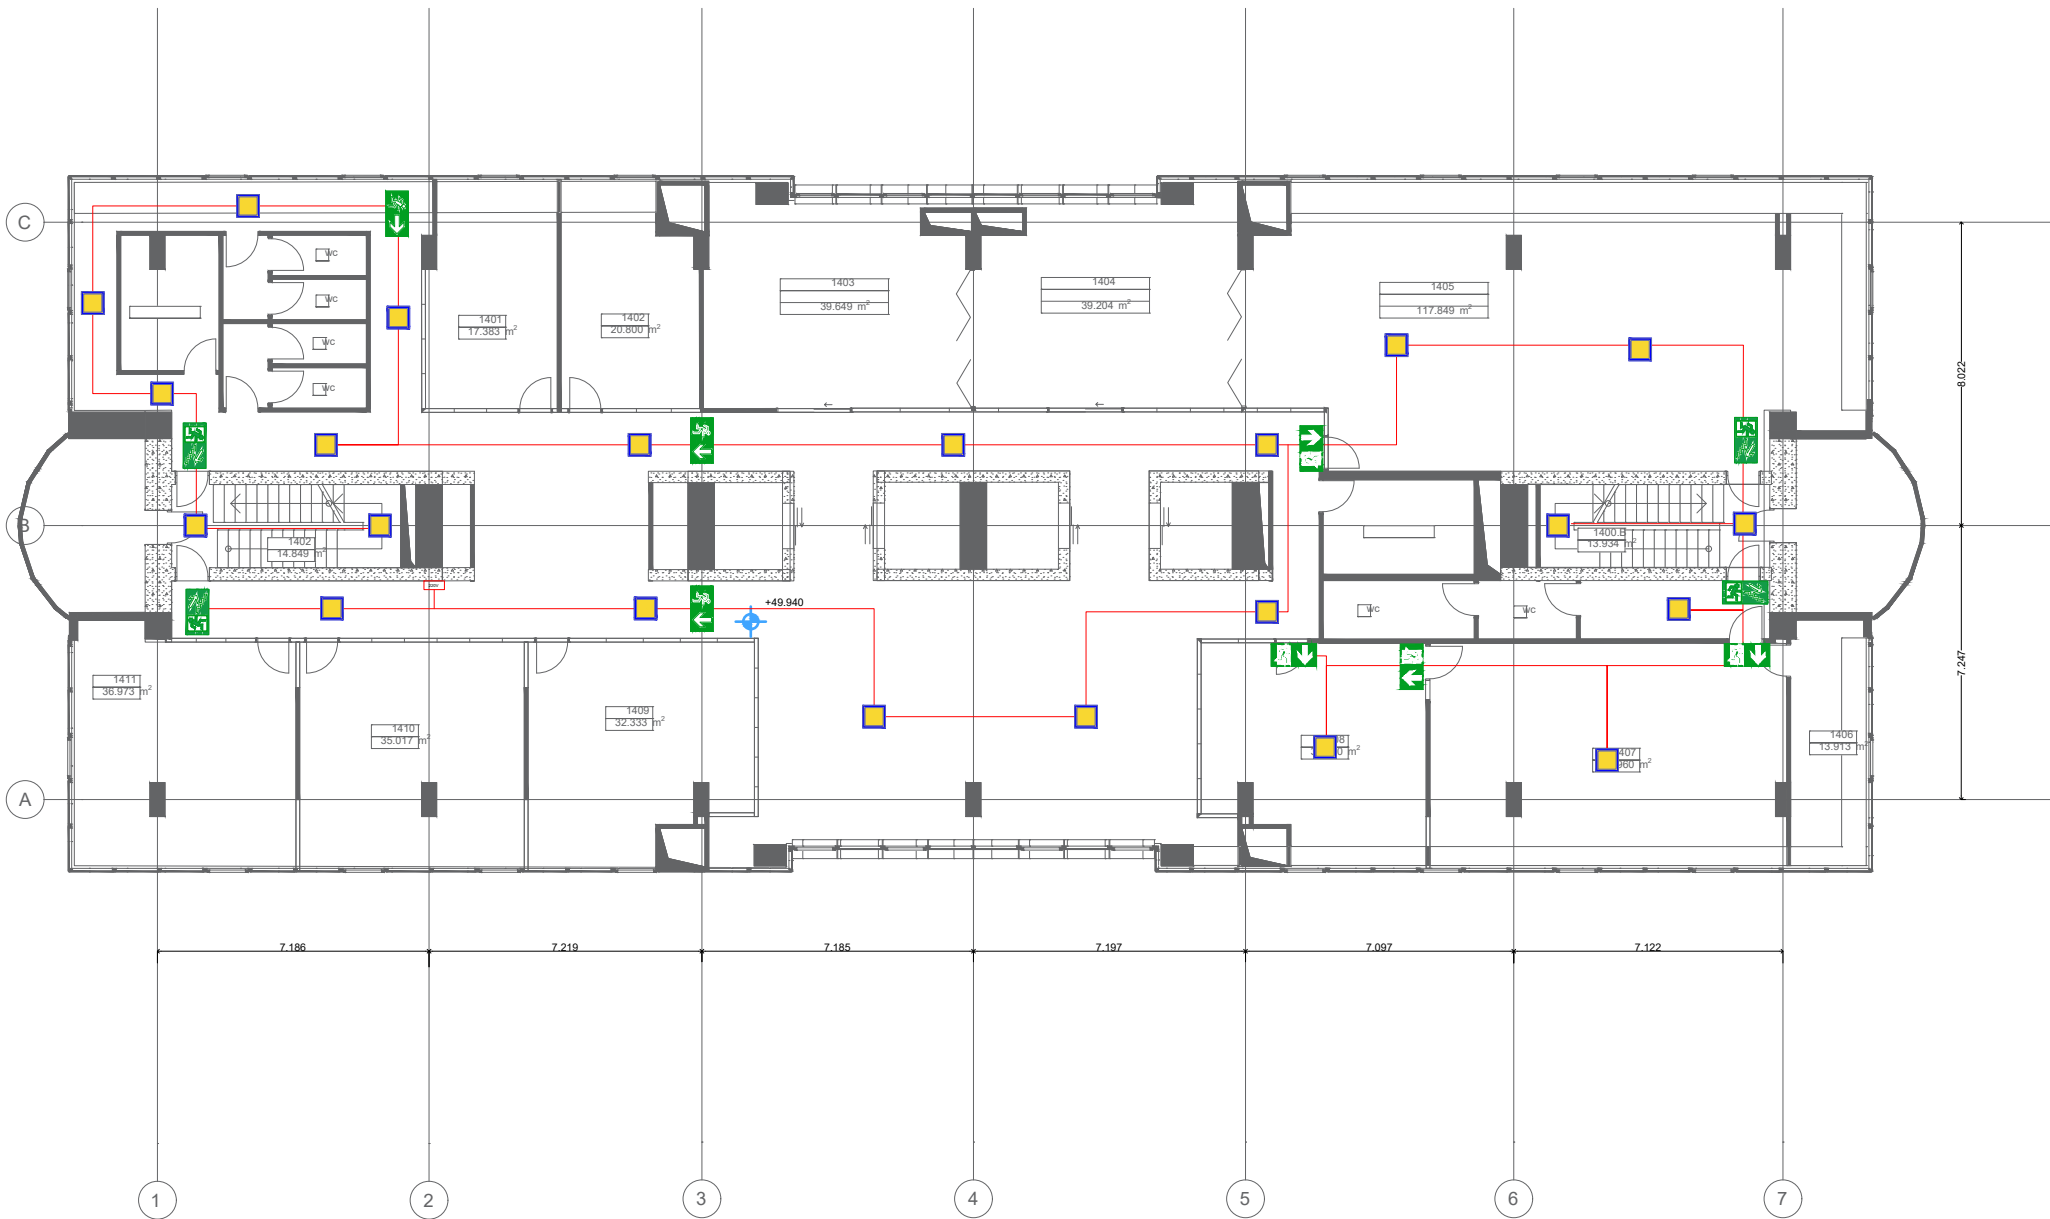

ევაკუაციის მართვისა და ავარიული
განთავის სისტემის პროექტი

| პრობლემა | დასაბუთება |
|----------|-----------------------------------------|
| | გერის ავარიული საბუთი |
| | საევაკუაციო ბასავლის მართვის მართვის |
| | საევაკუაციო ბასავლის მართვის მართვის |
| | საევაკუაციო ბასავლის მართვის მართვის |
| | საევაკუაციო ბასავლის მართვის მართვის |
| | ხანძრუდამი კაბელი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.პ: 203828304

სამსახური


ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/პ:01.14.11.001.002



საპროექტო საგარეო ურთიერთობების სამსახური
გ. გიგიაშვილი
შეამოწმა
დ. მამუკაშვილი
შეამოწმა
გ. გიგიაშვილი
შეამოწმა

31 | 01 | 2025
თარიღი

| | | |
|---------------|-------------------|----------------|
| A3 ფორმატი | 1:200 მასშტაბი | 5.18 გვერდი |
|---------------|-------------------|----------------|

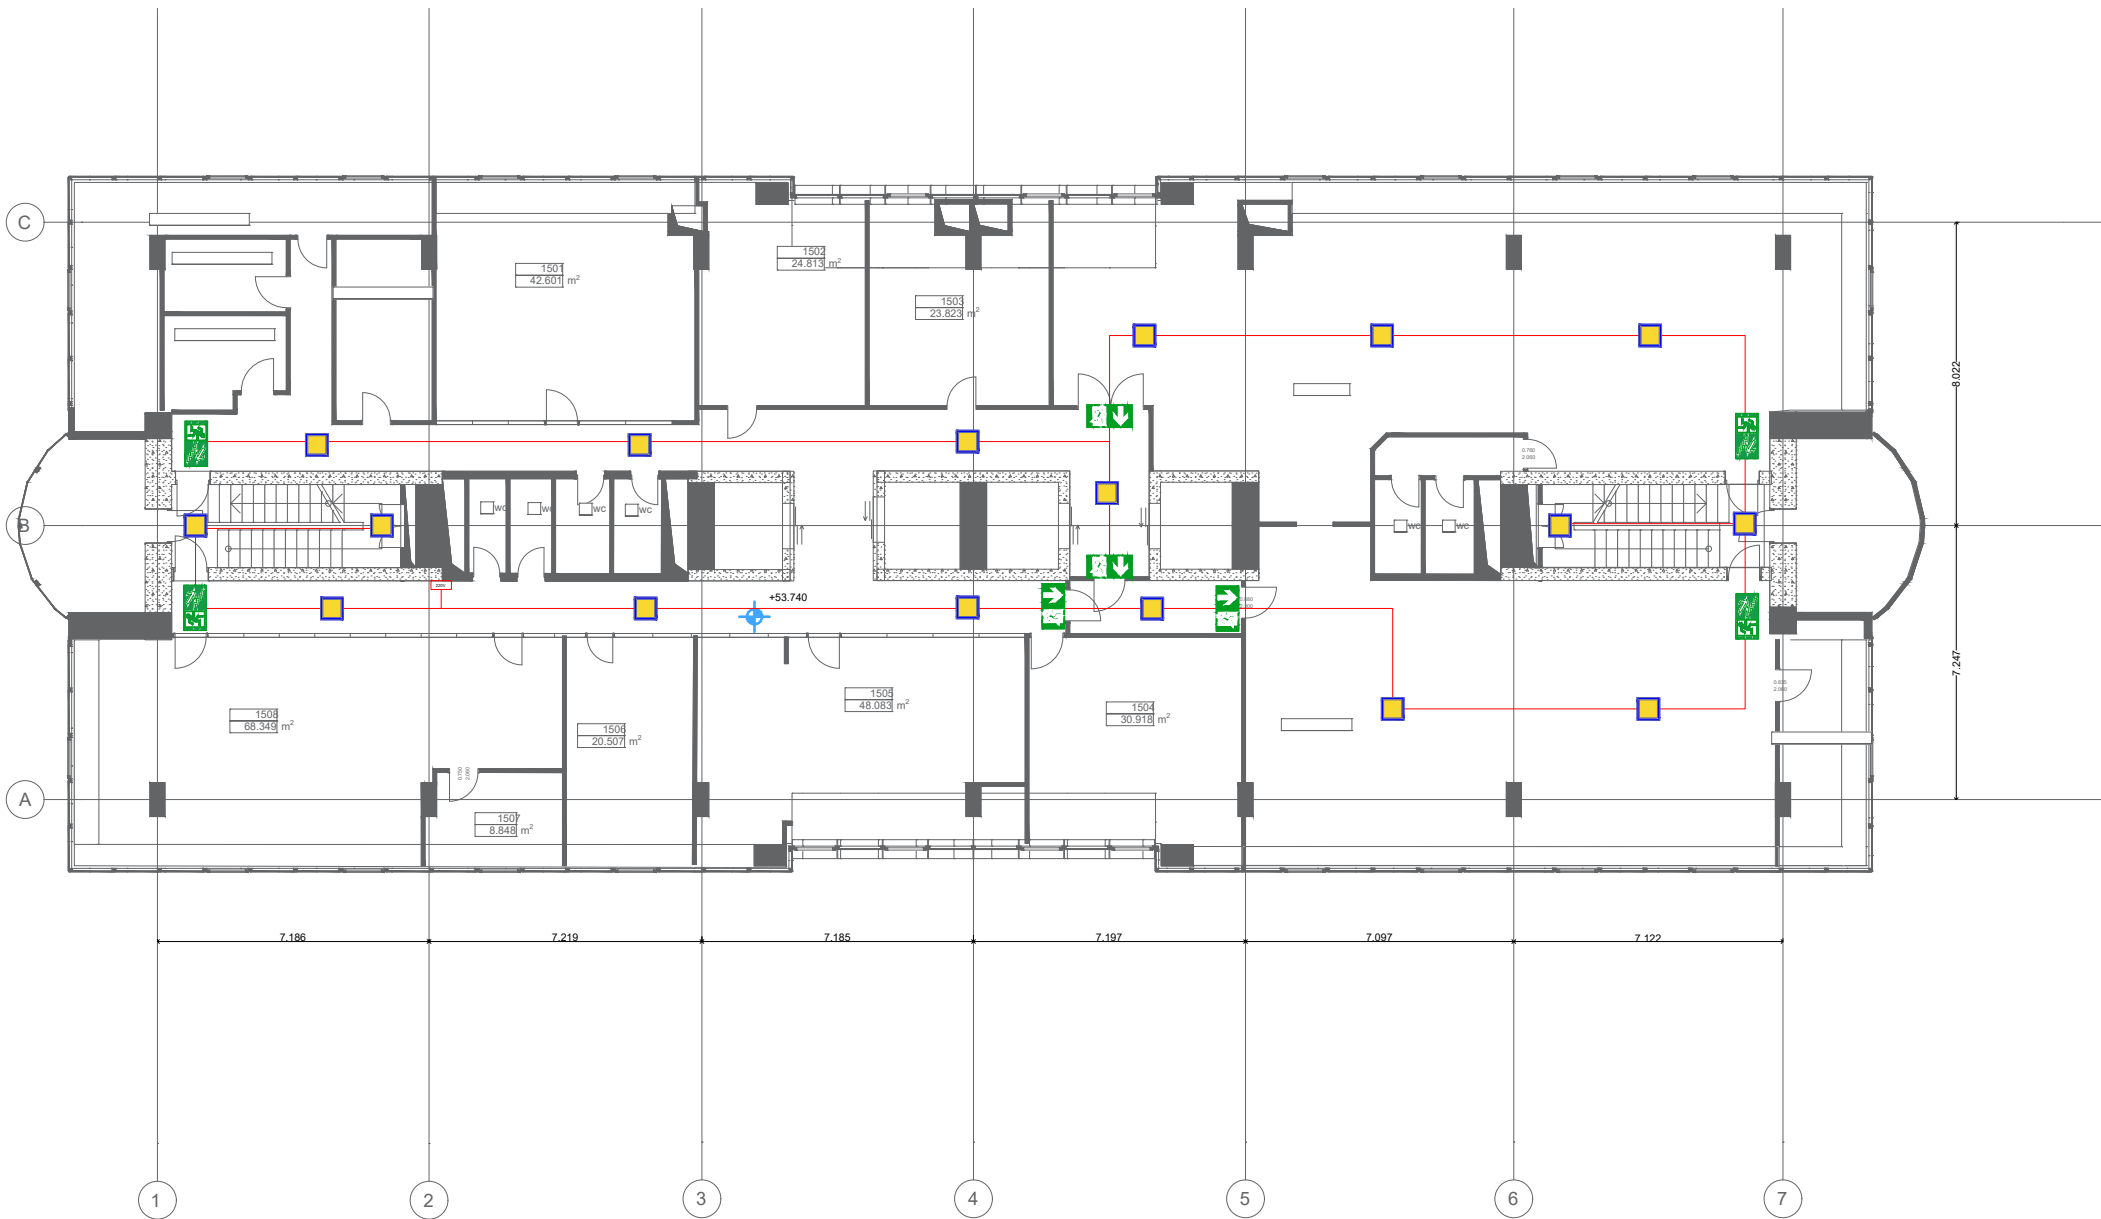

ევაკუაციის მართვისა და ავარიული
განათების სისტემის პროექტი

| პრობითი აღნიშვნა | დასახელება |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| | ფარის ავარიული სანათი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | ხანძარშიდამი კაბელი N2XH 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.პ: 203828304

სამსახური ოფისი


ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/პ:01.14.11.001.002



საპროექტოს სანთების მანიშნებელი
გ. შიგინოშვილი
შეასრულა
დ. მამათაძე
შეამოწმა
გ. შიგინოშვილი

31 | 01 | 2025
თარიღი

| | | |
|---------------|-------------------|----------------|
| A3 ფორმატი | 1:200 მასშტაბი | 5.19 გვერდი |
|---------------|-------------------|----------------|

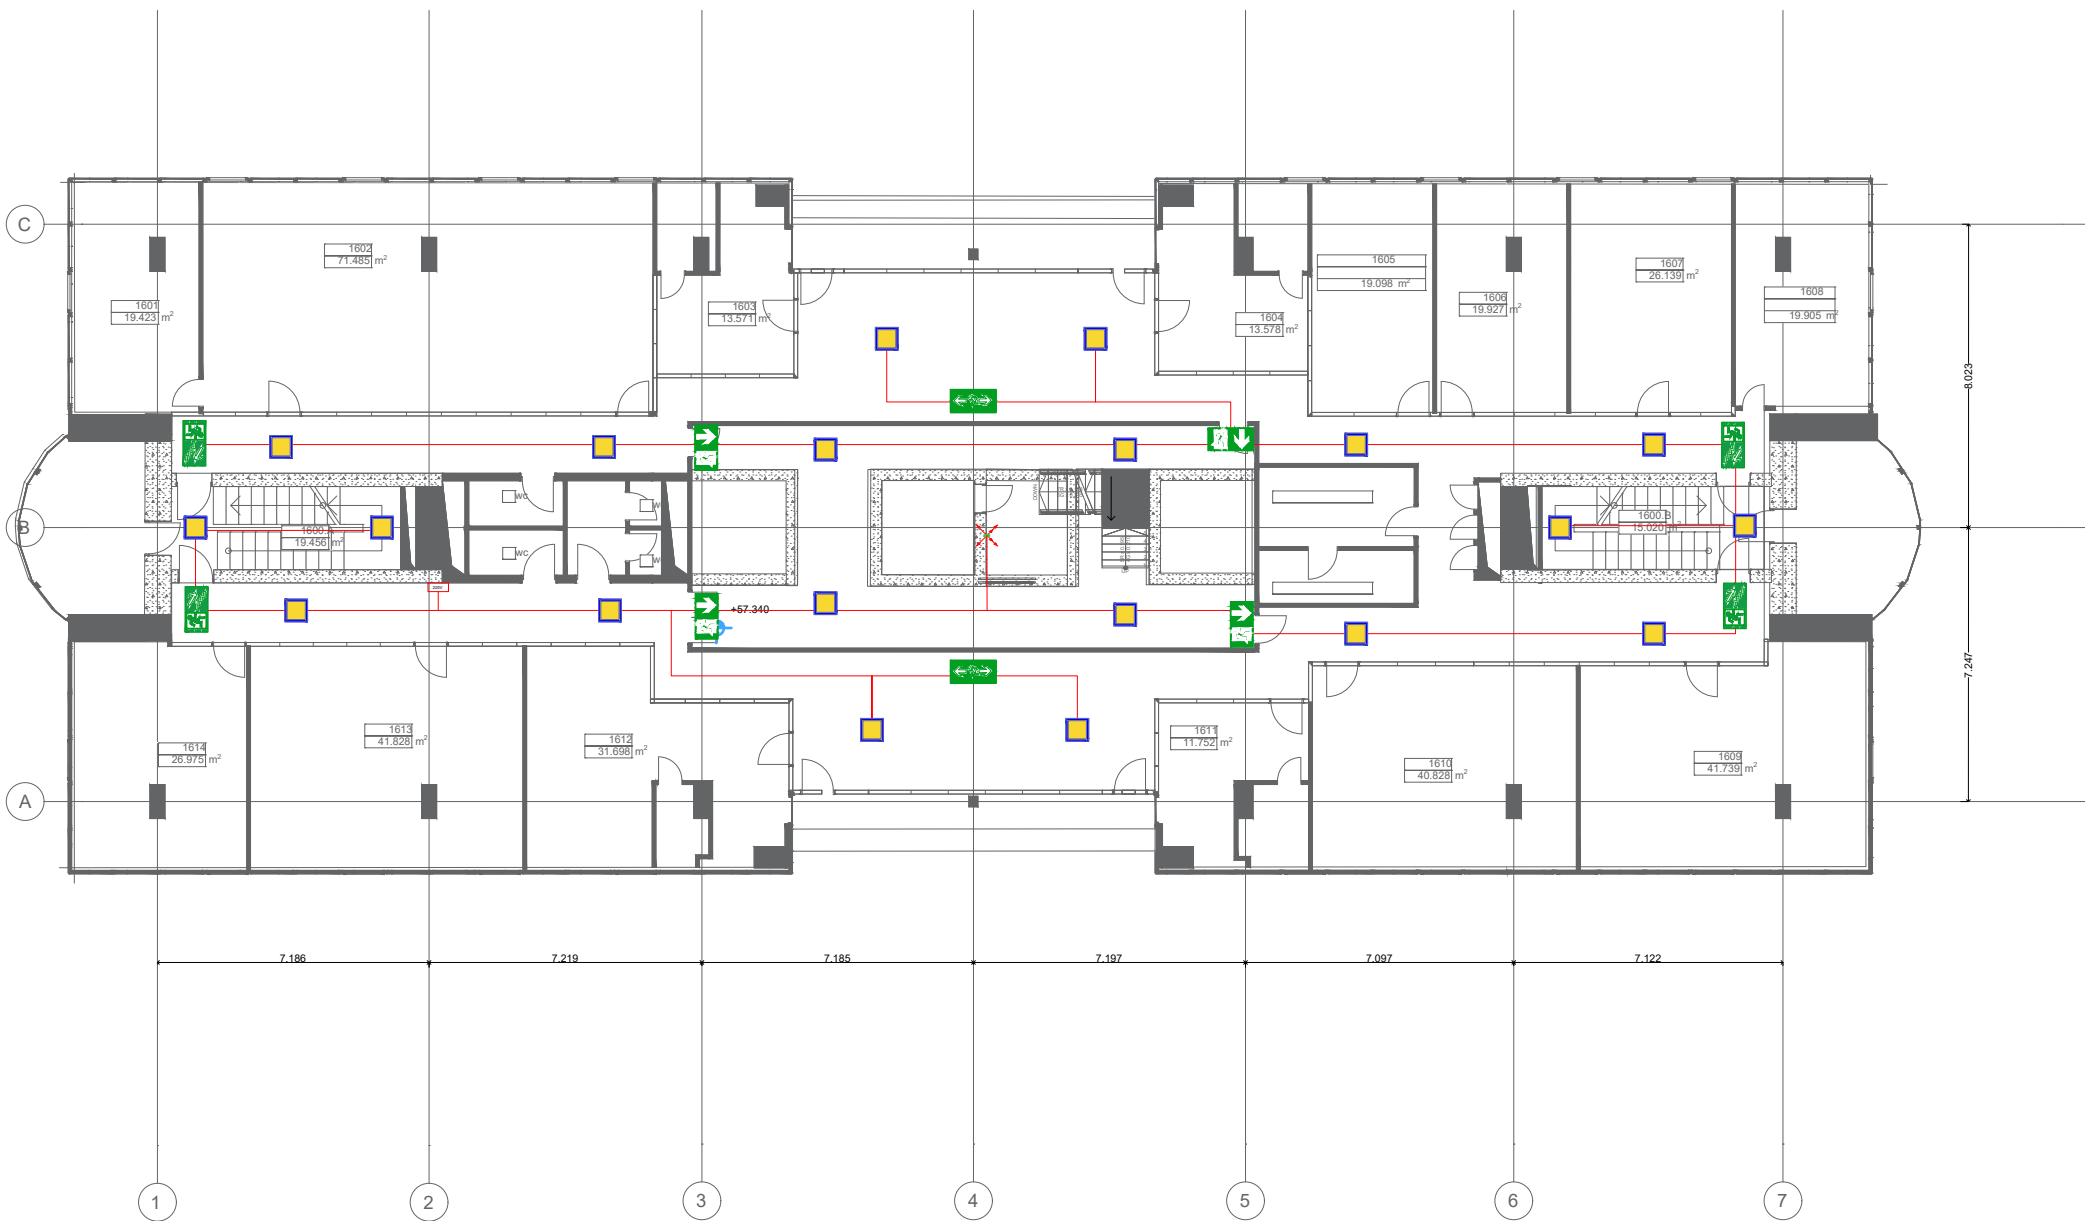

+57.34
ნიმუში

XVI სართულის
გეგმა

ევაკუაციის მართვის და ავარიული
განათების სისტემის პროექტი

| პრობლემა | დასაბუთება |
|----------|---------------------------------------------------|
| | გერის ავარიული სანათი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | საევაკუაციო ბასისვლის მიმართულების მანიშნებელი |
| | ხანძარმედიკი კაბელი N2X-H 3X1.5 |

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.პ: 203828304

სამსახური ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/პ:01.14.11.001.002






საპროექტოს ხელმოწერის სტრუქტურა

| | |
|----------------|----------------------|
| გ. გიგიაშვილი | პროექტი |
| დ. მამუკაშვილი | საპროექტოს ხელმოწერა |
| გ. გიგიაშვილი | საპროექტოს ხელმოწერა |

31 | 01 | 2025
თარიღი

| | | |
|---------------|-------------------|----------------|
| A3 ფორმატი | 1:200 მასშტაბი | 5.20 გვერდი |
|---------------|-------------------|----------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| პროექტი ალნიშვნა | დასახელება |
|  | გერის ავარიული სართული |
|  | საევაკუაციო მასასვლელის მიმართულების მანიშნებელი |

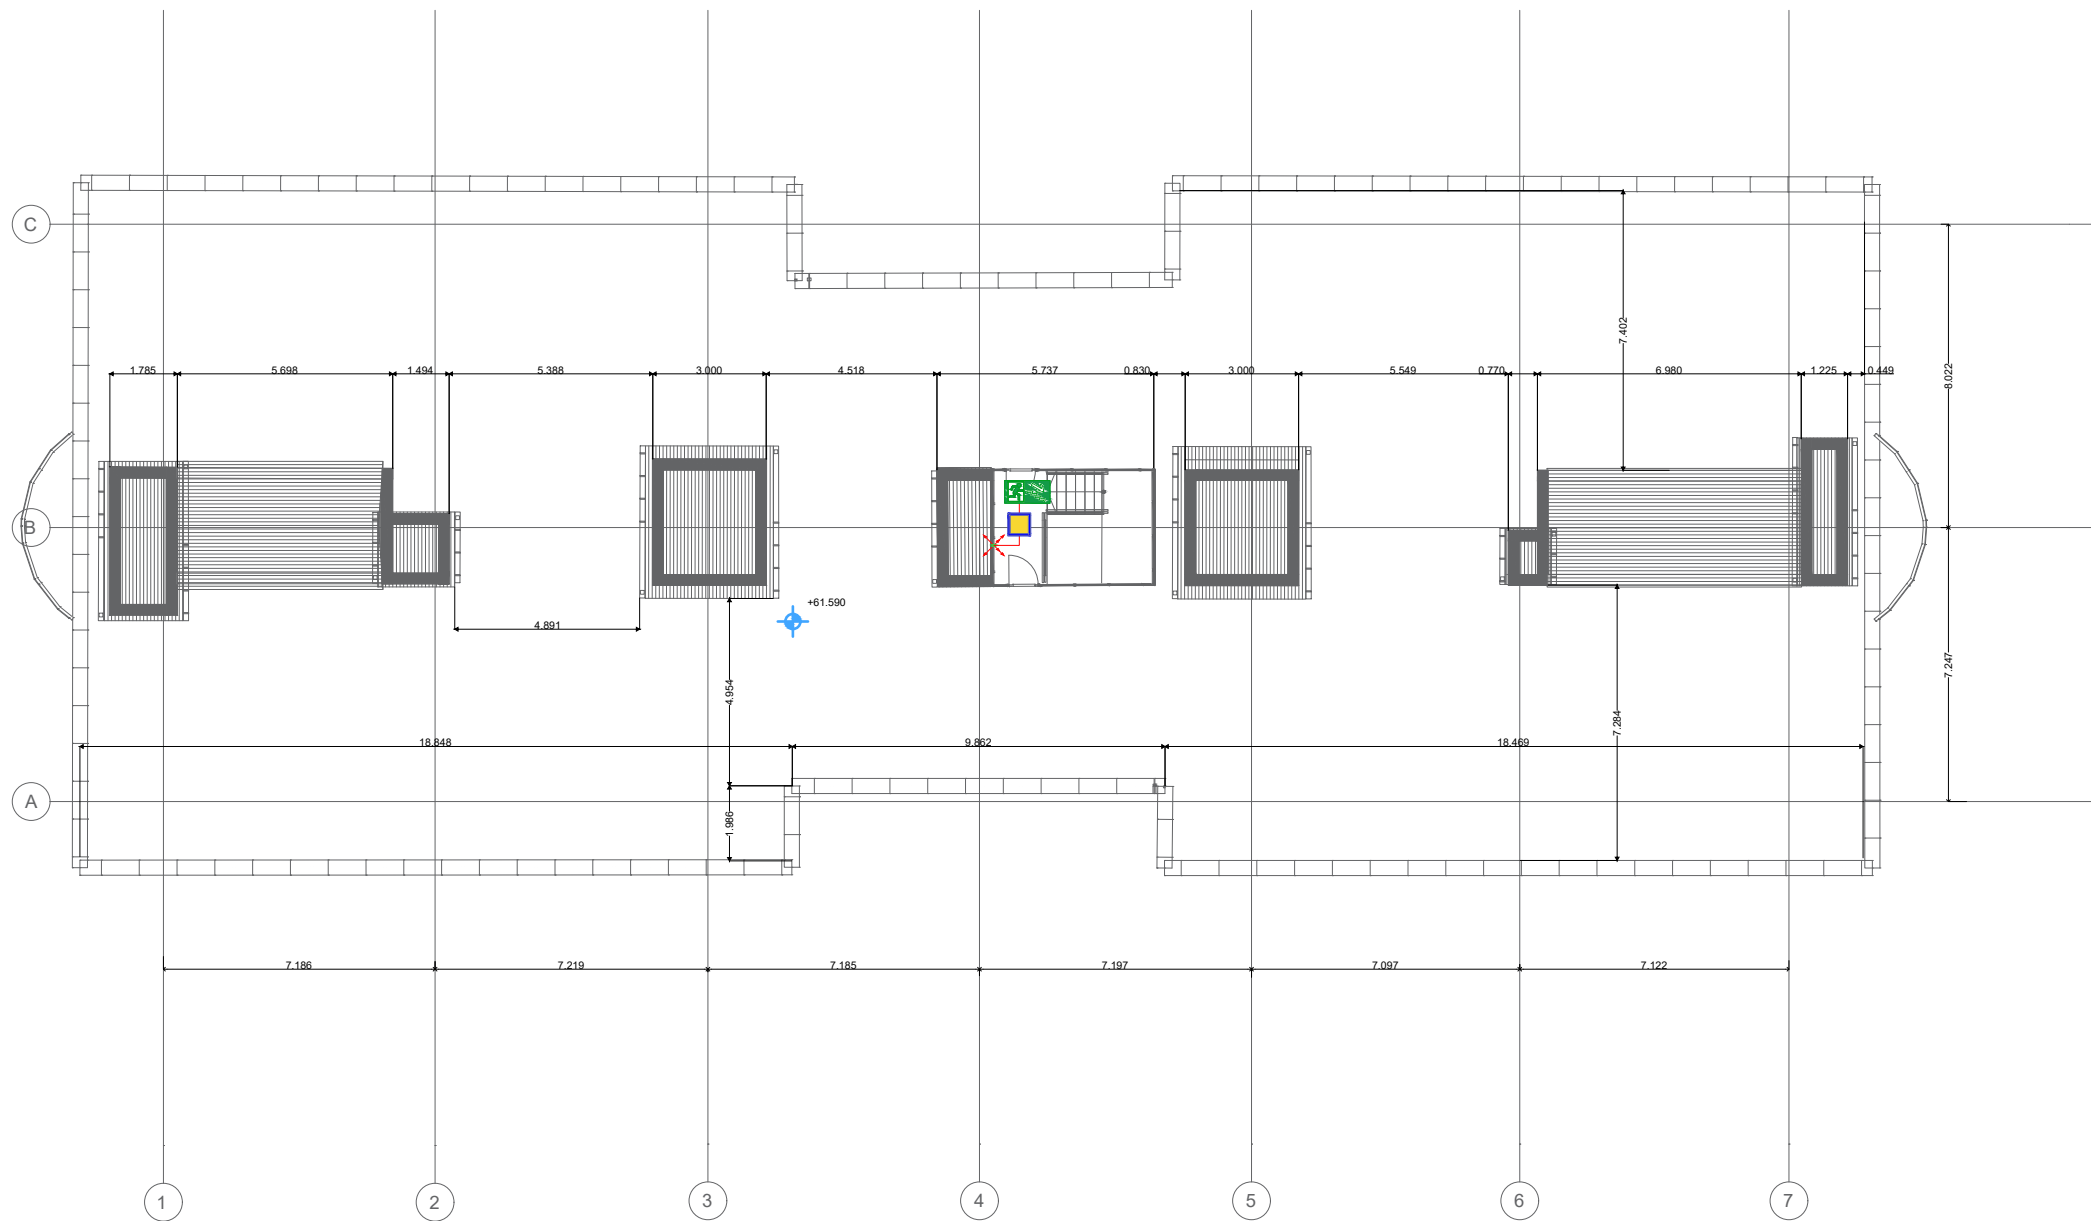

სს "ლიბერთი ბანკი"
ს.კ: 203828304

სათავო ოფისი

ქ.თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი
N74
ს/კ:01.14.11.001.002



საპროექტო ხელმოწერა
გ. გიგიაშვილი
შეამოწმა
დ. მამთაყვირე
შეამოწმა
გ. გიგიაშვილი

31 | 01 | 2025
თარიღი

| | | |
|---------------|-------------------|----------------|
| A3 ფორმატი | 1:200 მასშტაბი | 5.21 გვერდი |
|---------------|-------------------|----------------|