

პოლიკლინიკა

მის: ქ. თბილისი, წერეთლის გამზ. N123  
საკადასტრო კოდი 01.13.052.007

ტექნოლოგიური ნაწილი



დაამკვეთი: ს.ს ვეჯესი ს/კ.405670000

შემსრულებელი: შპს "აპექს სტუდიო 1" ს/კ 406177916

პროექტის მთ.არქიტექტორი:

ნ.მალრაძე

ინჟინერ. ტექნოლოგი:

ვ. ჯომარაძე







at 1:100



საქმის ნომერი	სტადია	ნაგებობის ნომერი	ინდექსი	ფურცლები	გვერდი
გეგმა Working Draft					

შპს. "აპექს სტუდიო 1"

---

საქართველო, თბილისი 0194, ქსე ბაზის შესახვევი №1

---

ტელ.: (+995 97) 77 55 70

---

E-mail: [apexstudio.ge@gmail.com](mailto:apexstudio.ge@gmail.com)

ტექნოლოგიური ნაწილი  
TECHNOLOGICAL PART

მასშ. SCALE		თარიღი DATE OF ISSUE	28.06.2025
----------------	--	-------------------------	------------

ნახაზი DRWG.	კორექტირება		REVISIONS	
	№	კომენტარი	REV	თარიღი

	REV.	DESCRIPTION	DATE
1			


	2		
	3		

<b>სტადია</b>	<b>STAGE</b>	<b>ინდექსი</b>	<b>INDEX</b>	<b>ფურც.</b>	<b>PAGES</b>
მე-1 სტადია	I STAGE				

შპს უნივერსალი		
Working Draft		



II სართულის გეგმა ავეჯის და  
ტექნოლოგიური მოწყობილობის  
განლაგებით Block "A"  
შ 1:100

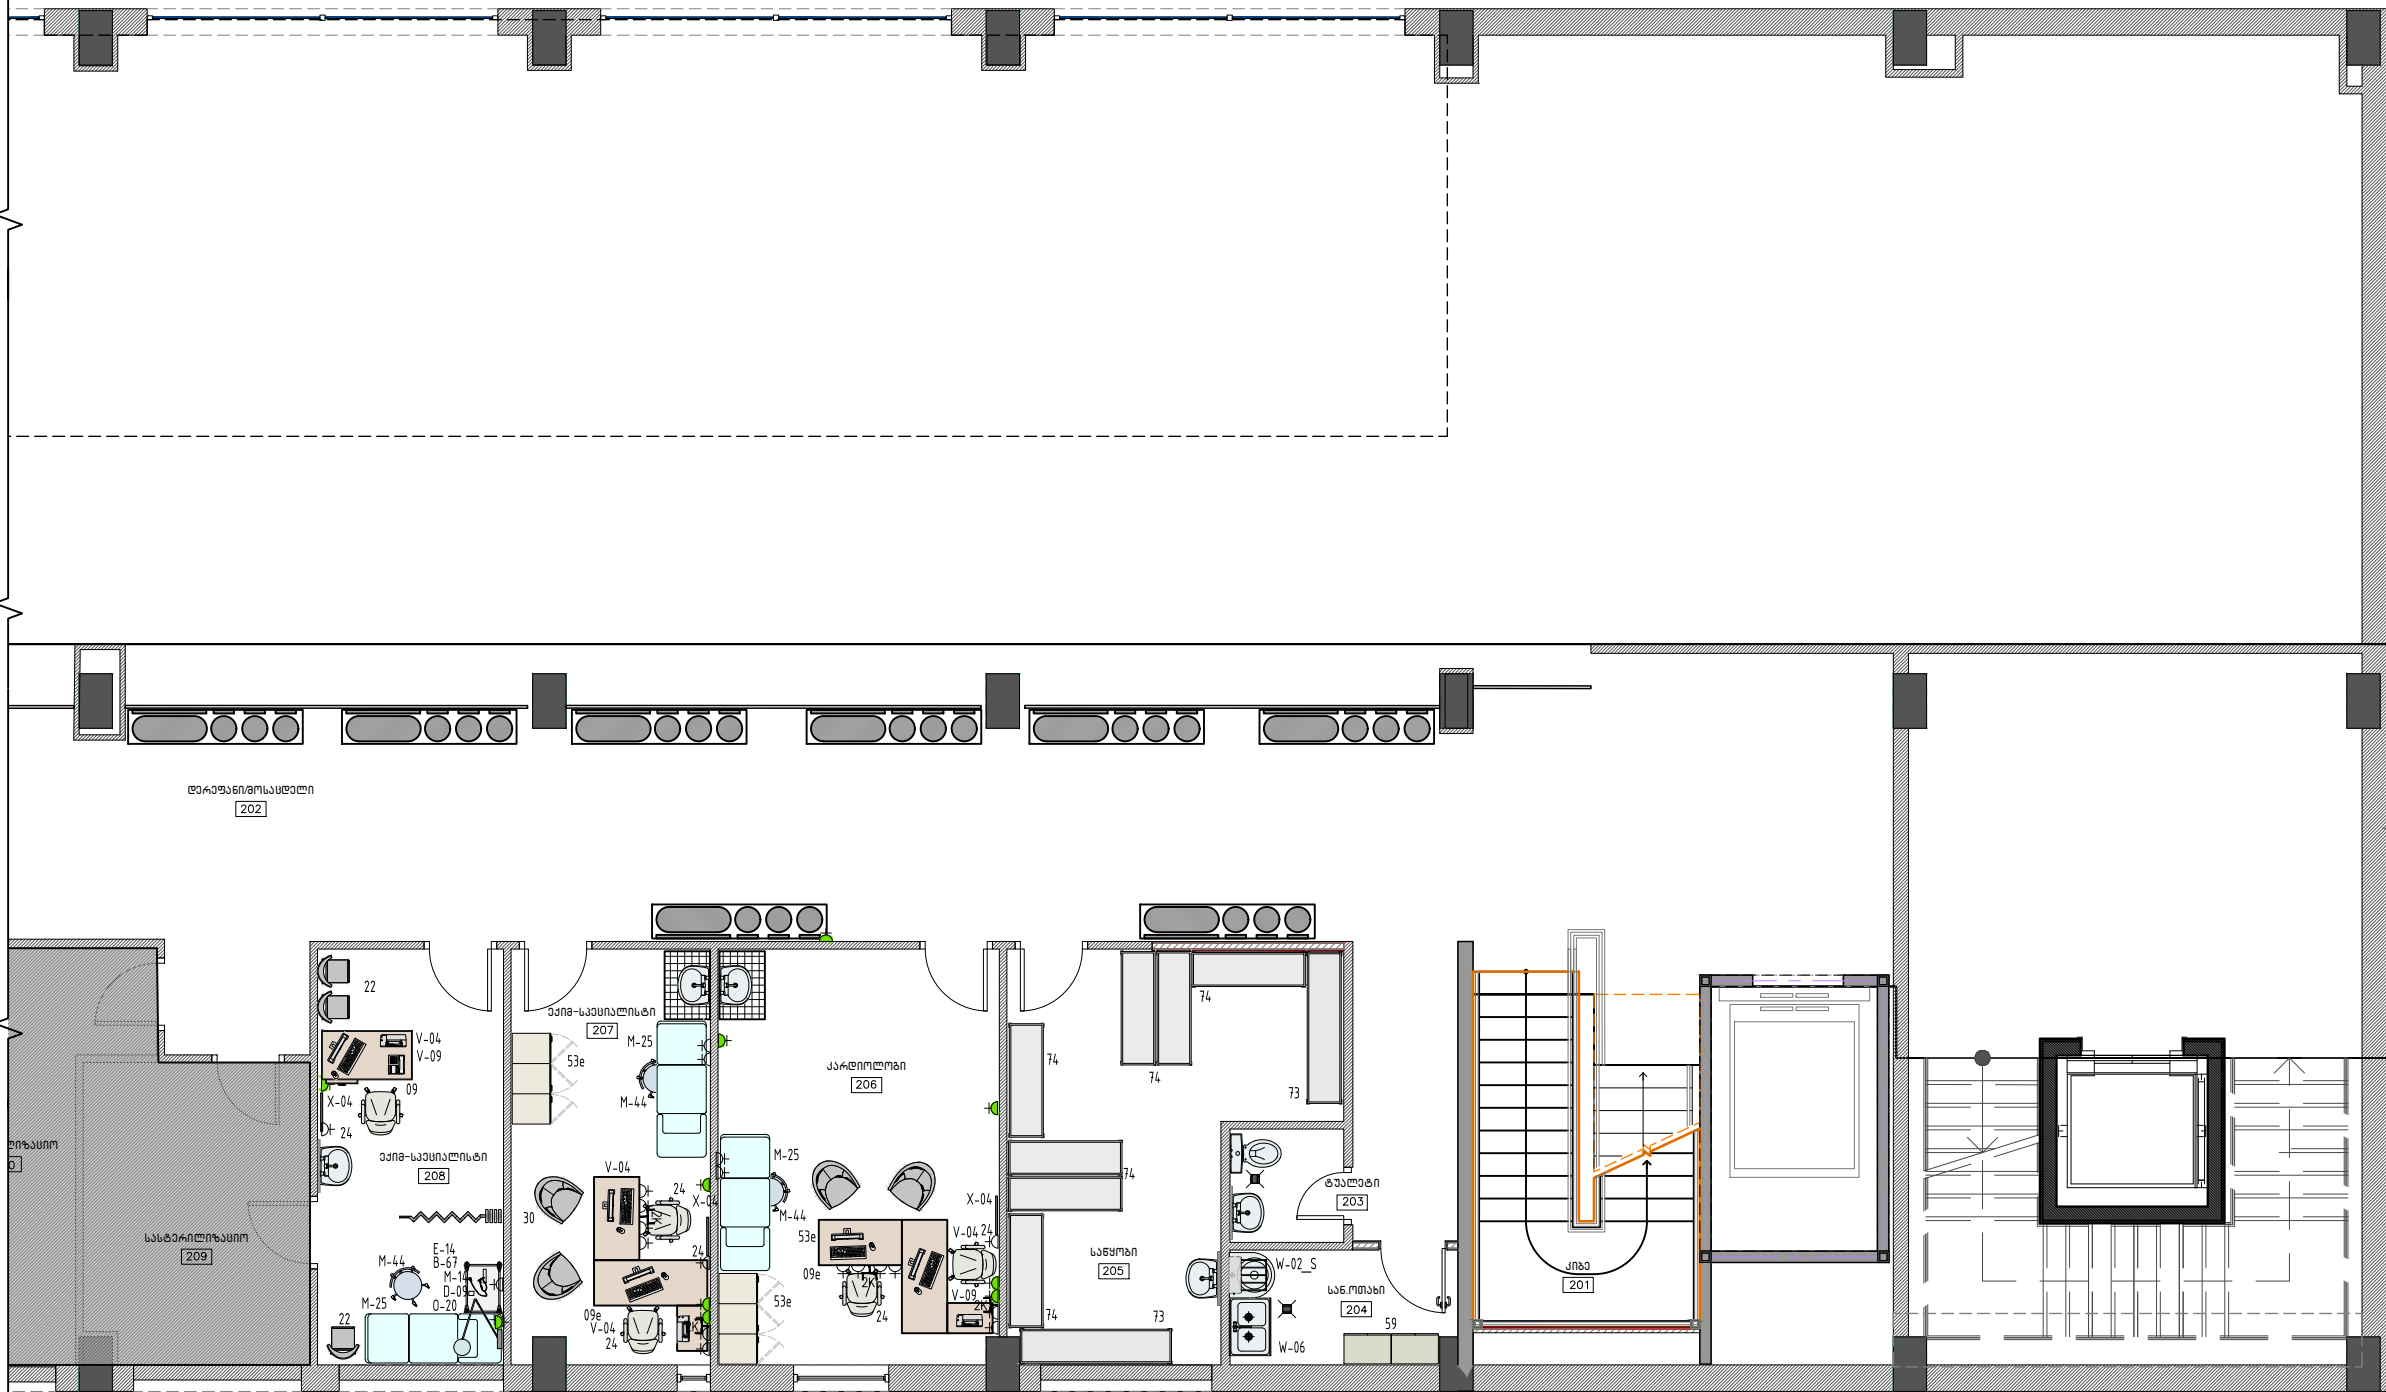

ფურცალი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...
პირობითი აღნიშვნები LEGEND			
საგტყუდო რუბიტი 2203.1 ფ. +N+PE	300-400		
საგტყუდო რუბიტი 2203.1 ფ. +N+PE	1000		
გაგგვები ელ. მოწყობილობა	1200		
ჭანგბადის მიყვანილობის კედლის პანელი	1400		
გაგგვებული კაბარის მიყვანილობის კედლის პანელი	1400		
RJ-45 სოკეტი. ნომერი მიუთითებს სოკეტების რაოდენობაზე. 1-ზე მეტი.	1000		
კარი ელფრეილია დაგვების კონტროლის სისტემით			
სასიგნალო ტაბლო "არ გეხვედრ" ბლოკირება ხდება გატყარიყიული სანათის ჩაგრთველთან.	კაბარის რუბიტი		
ხელსაგანი			
უნიტაზი			
ტრაპი			
შენიშვნები NOTES			
1. Medical equipment lists were developed according to the architectural-technological project concept. For this reason, it should be accepted as a recommendation. 2. Considering the new architectural-technological design, the EO lists need to be checked by a qualified medical consultant and the necessary updates must be made. 1. საგგვებო კონსტრუქცია და კარი დაგგვებულია კარგადანაპირ-გაგგვებული კარგადანაპირის მიყვანილობის და ნათის მიყვანილობის ჩაგრთველთან. 2. კარგადანაპირ-გაგგვებული მოწყობის საგგვებო კონსტრუქცია, სანათის სანათის დაგგვებული სანათის სანათის კონსტრუქცია, სანათის დაგგვებული სანათის სანათის. © All copyrights are reserved. This drawing can't be reproduced or copied without authorize on of its author Vakhtang Jomardze. This drawing is the property of Vakhtang Jomardze and the drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorized person, either wholly or in part without the consent in writing of author.			
სიტუაციური სკემა KEY PLAN			
დაკვეთი PRINCIPAL			
პროექტი PROJECT			
მისამართი ADDRESS			
თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature	
დირექტორი	ი. ბარნაბიშვილი		
დირექტორი	გ. აღმაშენებელი		
პრ.მთ.არქიტექტორი	გ. მაღრაძე		
პრ.მთ.ტექნოლოგი	ვ. ჯომარჯიძე		
გეგმვის	ი. ბარნაბიშვილი		
APEX Studio 1			
შპს. "აპექს სტუდო 1" საკაპიტალიზაციო, თბილისი 0194, ანა ბარის შესახვევი №1 ტელ: (+995 97) 77 55 70 E-mail: apexstudio.ge@gmail.com			
ტექნოლოგიური ნაწილი TECHNOLOGICAL PART			
მასშ. SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	28.06.2025	
ნახაზი DRWG.	კორექტირება REVISIONS		
	№ კორექტ. REV.	თარიღი	DATE
	1		
	2		
	3		
სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES	
მუშა პროექტი Working Draft			

This architectural floor plan depicts a building with several rooms and technical specifications. The plan includes the following elements:

- Rooms and Areas:**
  - ბანისპირი ოთახი [219]:** A room on the left side of the plan.
  - ბასმალის რეზიდენტობის [216]:** A central area with a staircase and multiple rooms.
  - სასტუმროს [211, 212, 213, 214]:** Multiple hotel rooms located on the right side of the plan.
  - პარკინგის ოთახი [217]:** A room in the center-left area.
- Technical Details:**
  - Electrical and Mechanical:** Various symbols and labels for electrical equipment, including switches (K-103, K-106, K-107, K-108, K-109, K-110, K-111, K-112, K-113, K-114, K-115, K-116, K-117, K-118, K-119, K-120, K-121, K-122, K-123, K-124, K-125, K-126, K-127, K-128, K-129, K-130, K-131, K-132, K-133, K-134, K-135, K-136, K-137, K-138, K-139, K-140, K-141, K-142, K-143, K-144, K-145, K-146, K-147, K-148, K-149, K-150, K-151, K-152, K-153, K-154, K-155, K-156, K-157, K-158, K-159, K-160, K-161, K-162, K-163, K-164, K-165, K-166, K-167, K-168, K-169, K-170, K-171, K-172, K-173, K-174, K-175, K-176, K-177, K-178, K-179, K-180, K-181, K-182, K-183, K-184, K-185, K-186, K-187, K-188, K-189, K-190, K-191, K-192, K-193, K-194, K-195, K-196, K-197, K-198, K-199, K-200, K-201, K-202, K-203, K-204, K-205, K-206, K-207, K-208, K-209, K-210, K-211, K-212, K-213, K-214, K-215, K-216, K-217, K-218, K-219, K-220, K-221, K-222, K-223, K-224, K-225, K-226, K-227, K-228, K-229, K-230, K-231, K-232, K-233, K-234, K-235, K-236, K-237, K-238, K-239, K-240, K-241, K-242, K-243, K-244, K-245, K-246, K-247, K-248, K-249, K-250, K-251, K-252, K-253, K-254, K-255, K-256, K-257, K-258, K-259, K-260, K-261, K-262, K-263, K-264, K-265, K-266, K-267, K-268, K-269, K-270, K-271, K-272, K-273, K-274, K-275, K-276, K-277, K-278, K-279, K-280, K-281, K-282, K-283, K-284, K-285, K-286, K-287, K-288, K-289, K-290, K-291, K-292, K-293, K-294, K-295, K-296, K-297, K-298, K-299, K-300, K-301, K-302, K-303, K-304, K-305, K-306, K-307, K-308, K-309, K-310, K-311, K-312, K-313, K-314, K-315, K-316, K-317, K-318, K-319, K-320, K-321, K-322, K-323, K-324, K-325, K-326, K-327, K-328, K-329, K-330, K-331, K-332, K-333, K-334, K-335, K-336, K-337, K-338, K-339, K-340, K-341, K-342, K-343, K-344, K-345, K-346, K-347, K-348, K-349, K-350, K-351, K-352, K-353, K-354, K-355, K-356, K-357, K-358, K-359, K-360, K-361, K-362, K-363, K-364, K-365, K-366, K-367, K-368, K-369, K-370, K-371, K-372, K-373, K-374, K-375, K-376, K-377, K-378, K-379, K-380, K-381, K-382, K-383, K-384, K-385, K-386, K-387, K-388, K-389, K-390, K-391, K-392, K-393, K-394, K-395, K-396, K-397, K-398, K-399, K-400, K-401, K-402, K-403, K-404, K-405, K-406, K-407, K-408, K-409, K-410, K-411, K-412, K-413, K-414, K-415, K-416, K-417, K-418, K-419, K-420, K-421, K-422, K-423, K-424, K-425, K-426, K-427, K-428, K-429, K-430, K-431, K-432, K-433, K-434, K-435, K-436, K-437, K-438, K-439, K-440, K-441, K-442, K-443, K-444, K-445, K-446, K-447, K-448, K-449, K-450, K-451, K-452, K-453, K-454, K-455, K-456, K-457, K-458, K-459, K-460, K-461, K-462, K-463, K-464, K-465, K-466, K-467, K-468, K-469, K-470, K-471, K-472, K-473, K-474, K-475, K-476, K-477, K-478, K-479, K-480, K-481, K-482, K-483, K-484, K-485, K-486, K-487, K-488, K-489, K-490, K-491, K-492, K-493, K-494, K-495, K-496, K-497, K-498, K-499, K-500, K-501, K-502, K-503, K-504, K-505, K-506, K-507, K-508, K-509, K-510, K-511, K-512, K-513, K-514, K-515, K-516, K-517, K-518, K-519, K-520, K-521, K-522, K-523, K-524, K-525, K-526, K-527, K-528, K-529, K-530, K-531, K-532, K-533, K-534, K-535, K-536, K-537, K-538, K-539, K-540, K-541, K-542, K-543, K-544, K-545, K-546, K-547, K-548, K-549, K-550, K-551, K-552, K-553, K-554, K-555, K-556, K-557, K-558, K-559, K-560, K-561, K-562, K-563, K-564, K-565, K-566, K-567, K-568, K-569, K-570, K-571, K-572, K-573, K-574, K-575, K-576, K-577, K-578, K-579, K-580, K-581, K-582, K-583, K-584, K-585, K-586, K-587, K-588, K-589, K-590, K-591, K-592, K-593, K-594, K-595, K-596, K-597, K-598, K-599, K-600, K-601, K-602, K-603, K-604, K-605, K-606, K-607, K-608, K-609, K-610, K-611, K-612, K-613, K-614, K-615, K-616, K-617, K-618, K-619, K-620, K-621, K-622, K-623, K-624, K-625, K-626, K-627, K-628, K-629, K-630, K-631, K-632, K-633, K-634, K-635, K-636, K-637, K-638, K-639, K-640, K-641, K-642, K-643, K-644, K-645, K-646, K-647, K-648, K-649, K-650, K-651, K-652, K-653, K-654, K-655, K-656, K-657, K-658, K-659, K-660, K-661, K-662, K-663, K-664, K-665, K-666, K-667, K-668, K-669, K-670, K-671, K-672, K-673, K-674, K-675, K-676, K-677, K-678, K-679, K-680, K-681, K-682, K-683, K-684, K-685, K-686, K-687, K-688, K-689, K-690, K-691, K-692, K-693, K-694, K-695, K-696, K-697, K-698, K-699, K-700, K-701, K-702, K-703, K-704, K-705, K-706, K-707, K-708, K-709, K-710, K-711, K-712, K-713, K-714, K-715, K-716, K-717, K-718, K-719, K-720, K-721, K-722, K-723, K-724, K-725, K-726, K-727, K-728, K-729, K-730, K-731, K-732, K-733, K-734, K-735, K-736, K-737, K-738, K-739, K-740, K-741, K-742, K-743, K-

[illegible]

Architectural floor plan of the 3rd floor of the 'Sakrebulo' building. The plan shows various rooms including offices, a conference room, a dining area, and restrooms. Rooms are numbered 300 through 337. The layout includes desks, chairs, and other furniture. The plan is detailed with room names in Georgian and room numbers in boxes.


Rooms and areas shown include:

- 300: დარბაზი/კონსულტირების ოთახი (Meeting/Consultation Room)
- 301: კიბე (Stairs)
- 302: საკონფერენციო ოთახი (Conference Room)
- 303: საკონფერენციო ოთახი (Conference Room)
- 304: ბილინგი (Bilingue)
- 305: არაფიცი (Non-office)
- 306: სასადილო (Dining)
- 307: სასადილო (Dining)
- 308: სასადილო (Dining)
- 309: სასადილო (Dining)
- 310: სასადილო (Dining)
- 311: სასადილო (Dining)
- 312: სასადილო (Dining)
- 313: სასადილო (Dining)
- 314: სასადილო (Dining)
- 315: სასადილო (Dining)
- 316: სასადილო (Dining)
- 317: სასადილო (Dining)
- 318: სასადილო (Dining)
- 319: სასადილო (Dining)
- 320: სასადილო (Dining)
- 321: სასადილო (Dining)
- 322: სასადილო (Dining)
- 323: სასადილო (Dining)
- 324: სასადილო (Dining)
- 325: სასადილო (Dining)
- 326: სასადილო (Dining)
- 327: სასადილო (Dining)
- 328: სასადილო (Dining)
- 329: სასადილო (Dining)
- 330: სასადილო (Dining)
- 331: სასადილო (Dining)
- 332: სასადილო (Dining)
- 333: სასადილო (Dining)
- 334: სასადილო (Dining)
- 335: სასადილო (Dining)
- 336: სასადილო (Dining)
- 337: სასადილო (Dining)

ფურცლის PAPER SIZE	დაკვეთის № CONTRACT N°	პროექტის № PROJECT N°	ფურცლის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...
პირობითი აღწერვები		LEGEND	
<div><div></div><div>საშენებლო რუგები 2203.1ფ.+N+PE</div><div>300-400</div></div> <div><div></div><div>საშენებლო რუგები 2203.1ფ.+N+PE</div><div>1000</div></div> <div><div></div><div>გამზავნი ელ. მოწყობილობა</div><div>1200</div></div> <div><div></div><div>ქანახლის მიყვანილობის ქედლის პანელი</div><div>1400</div></div> <div><div></div><div>შეღებული კარის მიყვანილობის ქედლის პანელი</div><div>1400</div></div> <div><div></div><div>RJ-45 სოკეტი, ნომერი მიუთითებს სივრცის რაოდენობაზე, 1-ზე მეტი.</div><div></div></div> <div><div></div><div>კარი აღჭურვილია ტაფების კონტროლის სისტემით</div><div>1000</div></div> <div><div></div><div>სასინათლო ტაბლე "პრ. გენილა"</div><div></div></div> <div><div></div><div>ბლოკირება ხდება გაქვართვის დროს სამთესი ჩატარებულია.</div><div>კაბალი მუდრი</div></div> <div><div></div><div>ხელსაწი</div><div></div></div> <div><div></div><div>უნიტარი</div><div></div></div> <div><div></div><div>ტრაპი</div><div></div></div>			
შენიშვნები		NOTES	
<p>NOTES:</p> <p>1. Medical equipment lists were fully produced by according to the architectural technology project concept. For this reason, it should be accepted as a recommendation.</p> <p>2. Considering the new architectural technology design, the EQ lists need to be checked by a qualified medical consultant and the necessary updates must be made.</p> <p>3. სამშენებლო პროექტში და კვეთის ნახაზებში არჩეულია უნიტარები, რომლებიც შეესაბამება მხოლოდ ამ პროექტის მოთხოვნებს.</p> <p>4. სამშენებლო-ტექნოლოგიური დოკუმენტაციის შემოწმებისას, ავტორისთვის უნდა შეამოწმოს საერთო კომპლექსური სამუშაოების შესრულების დრო და ხარისხი საერთო სახეობაში.</p> <p>© All copyrights are reserved. This drawing can't be reproduced or copied without authorization of its author Vakhtang Jomartidze. This drawing is the property of Vakhtang Jomartidze and the drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorized person, either wholly or in part without the consent in writing of author.</p>			
სიტუაციური სპეცია KEY PLAN			
დაკვეთი PRINCIPAL			
ს.ს. შვაჟის ქიმიკები, ს.ბ. თხილის აკადემიის №142 ს.პ. ს.პ. 405327427			
პროექტი PROJECT			
აგზალტორიული სენდრი ნერეთის ბაზირიზა მიშენება			
მისამართი ADDRESS			
ქ.თხილისი.ა.ნერეთის ბაზირიზი №123 საკანტარო კოდი: 01.13.03.062.007			
თანამდებობა Position			
სახელი, გვარი Name, Surname			
ხელმოწერა Signature			
დირექტორი მ. ბარბახიშვილი			
დირექტორი გ. ბაქრაძისი			
პრ.მთ.პროექტორი გ. ბაქრაძე			
პრ.მთ.ტექნოლოგი გ. ჯომარტიძე			
შეამოწმა მ. ბარბახიშვილი			
APEX Studio 1			
შპს. "აპექს სტუდო 1"			
საკანტარო, თხილისი 0194, ქს. ბნის შპს-სპეცი №1 ბ.ლ.: (+995 97) 77 55 70			
E-mail: apexstudio.ge@gmail.com			
ტექნოლოგიური ნახაზი TECHNOLOGICAL PART			
მასშ. SCALE			
თარიღი DATE OF ISSUE			
28.06.2025			
ნახაზი DRWG.			
კონტრაქტი REVISIONS			
№ კონტრაქტი. REV. თარიღი DATE			
1			
2			
3			
სტადია STAGE			
ინდექსი INDEX			
ფურც. PAGES			
შეუპროექტი Working Draft			




III სართულის გეგმა ავეჯის და ტექნოლოგიური მოწყობილობის განლაგებით Block "B"  
მ 1:100

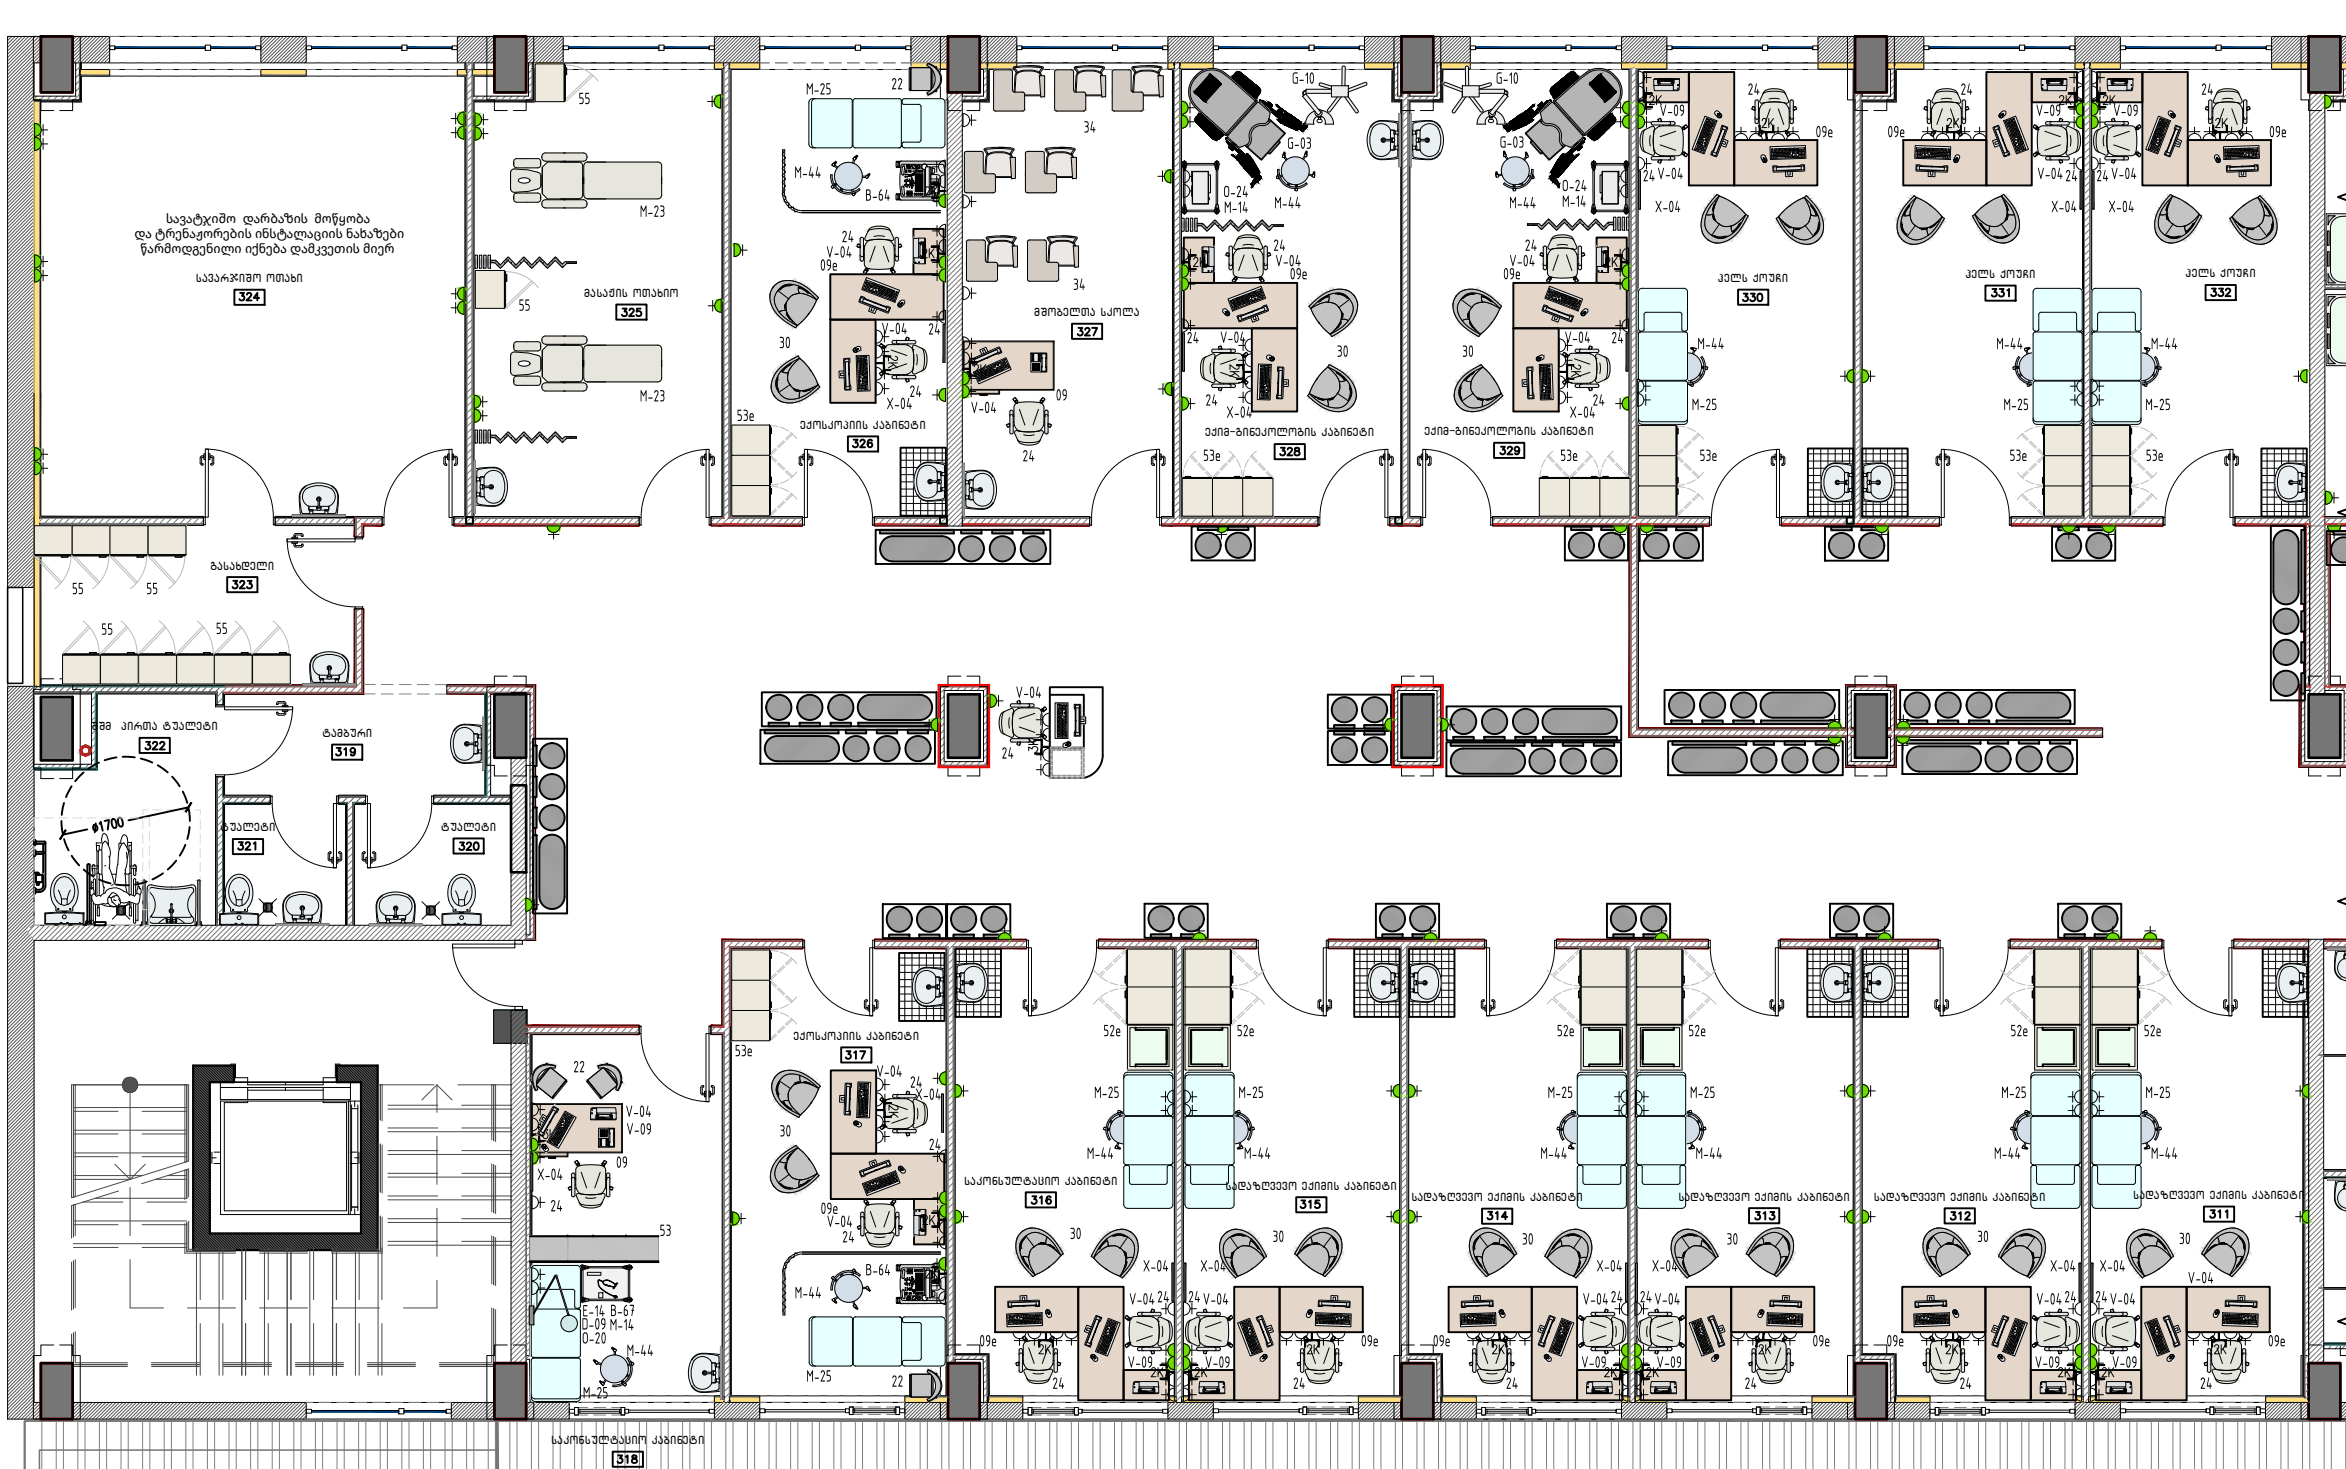[illegible]



1 სართული საგეგმარო რეკონსტრუქციის, სანტექნიკური მოწყობილობების და სამედისინო აირების განლაგებით

Block "B"  
შ 1:100

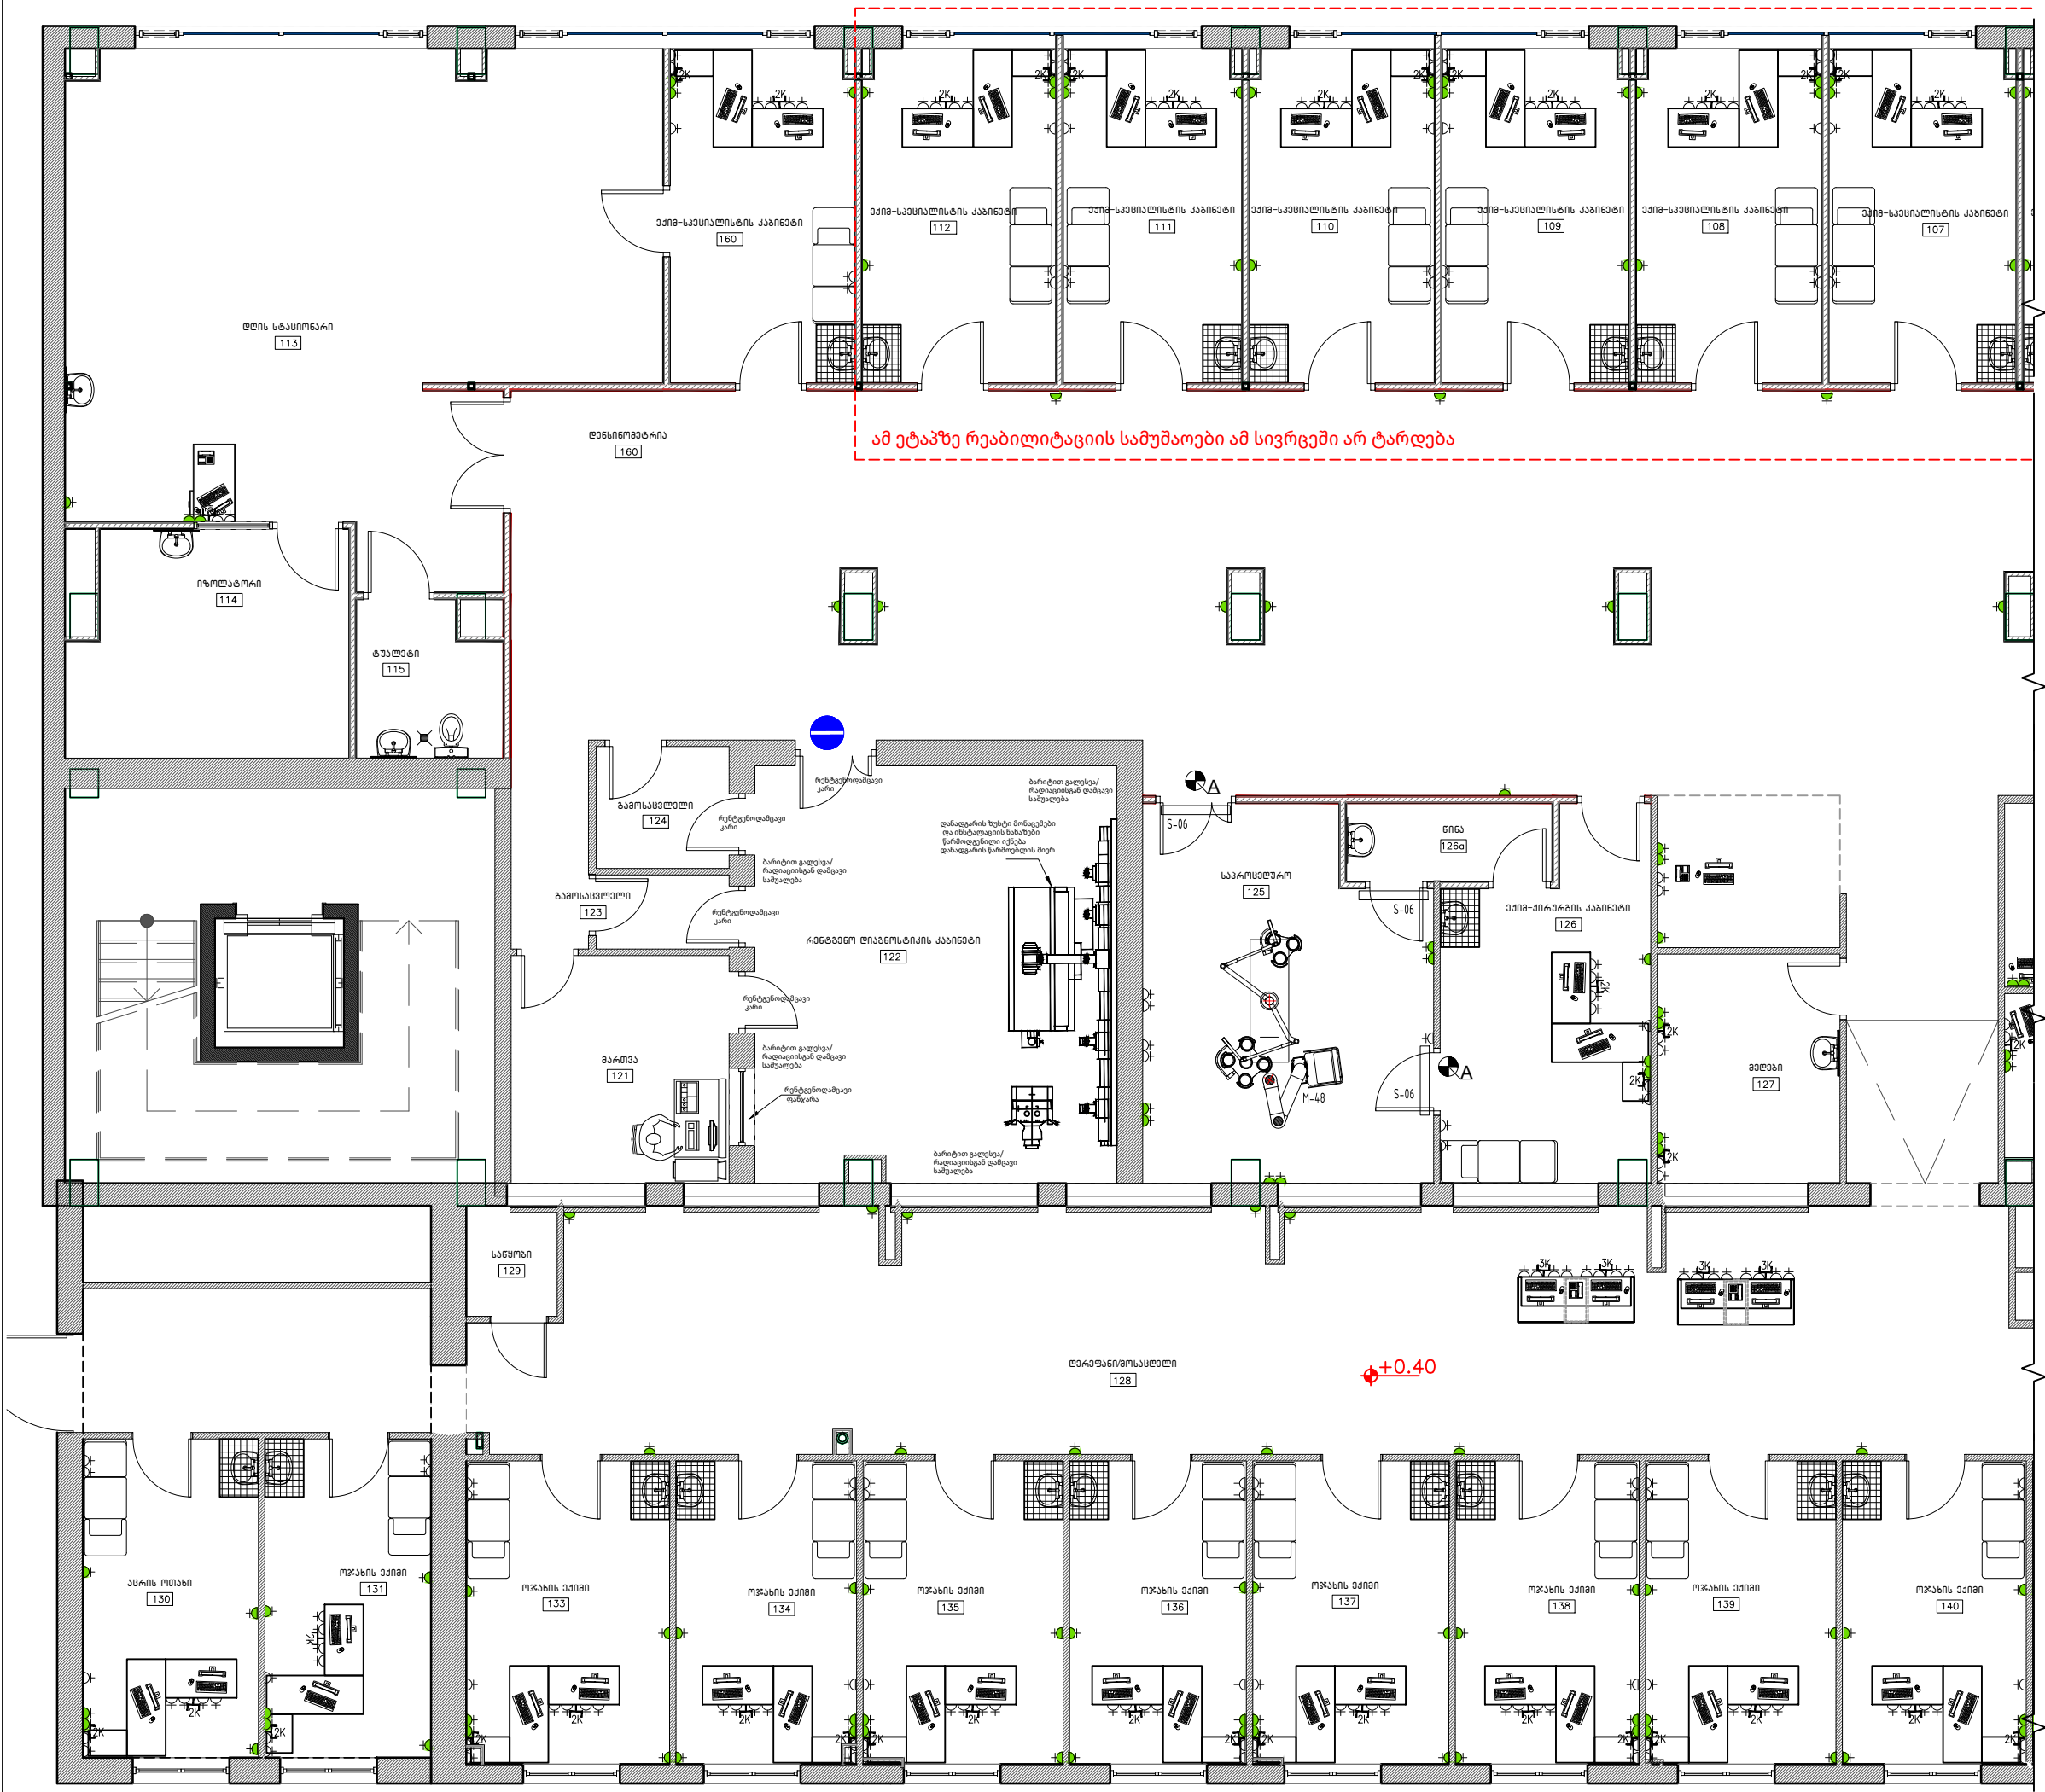

ფურცელი PAPER SIZE	დაკვეთა № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...

პირების აღნიშვნა	LEGEND
	საგეგმარო რეკონსტრუქცია 2203.1 ფ. +N+PE 300-400
	საგეგმარო რეკონსტრუქცია 2203.1 ფ. +N+PE 1000
	გამათარსებელი ელ. მოწყობილობა 1200
	მანქანის მიწვევით აღმართის კედლის პანელი 1400
	გამათარსებელი ელ. მოწყობილობის კედლის პანელი 1400
	RJ-45 სერვისი. მომართვის სერვისის რეკონსტრუქცია. 1-ზე მეტი. 1000
	სასტუმრო ტაბლეტის გამათარსებელი კედლის პანელი კაბინა
	ხელსაწილი
	უნიტარი
	ტრაპი

შენიშვნები	NOTES
NOTES: 1. Medical equipment lists were developed according to the architectural-technological project concept. For this reason, it should be accepted as a recommendation. 2. Considering the new architectural-technological design, the EO lists need to be checked by a qualified medical consultant and the necessary updates must be made. 3. All copyrights are reserved. This drawing can't be reproduced or copied without authorization of its author Vahang Jomartidze. This drawing is the property of Vahang Jomartidze and the drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorized person, either wholly or in part without the consent in writing of author.	

სიტუაციური სპეციალური KEY PLAN
-----------------------------------

დაკვეთი PRINCIPAL	ს.ს. შავასი ქორეოგრაფი, ს.ტ. თოლისი აპარატორი №142 ს.პ. ს.პ. 405327427	
პროექტი PROJECT	პედაგოგიკური ცენტრის ნაგებობის გეგმვა	
მისამართი ADDRESS	ქ.თბილისი, ანდრონიკის ქუჩა №123 საპოსტო კოდი: 01-13-03-052-007	
თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature
დირექტორი	ი. ბარბაქაძე	
დირექტორი	გ. ალექსიძე	
პრ.მ.პროექტორი	გ. ბაქრაძე	
პრ.მ.ტექნიკერი	ვ. ჯორჯიძე	
შეამოწმა	ი. ბარბაქაძე	


**APEX**  
Studio 1

შპს. "აპექს სტუდო 1"  
საპროექტო, მშენებლო, სანტექნიკური მომსახურება  
მისამართი: თბილისი, თბილისის რაიონი, ანდრონიკის ქუჩა №123  
ტელ: (+995 97) 77 55 70  
E-mail: apexstudio.ge@gmail.com


ტექნოლოგიური ნაწილი TECHNOLOGICAL PART			
მასშ. SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	28.06.2025	
ნახაზი DRWG.	კორექტირება REVISIONS		
	№ კორექტ. REV.	თარიღი DATE	
	1		
	2		
	3		
სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES	
მუშა პროექტი Working Draft			



a 1:100

[illegible]

Block "B"  
at 1:100

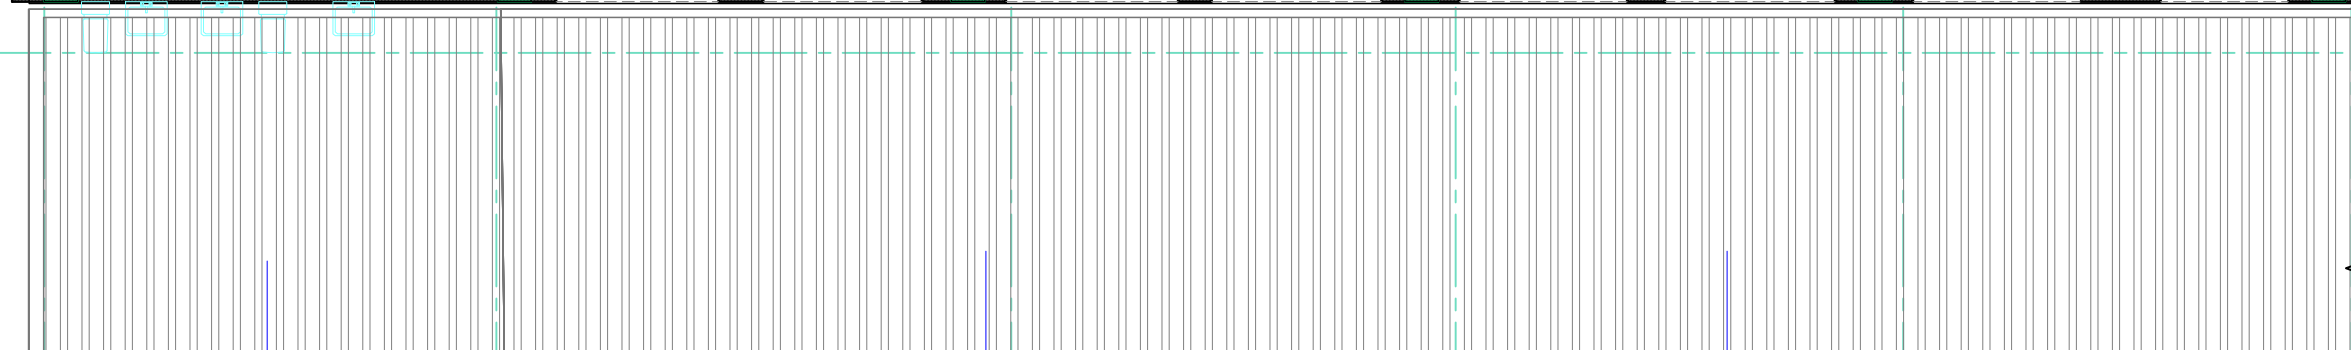[illegible]

Block "A"  
at 1:100

[illegible]








Block "B"  
at 1:100




ფურცლის PAPER SIZE	ლაკონო № CONTRACT N°	პროექტის № PROJECT N°	ფაილის სახელი FILE NAME
A-3	...	...	...
პირსრუტი აღნიშვნები		LEGEND	
	სასმათლო რეზერვარი 2200.1 ზ.+N+PE	300-400	
	სასმათლო რეზერვარი 2200.1 ზ.+N+PE	1000	
	ბავშვის ელ. მოწყობითობა	1200	
	მაგისტრალის მიწოდების პუნქტი	1400	
	სასმათლო კარის მიწოდების პუნქტი	1400	
	RJ-45 სერვიტი. მთლიანი მიერთება სამართალიდან დადებითად, 1-ზე მეტი.		
	კარი ავტომატიკური დაცვის მიწოდების სინდიკატში	1000	
	სასმათლო ტელე "არ შეხვედრ" გლობალური ხდება პროექტისთვის. სანაღებო ჩემბრიკული.	კარგი მოწყობა	
	ხელახლება		
	ნაღებო		
	ტრაქტი		
შენიშვნები		NOTES	
<p>NOTES:</p> <p>1. Medical equipment sets were kits produced by according to the architectural-technological project concept. For the results, it should be accepted as a recommendation.</p> <p>2. Considering the new architectural-technology design, the EQ sets need to be checked by a qualified medical consultant and the necessary updates must be made.</p> <p>3. The drawing is issued on the condition that it is not reproduced or copied without authorization from its author Vahagn Jomartidze.</p> <p>4. All rights reserved. This drawing can be reproduced or copied without authorization from its author Vahagn Jomartidze.</p> <p>This drawing is the property of Vahagn Jomartidze and the drawing is issued on the condition that it is not reproduced, retained or disclosed by any unauthorized person, either wholly or in part without the consent in writing of author.</p>			
სიტყვათა ნიშნის სიმბოლე KEY PLAN			
<p style="text-align: right;">ს.ს. შაჰინი ქორეგრაფი, ს.ტ. თომოსი პეტროვიჩი ს.პ. სკ 405327427</p> <p>პროექტი            სამშენებლო მიწოდების გეგმა</p>			
მისამართი ADDRESS		ქ.თბილისი, ა.შაჰინის ქუჩა №123 საკადასტრო კოდი: 01.13.03.052.007	
თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature	
დირექტორი	ბ. ბარბაქაძე		
დირექტორი	გ. ასათიანი		
პროექტირებელი	გ. მარაგაძე		
პროექტირებული	ჯ. ჯორჯაძე		
შეამოწმა	ბ. ბარბაქაძე		
<div><div></div><div>APEX Studio 1</div></div>			
შპს „შაჰინი სტუდიო 1“			
საკადასტრო თიხის № 0194, ქმნ. ბინის შესახებ №1			
ტელ.: (+995 97) 77 55 70			
E-mail: apexstudio.ge@gmail.com			
TECHNOLOGICAL PART			
მასშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	28.06.2025	
ნახატი DRWG.	კორექტირება	REVISIONS	
	N° კორექტირ. REV.	თარიღი DATE	
	1		
	2		
3			
სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES	PAGES
მუშა პროექტი Working Draft			











ავეჯის და ტექნოლოგიური  
მონყობილობის დეტალური ნახაზი

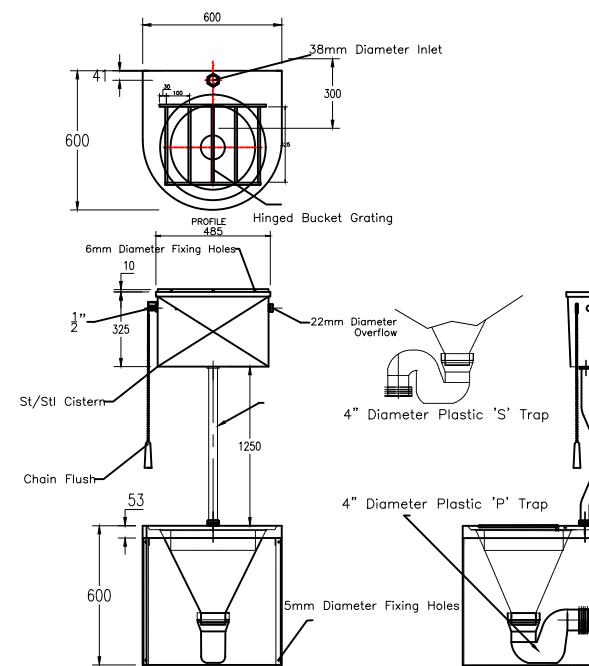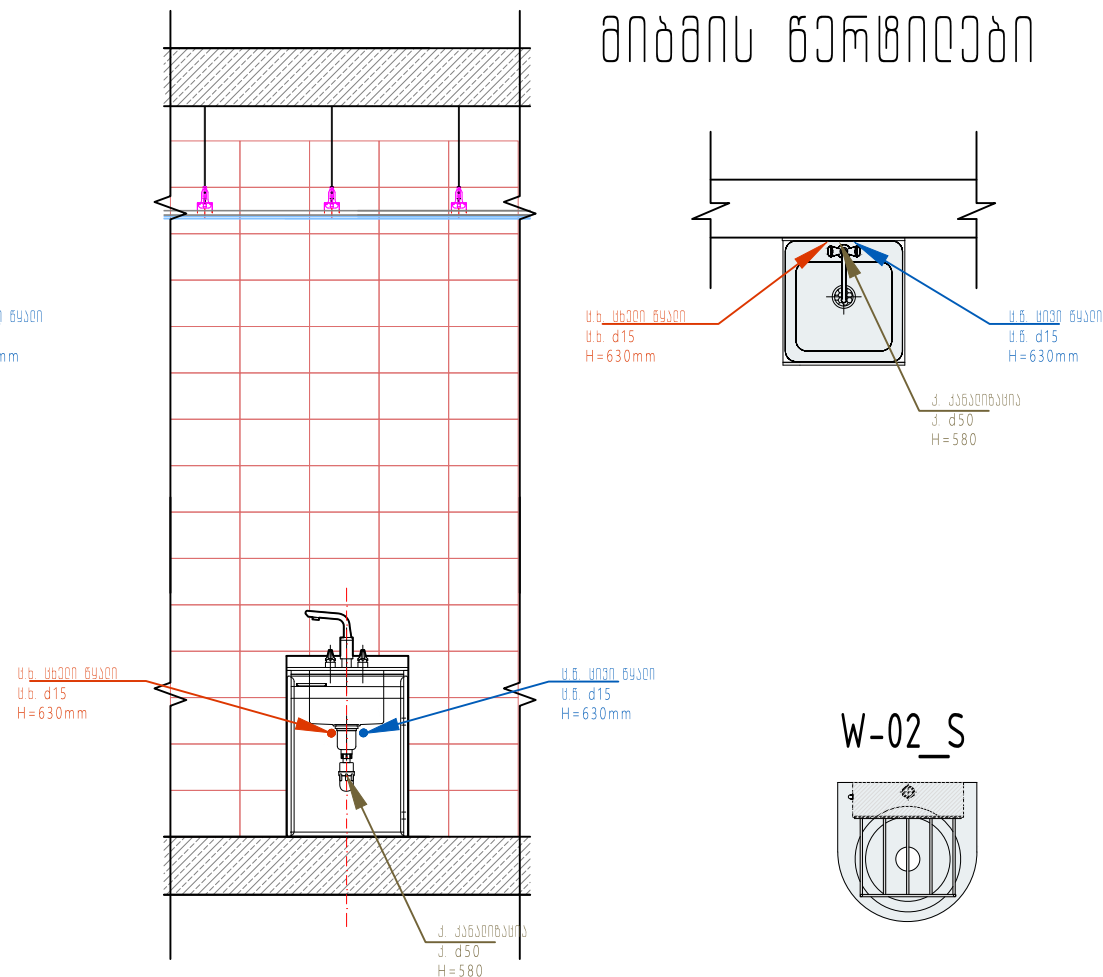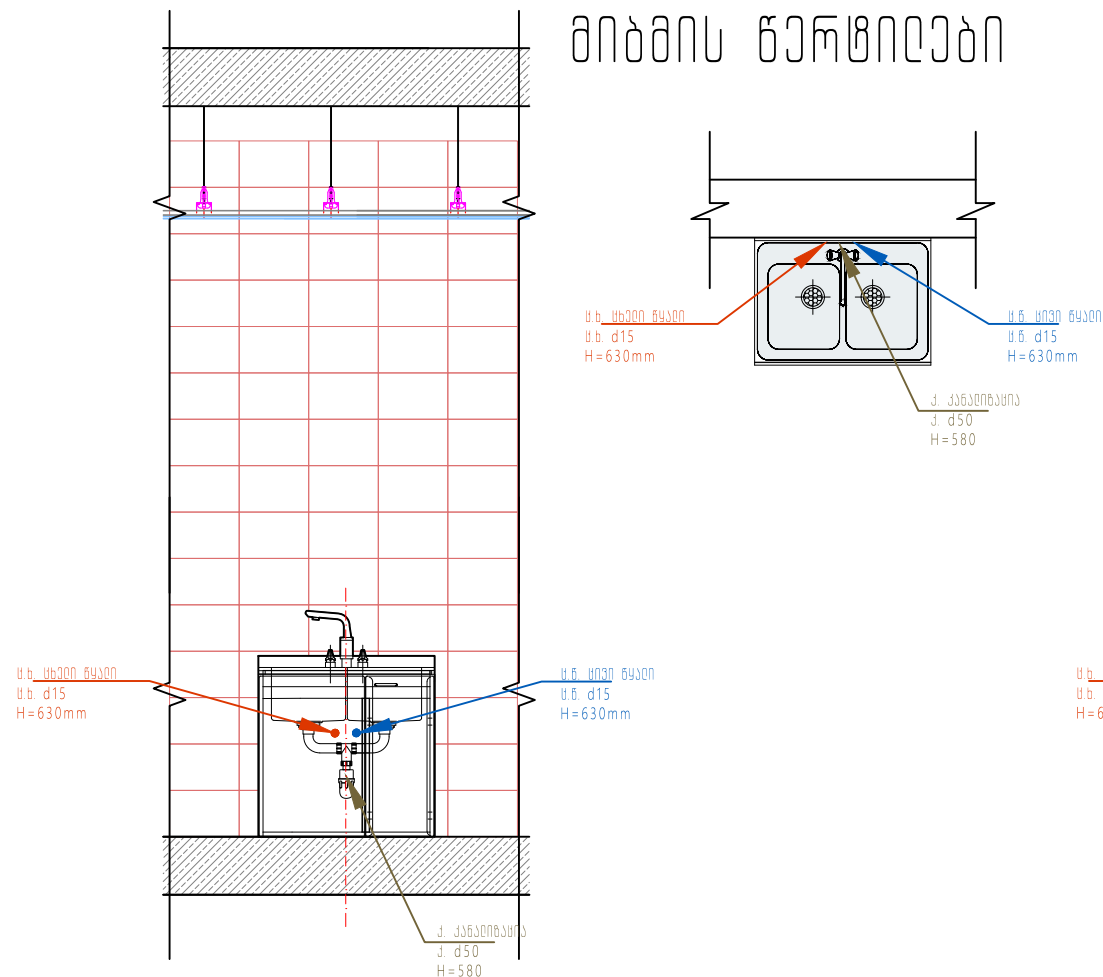



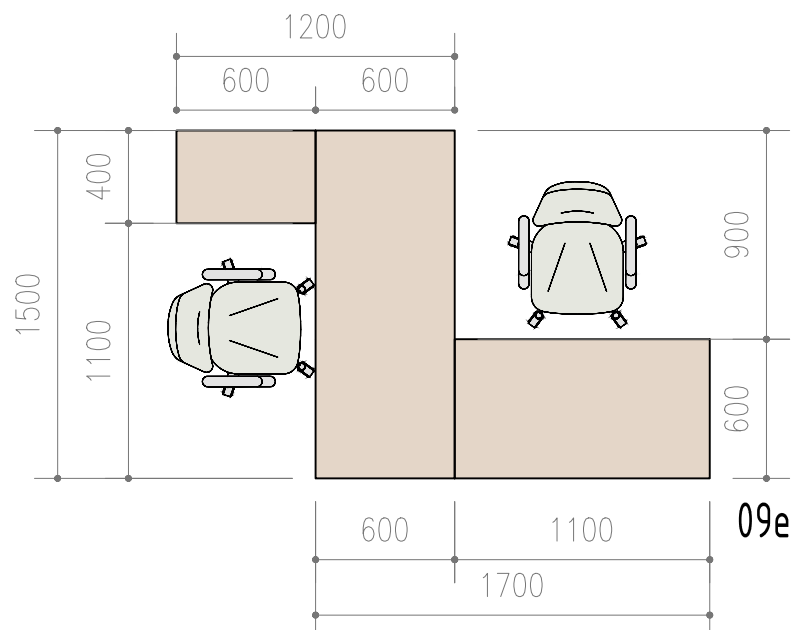



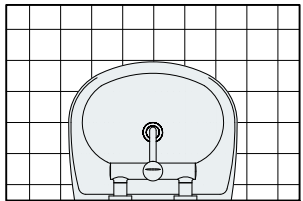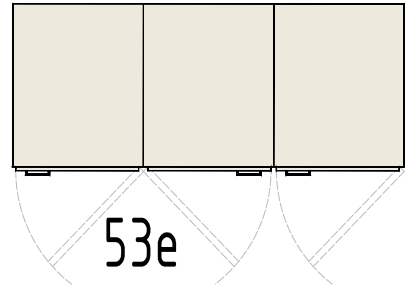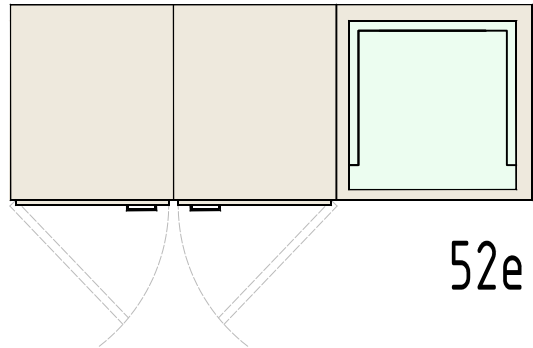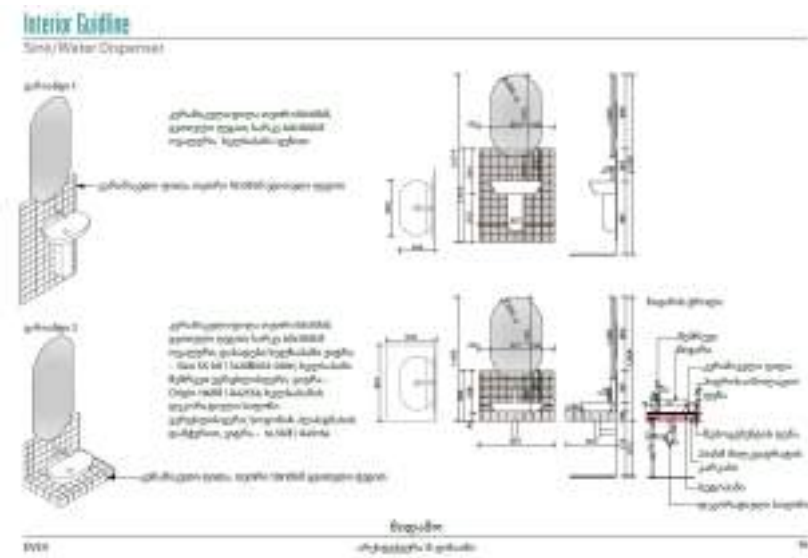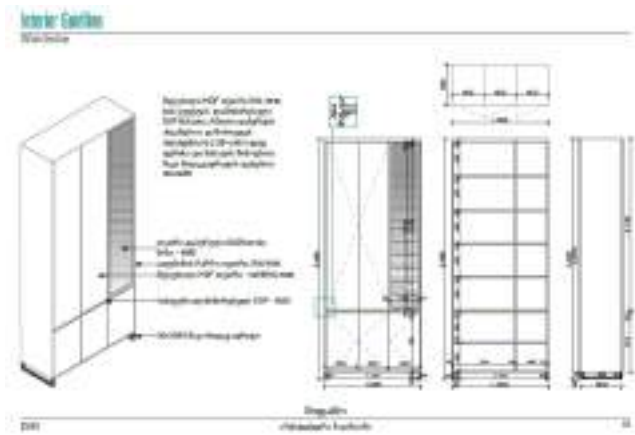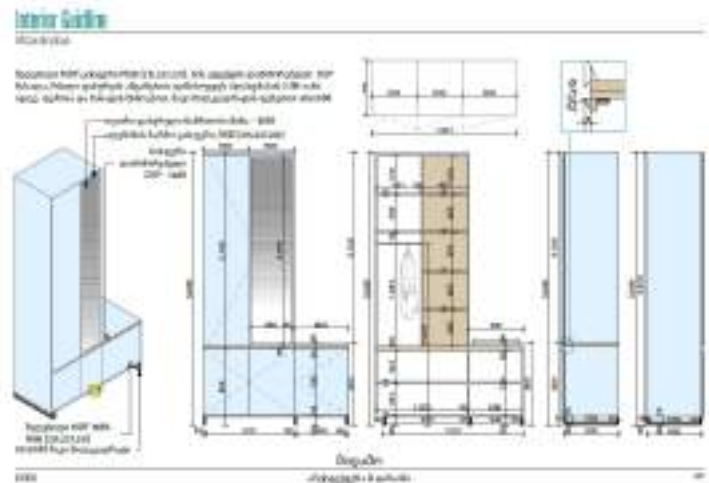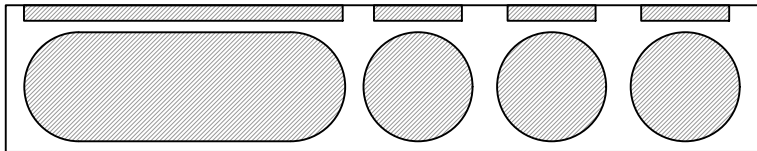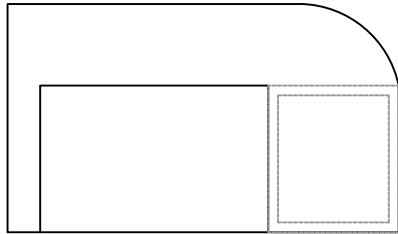









Floor Standing Hopper – 600x600

[illegible]

ავეჯის და ტექნოლოგიური  
მონყობილობის დეტალური ნახაზი



პირადობა PAPER SIZE	კონტაქტი № CONTRACT №	პროექტის № PROJECT №	ფაილის სახელი FILE NAME
A3	***	***	***
პროექტის აღწერა		LEGEND	
	საგებავად რეგულირება 2203.1ფ. +N+PE	300-400	
	საგებავად რეგულირება 2203.1ფ. +N+PE	1000	
	გამგებვის აღ. მოწყობილობა	1200	
	გამგებვის მოწყობილობის კედლის საფარი	1400	
	გამგებვის კედლის მოწყობილობის კედლის საფარი	1400	
	რკ-45 სკატი. ნიშნის მიხედვით საგებავის რეგულირება, 1-ზე მეტი.	1000	
	პროექტის აღწერის დამატებითი გამგებვის სანდო		
	საგებავად რეგულირება ბლოკირება ხელის გატარების საფარის ჩამოშლისთვის.	კონტაქტი მომხმ.	
	ხელისაფარი		
	ნიშნისა		
	ტრაქტი		
შენიშვნები		NOTES	
NOTES: 1. Medical equipment lists were produced according to the architectural-technological project concept. For this reason, it should be accepted as a recommendation. 2. Considering the new architectural technology design, the EQ lists need to be checked by a qualified medical consultant and the necessary updates must be made. 3. საგებავად რეგულირება და კონტაქტის მოწყობისთვის საჭიროება რეგულირება სანდო მოწყობისთვის საგებავად რეგულირება და კონტაქტის მოწყობისთვის საჭიროება რეგულირება სანდო მოწყობისთვის საგებავად რეგულირება და კონტაქტის მოწყობისთვის საჭიროება რეგულირება სანდო მოწყობისთვის © All copyrights are reserved. This drawing can't be reproduced or copied without authoriza on of its author Vakhtang Jomardze. This drawing is the property of Vakhtang Jomardze and the drawing is issued on the cond on that it is not copied, reproduced retained or disclosed to any unauthorized person, either wholly or in part without the consent in writing of author.			
სიტუაციური სკეტი KEY PLAN			
დამკვეთი PRINCIPAL		ს.ს. ვაჟაშვილი ქვემოთა ს.ტ. თიანეთის აგროპროექტი №142 ს.პ. ს.პ. 405327427	
პროექტი PROJECT		აგროპროექტის სანდო მოწყობისთვის	
მისამართი ADDRESS		ქ.თბილისი,სანდო მოწყობისთვის №123 საგებავად რეგულირება 01.13.03.052.007	
თანამდებობა Position	სახელი, გვარი Name, Surname	ხელმოწერა Signature	
დირექტორი	ი. ბარბაქაძე		
დირექტორი	ე. აღმაშენებელი		
პროექტის დირექტორი	ე. აღმაშენებელი		
პროექტის დირექტორი	ე. აღმაშენებელი		
შეამოწმა	ი. ბარბაქაძე		
			
გვ. "ვაჟაშვილი 1"			
საგებავად რეგულირება, თიანეთი 0194, კვ. ბარბაქაძე №1 ტელ: (+995 97) 77 55 70 E-mail: apexstudio.ge@gmail.com			
ტექნოლოგიური ნაწილი TECHNOLOGICAL PART			
მასშ. SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	28.06.2025	
ნახატი DRWG.	პროექტის აღწერა REVISIONS		
	№	პროექტი. REV.	თარიღი DATE
	1		
	2		
	3		
სტადია STAGE	ინდექსი INDEX	ფურც. PAGES	
მუშა პროექტი Working Draft			



ტექნოლოგიური მოწყობილობის და ავეჯის სპეციფიკაცია

სართული	სათავის ნომერი	სათავის დასახელებები	დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები	ინდექსი მოწყობილობის /ავეჯის	გამომგების ერთეული	რაოდენობა	გაბარიტები სიგრძეXსიგანეXსიმაღლე მმ	წონა კგ.	ფაზა	ელექტრო ენერგიის მოხმარება	სიმძლავრე, ვატი	ძაბვა, ვოლტი	მოთხოვნა წყალსადენ კანალიზაციისადმი ც.წყ- ცივიწყალი ცხ.წყ-ცხელი წყალი კ-კანალიზაცია	მოთხოვნა გაბობა გატრღლებს და ვენტილაციისადმი	სამედლინო აირები	შენიშვნა
	1	101	დერეფანი/მოსაცდელი	საწერი მაგიდა ორი ტუმბოთი, დიდი მომს	08	0-	1	1540X750X750					--	--	--	--
	1	101	დერეფანი/მოსაცდელი	ნახევრად რბილი სკამი	22	0-	2	400X400X800					--	--	--	--
	1	101	დერეფანი/მოსაცდელი	მომრავი სამუშაო საფარძელი	24	0-	8	660X635X850					--	--	--	--
	1	101	დერეფანი/მოსაცდელი	რეცეფშენის მაგიდა		0-	1	იხ.დიშ პროექტი	--	--	--	--	--	--	--	--
	1	101	დერეფანი/მოსაცდელი	რეცეფშენის მაგიდა		0-	3	იხ.დიშ პროექტი	--	--	--	--	--	--	--	--
	1	101	დერეფანი/მოსაცდელი	სკამების კომპლექტი მოსაცდელბისათვის		0-	21	იხ. დიშაინ პროექტი	--	--	--	--	--	--	--	--
	1	101	დერეფანი/მოსაცდელი	სკამების კომპლექტი მოსაცდელბისათვის		0-	10	იხ. დიშაინ პროექტი	--	--	--	--	--	--	--	--
	1	101	დერეფანი/მოსაცდელი	ტელეფონი		0-	5									
	1	101	დერეფანი/მოსაცდელი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	8			1	ქსელში შერტიბა ხდება 2 პოლუსიან სამგეფსელო რომეგში დამსწებით კონგაქტი 220ე =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეცეფშენის მაგიდაშე	0.5	220	--	--	--
	1	101	დერეფანი/მოსაცდელი	პრინტერი	V-09	0-	3			1		0.3	220	--	--	--
	1	103	მენეჯერი	საწერი მაგიდა ორი ტუმბოთი, დიდი მომს	08	0-	1	1540X750X750					--	--	--	--
	1	103	მენეჯერი	მაგიდა თათბირბისთვის, 6 ადგილშე	12	0-	1	1500X700X750					--	--	--	--
	1	103	მენეჯერი	ნახევრად რბილი სკამი	22	0-	6	400X400X800					--	--	--	--
	1	103	მენეჯერი	მომრავი სამუშაო საფარძელი	24	0-	1	660X635X850					--	--	--	--
	1	103	მენეჯერი	საოფისე კარადა	49	0-	1	1000X450X1800					--	--	--	--
	1	103	მენეჯერი	ტელეფონი		0-	1									
	1	103	მენეჯერი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	1			1	ქსელში შერტიბა ხდება 2 პოლუსიან სამგეფსელო რომეგში დამსწებით კონგაქტი 220ე =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეცეფშენის მაგიდაშე	0.5	220	--	--	--
	1	103	მენეჯერი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3	220	--	--	--
	1	104	დენსინომეტრის საპროცედურო	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბოთი,	09	0-	1	saweri magida erTi tumboti,					--	--	--	--
	1	104	დენსინომეტრის საპროცედურო	მომრავი სამუშაო საფარძელი	24	0-	1	660X635X850					--	--	--	--
	1	104	დენსინომეტრის საპროცედურო	ტელეფონი		0-	1									
	1	104	დენსინომეტრის საპროცედურო	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	1			1	ქსელში შერტიბა ხდება 2 პოლუსიან სამგეფსელო რომეგში დამსწებით კონგაქტი 220ე =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეცეფშენის მაგიდაშე	0.5	220	--	--	--
	1	104	დენსინომეტრის საპროცედურო	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3	220	--	--	--
	1	104	დენსინომეტრის საპროცედურო	რენგენო დენსინომეტრი X	X-22	0-	1	1860x860x1470	--	1	--	600	220	--	--	--
	1	104	დენსინომეტრის საპროცედურო	ხელსაბანი		0-	1	იხ.დიშაინ პროექტი					ც.წყ: დ15 დ15 დ50	ცხ.წყ: კ	--	--
	1	105	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	მაგიდა	09e	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--	--	--
	1	105	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	მომრავი სამუშაო საფარძელი	24	0-	2	660X635X850					--	--	--	--
	1	105	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800					--	--	--	--
	1	105	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	კარადა აბაშობილია შგასახვევი მაგილით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--	--	--
	1	105	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	სამედლინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4				--	--	--	--
	1	105	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	საბრუნავი მომრავი სამედლინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670					--	--	--	--
	1	105	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შერტიბა ხდება 2 პოლუსიან სამგეფსელო რომეგში დამსწებით კონგაქტი 220ე =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეცეფშენის მაგიდაშე	0,5	220	--	--	--
	1	105	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3	220	--	--	--
	1	105	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შერტიბა ხდება 2 პოლუსიან სამგეფსელო რომეგში დამსწებით კონგაქტი 220ე =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--	--	--
	1	105	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.დიშაინ პროექტი					ც.წყ: დ15 დ15 დ50	ცხ.წყ: კ	--	--
	1	106	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	მაგიდა	09e	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--	--	--
	1	106	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	მომრავი სამუშაო საფარძელი	24	0-	2	660X635X850					--	--	--	--
	1	106	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800					--	--	--	--
	1	106	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	კარადა აბაშობილია შგასახვევი მაგილით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--	--	--
	1	106	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	სამედლინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4				--	--	--	--
	1	106	ექიმ-საუციალისგის კაბინეტი	საბრუნავი მომრავი სამედლინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670					--	--	--	--



1	110	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო როზეტში დამსწებითი კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (როზეტი მაგრდება რეცეპტების მაგიდაზე	0,5	220	--	--	--
1	110	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0,3	220	--	--	--
1	110	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო როზეტში დამსწებითი კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0,26	220	--	--	--
1	110	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	ზელსაბანი		0-	1	იბ.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ15 დ50	მხ.წ.წ: კ	--
1	111	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	მაგიდა	09e	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--	--	--
1	111	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	შიორავი სამუშაო საგარძელი	24	0-	2	660X635X850						--	--	--
1	111	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800						--	--	--
1	111	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	კარადა აბაზოზილია შუასახვევი მაგილით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--	--	--
1	111	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--	--	--
1	111	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	საბრუნავი შიორავი სამედიცინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--	--	--
1	111	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო როზეტში დამსწებითი კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (როზეტი მაგრდება რეცეპტების მაგიდაზე	0,5	220	--	--	--
1	111	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0,3	220	--	--	--
1	111	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო როზეტში დამსწებითი კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0,26	220	--	--	--
1	111	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	ზელსაბანი		0-	1	იბ.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ15 დ50	მხ.წ.წ: კ	--
1	112	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	მაგიდა	09e	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--	--	--
1	112	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	შიორავი სამუშაო საგარძელი	24	0-	2	660X635X850						--	--	--
1	112	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800						--	--	--
1	112	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	კარადა აბაზოზილია შუასახვევი მაგილით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--	--	--
1	112	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--	--	--
1	112	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	საბრუნავი შიორავი სამედიცინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--	--	--
1	112	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო როზეტში დამსწებითი კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (როზეტი მაგრდება რეცეპტების მაგიდაზე	0,5	220	--	--	--
1	112	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0,3	220	--	--	--
1	112	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო როზეტში დამსწებითი კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0,26	220	--	--	--
1	112	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	ზელსაბანი		0-	1	იბ.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ15 დ50	მხ.წ.წ: კ	--
1	113	დღის სტაციონარი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბით	09	0-	1	1200X650X750						--	--	--
1	113	დღის სტაციონარი	შიორავი სამუშაო საგარძელი	24	0-	1	660X635X850						--	--	--
1	113	დღის სტაციონარი	შტატივი, საინჟინო	M-13	0-	5	d=550 H=1720						--	--	--
1	113	დღის სტაციონარი	სამედიცინო, საინსტრუმენტო 3 ღონიანი შიორავი მაგიდა	M-14	0-	5	670X470X830						--	--	--
1	113	დღის სტაციონარი	ორკარბანი სამედიცინო კარადა	M-32	0-	1	830X450X1600						--	--	--
1	113	დღის სტაციონარი	საბრუნავი შიორავი სამედიცინო სკამი	M-44	0-	5	d=380 H=450-670						--	--	--
1	113	დღის სტაციონარი	საგარძელი სისხლის გადისმისათვის	M-45a	0-	5		--	--	--	--	--	--	--	--
1	113	დღის სტაციონარი	ტელეფონი		0-	1									
1	113	დღის სტაციონარი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	1			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო როზეტში დამსწებითი კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (როზეტი მაგრდება რეცეპტების მაგიდაზე	0,5	220	--	--	--
1	113	დღის სტაციონარი	ფარმაცეპული მაიჯიარი 600X607X1300	Z-14	0-	1	600X607X1300	74	1		250	220	--	--	--
1	113	დღის სტაციონარი	ზელსაბანი		0-	1	იბ.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ15 დ50	მხ.წ.წ: კ	--
1	114	იშოლტორი	შტატივი, საინჟინო	M-13	0-	2	d=550 H=1720						--	--	--
1	114	იშოლტორი	სამედიცინო, საინსტრუმენტო 3 ღონიანი შიორავი მაგიდა	M-14	0-	2	670X470X830						--	--	--
1	114	იშოლტორი	ორკარბანი სამედიცინო კარადა	M-32	0-	1	830X450X1600						--	--	--
1	114	იშოლტორი	საბრუნავი შიორავი სამედიცინო სკამი	M-44	0-	2	d=380 H=450-670						--	--	--
1	114	იშოლტორი	საგარძელი სისხლის გადისმისათვის	M-45a	0-	2		--	--	--	--	--	--	--	--
1	114	იშოლტორი	ზელსაბანი		0-	1	იბ.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ15 დ50	მხ.წ.წ: კ	--
1	115	ტუბლეტი	ტრაპი		0-	1							კ: დ=50	--	--
1	115	ტუბლეტი	უნიტაში		0-	1	675x520x750						მ.წ.წ: დ15 კ: დ100	--	--



1	115	ტელეკომ	საქსაბანო		0-	1	საქსაბანო პროექტი						0.15 დ15 დ50	0.15 დ15 დ50	--	--	--
1	122	რენტგენო-დიაგნოსტიკური კაბინები	რენტგენო-დიაგნოსტიკური აპარატი /არსებული/	X-01	0-	1			3		100.000/35.000	220/380	--		--	--	არსებული
1	124	გამოსაცემი	გამოსაცემის შესახებ ინდივიდუალური კარადა	55	0-	2	400X515X1900						--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	ბიჭების დასაღმელი	M-09	0-	3	d=520: H=1100						--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	თამბაქოს დასაღმელი	M-10	0-	1	d=500 H=850						--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	მგაგები, საინჟინრო	M-13	0-	2	d=550 H=1720						--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	სამედიცინო, საინჟინრო 3 ღონიანი მოძრავი მაგიდა	M-14	0-	2	670X470X830						--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	მაგიდა ქირურგიული ინსტრუმენტებისათვის	M-17	0-	1	760X380X740/110						--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	მაგიდა შესახვევის ათვის	M-22	0-	1	1900X600X840						--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	ორკარიანი სამედიცინო კარადა	M-32	0-	1	830X450X1600						--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	საბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	ჭერის პანელი ელექტროენერგიის და სამედიცინო გაზების მისაღებად.	M-48	0-	1			1		3000	220	--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	4-რელექტორიანი სამედიცინო მოძრავი ნათურა	O-19	0-	1	1900X550X550	11.2	1		160	220	--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	6-რელექტორიანი სამედიცინო სტაციონარული ნათურა	O-21	0-	1	1405X860		1		400	220	--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	ქირურგიული ამოჭრის დაბალი წნევის	O-24	0-	1	350X230X330		1		400	220	--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	გადსაბანი ხელთკერი სუნიტის აპარატი	Q-14	0-	1	384X145X300				AKOMULATORIS ELEME		--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	კელის ბაქტერიციდური გამოშვებები	S-06	0-	3	1070X140X80		1	ჩამრთველი ღება ოთახის გარეთ, კარბითან ბლოკში სიგნალის გაბლოთიან	100	220	--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	ჭერის ბაქტერიციდული გამოშვებები	S-07	0-	1	1070X160X1155		1	ჩამრთველი ღება ოთახის გარეთ, კარბითან ბლოკში სიგნალის გაბლოთიან	200	220	--		--	--	--
1	125	საპროცესორი	ნეგალოსკოპი	X-04 a	0-	1	e-220v; 1f. 0.52kvt.		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1000 სუვთა იატაკის ღონიდან	520	220	--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	მაგიდა	09e__	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	მოძრავი სამუშაო საფარძელი	24	0-	2	660X635X850				--	--	--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800				--	--	--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	კარადა ახამოილითა შესახვევი მაგიდით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	სტეგოსკოპი	B-67	0-	1	150X100X50				--	--	--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	ხელის ოფტალმოლოგის სკაიონარული	D-09	0-	1	180X39X22				AKOMULATORIS ELEME		--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	ოგოსკოპი/სინუსკოპი	E-14	0-	1					AKOMULATORIS ELEME		--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	სამედიცინო, საინჟინრო 3 ღონიანი მოძრავი მაგიდა	M-14	0-	1	670X470X830				--	--	--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4			--	--	--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	ორკარიანი სამედიცინო კარადა	M-32	0-	1	830X450X1600				--	--	--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	საბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670				--	--	--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	კელის სანათი	O-20	0-	1		0.32	1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1000 სუვთა იატაკის ღონიდან	170		--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუვთა იატაკის ღონიდან (რომეგში მაგდლება რეკუმენის მაგიდაზე	0,5	220	--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3	220	--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუვთა იატაკის ღონიდან	0.26	220	--		--	--	--
1	126	ექიმ-ქირურგის კაბინები	ხელსაბანი		0-	1	საქსაბანო პროექტი						0.15 დ15 დ50	0.15 დ15 დ50	--	--	--
1	126 A	წინა	ხელსაბანი		0-	1	საქსაბანო პროექტი						0.15 დ15 დ50	0.15 დ15 დ50	--	--	--
1	127	მედიკალი	მაგიდა	10	0-	2	850X630X740				--	--	--		--	--	--
1	127	მედიკალი	ნახევრად რბილი სკამი	22	0-	5	400X400X800				--	--	--		--	--	--
1	127	მედიკალი	სტეგოსკოპი	74	0-	1	1500X450X1800				--	--	--		--	--	--
1	127	მედიკალი	ხელსაბანი		0-	1	საქსაბანო პროექტი						0.15 დ15 დ50	0.15 დ15 დ50	--	--	--
1	128	დერეფანი	მოძრავი სამუშაო საფარძელი	24	0-	4	660X635X850				--	--	--		--	--	--
1	128	დერეფანი	რეკუმენის მაგიდა		0-	2	საქსაბანო პროექტი	--	--	--	--	--	--		--	--	--
1	128	დერეფანი	სკამების კომპლექტი მოსაიდგენისათვის		0-	7	საქსაბანო პროექტი	--	--	--	--	--	--		--	--	--
1	128	დერეფანი	სკამების კომპლექტი მოსაიდგენისათვის		0-	7	საქსაბანო პროექტი	--	--	--	--	--	--		--	--	--
1	128	დერეფანი	ტელეფონი		0-	2					--	--	--		--	--	--
1	128	დერეფანი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	4			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუვთა იატაკის ღონიდან (რომეგში მაგდლება რეკუმენის მაგიდაზე	0.5	220	--		--	--	--
1	128	დერეფანი	პრინტერი	V-09	0-	2			1		0.3	220	--		--	--	--
1	130	ოჯახის ექიმი	მაგიდა	09e__	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--		--	--	--
1	130	ოჯახის ექიმი	მოძრავი სამუშაო საფარძელი	24	0-	2	660X635X850				--	--	--		--	--	--
1	130	ოჯახის ექიმი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800				--	--	--		--	--	--
1	130	ოჯახის ექიმი	კარადა ახამოილითა შესახვევი მაგიდით	52e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--		--	--	--
1	130	ოჯახის ექიმი	სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4			--	--	--		--	--	--









1	144	ტუალეტი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზაინ პროექტი						0.წყ: დ15 დ15 დ50	ცხ.წყ: კ	--	--	--
1	145	სანოთახი	დამლაგებლის ინვეტარის შესანახი კარადა	59	0-	1	620X400X1800						--		--	--	--
1	145	სანოთახი	ტრაპი		0-	1							კ დ=50		--	--	--
1	145	სანოთახი	ჩასარეცხი / Drainer	W-02_S	0-	1	600X600X600						0.წყ: დ=15, კ დ=100		--	--	--
1	145	სანოთახი	2-სექციანი უკანგავი ლითონის სამრეცხაო აბაზანა	W-06	0-	1	770X530X300	--					0.წყ: დ=15 ცხ.წყ: დ=15 კ დ=50		--	--	--
1	146	ლაბორატორია/ფლებოტომია	ტუმბო	27e	0-	4	800x500x900	--	--	--		--	--		--	--	--
1	146	ლაბორატორია/ფლებოტომია	მაგიდა	49e	0-	4	1200x600x750		--	--		--	--		--	--	--
1	146	ლაბორატორია/ფლებოტომია	საბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი დ=380 =450-670	M-44	0-	5							--		--	--	--
1	146	ლაბორატორია/ფლებოტომია	საგარეული სისხლის აღებისათვის	M-45a	0-	5		--	--	--		--	--		--	--	--
1	146	ლაბორატორია/ფლებოტომია	სამედიცინო მაგიდა 1100X550X830	09a	0-	4			--	--		--	--		--	--	--
1	146	ლაბორატორია/ფლებოტომია	სამედიცინო მაგიდა 1100X550X830	09a	0-	1			--	--		--	--		--	--	--
1	146	ლაბორატორია/ფლებოტომია	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	5			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგუფსელო რომეგში დამაწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეცეპტების მაგიდაზე	0,5	220	--	--	--	--	--
1	146	ლაბორატორია/ფლებოტომია	ფარმოცუფული მაგიდარი 600X607X1300	Z-14	0-	1	e:220v,1f.0.25kvt.		--	--		--	--		--	--	--
1	146	ლაბორატორია/ფლებოტომია	ხელსაბანი		0-	2	იხ.ღიზაინ პროექტი						0.წყ: დ15 დ15 დ50	ცხ.წყ: კ	--	--	--
1	149	ტამბური	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზაინ პროექტი						0.წყ: დ15 დ15 დ50	ცხ.წყ: კ	--	--	--
1	150	სანოთახი	დამლაგებლის ინვეტარის შესანახი კარადა	59	0-	2	620X400X1800	--	--	--		--	--		--	--	--
1	150	სანოთახი	უკანგავი ლითონის სკელავი	72	0-	2	315x600x1800	--	--	--		--	--		--	--	--
1	150	სანოთახი	დამლაგებლის ურთკა	M-28	0-	1	800X400X1000	--	--	--		--	--		--	--	--
1	150	სანოთახი	ტრაპი		0-	1		--	--	--		--	--		კ დ=50	--	--
1	150	სანოთახი	ჩასარეცხი / Drainer	W-02_S	0-	1	600X600X600						0.წყ: დ=15, კ დ=100		--	--	--
1	150	სანოთახი	2-სექციანი უკანგავი ლითონის სამრეცხაო აბაზანა	W-06	0-	1	770X530X300	--					0.წყ: დ=15 ცხ.წყ: დ=15 კ დ=50		--	--	--
1	150	სანოთახი	სარეცხი მანქანა საწურით, წარმადობით 10.0 კვ/სთ	Y-02a	0-	1	595X600X850	73	1	--		980	220	0.წყ: დ=15 კ დ=50;	--	--	--
1	151	ნარჩენები	ტრაპი		0-	1							კ დ=50		--	--	--
1	151	ნარჩენები	1-სექციანი უკანგავი ლითონის სამრეცხაო აბაზანა	W-07	0-	1	500X530X300						0.წყ: დ=15 ცხ.წყ: დ=15 კ დ=50		--	--	--
1	153	სერვის მენეჯერი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბით	09	0-	1	1200X650X750						--		--	--	--
1	153	სერვის მენეჯერი	მაგიდა თათბირებისთვის	13	0-	1	900X700X750						--		--	--	--
1	153	სერვის მენეჯერი	ნახევრად რბილი სკამი	22	0-	2	400X400X800						--		--	--	--
1	153	სერვის მენეჯერი	მოძრავი სამუშაო საგარეული	24	0-	1	660X635X850						--		--	--	--
1	153	სერვის მენეჯერი	საოფისე კარადა	49	0-	1	1000X450X1800						--		--	--	--
1	153	სერვის მენეჯერი	ტელეფონი		0-	1											
1	153	სერვის მენეჯერი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	1			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგუფსელო რომეგში დამაწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეცეპტების მაგიდაზე	0.5	220	--	--	--	--	--
1	153	სერვის მენეჯერი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3		--		--	--	--
1	153	სერვის მენეჯერი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზაინ პროექტი						0.წყ: დ15 დ15 დ50	ცხ.წყ: კ	--	--	--
1	154	მშპ პირთა ტუალეტი	მშპ პირთა ხელსაბანი		0-	1							0.წყ: დ15 ცხ.წყ: დ15 კ დ50		--	--	--
1	154	მშპ პირთა ტუალეტი	მშპ პირთა უნიგამი		0-	1							0.წყ: დ15 კ დ100		--	--	--
1	154	მშპ პირთა ტუალეტი	ტრაპი		0-	1							კ დ=50		--	--	--
1	155	ტუალეტი	ტრაპი		0-	1							კ დ=50		--	--	--
1	155	ტუალეტი	უნიგამი		0-	1	675x520x750						0.წყ: დ15 კ დ100		--	--	--
1	155	ტუალეტი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზაინ პროექტი						0.წყ: დ15 დ15 დ50	ცხ.წყ: კ	--	--	--
1	156	ტუალეტი	ტრაპი		0-	1							კ დ=50		--	--	--
1	156	ტუალეტი	უნიგამი		0-	1	675x520x750						0.წყ: დ15 კ დ100		--	--	--
1	156	ტუალეტი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზაინ პროექტი						0.წყ: დ15 დ15 დ50	ცხ.წყ: კ	--	--	--
1	158	უფროსი მელდა	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბით	09	0-	1	1200X650X750	--					--		--	--	--
1	158	უფროსი მელდა	ნახევრად რბილი სკამი	22	0-	1	400X400X800						--		--	--	--
1	158	უფროსი მელდა	მოძრავი სამუშაო საგარეული	24	0-	1	660X635X850						--		--	--	--
1	158	უფროსი მელდა	საოფისე კარადა	49	0-	2	1000X450X1800						--		--	--	--
1	158	უფროსი მელდა	სტელაგი	74	0-	1	1500X450X1800						--		--	--	--
1	158	უფროსი მელდა	ტელეფონი		0-	1											
1	158	უფროსი მელდა	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	1			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგუფსელო რომეგში დამაწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეცეპტების მაგიდაზე	0.5	220	--	--	--	--	--
1	158	უფროსი მელდა	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3		--		--	--	--
1	158	უფროსი მელდა	ფარმოცუფული მაგიდარი	Z-14	0-	1	600X607X1300	74	1		250	220	--		--	--	--

1	158	უფროსი მელდა	ზელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ50	ცხ.წ.წ: კ	--	--	--
1	159	აღმინსტარციული სპეციალისტი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბით	09	0-	1	1200X650X750						--		--	--	--
1	159	აღმინსტარციული სპეციალისტი	ნახევრად რბილი სკამი	22	0-	2	400X400X800						--		--	--	--
1	159	აღმინსტარციული სპეციალისტი	შიძრავი სამუშაო საეარძელი	24	0-	1	660X635X850						--		--	--	--
1	159	აღმინსტარციული სპეციალისტი	საოფისე კარადა	49	0-	2	1000X450X1800						--		--	--	--
1	159	აღმინსტარციული სპეციალისტი	ტელეფონი		0-	1											
1	159	აღმინსტარციული სპეციალისტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	1			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგუფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან რომეტი მაგრდება რეცეუუმენის მაგიდამე	0.5	220	--		--	--	--
1	159	აღმინსტარციული სპეციალისტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3		--		--	--	--
1	159	აღმინსტარციული სპეციალისტი	ზელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ50	ცხ.წ.წ: კ	--	--	--
1	160	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	მაგიდა	09e	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--		--	--	--
1	160	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	შიძრავი სამუშაო საეარძელი	24	0-	2	660X635X850						--		--	--	--
1	160	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800						--		--	--	--
1	160	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	კარადა აბაზობილია შეასახვევი მაგილით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--		--	--	--
1	160	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	სამუდლინო გასასინვი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--		--	--	--
1	160	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	საბრუნავი შიძრავი სამუდლინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--		--	--	--
1	160	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგუფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან რომეტი მაგრდება რეცეუუმენის მაგიდამე	0.5	220	--		--	--	--
1	160	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3	220	--		--	--	--
1	160	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	ნეგაღოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგუფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--		--	--
1	160	ექიმ-სპეციალისტის კაბინეტი	ზელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ50	ცხ.წ.წ: კ	--	--	--
2	202	დერეფანი/შოსაცდელი	სკამების კომპლექტი შოსაცდელუბისათვის		0-	9	იხ. ღიზიან პროექტი						--		--	--	--
2	203	ტაუღეტი	ტრაპი		0-	1							კ: დ=50		--	--	--
2	203	ტაუღეტი	უნიტაში		0-	1	675x520x750						მ.წ.წ: დ15 კ: დ100		--	--	--
2	203	ტაუღეტი	ზელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ50	ცხ.წ.წ: კ	--	--	--
2	204	სან.ოთახი	დამღაღებლის ინვეტარის შესანახი კარადა	59	0-	2	620X400X1800	--	--	--	--	--	--		--	--	--
2	204	სან.ოთახი	ტრაპი		0-	1							კ: დ=50		--	--	--
2	204	სან.ოთახი	ჩასარეცხი / Drainer	W-02_S	0-	1	600X600X600						მ.წ.წ: დ=15, კ: დ=100		--	--	--
2	204	სან.ოთახი	2-სექციანი უგანგავი ლიოინის სამრეცხაო აბაზანა	W-06	0-	1	770X530X300	--					მ.წ.წ: დ=15 ცხ.წ.წ: დ=15 კ: დ=50		--	--	--
2	205	საწყოი	სტელაგი	73	0	2	2000X450X1800						--		--	--	--
2	205	საწყოი	სტელაგი	74	0	7	1500X450X1800								--	--	--
2	205	საწყოი	ზელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ50	ცხ.წ.წ: კ	--	--	--
2	206	კარდიოლოგი	მაგიდა	09e	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--		--	--	--
2	206	კარდიოლოგი	შიძრავი სამუშაო საეარძელი	24	0-	2	660X635X850						--		--	--	--
2	206	კარდიოლოგი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800						--		--	--	--
2	206	კარდიოლოგი	კარადა აბაზობილია შეასახვევი მაგილით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--		--	--	--
2	206	კარდიოლოგი	სამუდლინო გასასინვი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--		--	--	--
2	206	კარდიოლოგი	საბრუნავი შიძრავი სამუდლინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--		--	--	--
2	206	კარდიოლოგი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგუფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან რომეტი მაგრდება რეცეუუმენის მაგიდამე	0.5	220	--		--	--	--
2	206	კარდიოლოგი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3	220	--		--	--	--
2	206	კარდიოლოგი	ნეგაღოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგუფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--		--	--
2	206	კარდიოლოგი	ზელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ50	ცხ.წ.წ: კ	--	--	--
2	207	ექიმ-სპეციალისტი	მაგიდა	09e	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--		--	--	--
2	207	ექიმ-სპეციალისტი	შიძრავი სამუშაო საეარძელი	24	0-	2	660X635X850						--		--	--	--
2	207	ექიმ-სპეციალისტი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800						--		--	--	--
2	207	ექიმ-სპეციალისტი	კარადა აბაზობილია შეასახვევი მაგილით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--		--	--	--
2	207	ექიმ-სპეციალისტი	სამუდლინო გასასინვი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--		--	--	--
2	207	ექიმ-სპეციალისტი	საბრუნავი შიძრავი სამუდლინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--		--	--	--

2	207	ექიმ-საპეიალისტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგეფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან /რომეტი მაგრდება რეცეფუშენის მაგიდამე	0,5	220	--	--	--
2	207	ექიმ-საპეიალისტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0,3	220	--	--	--
2	207	ექიმ-საპეიალისტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგეფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--	--	--
2	207	ექიმ-საპეიალისტი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზიან პროექტი						0.წ.წ. დ15 დ15 დ50	0.ხ.წ.წ. კ	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბით	09	0-	1	1200X650X750						--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	ნახევრად რბილი სკამი	22	0-	3	400X400X800						--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	მოძრავი სამუშაო საფარძელი	24	0-	1	660X635X850						--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	სტეგასკოპი	B-67	0-	1	150X100X50						--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	ხელის ოფტოლმოლოსკოპი სტაციონალური	D-09	0-	1	180X39X22				AKOMULATORIS ELEME		--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	ოტოსკოპი/სინუსკოპი	E-14	0-	1					AKOMULATORIS ELEME		--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	სამედიცინო, საინსტრუქტო 3 ღონიანი მოძრავი მაგიდა	M-14	0-	1	670X470X830						--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	საბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	კელის სანათი	O-20	0-	1		0.32	1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგეფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1000 სუფთა იაგაკის ღონიდან	170		--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	სამედიცინო შირმა		0-	1	2000x100x1800	1.8					--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	ტელეფონი		0-	1							--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	1			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგეფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან /რომეტი მაგრდება რეცეფუშენის მაგიდამე	0.5	220	--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3		--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგეფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--	--	--
2	208	ექიმ-საპეიალისტი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზიან პროექტი						0.წ.წ. დ15 დ15 დ50	0.ხ.წ.წ. კ	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბით	09	0-	1	1200X650X750						--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	ნახევრად რბილი სკამი	22	0-	2	400X400X800						--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	მოძრავი სამუშაო საფარძელი	24	0-	1	660X635X850						--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	სტეგასკოპი	B-67	0-	1	150X100X50						--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	ხელის ოფტოლმოლოსკოპი სტაციონალური	D-09	0-	1	180X39X22				AKOMULATORIS ELEME		--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	ოტოსკოპი/სინუსკოპი	E-14	0-	1					AKOMULATORIS ELEME		--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	სამედიცინო, საინსტრუქტო 3 ღონიანი მოძრავი მაგიდა	M-14	0-	1	670X470X830						--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	საბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	კელის სანათი	O-20	0-	1		0.32	1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგეფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1000 სუფთა იაგაკის ღონიდან	170		--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	სამედიცინო შირმა		0-	1	2000x100x1800	1.8					--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	ტელეფონი		0-	1							--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	1			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგეფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან /რომეტი მაგრდება რეცეფუშენის მაგიდამე	0.5	220	--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3		--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგეფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--	--	--
2	214	ექიმ-საპეიალისტი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზიან პროექტი						0.წ.წ. დ15 დ15 დ50	0.ხ.წ.წ. კ	--
2	215	სამედიცინო	სტელაფი	73	0-	3	2000X450X1800						--	--	--
2	215	სამედიცინო	სტელაფი	74	0-	4	1500X450X1800						--	--	--
2	215	სამედიცინო	ფარმოცეფული მაიფიარი	Z-14	0-	2	600X607X1300	74	1		250	220	--	--	--
2	216	გასახდელი რეგისტრატორებისათვის	ტანსაცემის შესანახი ინდივიდუალური კარადა	55	0-	36	400X515X1900						--	--	--
2	216	გასახდელი რეგისტრატორებისათვის	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზიან პროექტი						0.წ.წ. დ15 დ15 დ50	0.ხ.წ.წ. კ	--
2	217	პერსონალის ოთახი	შრევალი მაგიდა	19	0-	5	Φ=700 h=750						--	--	--
2	217	პერსონალის ოთახი	პლასტმასის სკამი	29	0-	20	400x400x800						--	--	--
2	217	პერსონალის ოთახი	საყოფაცხოვრებო სამზარეულო ავეჯის კომპლექტი	K-103	0-	1							0.წ.წ. დ=15 0.ხ.წ.წ. დ=15 კ დ=50	--	--



2	217	პერსონალის ოთახი	2-კონფორიანი სამაგიდო ელექტრო ქურა	K-116	0-	1	520x310x340				2250	220	--	--	--	--
2	217	პერსონალის ოთახი	მიკროგალდოვანი ელექტრო ქურა	K-13	0-	1	400X300X500				1200	220	--	--	--	--
2	217	პერსონალის ოთახი	ყავის სახარში	K-38	0-	1	205x380x465				2250	220	--	--	--	--
2	217	პერსონალის ოთახი	წყლის ქულერი	K-77	0-	1	300x420x1250				400	220	--	--	--	--
2	217	პერსონალის ოთახი	საყოფაცხოვრებო მაყიფარი (0.29 )	Z-10	0-	1	600X500X1100				140	220	--	--	--	--
2	218	დასახლისის გამოსაცელებლ/მოსახვერბელი	მაგიდა	10	0-	1	850X630X740						--	--	--	--
2	218	დასახლისის გამოსაცელებლ/მოსახვერბელი	ნახევრად რბილი სკამი	22	0-	1	400X400X800						--	--	--	--
2	218	დასახლისის გამოსაცელებლ/მოსახვერბელი	ტანსაცმლის შესანახი ინდივიდუალური კარადა	55	0-	2	400X515X1900						--	--	--	--
3	300	ღერეუფანი/მოსაცდელი	მოძრავი სამუშაო საგარძელი	24	0-	6	660X635X850						--	--	--	--
3	300	ღერეუფანი/მოსაცდელი	რეცეპტუშენის მაგიდა		0-	2	იხ.დმ პროექტი	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	300	ღერეუფანი/მოსაცდელი	რეცეპტუშენის მაგიდა		0-	2	იხ.დმ პროექტი	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	300	ღერეუფანი/მოსაცდელი	სკამების კომპლექტი მოსაყდლებსათვის		0-	19	იხ. დიზაინ პროექტი	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	300	ღერეუფანი/მოსაცდელი	სკამების კომპლექტი მოსაყდლებსათვის		0-	23	იხ. დიზაინ პროექტი	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	300	ღერეუფანი/მოსაცდელი	ტელეფონი		0-	3										
3	300	ღერეუფანი/მოსაცდელი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	5			1	ქილში შევრთება ხდება 2 პოლუსიან სამკვეთსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეცეპტუშენის მაგიდაზე	0.5	220	--	--	--	--
3	300	ღერეუფანი/მოსაცდელი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	1			1	ქილში შევრთება ხდება 2 პოლუსიან სამკვეთსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეცეპტუშენის მაგიდაზე	0,5	220	--	--	--	--
3	300	ღერეუფანი/მოსაცდელი	პრინტერი	V-09	0-	2			1		0.3	220	--	--	--	--
3	303	შესვედრების ოთახი	ოვალური მაგიდა	05	0-	1	2100x1100x750						--	--	--	--
3	303	შესვედრების ოთახი	რბილი სკამი	30	0-	8	650X650X800						--	--	--	--
3	304	ბილინგი	საწერი მაგიდა ერთი ტუშით	09	0-	3	1200X650X750						--	--	--	--
3	304	ბილინგი	ნახევრად რბილი სკამი	22	0-	2	400X400X800						--	--	--	--
3	304	ბილინგი	მოძრავი სამუშაო საგარძელი	24	0-	3	660X635X850						--	--	--	--
3	304	ბილინგი	საოფისე კარადა	49	0-	5	1000X450X1800						--	--	--	--
3	304	ბილინგი	ტელეფონი		0-	3										
3	304	ბილინგი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	3			1	ქილში შევრთება ხდება 2 პოლუსიან სამკვეთსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეცეპტუშენის მაგიდაზე	0.5	220	--	--	--	--
3	304	ბილინგი	პრინტერი	V-09	0-	2			1		0.3		--	--	--	--
1	305	არქივი	სტელაჟი	73	0	3	2000X450X1800						--	--	--	--
1	305	არქივი	სტელაჟი	74	0	5	1500X450X1800						--	--	--	--
1	305	არქივი	სტელაჟი	75	0	2	1000X450X1800						--	--	--	--
3	306	სან.ოთახი	დამლაგებლის ინფერტარის შესანახი კარადა	59	0-	2	620X400X1800	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	306	სან.ოთახი	უვანგავი ლითონის სტელაჟი	72	0-	1	315x600x1800						--	--	--	--
3	306	სან.ოთახი	ტრაპი		0-	1		--	--	--	--	--	ქ: ღ=50	--	--	--
3	306	სან.ოთახი	მასარეკი / Drainer	W-02_S	0-	1	600X600X600						მ.წ.წ: ღ=15, ქ: ღ=100	--	--	--
3	306	სან.ოთახი	2-სექციანი უვანგავი ლითონის სამრეცხაო აბაზანა	W-06	0-	1	770X530X300	--					მ.წ.წ: ღ=15 ცხ.წ.წ: ღ=15 ქ: ღ=50	--	--	--
3	306	სან.ოთახი	სარეცხი მანქანა საწურით, წარმადობით 10.0 კვ/სთ	Y-02a	0-	1	595X600X850	73	1	--	980	220	მ.წ.წ: ღ=15 ქ: ღ=50;	--	--	--
3	307	გამოსაცელებლი ბაეშეებისათვის	ახაშობილია შესახვევი მაგიდა	G-05	0-	1	940X560X1060						--	--	--	--
3	307	გამოსაცელებლი ბაეშეებისათვის	ხელსაბანი		0-	1	იხ.დიზაინ პროექტი						მ.წ.წ: ღ15 დ15 დ50	ცხ.წ.წ: ქ	--	--
3	309	ტუალეტი	ტრაპი		0-	1							ქ: ღ=50	--	--	--
3	309	ტუალეტი	უნიტაზი		0-	2	675x520x750						მ.წ.წ: ღ15 ქ: ღ100	--	--	--
3	309	ტუალეტი	ხელსაბანი		0-	2	იხ.დიზაინ პროექტი						მ.წ.წ: ღ15 დ15 დ50	ცხ.წ.წ: ქ	--	--
3	310	ტუალეტი	ტრაპი		0-	1							ქ: ღ=50	--	--	--
3	310	ტუალეტი	უნიტაზი		0-	2	675x520x750						მ.წ.წ: ღ15 ქ: ღ100	--	--	--
3	310	ტუალეტი	ხელსაბანი		0-	2	იხ.დიზაინ პროექტი						მ.წ.წ: ღ15 დ15 დ50	ცხ.წ.წ: ქ	--	--
3	311	საღამღვევი ექიმის კაბინეტი	მაგიდა	09e_	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	311	საღამღვევი ექიმის კაბინეტი	მოძრავი სამუშაო საგარძელი	24	0-	2	660X635X850						--	--	--	--
3	311	საღამღვევი ექიმის კაბინეტი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800						--	--	--	--
3	311	საღამღვევი ექიმის კაბინეტი	კარადა ახაშობილია შესახვევი მაგიდით	52e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	311	საღამღვევი ექიმის კაბინეტი	სამუდღივინო გასასხიჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--	--	--	--
3	311	საღამღვევი ექიმის კაბინეტი	საბრუნავი მოძრავი სამუდღივინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--	--	--	--
3	311	საღამღვევი ექიმის კაბინეტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქილში შევრთება ხდება 2 პოლუსიან სამკვეთსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეცეპტუშენის მაგიდაზე	0,5	220	--	--	--	--
3	311	საღამღვევი ექიმის კაბინეტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3	220	--	--	--	--



3	315	სადამღვეფო ექიმის კაბინეტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--	--	--		
3	315	სადამღვეფო ექიმის კაბინეტი	ზელსაბანი		0-	1	ის.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ50	ტხ.წ.წ: კ	--	--	--
3	316	სადამღვეფო ექიმის კაბინეტი	მაგიდა	09e	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	316	სადამღვეფო ექიმის კაბინეტი	შიძრავე სამუშაო საფარძელი	24	0-	2	660X635X850						--	--	--	--	--
3	316	სადამღვეფო ექიმის კაბინეტი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800						--	--	--	--	--
3	316	სადამღვეფო ექიმის კაბინეტი	კარადა ახაშიბილია შუასახეფი მაგიდით	52e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	316	სადამღვეფო ექიმის კაბინეტი	სამუდიფინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--	--	--	--	--
3	316	სადამღვეფო ექიმის კაბინეტი	საბრუნავი შიძრავე სამუდიფინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--	--	--	--	--
3	316	სადამღვეფო ექიმის კაბინეტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეცეფუმენის მაგიდაზე	0,5	220	--	--	--	--	--
3	316	სადამღვეფო ექიმის კაბინეტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3	220	--	--	--	--	--
3	316	სადამღვეფო ექიმის კაბინეტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--	--	--	--	--
3	316	სადამღვეფო ექიმის კაბინეტი	ზელსაბანი		0-	1	ის.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ50	ტხ.წ.წ: კ	--	--	--
3	317	ექოსკოპიის კაბინეტი	მაგიდა	09e	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	317	ექოსკოპიის კაბინეტი	ნახევრად რბილი სკამი	22	0-	1	400X400X800						--	--	--	--	--
3	317	ექოსკოპიის კაბინეტი	შიძრავე სამუშაო საფარძელი	24	0-	2	660X635X850						--	--	--	--	--
3	317	ექოსკოპიის კაბინეტი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800						--	--	--	--	--
3	317	ექოსკოპიის კაბინეტი	კარადა ახაშიბილია შუასახეფი მაგიდით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	317	ექოსკოპიის კაბინეტი	სტაციონალური ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატი	B-64	0-	1			1		300	220	--	--	--	--	--
3	317	ექოსკოპიის კაბინეტი	სამუდიფინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--	--	--	--	--
3	317	ექოსკოპიის კაბინეტი	საბრუნავი შიძრავე სამუდიფინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--	--	--	--	--
3	317	ექოსკოპიის კაბინეტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეცეფუმენის მაგიდაზე	0,5	220	--	--	--	--	--
3	317	ექოსკოპიის კაბინეტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3	220	--	--	--	--	--
3	317	ექოსკოპიის კაბინეტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--	--	--	--	--
3	317	ექოსკოპიის კაბინეტი	ზელსაბანი		0-	1	ის.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ50	ტხ.წ.წ: კ	--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბით	09	0-	1	1200X650X750						--	--	--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	ნახევრად რბილი სკამი	22	0-	2	400X400X800						--	--	--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	შიძრავე სამუშაო საფარძელი	24	0-	1	660X635X850						--	--	--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	კარადა	53	0-	1	1700x500x1850						--	--	--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	სტეგასკოპი	B-67	0-	1	150X100X50						--	--	--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	ზელის ოფტოლმოლოსკოპი სტაციონალური	D-09	0-	1	180X39X22						AKOMULATORIS ELEMEN		--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	ოტოსკოპი/სინუსკოპი	E-14	0-	1							AKOMULATORIS ELEMEN		--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	სამუდიფინო, საინსტრუმენტო 3 ღონიანი შიძრავე მაგიდა	M-14	0-	1	670X470X830						--	--	--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	სამუდიფინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--	--	--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	საბრუნავი შიძრავე სამუდიფინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--	--	--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	კედლის სანათი	O-20	0-	1		0.32	1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1000 სუფთა იაგაკის ღონიდან	170		--	--	--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	ტელეფონი		0-	1											
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	1			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეცეფუმენის მაგიდაზე	0.5	220	--	--	--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3		--	--	--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--	--	--	--	--
3	318	საკონსულტაციო კაბინეტი	ზელსაბანი		0-	1	ის.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ50	ტხ.წ.წ: კ	--	--	--
3	319	ტამბური	ზელსაბანი		0-	1	ის.ღიზიან პროექტი						მ.წ.წ: დ15 დ50	ტხ.წ.წ: კ	--	--	--
3	320	ტუბლეტი	ტრაპი		0-	1							ქ: დ=50		--	--	--

3	320	ტაულეტი	უნიგამი		0-	1	675x520x750						0.წყ: დ15 კ დ100	--	--	--
3	320	ტაულეტი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზაინ პროექტი						0.წყ: დ15 დ50 ცხ.წყ: კ	--	--	--
3	321	ტაულეტი	ტრაპი		0-	1							კ დ50	--	--	--
3	321	ტაულეტი	უნიგამი		0-	1	675x520x750						0.წყ: დ15 კ დ100	--	--	--
3	321	ტაულეტი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზაინ პროექტი						0.წყ: დ15 დ50 ცხ.წყ: კ	--	--	--
3	322	მშპ პირთა ტაულეტი	მშპ პირთა ხელსაბანი		0-	1							0.წყ: დ15 ცხ.წყ: დ15 კ დ50	--	--	--
3	322	მშპ პირთა ტაულეტი	მშპ პირთა უნიგამი		0-	1							0.წყ: დ15 კ დ100	--	--	--
3	322	მშპ პირთა ტაულეტი	ტრაპი		0-	1							კ დ50	--	--	--
3	323	გასახდელი	განსაკუთრებული შესანახი ინდივიდუალური კარადა	55	0-	10	400X515X1900						--	--	--	--
3	323	გასახდელი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზაინ პროექტი						0.წყ: დ15 დ50 ცხ.წყ: კ	--	--	--
3	324	საეარჯიშო ოთახი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზაინ პროექტი						0.წყ: დ15 დ50 ცხ.წყ: კ	--	--	--
3	325	მასაჟის ოთახი	განსაკუთრებული შესანახი ინდივიდუალური კარადა	55	0-	2	400X515X1900						--	--	--	--
3	325	მასაჟის ოთახი	მაგიდა მასაჟისათვის	M-23	0-	2	2000X650X850						--	--	--	--
3	325	მასაჟის ოთახი	სამედიცინო შირმა		0-	2	2000x100x1800	1.8					--	--	--	--
3	325	მასაჟის ოთახი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზაინ პროექტი						0.წყ: დ15 დ50 ცხ.წყ: კ	--	--	--
3	326	ექოსკოპის კაბინეტი	მაგიდა	09e	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	326	ექოსკოპის კაბინეტი	ნახევრად რბილი სკამი	22	0-	1	400X400X800						--	--	--	--
3	326	ექოსკოპის კაბინეტი	მოძრავი სამუშაო საეარძელი	24	0-	2	660X635X850						--	--	--	--
3	326	ექოსკოპის კაბინეტი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800						--	--	--	--
3	326	ექოსკოპის კაბინეტი	კარადა აბაზოილითა შეასახევე მაგიდით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	326	ექოსკოპის კაბინეტი	სტაციონალური ულტრაბერითი დიაგნოსტიკის აპარატი	B-64	0-	1			1		300	220	--	--	--	--
3	326	ექოსკოპის კაბინეტი	სამედიცინო გასასწავი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--	--	--	--
3	326	ექოსკოპის კაბინეტი	საბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--	--	--	--
3	326	ექოსკოპის კაბინეტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგუფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან /რომეტი მაგრდება რეკუმენის მაგიდაზე	0,5	220	--	--	--	--
3	326	ექოსკოპის კაბინეტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0,3	220	--	--	--	--
3	326	ექოსკოპის კაბინეტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგუფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0,26	220	--	--	--	--
3	326	ექოსკოპის კაბინეტი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზაინ პროექტი						0.წყ: დ15 დ50 ცხ.წყ: კ	--	--	--
3	327	მშობელთა სკოლა	საწერი მაგიდა ერთი ტუმბით	09	0-	1	1200X650X750						--	--	--	--
3	327	მშობელთა სკოლა	მოძრავი სამუშაო საეარძელი	24	0-	1	660X635X850						--	--	--	--
3	327	მშობელთა სკოლა	სკამი პიუპიგურიდ, აუდიტორიისათვის	34	0-	7							--	--	--	--
3	327	მშობელთა სკოლა	ტელეფონი		0-	1								--	--	--
3	327	მშობელთა სკოლა	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	1			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგუფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან /რომეტი მაგრდება რეკუმენის მაგიდაზე	0,5	220	--	--	--	--
3	327	მშობელთა სკოლა	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზაინ პროექტი						0.წყ: დ15 დ50 ცხ.წყ: კ	--	--	--
3	328	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	მაგიდა	09e	--	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	328	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	მოძრავი სამუშაო საეარძელი	24		2	660X635X850						--	--	--	--
3	328	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	რბილი სკამი	30		2	650X650X800						--	--	--	--
3	328	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	კარადა აბაზოილითა შეასახევე მაგიდით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	328	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	გინეკოლოგიური საეარძელი ელექტრორეგულაციით	G-03	0-	1	1280-1820X605X795	52	1		200	220	--	--	--	--
3	328	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	გინეკოლოგიური სამედიცინო 2 რეგულექტორიანი ნათურა	G-10	0-	1	900X700X1900		1		110	220	--	--	--	--
3	328	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	სამედიცინო, საინსტრუმენტო 3 ღონიანი მოძრავი მაგიდა	M-14	0-	1	670X470X830						--	--	--	--
3	328	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	საბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--	--	--	--
3	328	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	ქირურგიული ამომჭამი დაბალი წნევის	O-24	0-	1	350X230X330		1		400	220	--	--	--	--
3	328	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	სამედიცინო შირმა		0-	1	2000x100x1800	1.8					--	--	--	--
3	328	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგუფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან /რომეტი მაგრდება რეკუმენის მაგიდაზე	0,5	220	--	--	--	--
3	328	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0,3	220	--	--	--	--
3	328	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგუფსელო რომეგში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0,26	220	--	--	--	--
3	328	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	ხელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზაინ პროექტი						0.წყ: დ15 დ50 ცხ.წყ: კ	--	--	--



3	329	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	მაგილა	09e_	--	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	329	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	მოძრავი სამუშაო საგარძელი	24		2	660X635X850					--		--	--	--
3	329	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	რბილი სკამი	30		2	650X650X800					--		--	--	--
3	329	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	კარადა აბაზობილია შეასახვევი მაგილით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	329	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	გინეკოლოგიური საგარძელი ელექტრორეგულირებით	G-03	0-	1	1280-1820X605X795	52	1		200	220	--	--	--	--
3	329	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	გინეკოლოგიური სამედიცინო 2 რეულექტორიანი ნათურა	G-10	0-	1	900X700X1900		1		110	220	--	--	--	--
3	329	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	სამედიცინო, საინსტრუმენტო 3 ღონიანი მოძრავი მაგილა	M-14	0-	1	670X470X830						--	--	--	--
3	329	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	საბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--	--	--	--
3	329	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	ქირურგიული ამოქმადი დაბალი წნევის	O-24	0-	1	350X230X330		1		400	220	--	--	--	--
3	329	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	სამედიცინო შირმა		0-	1	2000x100x1800	1.8					--	--	--	--
3	329	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამიწებით კონტაქტით 220ე =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეიუუმენის მაგიდამე	0,5	220	--	--	--	--
3	329	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3	220	--	--	--	--
3	329	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამიწებით კონტაქტით 220ე =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--	--	--	--
3	329	ექიმ-გინეკოლოგის კაბინეტი	ზელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზიან პროექტი						ი.წ.ე: დ15 დ50	იხ.წ.ე: კ	--	--
3	330	პელს ქოუენი	მაგილა	09e_	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	330	პელს ქოუენი	მოძრავი სამუშაო საგარძელი	24	0-	2	660X635X850						--		--	--
3	330	პელს ქოუენი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800						--		--	--
3	330	პელს ქოუენი	კარადა აბაზობილია შეასახვევი მაგილით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	330	პელს ქოუენი	სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--		--	--
3	330	პელს ქოუენი	საბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--		--	--
3	330	პელს ქოუენი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამიწებით კონტაქტით 220ე =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეიუუმენის მაგიდამე	0,5	220	--	--	--	--
3	330	პელს ქოუენი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3	220	--	--	--	--
3	330	პელს ქოუენი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამიწებით კონტაქტით 220ე =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--	--	--	--
3	330	პელს ქოუენი	ზელსაბანი		0-	2	იხ.ღიზიან პროექტი						ი.წ.ე: დ15 დ50	იხ.წ.ე: კ	--	--
3	331	პელს ქოუენი	მაგილა	09e_	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	331	პელს ქოუენი	მოძრავი სამუშაო საგარძელი	24	0-	2	660X635X850						--		--	--
3	331	პელს ქოუენი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800						--		--	--
3	331	პელს ქოუენი	კარადა აბაზობილია შეასახვევი მაგილით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	331	პელს ქოუენი	სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--		--	--
3	331	პელს ქოუენი	საბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--		--	--
3	331	პელს ქოუენი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამიწებით კონტაქტით 220ე =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეიუუმენის მაგიდამე	0,5	220	--	--	--	--
3	331	პელს ქოუენი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3	220	--	--	--	--
3	331	პელს ქოუენი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამიწებით კონტაქტით 220ე =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--	--	--	--
3	332	პელს ქოუენი	მაგილა	09e_	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	332	პელს ქოუენი	მოძრავი სამუშაო საგარძელი	24	0-	2	660X635X850						--		--	--
3	332	პელს ქოუენი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800						--		--	--
3	332	პელს ქოუენი	კარადა აბაზობილია შეასახვევი მაგილით	53e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	332	პელს ქოუენი	სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4					--		--	--
3	332	პელს ქოუენი	საბრუნავი მოძრავი სამედიცინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670						--		--	--
3	332	პელს ქოუენი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამიწებით კონტაქტით 220ე =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (რომეტი მაგრდება რეიუუმენის მაგიდამე	0,5	220	--	--	--	--
3	332	პელს ქოუენი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3	220	--	--	--	--
3	332	პელს ქოუენი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგვესელო რომეგში დამიწებით კონტაქტით 220ე =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--	--	--	--
3	332	პელს ქოუენი	ზელსაბანი		0-	1	იხ.ღიზიან პროექტი						ი.წ.ე: დ15 დ50	იხ.წ.ე: კ	--	--
3	333	ანალიზების აღება	ტკუზო	27e	0-	3	800x500x900		--	--	--	--	--	--	--	--



3	337	ექიმ პელიაგრის კაბინეტი	მაგილა	09e	0-	1	1700x1500x760	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	337	ექიმ პელიაგრის კაბინეტი	შიძრავე საშუშაო საფარძელი	24	0-	2	660X635X850					--	--	--	--	--
3	337	ექიმ პელიაგრის კაბინეტი	რბილი სკამი	30	0-	2	650X650X800					--	--	--	--	--
3	337	ექიმ პელიაგრის კაბინეტი	კარალა ახამოილითა შუასხვევი მაგილით	52e	0-	1	1600x600x3000	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	337	ექიმ პელიაგრის კაბინეტი	სამედიცინო გასასინჯი ტახტი	M-25	0-	1	1850X600X500	22.4				--	--	--	--	--
3	337	ექიმ პელიაგრის კაბინეტი	საბრუნავი შიძრავე სამედიცინო სკამი	M-44	0-	1	d=380 H=450-670					--	--	--	--	--
3	337	ექიმ პელიაგრის კაბინეტი	კომპიუტერის კომპლექტი	V-04	0-	2			1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგეუსელო როზეტში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =300 სუფთა იაგაკის ღონიდან (როზეტი მაგრდება რეცეუმენის მაგიდაზე	0,5	220	--	--	--	--
3	337	ექიმ პელიაგრის კაბინეტი	პრინტერი	V-09	0-	1			1		0.3	220	--	--	--	--
3	337	ექიმ პელიაგრის კაბინეტი	ნეგალოსკოპი	X-04	0-	1	505X502X25		1	ქსელში შეერთება ხდება 2 პოლუსიან სამგეუსელო როზეტში დამსწებით კონტაქტით 220ვ =1600-1800 სუფთა იაგაკის ღონიდან	0.26	220	--	--	--	--
3	337	ექიმ პელიაგრის კაბინეტი	ხელსაბანი		0-	1						მ.წყ: დ15 დ15 დ50	ცხ.წყ: კ	--	--	--

[illegible]



[illegible]

[illegible]