


მკვეთი ხაზის  
აღნიშვნა და  
მონაცემები

შემოყვანი  
ავტომატის  
მონაცემები

დამსავი  
ავტომატის  
მონაცემები

ჯგუფური  
ხაზის  
საღებების  
რადიონობა  
და კვეთი

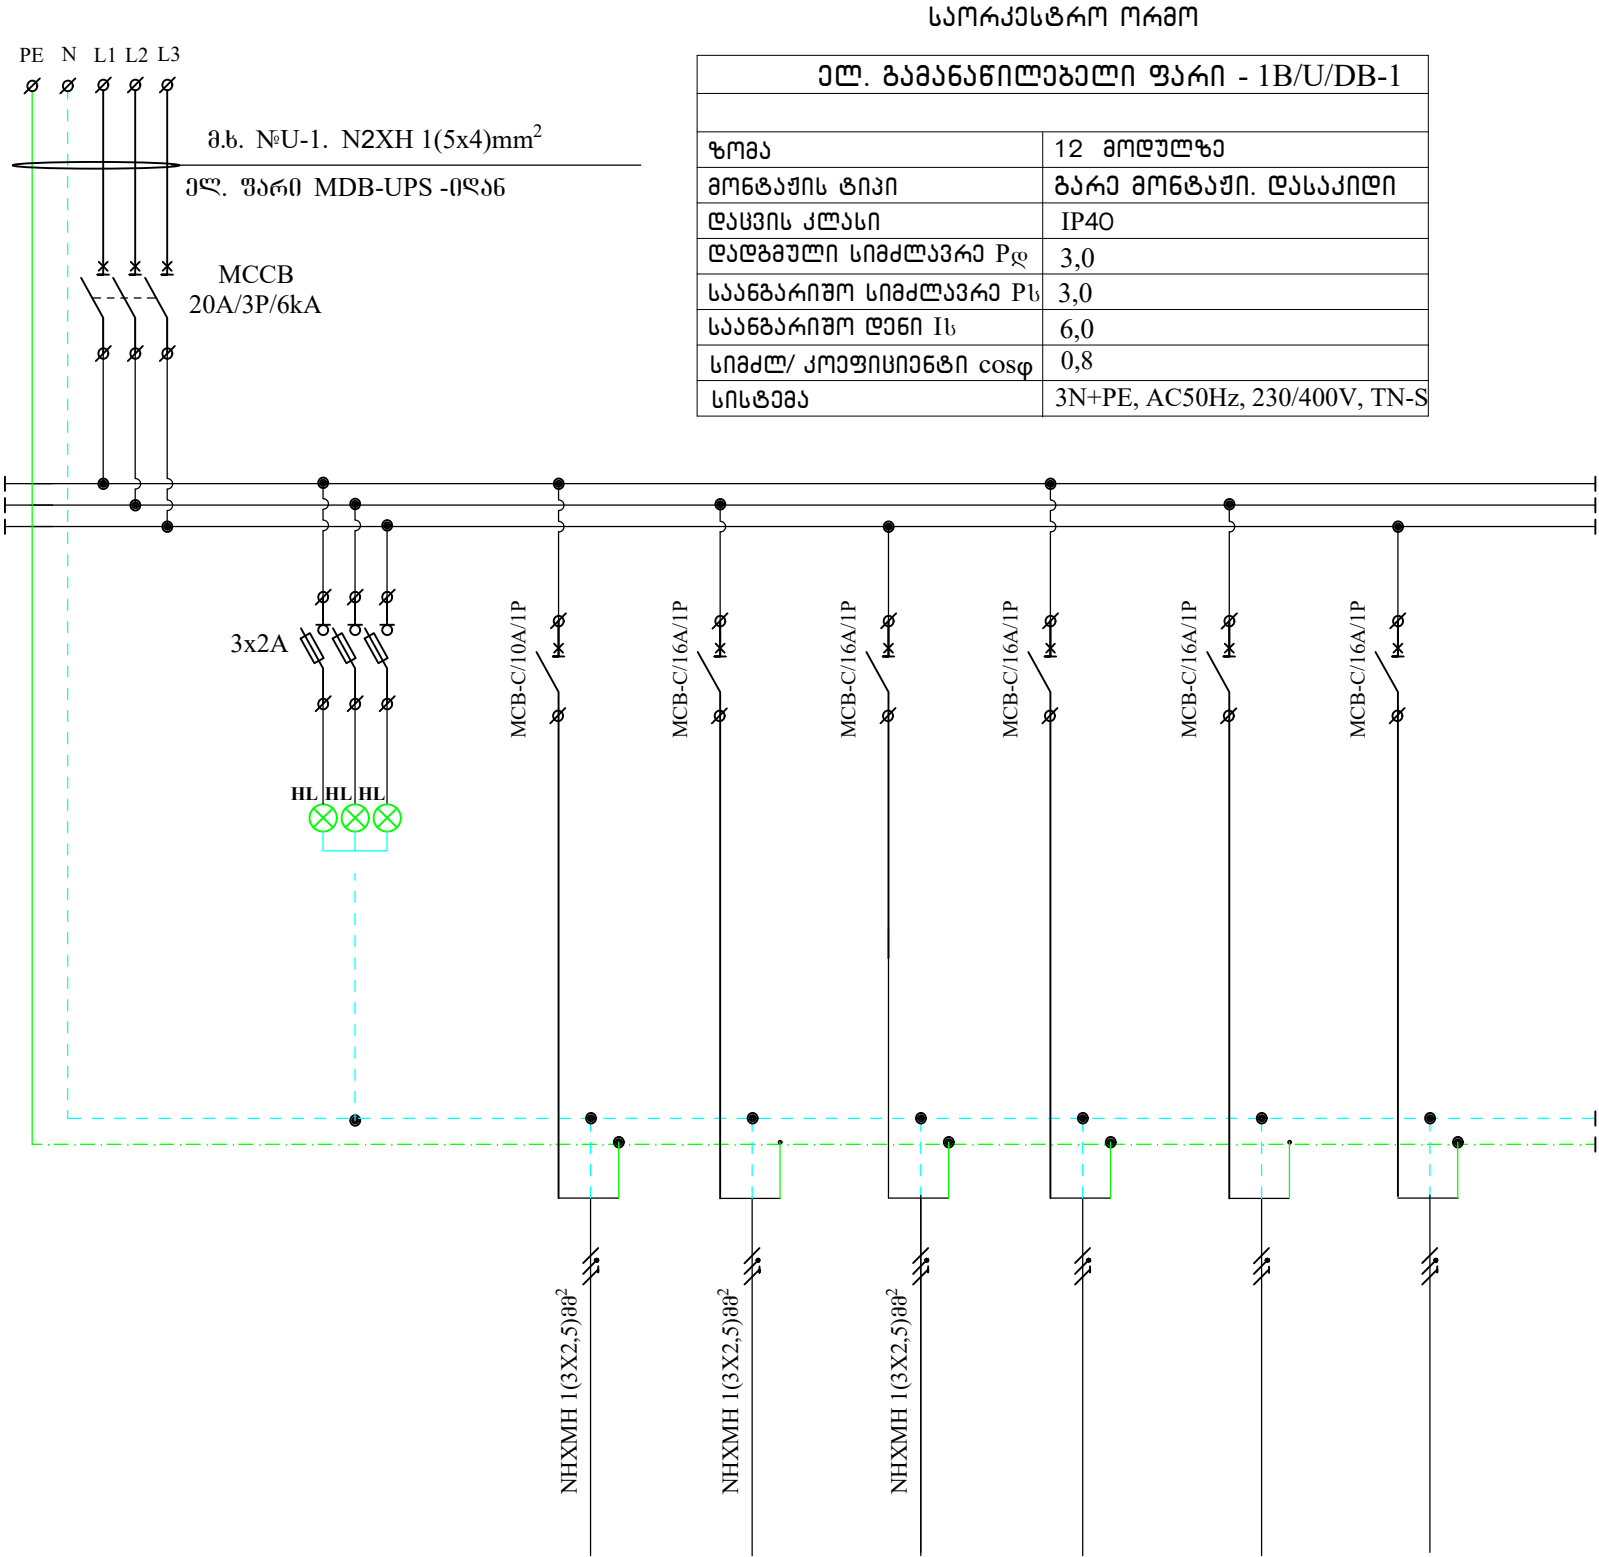

საორკესტრო ორგო	
ელ. გაანანინილბელი ჟარი - 1B/U/DB-1	
ზომა	12 მოდულზა
მონტაჟის ტიპი	ბარა მონტაჟი. დასაჰიდი
დასვის ჯლასი	IP40
დადგმული სიმძლავრა Pდ	3,0
სანგარიშო სიმძლავრა Pს	3,0
სანგარიშო დენი Iს	6,0
სიმძლ/ ჯოჟისიინეტი cosφ	0,8
სისტემა	3N+PE, AC50Hz, 230/400V, TN-S


ჰირობითი/აღ.									
№№№		QF1		QF2	QF3	QF4	QF5	QF6	QF7
ჯგუფის №			1B/U/DB-1/L	1B/U/DB-1/S1	1B/U/DB-1/S2				
სიმძლავრა(kW)			0,12	1,0	1,0				
ძაბვა (V)		400		230	230	230	230	230	230
დენი (A)				4,5	4,5				
დანიშნულბა		შემყვანი ავტომატის	ჟაზბის ინდიკატი	განათბა სათავსო 34 საორკესტრო ორგო	საშტეფსელო როზბტბი სათავსო 34 საორკესტრო ორგო	საშტეფსელო როზბტბი სათავსო 34 საორკესტრო ორგო	სათადარიბო	სათადარიბო	სათადარიბო

მკვეთი ხაზის  
აღნიშვნა და  
მონაცემები

შემოყვანი  
ავტომატის  
მონაცემები

დამსავი  
ავტომატის  
მონაცემები

ჯგუფური  
ხაზის  
საღებების  
რადიონობა  
და კვეთი

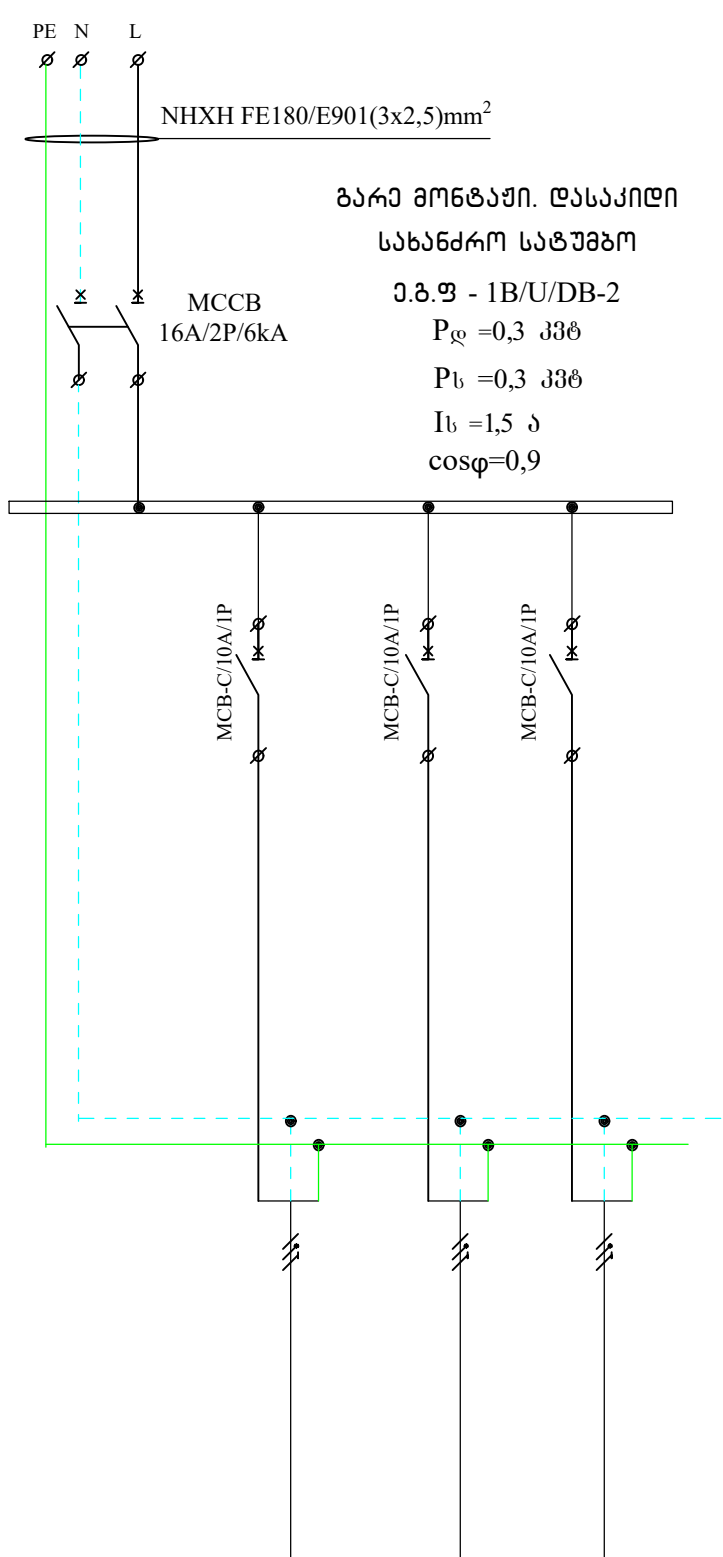

საორკესტრო ორგო	
ელ. გაანანინილბელი ჟარი - 1B/U/DB-2	
ზომა	12 მოდულზა
მონტაჟის ტიპი	ბარა მონტაჟი. დასაჰიდი
დასვის ჯლასი	IP40
დადგმული სიმძლავრა Pდ	3,0
სანგარიშო სიმძლავრა Pს	3,0
სანგარიშო დენი Iს	6,0
სიმძლ/ ჯოჟისიინეტი cosφ	0,8
სისტემა	3N+PE, AC50Hz, 230/400V, TN-S

ჰირობითი/აღ.				
№№№	QF1	QF2	QF3	QF4
ჯგუფის №		1B/U/DB-2/E.1	1B/U/DB-2/E.2	1B/U/DB-2/E.3
სიმძლავრა(kW)				
ძაბვა (V)	400	230	230	230
დენი (A)				
დანიშნულბა	შემყვანი ავტომატის			

თანაღმზრბა	ზარბი	საღმწერა	თარიღი	ქ. გუგლიდისი გავა ღაღინის სახელბის პროფესიული ღრამბული თეატრი	სტაღია	ჟურს.	ჟურსღბი
					მ.პ.	მ-13	
პრ. მთ. არა	ლ.მეგრბინაშვილი				მესტბაბი	ასრინიანი -აბუ-	
არაბბბბ.	მ. ნათბაქ	2 მწ					
შეასრულა	ნ. ლონღარიბი	ნ. ლონღარიბი		სახანარო საბჭო. საორკესტრო ორგო. ელ. გაანანინილბელი ჟარი 1B/U/DB-1. 1B/U/DB-2. საანგარიშო სქემაბი.			