+4,88; +6,00 ნიშნული

ელ. გამანაწილებელი ფარი - 3F/ELP-3	
ზომა	6 მოდულიანი
მონტაჟის ტიპი	გარე მონტაჟი. დასაკიდი
დასვის კლასი	IP40
დადგმული სიმძლავრე Pდ	0,21
საანგარიშო სიმძლავრე Pს	0,21
საანგარიშო დენი Iს	1,0
სიმძლ/ კოეფიციენტი cosφ	0,9
სისტემა	230V, TN-S

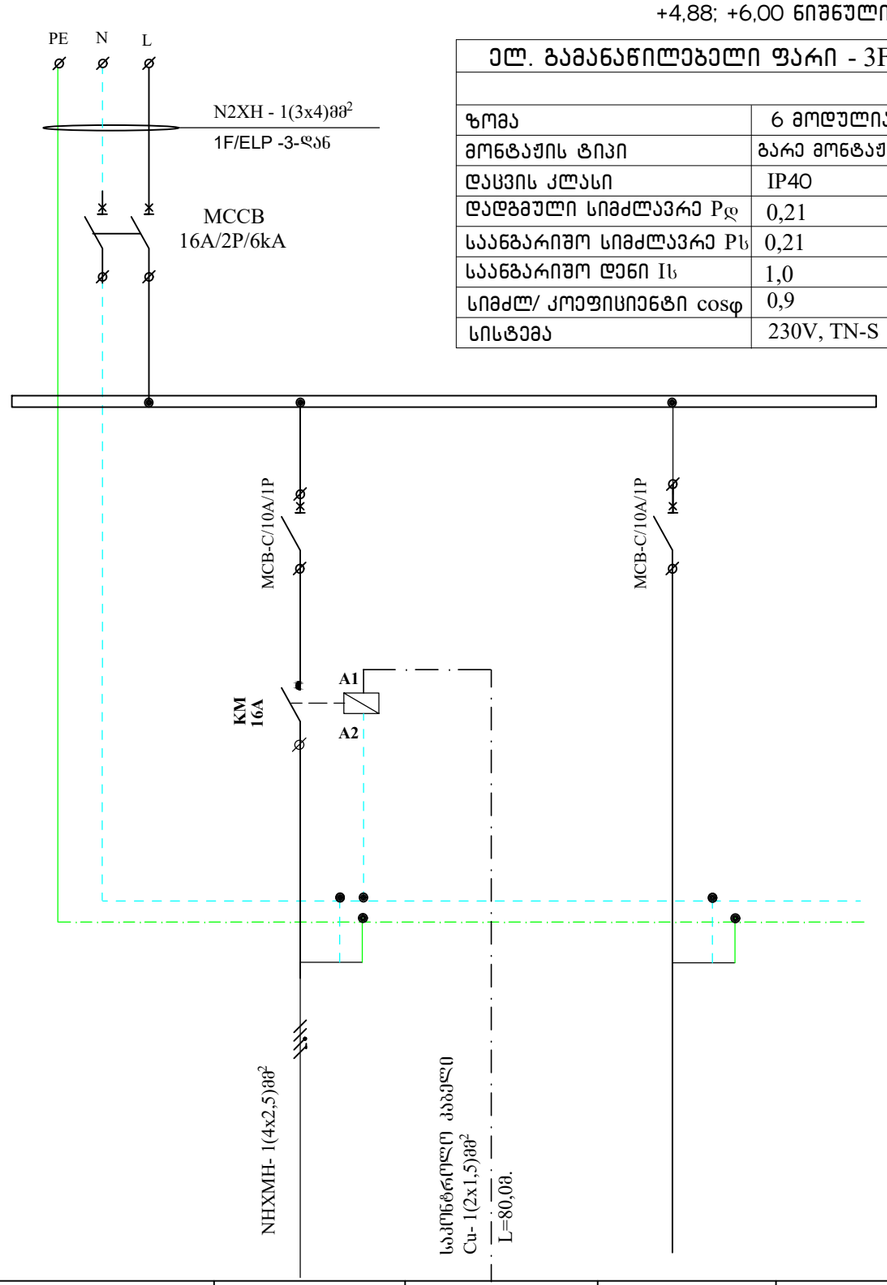

+4,88; +6,00 ნიშნული

ელ. გამანაწილებელი ფარი - 3F/ELP-4	
ზომა	6 მოდულიანი
მონტაჟის ტიპი	გარე მონტაჟი. დასაკიდი
დასვის კლასი	IP40
დადგმული სიმძლავრე Pდ	0,21
საანგარიშო სიმძლავრე Pს	0,21
საანგარიშო დენი Iს	1,0
სიმძლ/ კოეფიციენტი cosφ	0,9
სისტემა	230V, TN-S

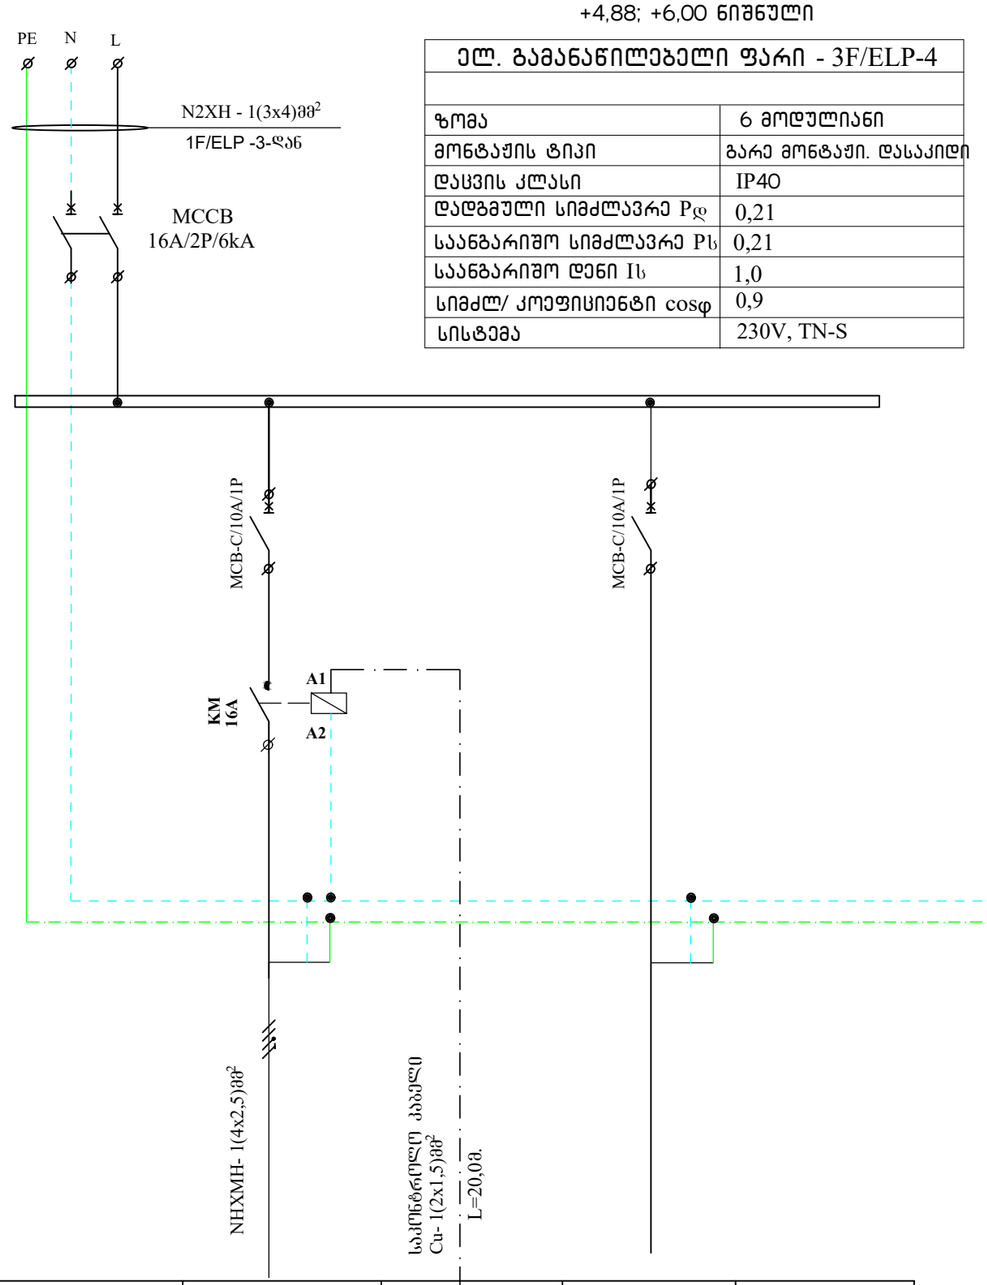

პირობითი/აღნ.		E		EXIT			E		EXIT	
№№№	QF1	QF2		QF3		QF1	QF2		QF3	
ჯგუფის №		3F/ELP-3/L1		3F/ELP-3/L2			3F/ELP-4/L1		3F/ELP-4/L2	
სიმძლავრე(kW)		0,2					0,2			
ძაბვა (V)	230	230		230		230	230		230	
დენი (A)										
დანიშნულება	შემყვანი ა/ამომრთველი	ავარიული განათება. ჭერის სანათი დერეფანი ღერძები ,,4–5; ე–მ"	განათების მართვის კულტი ნიშნ.+0,8 სათ. 21. მორიგე კარისკაცი	ავარიული სანათი		შემყვანი ა/ამომრთველი	ავარიული განათება. ჭერის სანათი დერეფანი ღერძები ,,12–13; ე–მ"	განათების მართვის კულტი ნიშნ.+0,8 სათ. 21. მორიგე კარისკაცი	ავარიული სანათი ,, EXIT "	

მანამლებელია	ფარი	ხელმოწერა	თარიღი	ქ. გუგდიდის შალვა ღადიანის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრი	სტადია	ფურც.	ფურცლები
					მ.პ.	ე-39	
პრ. მთ. არქ.	ლ.მეიმარიაშვილი						
არქიტექტ.	მ. ნათაძე			+4,88; +6,00 ნიშნული ელ. გამანაწილებელი ფარი 3F/ELP-3; 3F/ELP-4. საანგარიშო სქემა.	მასშტაბი	ასოციაცია -ატუ-	
შეასრულა	ნ. ლონდარიძე						