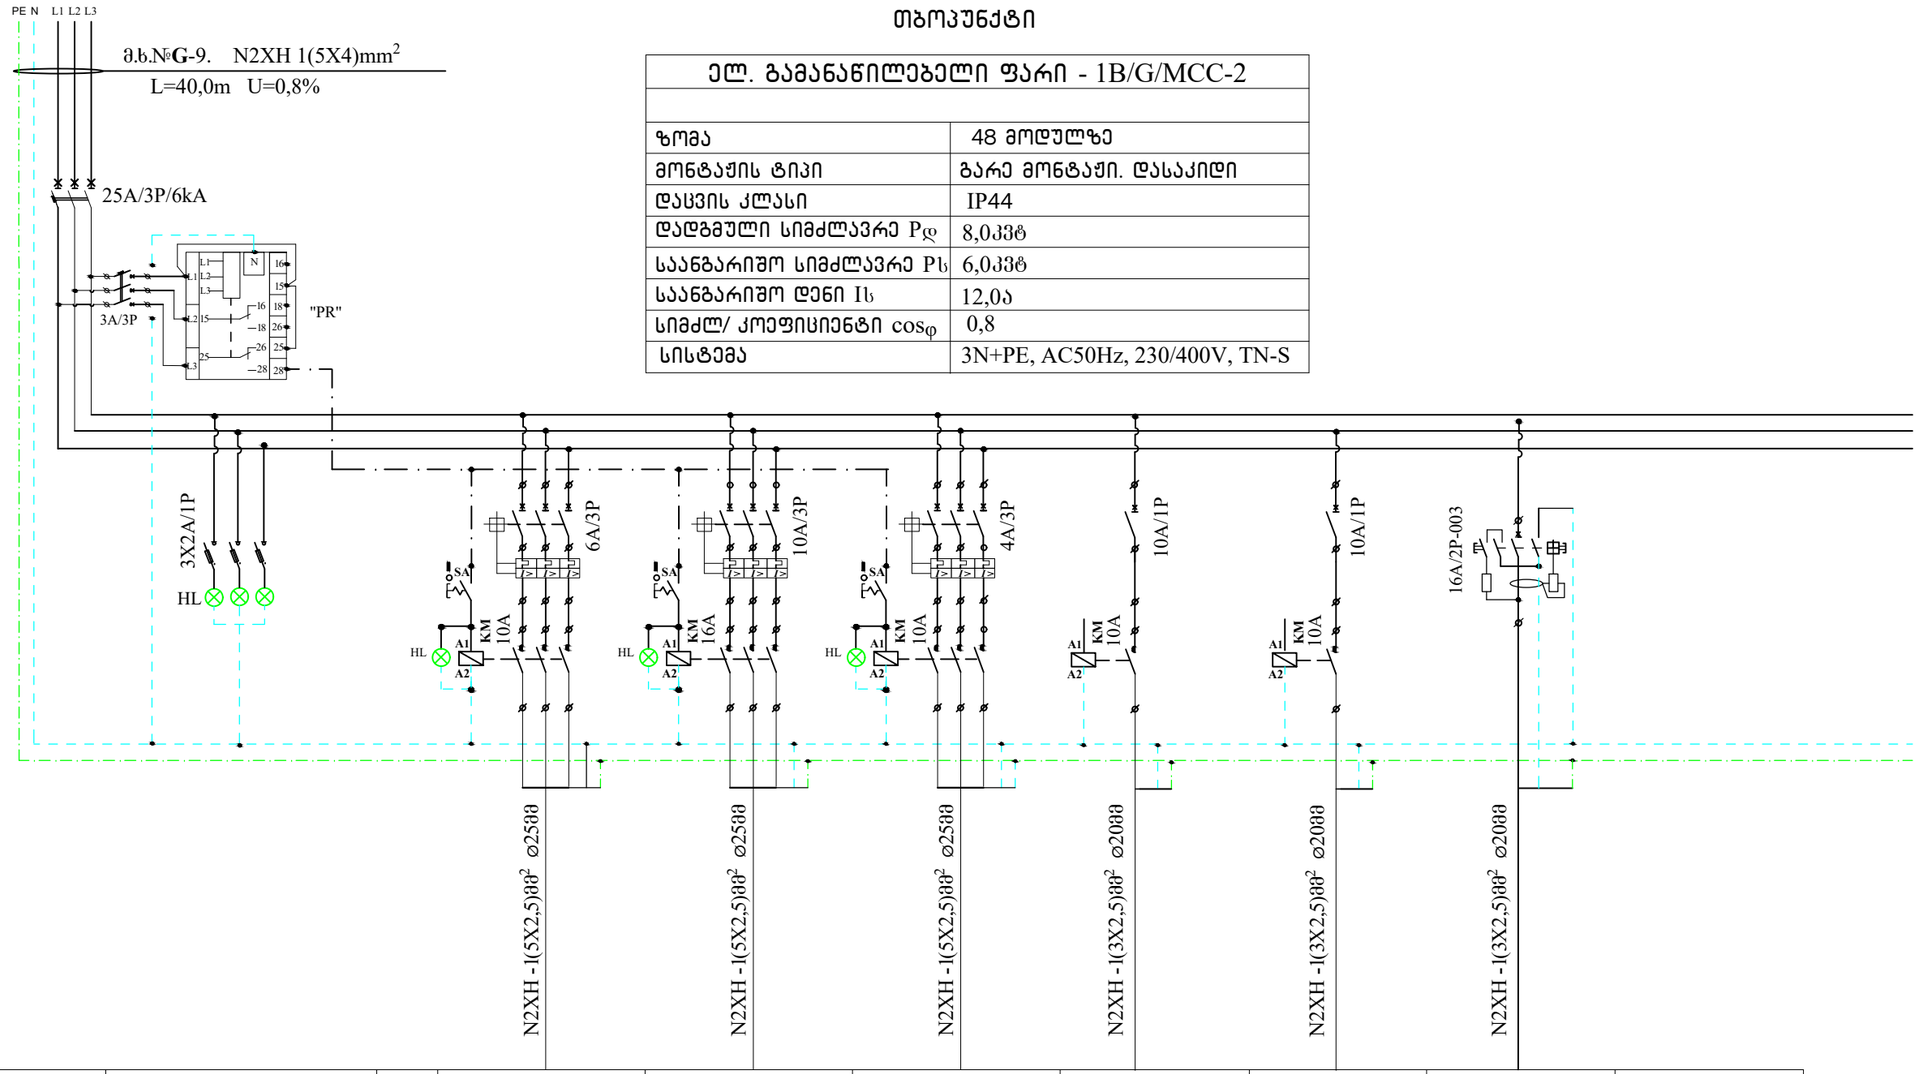

თბოკუნძტი

ელ. გამანაწილებელი ფარი - 1B/G/MCC-2	
ზომა	48 მოდულზე
მონტაჟის ტიპი	გარე მონტაჟი. დასაკიდი
დაცვის კლასი	IP44
დადგმული სიმძლავრე $P_{დ}$	8,0კვტ
საანგარიშო სიმძლავრე $P_{ს}$	6,0კვტ
საანგარიშო დენი $I_{ს}$	12,0ა
სიმძლ/ კოეფიციენტი cos_{φ}	0,8
სისტემა	3N+PE, AC50Hz, 230/400V, TN-S

მკეცავი ხაზის აღნიშვნა და მონაცემები				N2XH -1(5X2,5)მმ2 ø25მმ	N2XH -1(5X2,5)მმ2 ø25მმ	N2XH -1(5X2,5)მმ2 ø25მმ	N2XH -1(3X2,5)მმ2 ø20მმ	N2XH -1(3X2,5)მმ2 ø20მმ	N2XH -1(3X2,5)მმ2 ø20მმ	
შემყვანი ავტომატის მონაცემები										
დამცავი ავტომატის მონაცემები										
გამვი მოწყობილობა										
ჯგუფური ხაზის სადენების რაოდენობა და კვეთი										
ელ. მომხმარებელი: პირობითი აღნიშვნა										
ელ. მომხმარებელი: № მკეცავი ხაზი				1B/G/MCC-2/M1	1B/G/MCC-2/M2	1B/G/MCC-2/M3	1B/G/MCC-2/M4	1B/G/MCC-2/M5	1B/G/MCC-2/S1	
ელ. მომხმარებელი: ნომინ. სიმძლავრე კვტ				1,6	3,0	0,6	0,4	0,3	2,0	
ელ. მომხმარებელი: ნომინალური დენი ა				3,6	6,6	1,5	2,0	1,7	9,0	
ელ. მომხმარებელი: სიგრძე მ										
ძაბვის კარგვა %										
მომხმარებლის დასახელება		ფაზების ინდიკაცია ფაზების და ძაბვის კონტროლის რელე		სანირაკულებელი ტუმბო WILO TOP-S-50/15 400ვ.	სან�აკულებელი ტუმბო WILO IL50/270-3/4 400ვ.	სანირაკულებელი ტუმბო WILO TOP-S-40/10 400ვ.	სანირაკულებელი ტუმბო WILO TOP-S-30/10 230ვ.	სანირაკულებელი ტუმბო ბოილერის WILO TOP-Z-40/7 230ვ.	ტენიანობის რეგულატორი 230ვ.	

თანამდებობა	ფარი	ხელმოწერა	თარიღი	ქ. ზუგდიდისის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
					მ.ჯ.	ე-14	
პრ. მთ. არქ.	ლ.მეძმარიაშვილი			-1,32; -3,00 ნიშნული. თბოკუნძტი ელ. გამანაწილებელი ფარი 1B/G/MCC-2 საანგარიშო სქემა.	მასშტაბი	ასოციაცია -ატუ-	
არქიტექტ.	მ. ნათაძე						
შესასრულა	ნ. ლონდარიძე						