ელ. გამანაწილებელი ფარი - 1F/G/DB-4	
ზომა	36 მოდულზე
მონტაჟის ტიპი	გარე მონტაჟი. დასაკიდი
დაცვის კლასი	IP40
დადგმული სიმძლავრე Pდ	5,0
საანგარიშო სიმძლავრე Pს	5,0
საანგარიშო დენი Iს	8,5
სიმძლ/ კოეფიციენტი cosφ	0,9
სისტემა	3N+PE, AC50Hz, 230/400V, TN-S

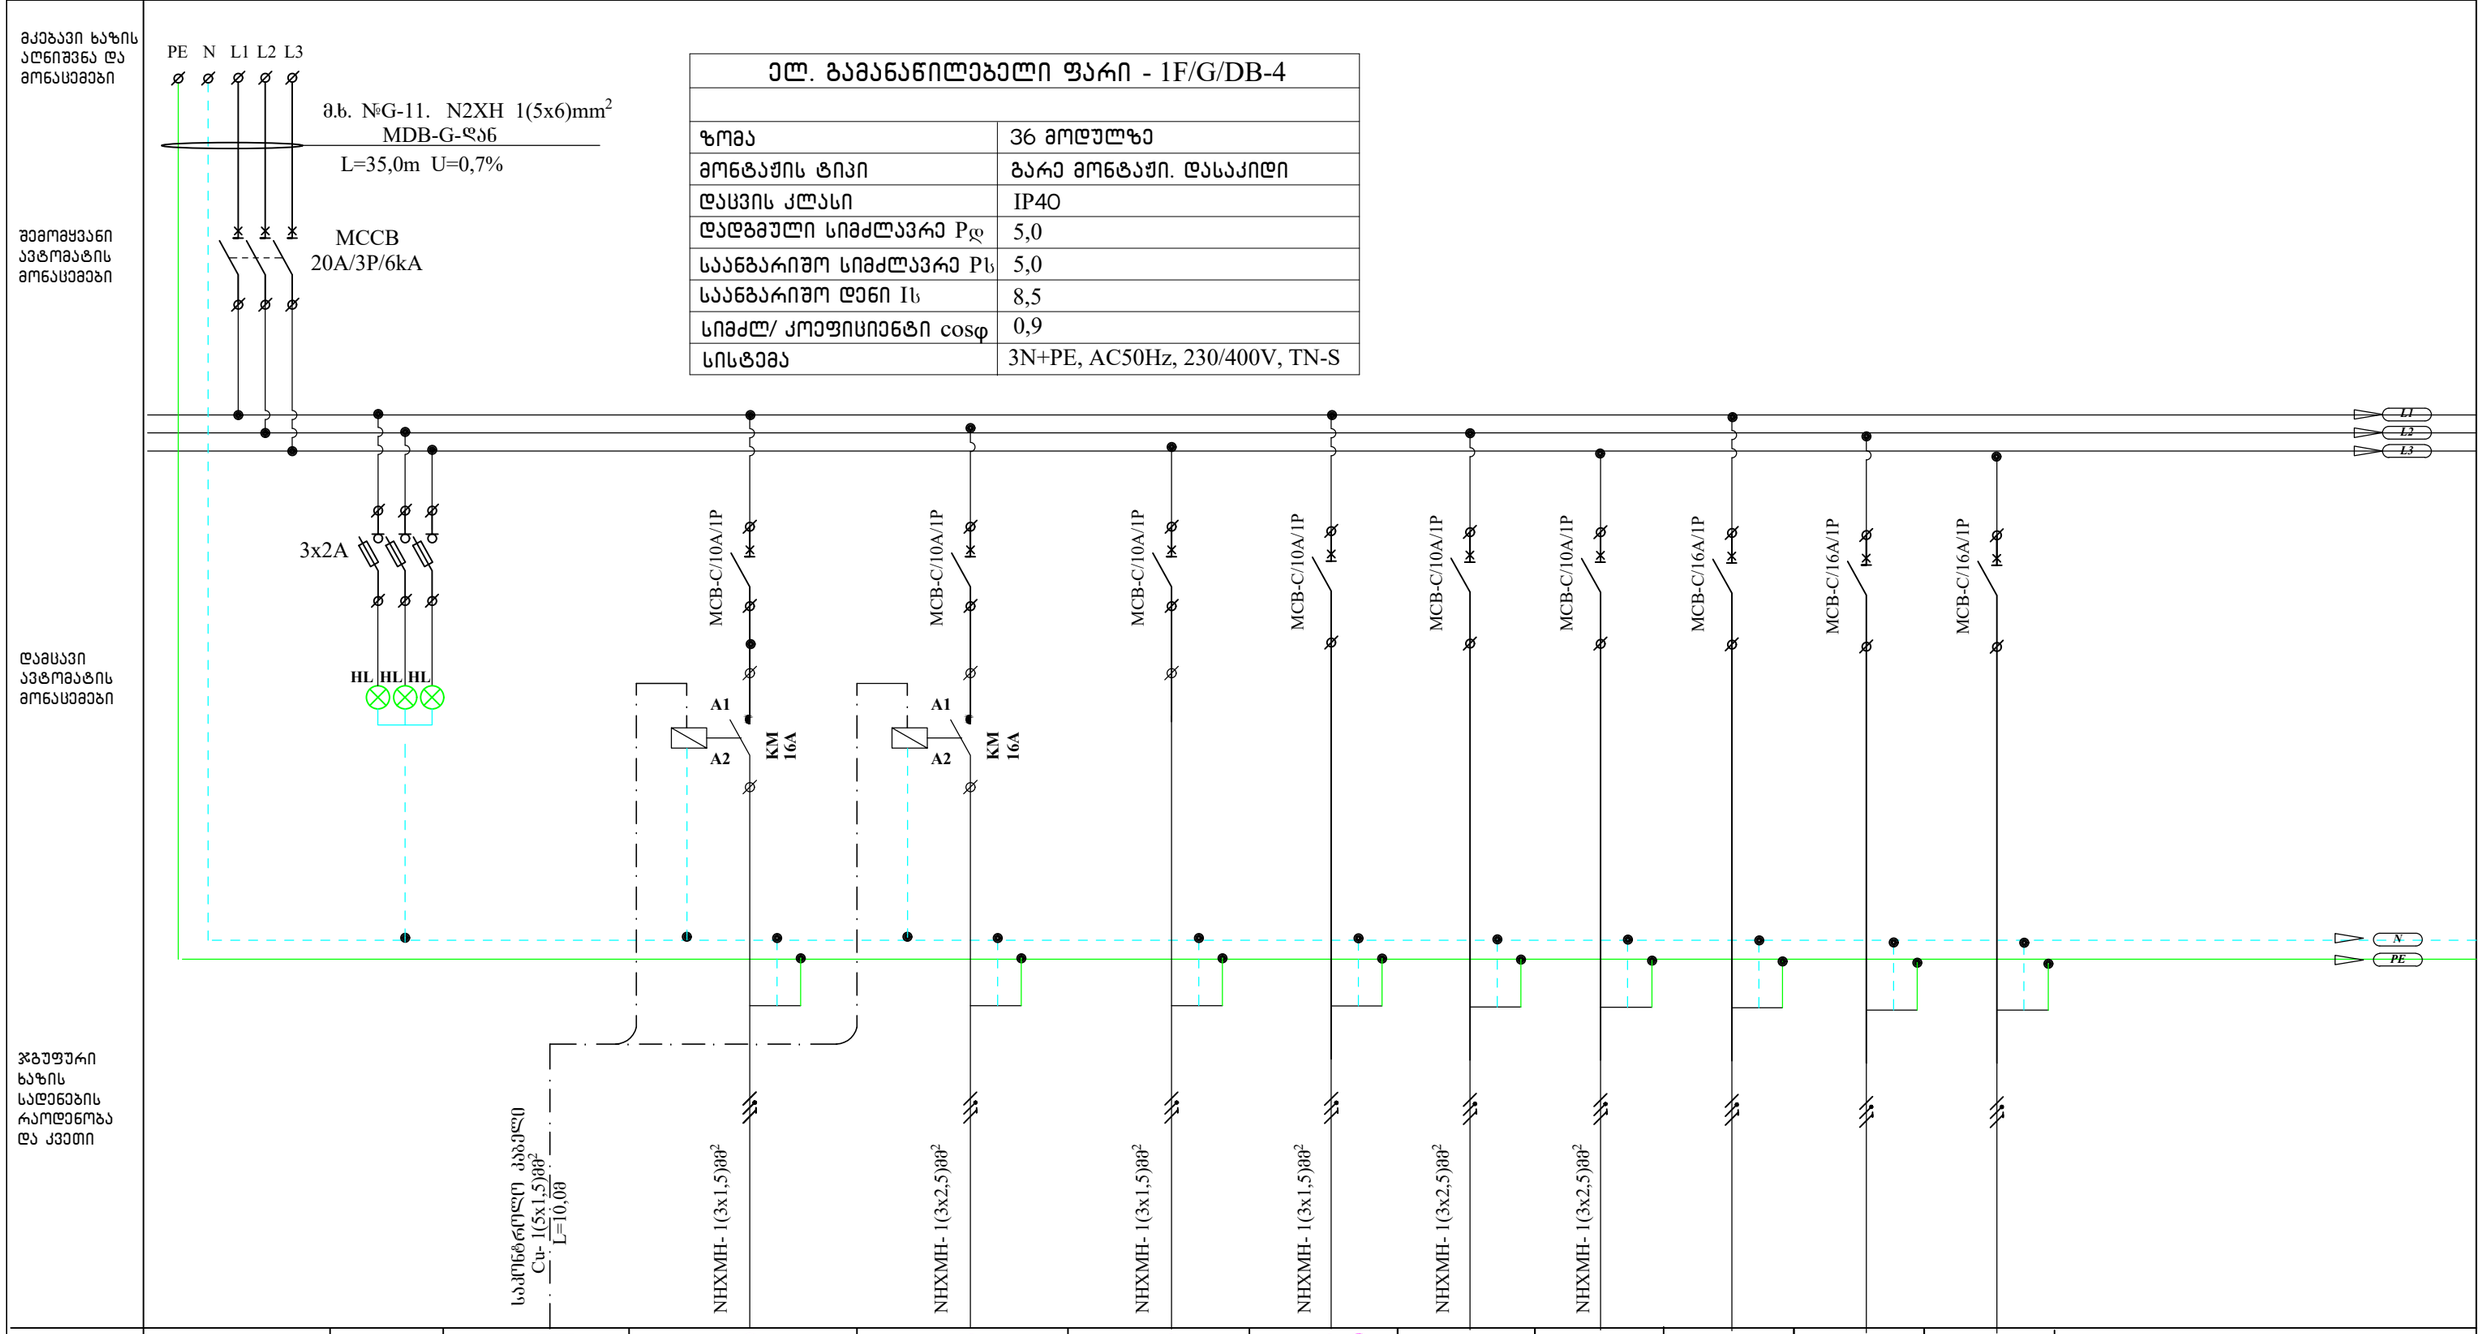

პირობითი/აღნ.													
№№№	QF1			QF2	QF3	QF4	QF5	QF6	QF9	QF10	QF11	QF12	
ჯგუფის №				1F/G/DB-4/L1	1F/G/DB-4/L2	1F/G/DB-4/L3	1F/G/DB-4/L4	1F/G/DB-4/L5	1F/G/DB-4/L6				
სიმძლავრე(kW)				0,12	0,1	0,5		0,2	0,2				
ძაბვა (V)	400			230	230	230	230	230	230	230	230	230	
დენი (A)													
დანიშნულება	შემყვანი ა/ამომრთველი	ფაზების ინდიკაცია	განათების მართვის პულტი ნიშნ.+0,8 სთ. 21. მორიგე კარისკაცი	განათება. ჭერის სანათი - დერეფანი სთ. 39, 35 ღერძები ,,12-13; ე-ლ,,	განათება. კიბის უჯრედი -34 ღერძები ,,13-15; ლ-მ,,	განათება. ჭერის სანათი - სათავსო 21, 22, 23, 24, 25, 26	განათება. ჭერის სანათი - გვერდითი შემოსასვლელი, ტამბური	განათება. ჭერის სანათი. სათავსო 14	განათება. ჭერის სანათი. სათავსო 14	სათადარიგო	სათადარიგო	სათადარიგო	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი	ქ. გუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრი	სტადია	ფურც.	ფურცლები
					მ.პ.	ე-19/1	
პრ. მი. არქ.	ლ.მეძმარიაშვილი						
არქიტექტ.	მ. ნათაძე			0,00; +0,80 ნიშნული ელ. გამანაწილებელი ფარი 1F/G/DB-4 საანგარიშო სქემა. დასაწყისი	მასშტაბი	ასოციაცია -ატუ-	
შეასრულა	ნ. ლონდარიძე						