+4,88; +6,00 ნიშნული

| ელ. გამანაწილებელი ფარი - 3F/ELP-1 | |
|---|---|
| | |
| ზომა | 6 მოდულიანი |
| მონტაჟის ტიპი | გარე მონტაჟი. დასაკიდი |
| დაცვის კლასი | IP40 |
| დადგმული სიმძლავრე Pდ | 0,11 |
| საანგარიშო სიმძლავრე Pს | 0,11 |
| საანგარიშო დენი Iს | 1,0 |
| სიმძლ/ კოეფიციენტი cosφ | 0,9 |
| სისტემა | 230V, TN-S |

+4,88; +6,00 ნიშნული

| ელ. გამანაწილებელი ფარი - 3F/ELP-2 | |
|---|---|
| | |
| ზომა | 6 მოდულიანი |
| მონტაჟის ტიპი | გარე მონტაჟი. დასაკიდი |
| დაცვის კლასი | IP40 |
| დადგმული სიმძლავრე Pდ | 0,21 |
| საანგარიშო სიმძლავრე Pს | 0,21 |
| საანგარიშო დენი Iს | 1,0 |
| სიმძლ/ კოეფიციენტი cosφ | 0,9 |
| სისტემა | 230V, TN-S |

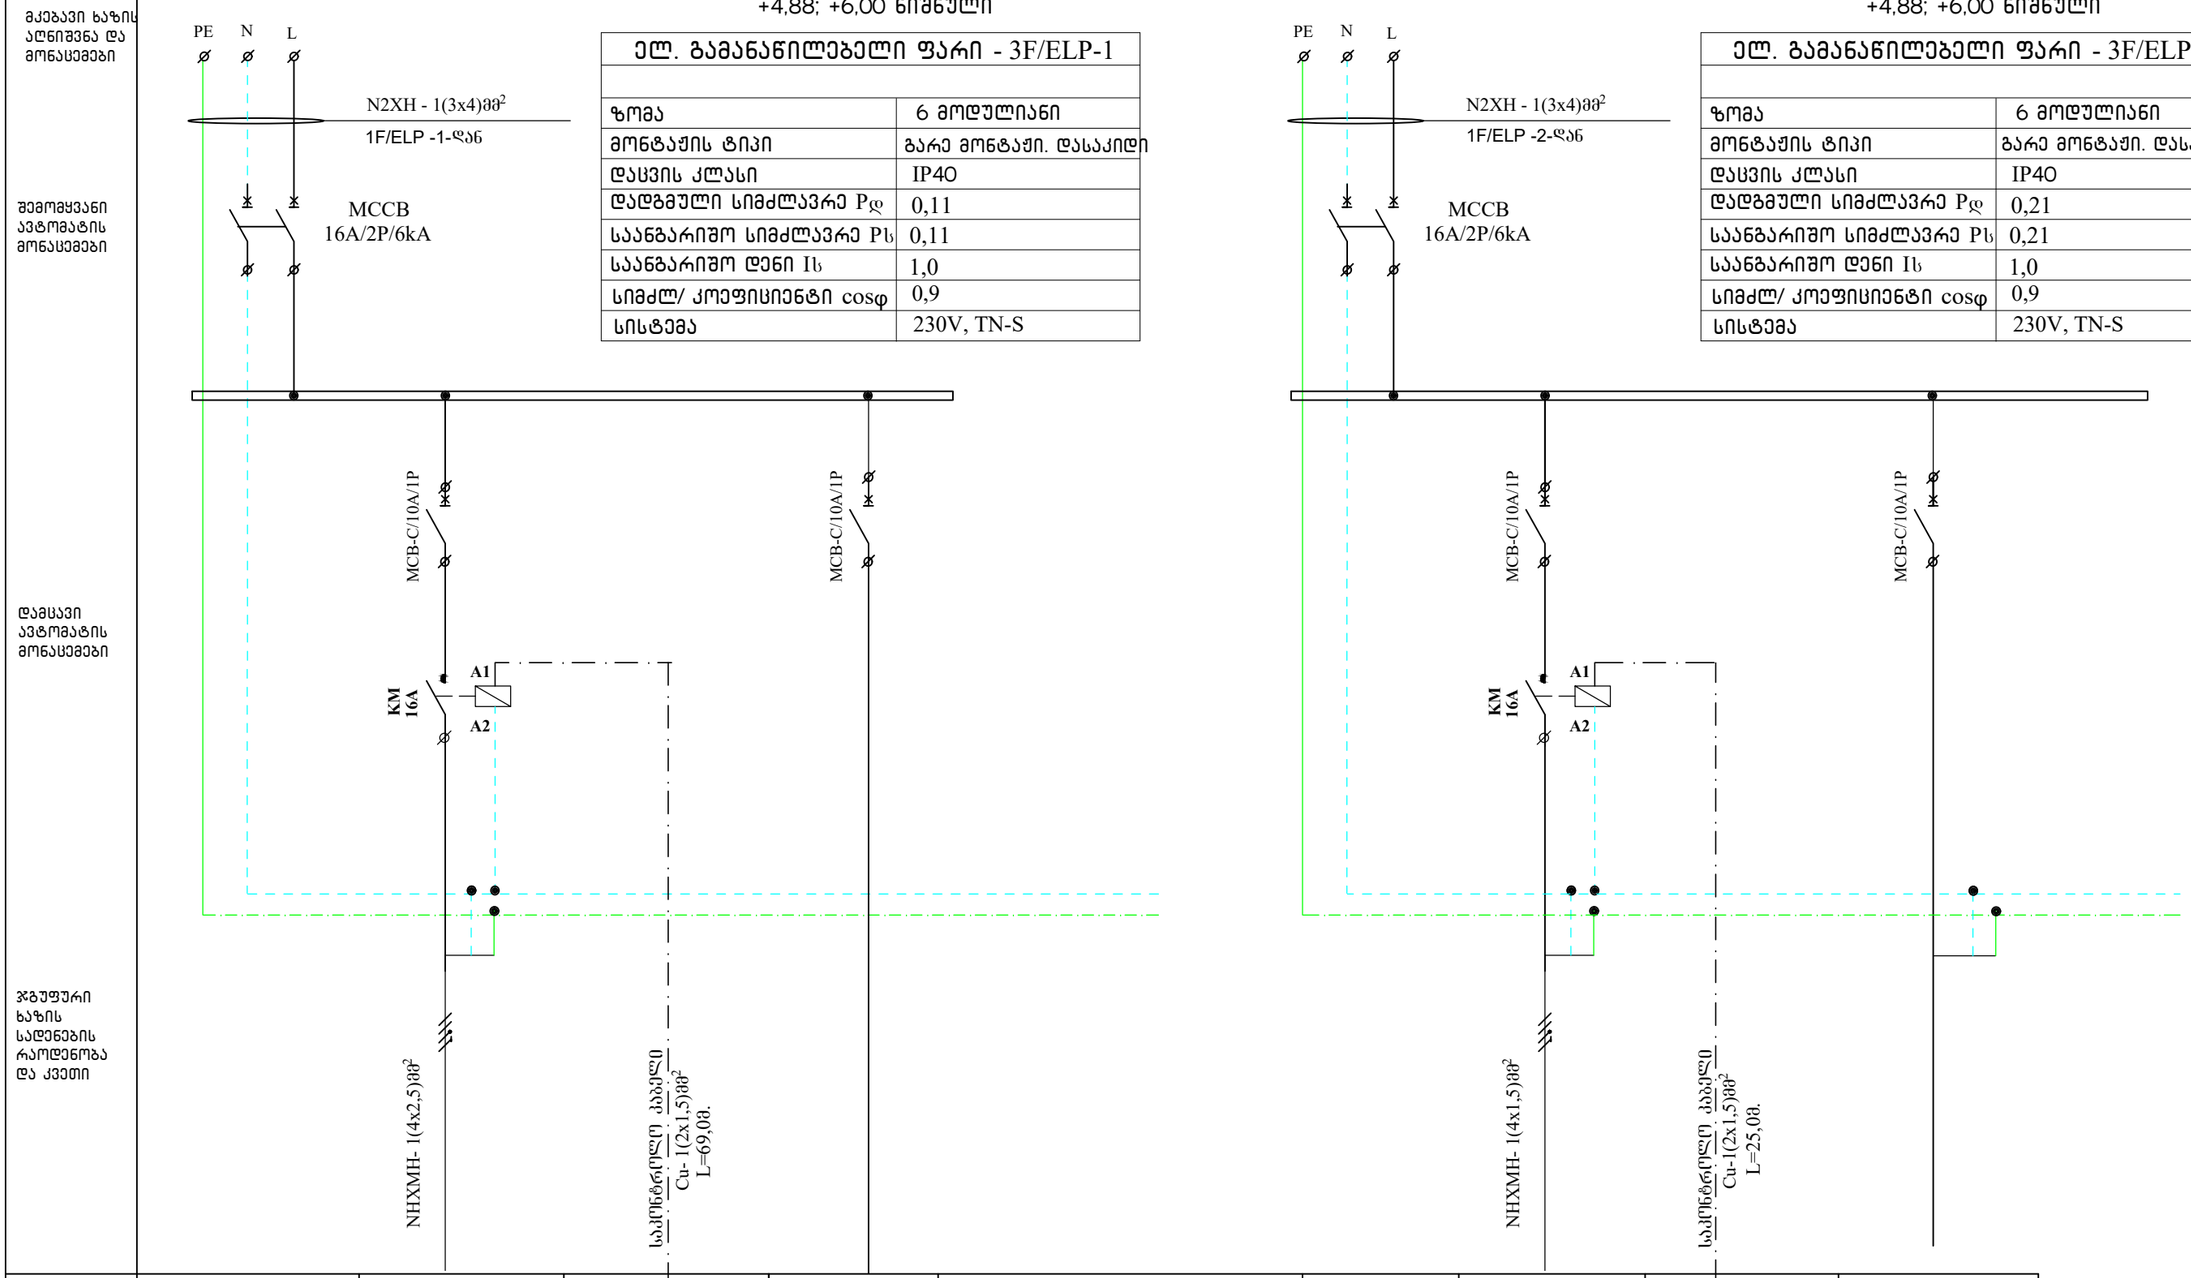


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| პირობითი/აღნ. | | E | | EXIT | | | E | | EXIT |
| №№№ | QF1 | QF2 | QF3 | QF4 | | QF1 | QF2 | | QF4 |
| ჯგუფის № | | 3F/ELP-1/L1 | | 3F/ELP-1/L2 | | | 3F/ELP-2/L1 | | 2F/ELP-1/L2 |
| სიმძლავრე(kW) | | 0,1 | | | | | 0,2 | | 0,11 |
| ძაბვა (V) | 230 | 230 | | 230 | | 230 | 230 | | 230 |
| დენი (A) | | | | | | | | | |
| დანიშნულება | შემყვანი ა/ამომრთველი | ავარიული განათება. ჭერი -პლაფონი სათავსო 10 ღერძები ,,4–8; ბ–ე" | განათების მართვის კულტი ნიშნ.+0,8 სათ. 21. მორიგე კარისკაცი | ავარიული სანათი ,, EXIT " | | შემყვანი ა/ამომრთველი | ავარიული განათება. ჭერი -პლაფონი სათავსო 10; 9 ღერძები ,,8–13; ბ–ე" | განათების მართვის კულტი ნიშნ.+0,8 სათ. 21. მორიგე კარისკაცი | ავარიული სანათი ,, EXIT " |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მანამლებია | გვარი | ხელმოწერა | თარიღი | ქ. გუგდიდის შალვა ღადიანის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრი | სტადია | ფურც. | ფურცლები |
| | | | | | მ.პ. | ე-38 | |
| არ. მთ. არქ. | ლ.მეიმარიაშვილი | | | +4,88; +6,00 ნიშნული ელ. გამანაწილებელი ფარი 3F/ELP-1; 3F/ELP-2. საანგარიშო სქემა. | მასშტაბი | ასოციაცია -ატუ- | |
| არქიტექტ. | მ. ნათაძე | | | | | | |
| შეასრულა | ნ. ლონდარიძე | | | | | | |