ელ. გამანაწილებელი ფარი - 1B/G/DB-5	
ზომა	16 მოდულზე
მონტაჟის ტიპი	გარე მონტაჟი. დასაკიდი
დაცვის კლასი	IP44
დადგმული სიმძლავრე $P_დ$	6,0კვტ
საანგარიშო სიმძლავრე $P_ს$	5,0კვტ
საანგარიშო დენი $I_ს$	8,5ა
სიმძლ/ კოეფიციენტი cosφ	0,8
სისტემა	3N+PE, AC50Hz, 230/400V, TN-S

ელ. გამანაწილებელი ფარი - 1B/G/DB-6	
ზომა	16 მოდულზე
მონტაჟის ტიპი	გარე მონტაჟი. დასაკიდი
დაცვის კლასი	IP40
დადგმული სიმძლავრე $P_დ$	6,5კვტ
საანგარიშო სიმძლავრე $P_ს$	4,8კვტ
საანგარიშო დენი $I_ს$	8,0ა
სიმძლ/ კოეფიციენტი cosφ	0,8
სისტემა	3N+PE, AC50Hz, 230/400V, TN-S

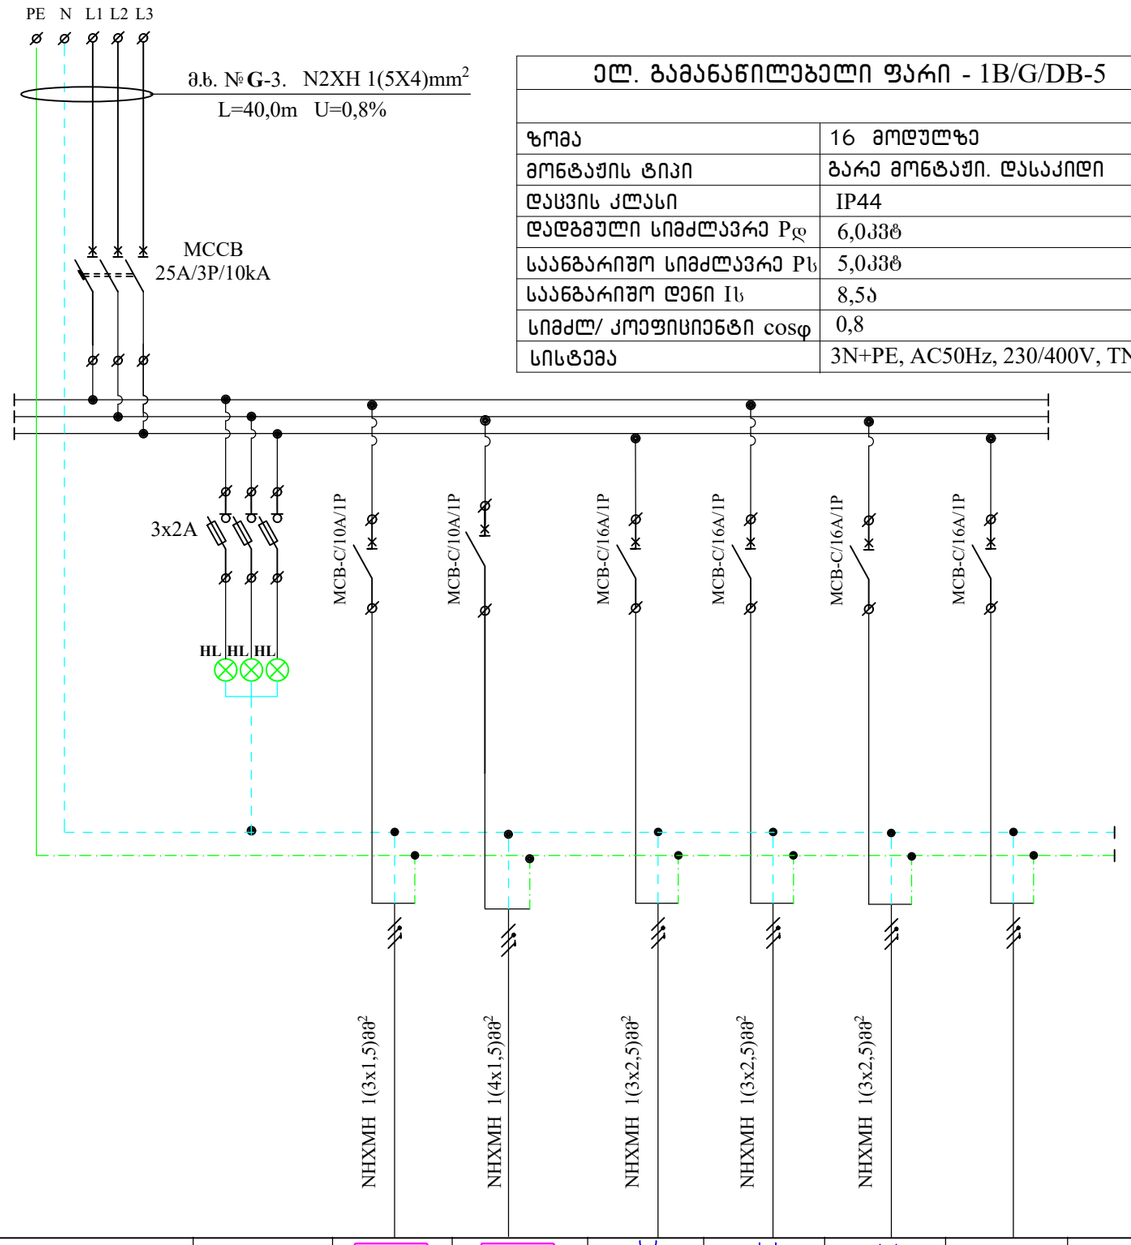

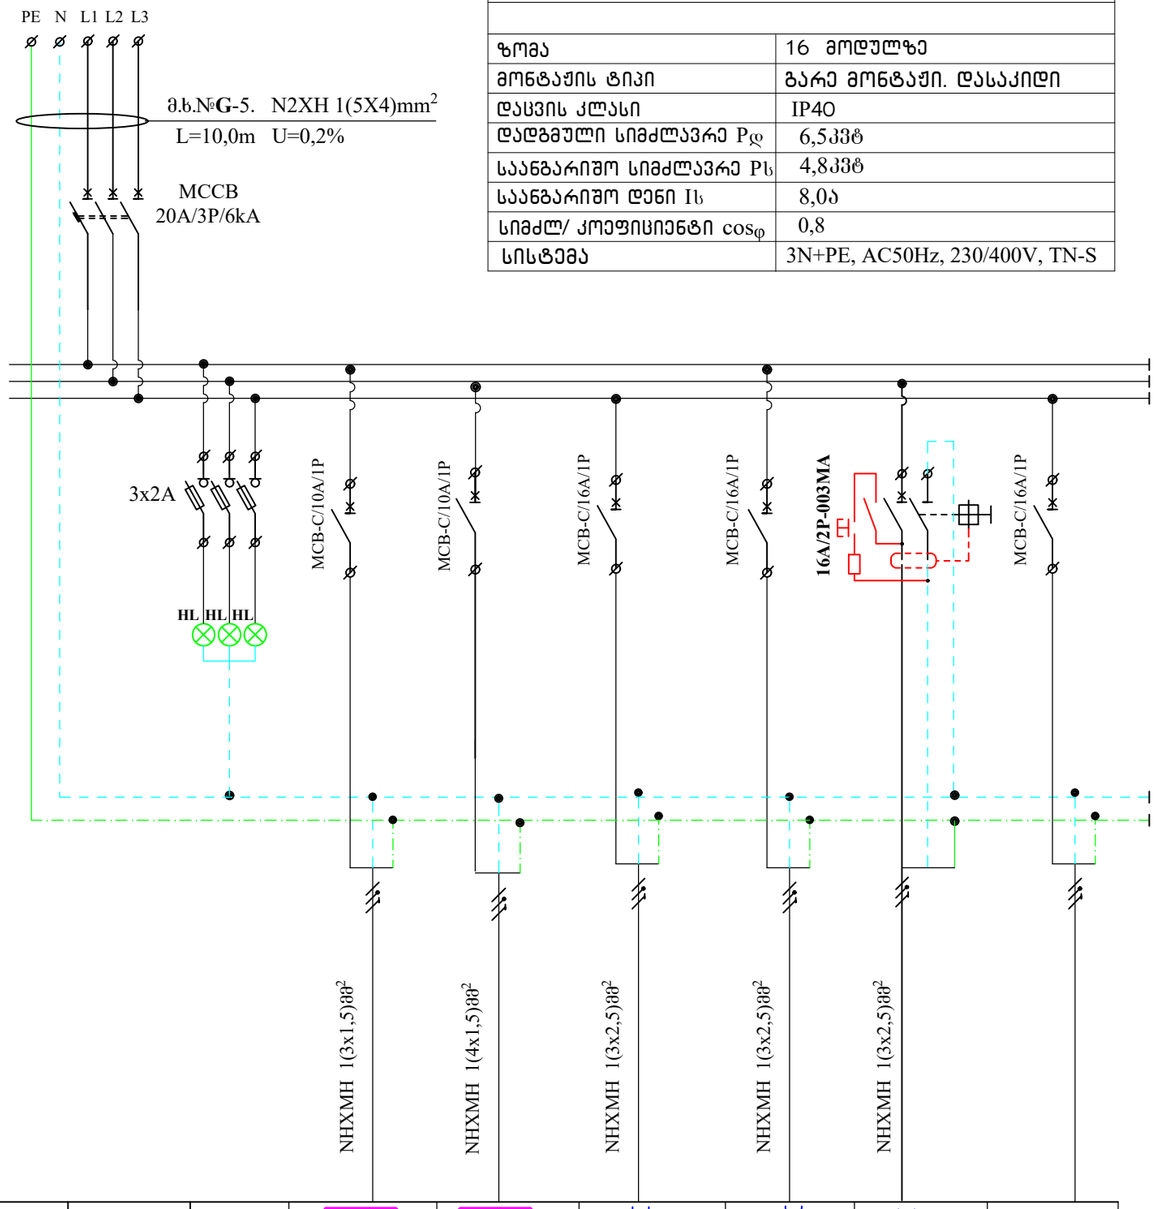

პირობითი/აღნ.																	
№№№	QF1		QF2	QF3	QF4	QF5	QF6	QF7		QF1		QF2	QF3	QF4	QF5	QF6	QF7
ჯგუფის №			1B/G/DB-5/L1	1B/G/DB-5/L2	1B/G/DB-5/S1	1B/G/DB-5/S2	1B/G/DB-5/S3					1B/G/DB-6/L1	1B/G/DB-6/L2	1B/G/DB-6/S1	1B/G/DB-6/S2	1B/G/DB-6/S3	
სიმძლავრე(kW)			0,3	0,16	2,0	2,0	1,5					0,26	0,18	2,0	2,0	2,0	
ძაბვა (V)	400		230	230	230	230	230	230		400		230	230	230	230	230	230
დენი (A)																	
დანიშნულება	შემყვანი ა/ამომრთველი	ფაზების იდენტიფიკაცია	განათება სათ. 14,15,16 ნიშნ.-3,00	განათება დერეფანი ნიშნ.-3,00 კ/უჯრედი -30	საშტეფსელო როზეტები დერეფანი ღერძ.,მ-რ,4-5 ნიშნ.-3,00	საშტეფსელო როზეტები სათავსო 14,15 ნიშნ.-3,0	საშტეფსელო როზეტები სათავსო 16 ნიშნ.-3,0	სათადარიგო		შემყვანი ა/ამომრთველი	ფაზების იდენტიფიკაცია	განათება სათავსო 9,10, 11,12. ნიშნ.-3,0	განათება დერეფანი კიბის უჯრედი ღერძ.,მ-რ,12-13 ნიშნ.-3,00	საშტეფსელო როზეტები დერეფანი ღერძ.,მ-რ,12-13 ნიშნ.-3,00	საშტეფსელო როზეტები სათავსო 9,10.11 ნიშნ.-3,0	საშტეფსელო როზეტები სათავსო 12. ნიშნ.-3,0	სათადარიგო

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი	ქ. გუგდიდისის შალვა ღადიანის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრი
პრ. მთ. არქ.	ლ.მელქმარიაშვილი			
არქიტექტ.	მ. ნათაძე			-1,32; -3,00 ნიშნული. ელ. გამანაწილებელი ფარი №1B/G/DB-5; №1B/G/DB-6. საანგარიშო სქემები.
შეასრულა	ნ. ლონდარიძე			

სტადია	ფურც.	ფურცლები
მ.პ.	ე-7	
მასშტაბი	ასოციაცია -ატშ-	