

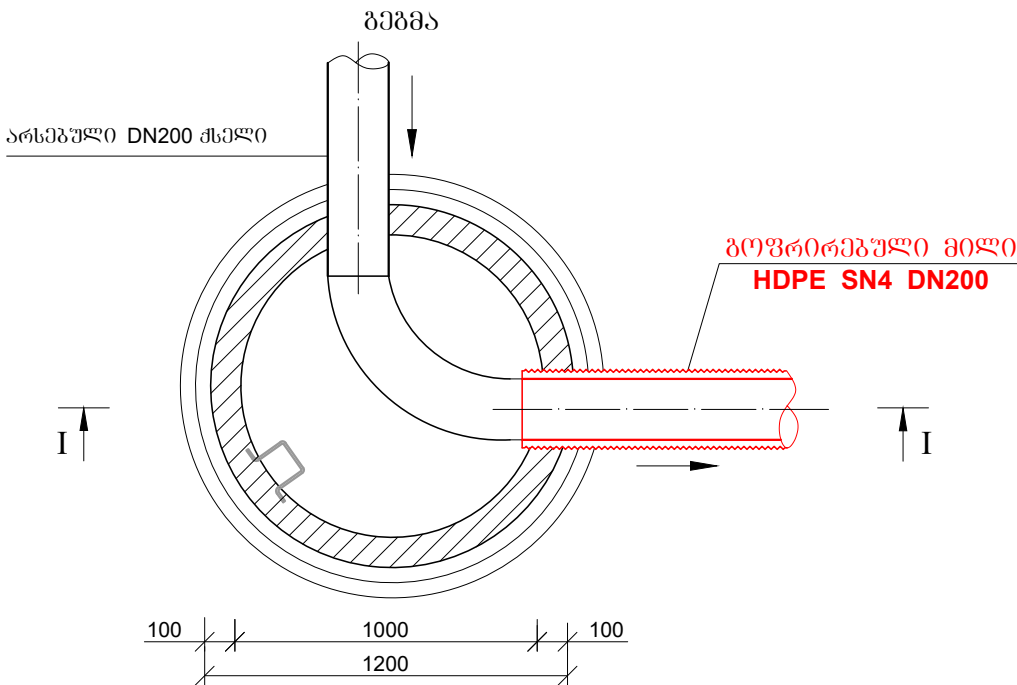


მონჰევის საროქეპო ჭა №9

ჰროლი I-I

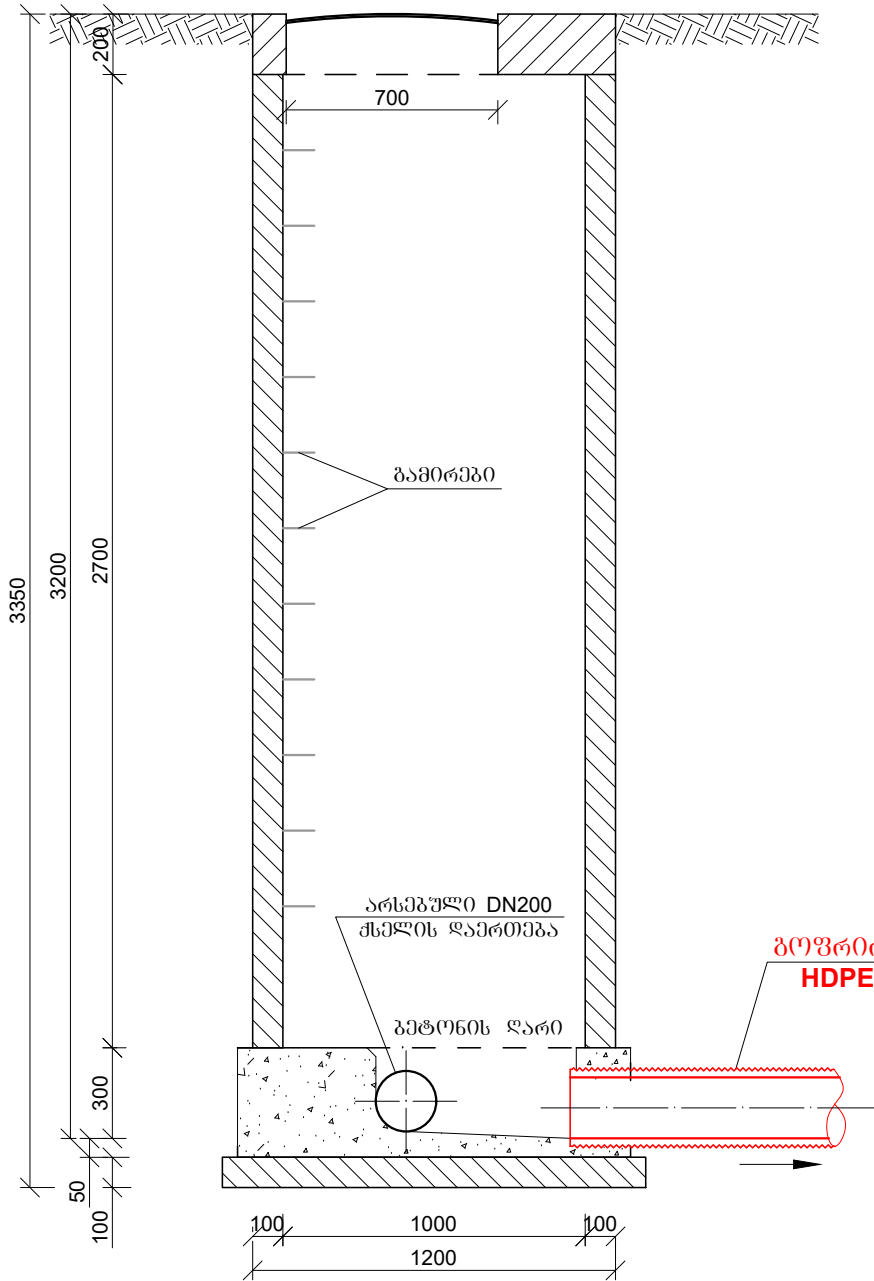

კანალიზაციის ჭის გივიური კანექები

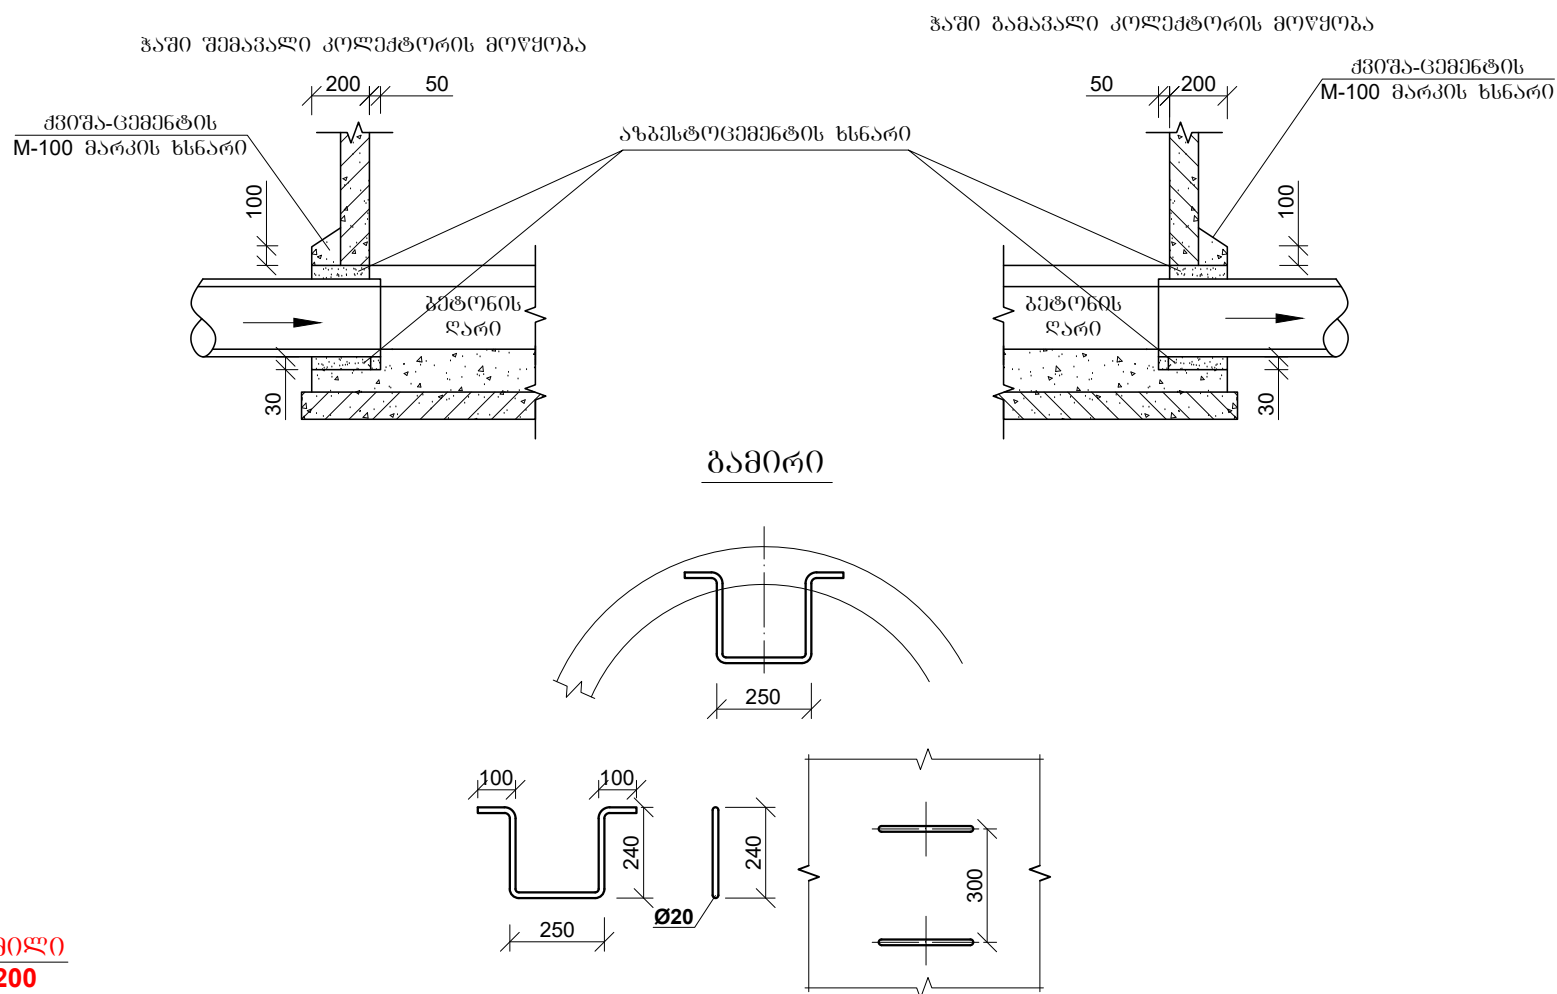

შენიშვნები

- სამშენებლო სამუშაოების წარმოების დროს დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები.
- ჭის ქვაბული გამაგრებული იქნას დამცავი ინჰენტიარული ღარებით.
- ჭების ჰიდროიზოლაცია განხორციელდეს ცხელი ბითუმიტ არა უმცირესი 2 უენისა საერთო სისქიტ 4-5 მმ-ი. ბითუმიტ დაფარვამდე ჭის ზედაპირის დამუშავება (დაბრუნტვა) მოხდეს პენზინში გახსნილი ბითუმიტ.

შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"					
ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების დეპარტამენტი					
თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, №33					
თანადგეგოვა	გვარი	სელფონერა	კანეტიის გზაგაყუნილზე, ტრიალეტიის და ელდარის ქუჩებს შორის ამორტიზებული კანალიზაციის კოლექტორის რეკონსტრუქცია- გოქეკეეი III		
საროქეპოს უფრ	მნაცვლიშვილი		მოხვევის საროქეპო ჭა №9 კანალიზაციის ჭების ტიპიური კვანექები.		
შეასრულა	ბ. ტატიშვილი				
შეამოწმა	ნ. თეიერაქი				
				მასშტაბი	თარიღი
				1:25	2018 მარტი
				სტადია	ფურცელი
				გ.ვ.	კ-14
					ფურცლები
					689