
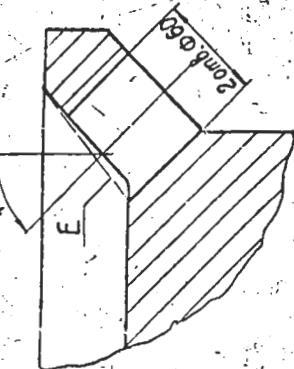


Б-б повернуто  
М 1.2

1

Φ770-1

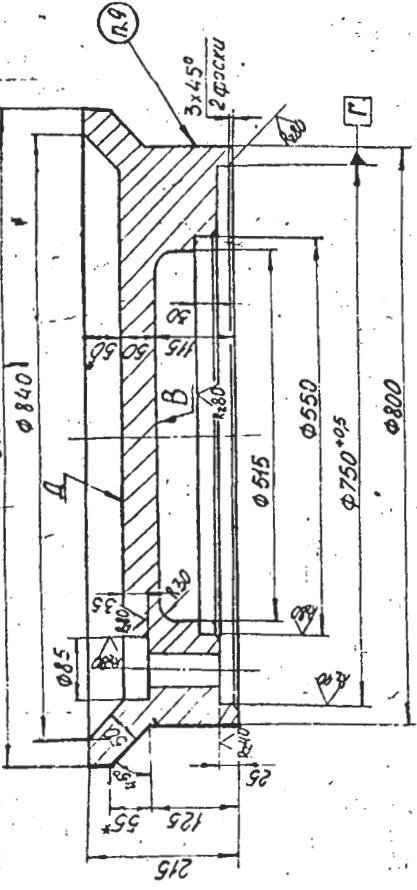

A-A

0 1. Качество небородавковаемых подвергается  
должно соответствовать группе 4 ТИ 25/10. 00067.  
① Чистота небородавкованием подвергается  
② чистота небородавкованием подвергается

0 2. Допускается отложение размазеров отмыки  
на плакате точности, ГОСТ 2009-55.

0 3. Неизгасающее пылевое разрушение 10..20 мк.

4. На поверхности и допускается отмыки  
привыкней выстает винт от верхнего торца ②


5. Неизгасающее предваряное отмычечное разре-  
ров обрабатываемых подвергается антифризом -  
по АГ-1 флюор-песчаный - остаточный - по С.Ч.

6. Поверхность в предвертии, на соплите, прилегаю-  
щему обработаному не должна.

7. Под наполнение отверстия допускается  
внаполнить нестандартные приемы! по комитету 5

8. \* размеры для спиралей

0 3. Маркирование номер зерза, обозначение:  
0 4. Остальное. 17-й. ОСТ 24.920.01.91

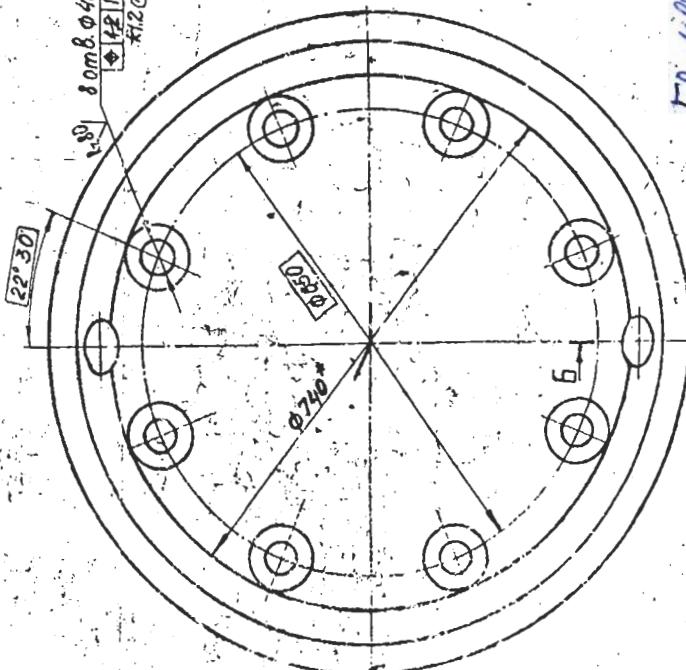

1

17. 10. 09. 4 rectif.