

პროექტის შემადგენლობა

რ/ნ	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ფურცელი
1	2	3
1	საერთო ნაწილი	ბ-1
2	ბეგმა -3.00 ნიშნულის	ბ-2
3	ბეგმა +0.00 ნიშნულის	ბ-3
4	ბეგმა +3.50 ნიშნულის	ბ-4

ბანმარტებიოი ბარათი

შენობისთვის პროექტით გათვალისწინებულია ხმოვანი შეტყობინების მოწყობა.

ბახმოვანება ითვალისწინებს შენობაში მყოფი ადამიანების ღროულ ინფორმირებას საბანგებო სიტუაციების შემთხვევაში და მათ დაგებშილ ევაკუირებას.

ობიექტში გათვალისწინებულია სახანძრო შეტყობინების მართვის კულტის მონტაჟი რეცეფშენში, სადაც გათვალისჭინებულ უნდა იქნას ორი ელექტრო როზეტი 220V-იანი.

კულტის მონტაჟის ადგილი დასუსტდეს დამკვეთთან მონტაჟის ღროს.

კულტისის ელექტრული კვება ხორციელდება 220 ვოლტი კაგვიოი

სახანძრო შეტყობინების საკაგელო ჟელი უნდა იყოს აგებული 2X1.5 ტევ, კაგელიო.კაგელი გაყვანილ იქნეს შეკიდულ ჟერში.




ხმოვანი შეტყობინება ხორციელდება ჟერში დამონტაჟებული ხანძარგამძლე ღინამიკების საშუალებით. ღინამიკები უნდა დამონტაჟდეს კედლებზე იატაკის ღონიდან 2,5მ-2,7მ სიმაღლეზე.

პროექტი შესრულებულია მოქმედი ნორმებისა და წესების თანახმად

ელ.მოწყობილობის ყველა არადენგამტარი ლითონის ნაწილები, როგეოც იზოლაციის დაზიანების შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდნენ კაგვის ჟვეშ, უნდა დამიწდეს. დამიწების გამტარად გამოყენებულ იქნას სპეციალურად ამ მიზნისთვის გათვალისწინებული საღენი

ან კაგელი.

სპეციფიკაცია

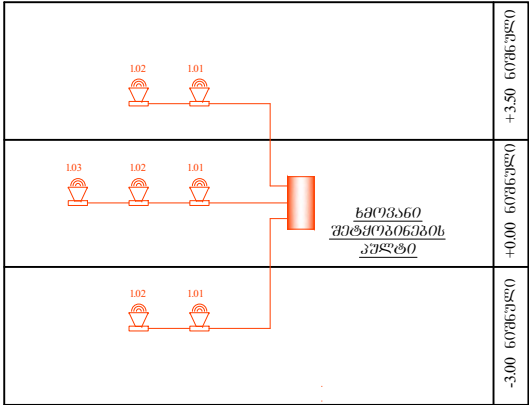
№	კირობიოი აღნიშვნა	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ბანზ. ერთ.	რაოდ-გა
1	2	3	4	5
1		ხმოვანი შეტყობინების კულტი	კომპ.	1
2		გამაძლიერებელი (AUDAC PMQ240)	ც	1
3		ზონალური მიკროფონი (APM 116 MK2)	"	1
4		ცივრული მატრიცა ავარიული გამოქახების მოღულიო (AUDAC R2)	"	1
5		კედლის ხმამაღლამოლაპარაკე ღინამიკი ხანძარგამძლე (RCF DM41/DU100X)	"	9
6		კაგელი ტევ.2X1.5 ხანძარგამძლე (LIHCH FE180)	მ	1200.0
7		სამაბრი მასალები და აქსესუარები	კომპ.	1



შენიშვნა:
1.საპროექტო კაგელების საერთო სიგრძეს დამატებული აქვს 10%-ი.
2.შერჩეული აპარატურა შესაძლებელია შეცვლილ იქნას დამკვეთის მიერ.

საგარაულო აპარატურა

გამაძლიერებელი- (AUDAC PMQ240)
ზონალური მიკროფონი- (APM 116 MK2)
ცივრული მატრიცა ავარიული გამოქახების მოღულიო- (AUDAC R2)
კედლის ხმამაღლამოლაპარაკე ღინამიკი- (RCF DM41/DU100X)
კაგელი ტევ.2X1.5 ხანძარგამძლე (LIHCH FE180)

სტრუქტურული სქემა



დაკვეთი:	CAD FILE	ფორმატი:	თარიღი:
	DWG	A3	
შესწორება:			
შენიშვნა:			
კირობიოი აღნიშვნები:			
მასშტაბი:			
ნახაზის დასახელება:			
საერთო ნაწილი			
ობიექტის დასახელება: სამედიცინო-სარეაბილიტაციო ცენტრი ახალციხეში			
დამკვეთი	ავაღმყოფია მომსახურე სასულიერო პირთა ობლენი (კამილიულების) შიღიადი საპარტეილოში		
ობიექტის მისამართი	ძ. ახალციხე, ქუჩა 9 აპრილი		
თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი, გვარი	
ღირეძტორი		ჴემალ ფოფხაძე	
შეასრულა		ნანა ტყეშელაშვილი	
			
სტადია	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	1:100	ბ-1	4