


ს.გ.

3 სართული

სახურება

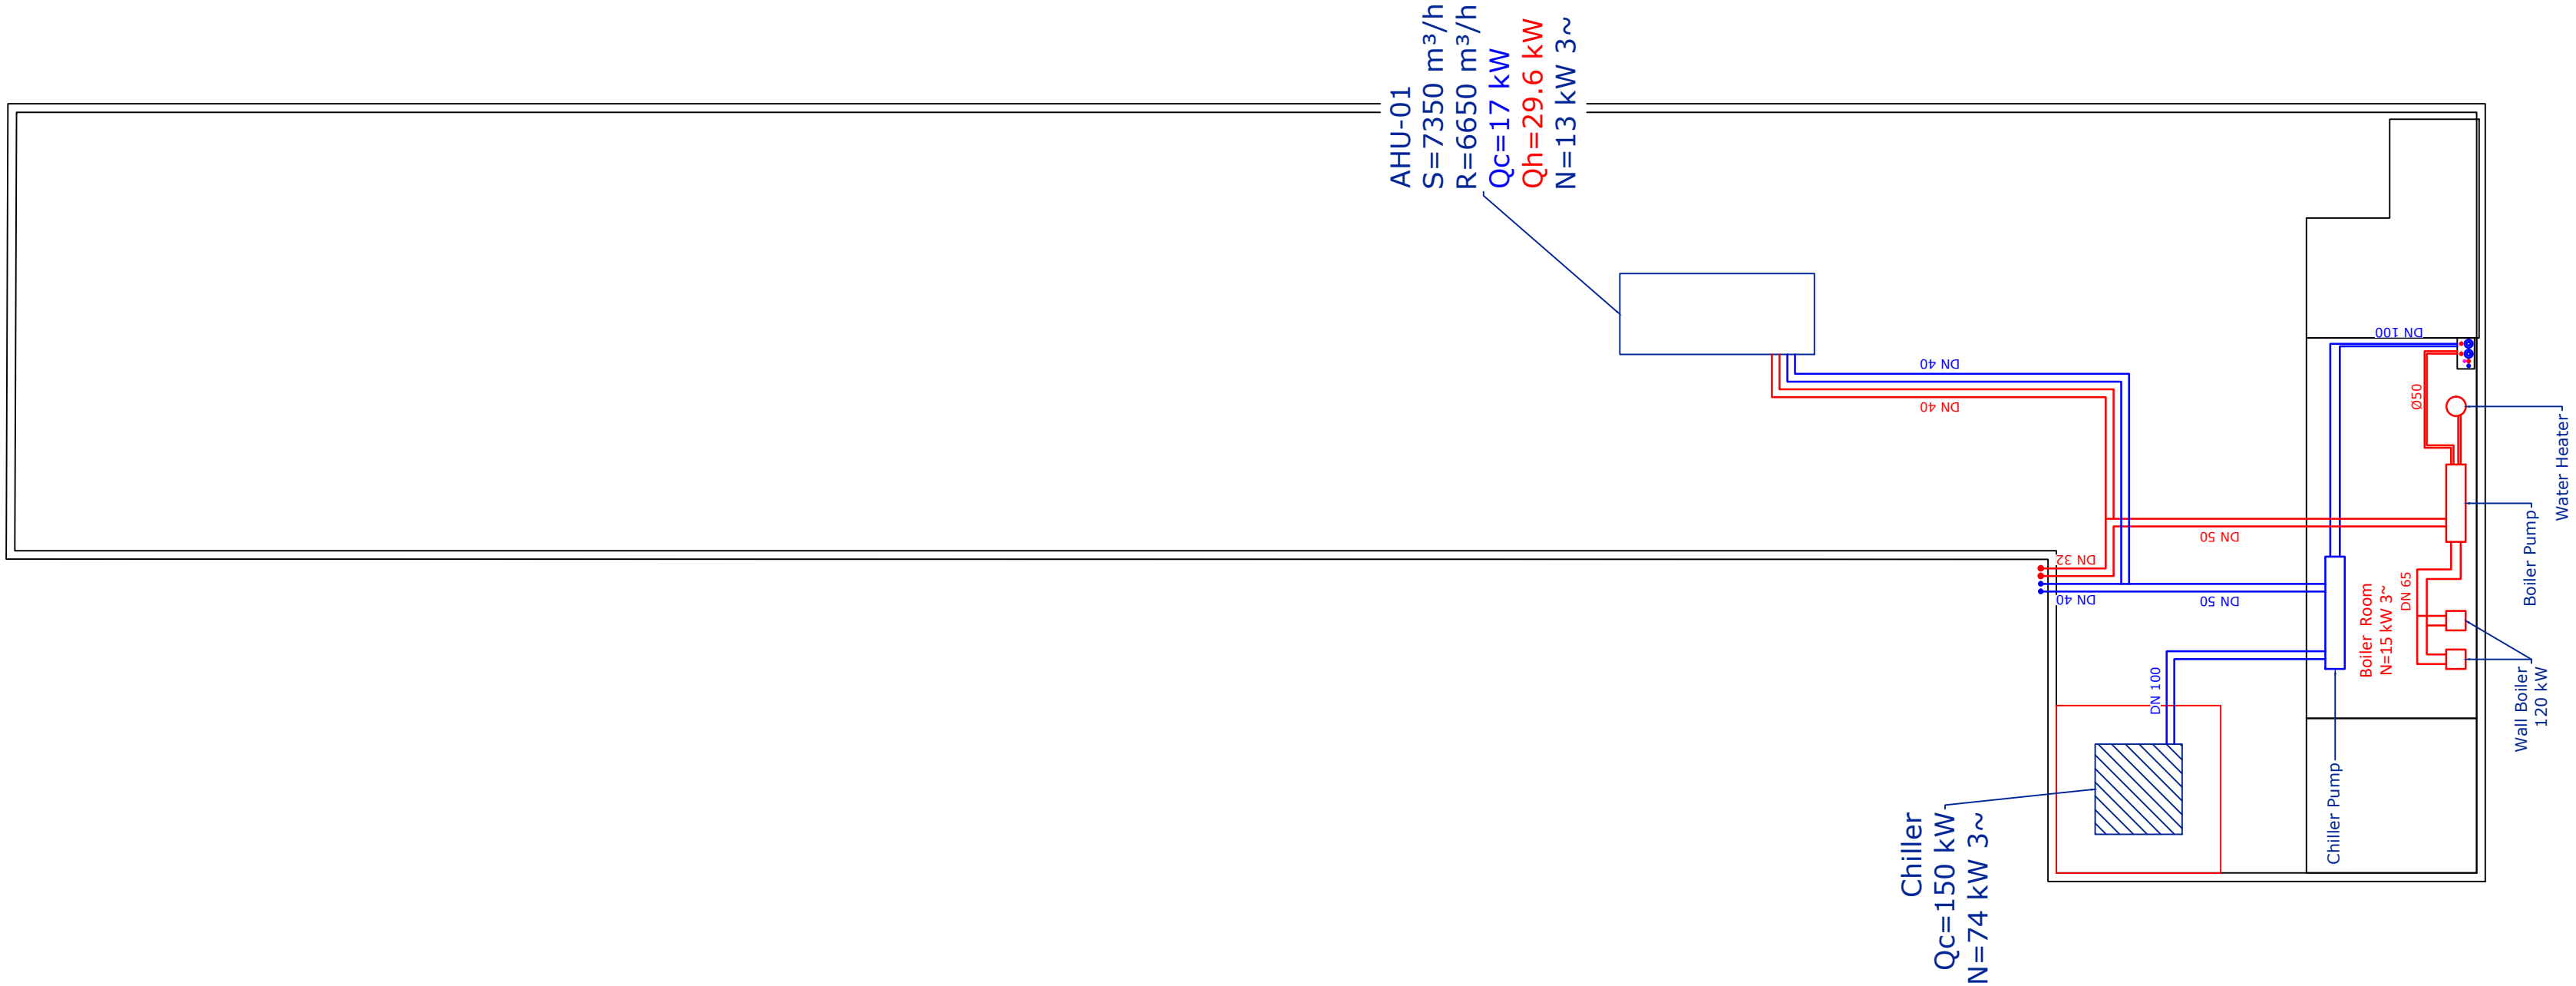

LEGEND:
შენიშვნა:

Cassette 300
Qc=2.2 kW
Qcs=1.75 kW
Qh=3.3 kW
N=50 W 1~

FCU

Heating Pipe

Cooling Pipe

Drainage Pipe

FCU

GENERAL NOTES:
შენიშვნა:

Revision
რევიზია

C		
B		
A	07/03/2024	

Project Name:
პროექტის სახელი:

diplomat jorja

Customer:
დამკვეთი:

Sps "diplomat jorja"

Executed by:
შემსრულებელი:

შპს "მონტაჟ გორჯია"
პაპაშვილის 19, თბილისი,
საქართველო

LTD "Montage Georgia"
Papashvili 19,
Tbilisi, Georgia

Mob: +995 599 393 393 E-mail: info@montage.ge

POSITION	NAME	SIGNATURE
თანამდებობა	სახელი	ხელმოწერა
DIRECTOR დირექტორი	D. Kakhiani	
CHIEF ENGINEER მთ. ინჟინერი	G. Bokeria	
DRAWN BY შესრულება	V. Tchanishvili	
CHEKED BY შეამოწმა	G. Bokeria	

DRAWING NAME:
დასახელება:

Heating & Cooling plan for 3rd Floor and roof

ბათერბა-გაბრიელის გზის 3 სართულზე და სახურავზე

STATUS
STAGE
სტადია
E

DATE	07/03/2024	SHEET	01
თარიღი	07/03/2024	ფურცელი	01

SCALE	1:150	SHEETS	01
მასშტაბი	1:150	ფურცლები	01

PAGE FORMAT	A2
ფორმატი	A2

FILE NAME
ფაილის სახელი

REVISION
რევიზია

MG-2402-HVAC-203 A

Tbilisi 2022