


ელ. მომარაგების ქსელის გეგმა

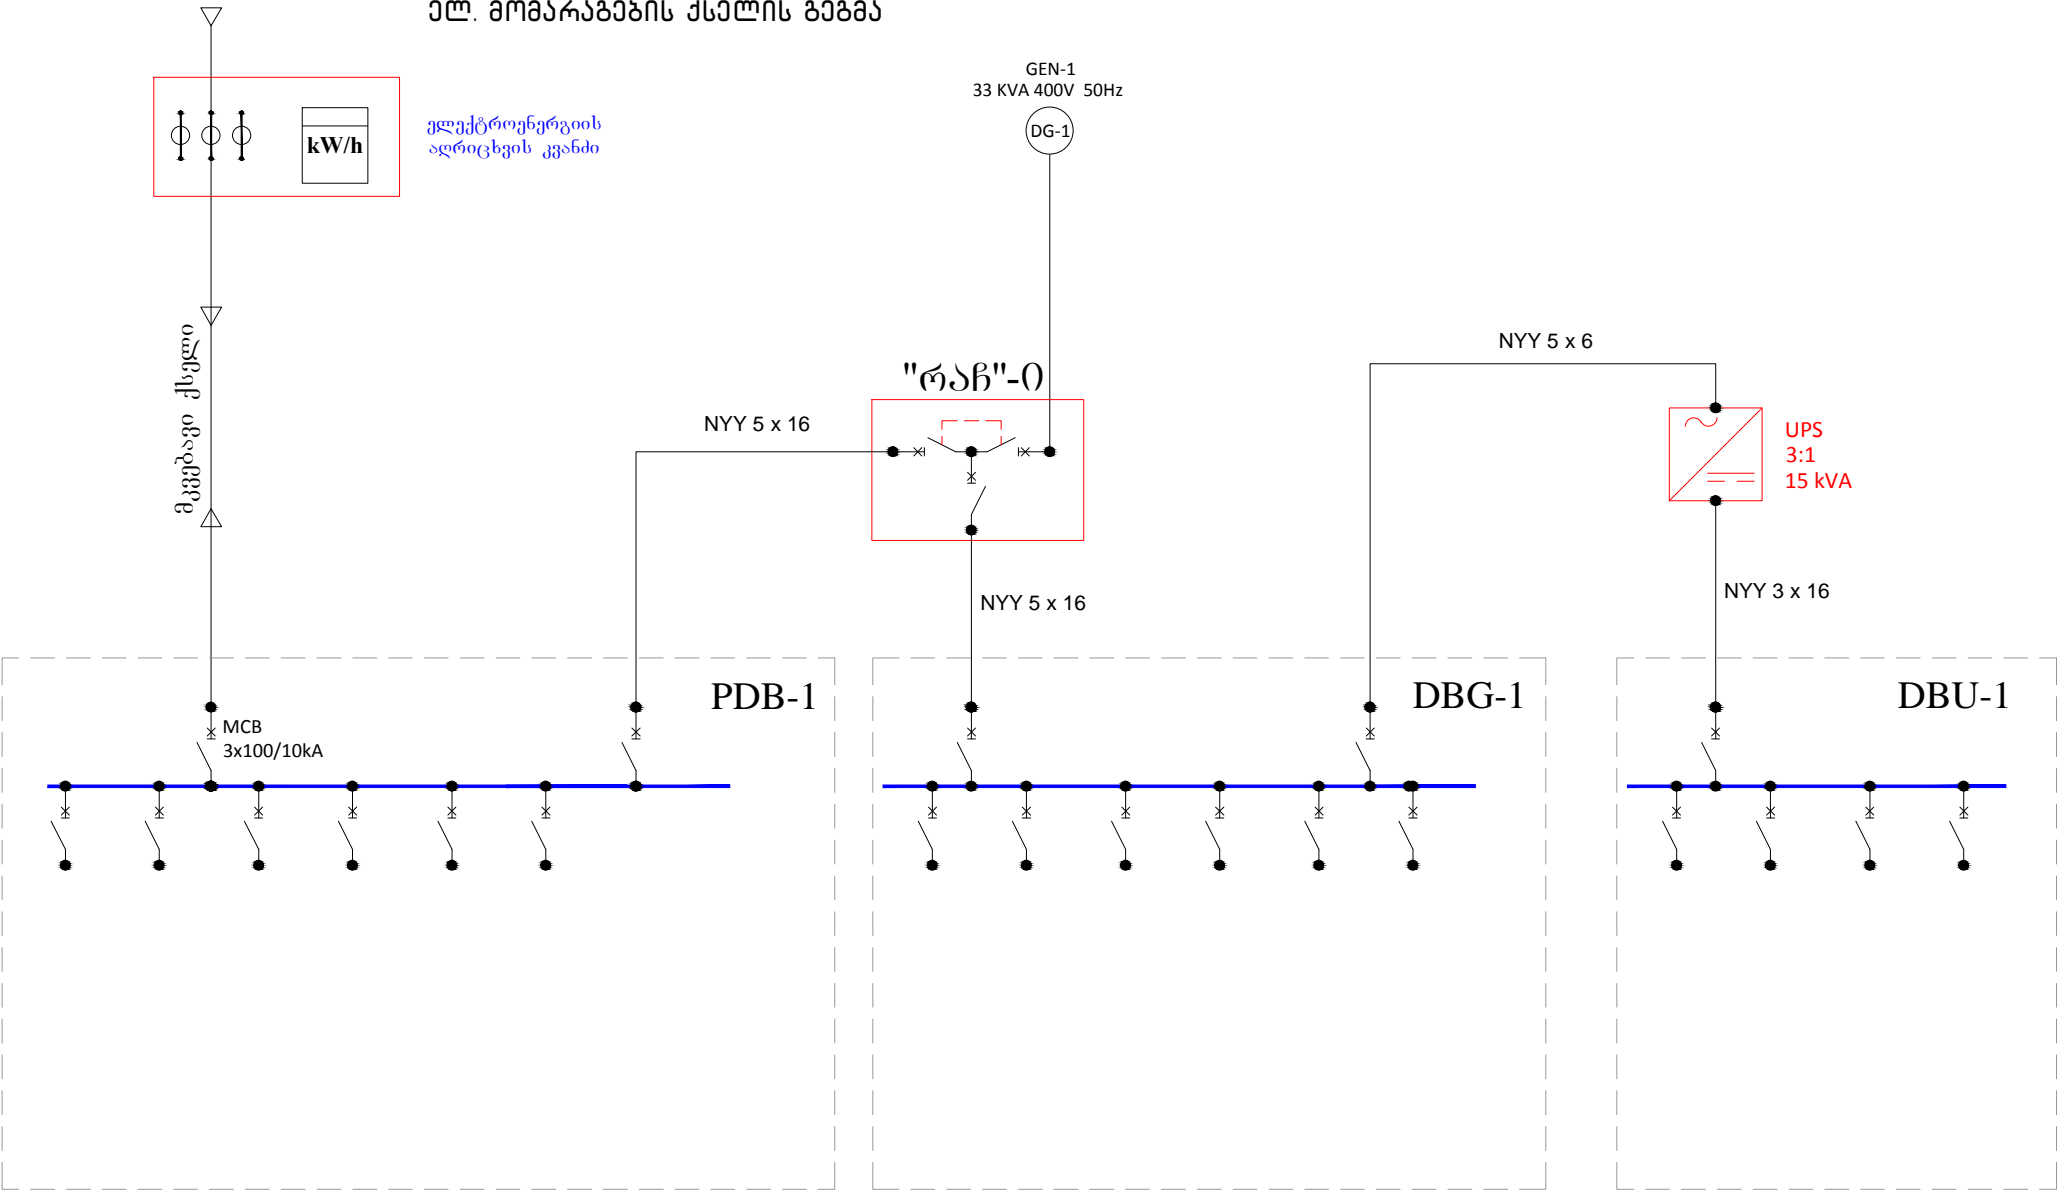


შენიშვნა:

ელექტროენერგიის აღრიცხვის კვანძის და გენერატორის ზუსტი აღმომდებარეობის დაუდგენლობის გამო, კალოვანი მკვეთრი კაბელი (კაბელი მრისხველის კარადიდან ობიექტის კალოვან კარადამდე) და გენერატორის კაბელი (კაბელი გენერატორს და "რკ"-ს შორის) არ არის გათვალისწინებული მასალების სპეციფიკაციაში !

დამარკი

არქიტექტურული კომპანია

www.dmark.ge



ობიექტის დასახელება
თრაქინიზ და ქოლ სენტრი

ობიექტის მისამართი
მიხეივანის ქ. 56

დამკვეთი
ალდაგი

2017.08.26

თარიღი

განმარტება

დამკვეთის №

00000

CAD DWG FILE

EL-01-05.dwg

დირექტორი

3. აბრამიშვილი

შეასრულა

გ.სტეფანაძე

შეამოწმა

სავტორი უფლებები

დამარკი

ნახაზის დასახელება

ელ. მომარაგების ქსელის გეგმა

EL-2

ფორმატი

A3

მასშტაბი

1: