


პირობითი აღნიშვნები

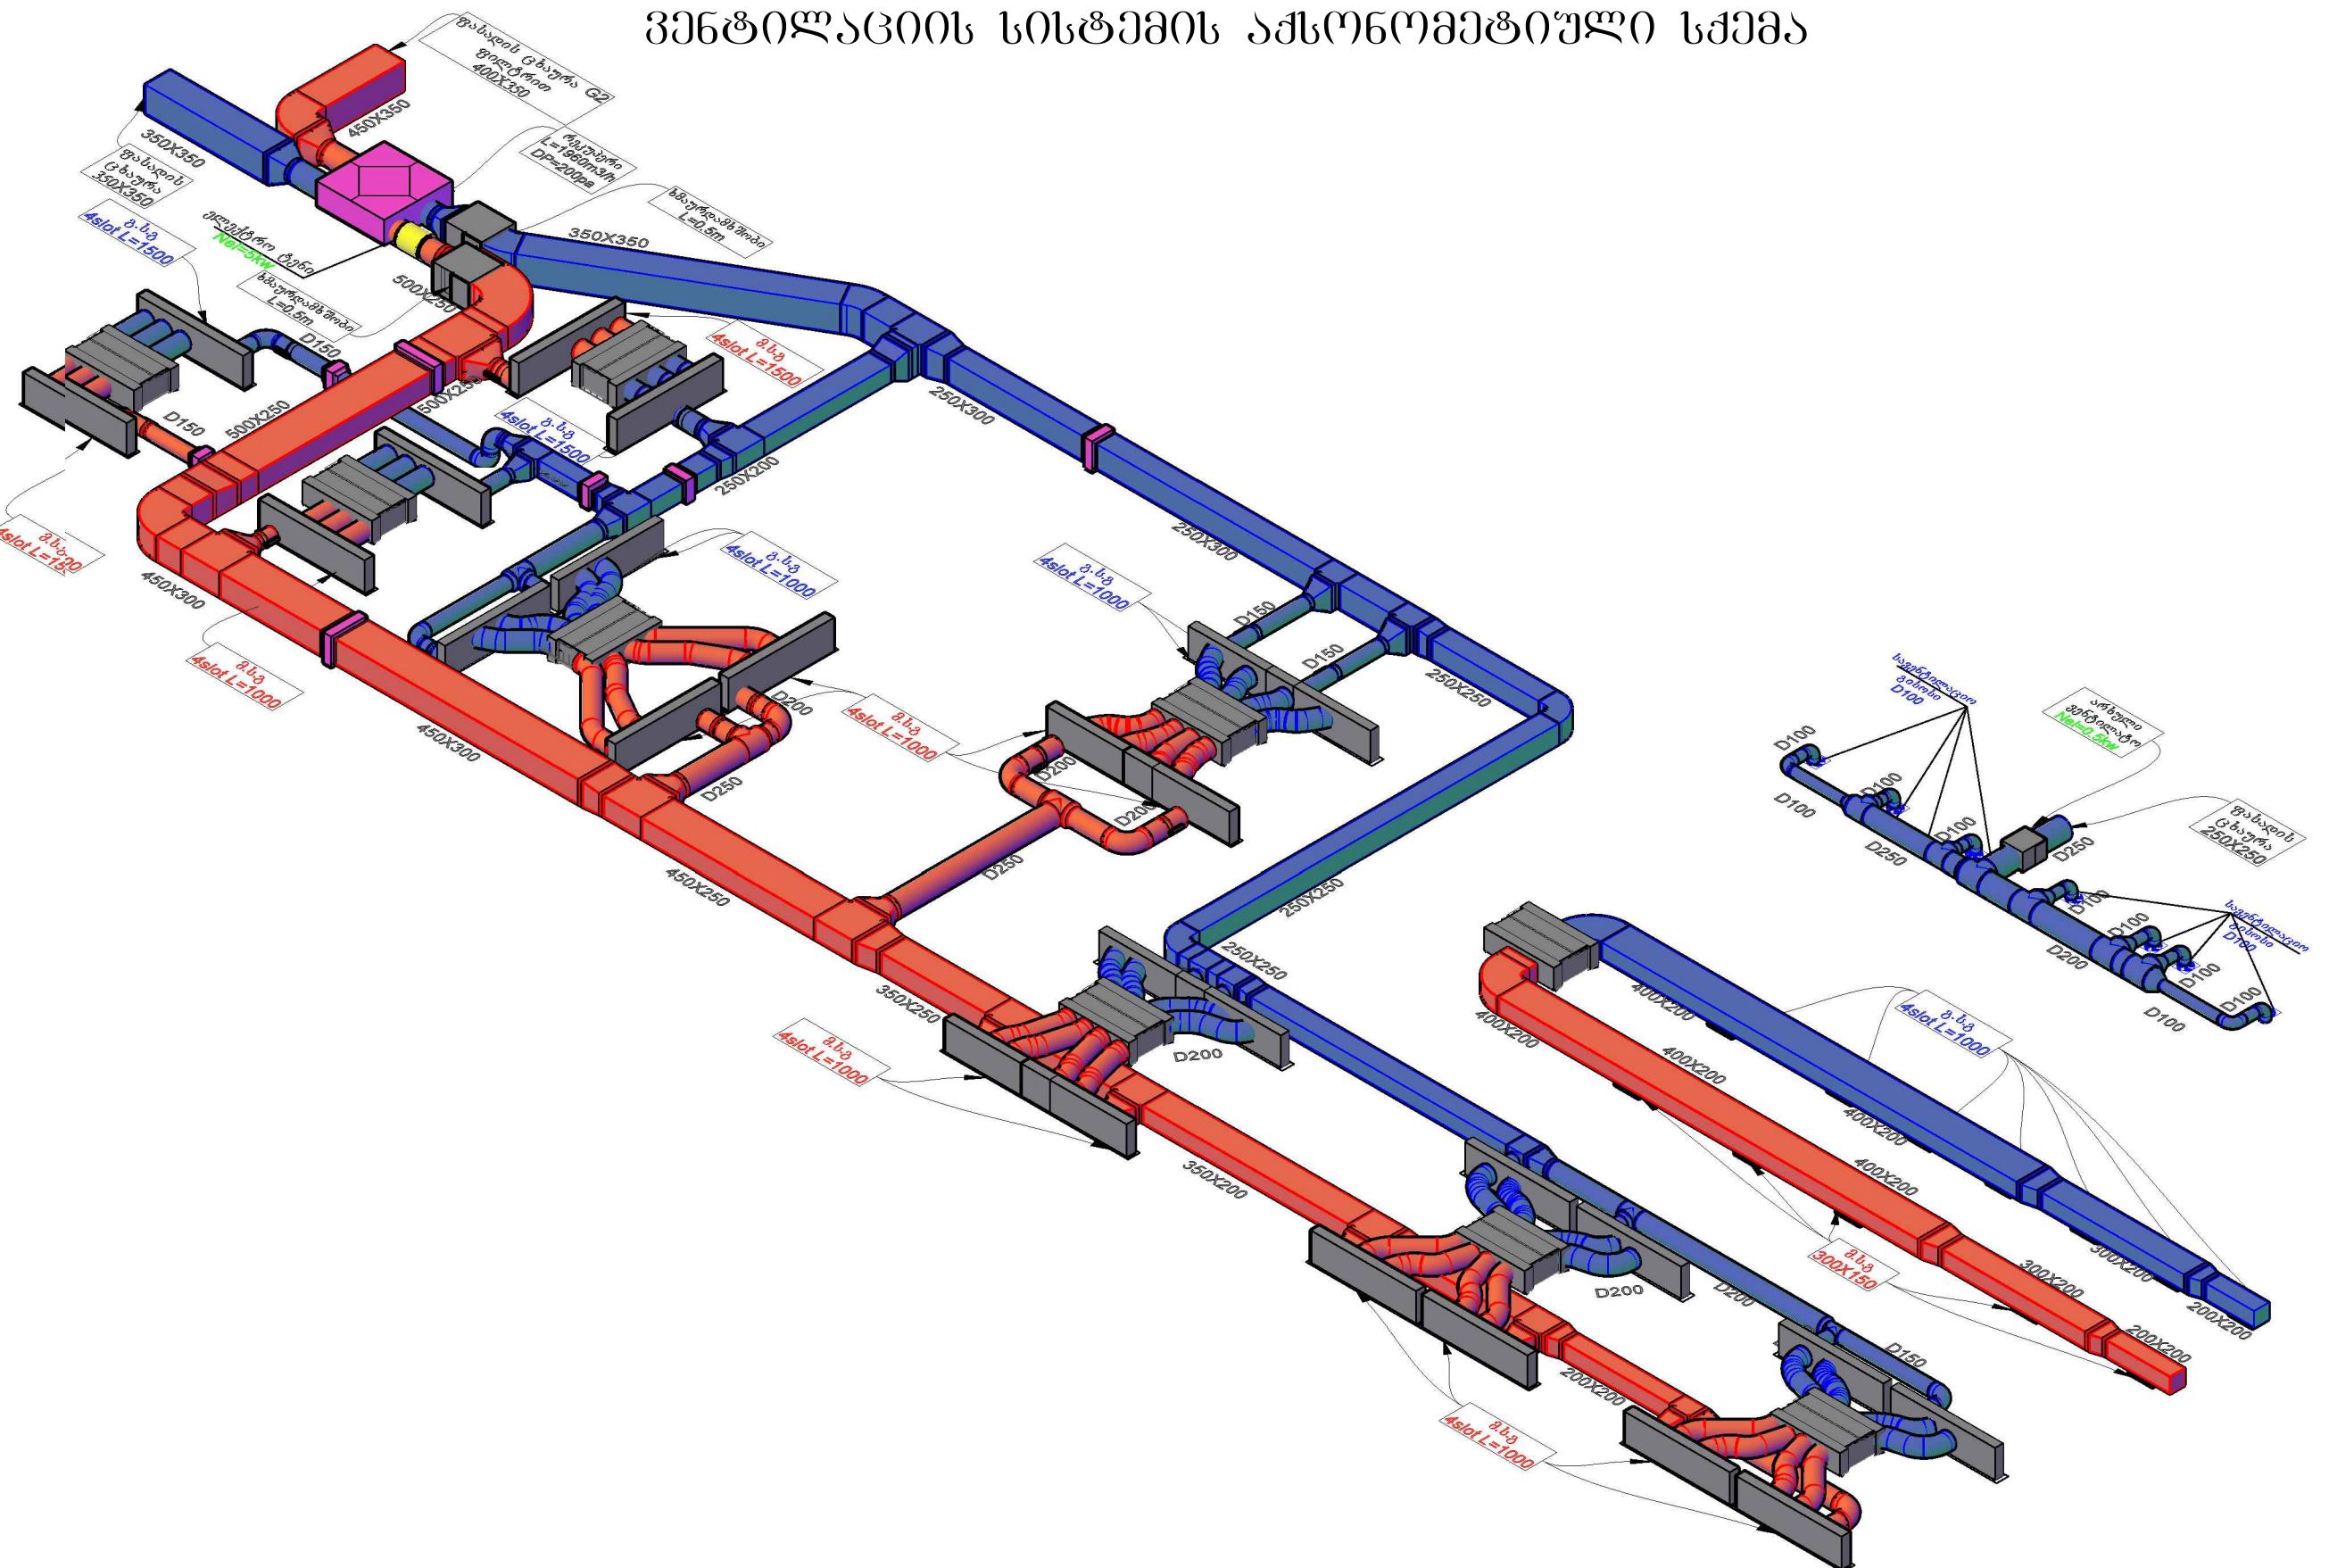

შენიშვნა

*მოდინებით და გამწოვი სავენტილაციო სისტემები უნდა შეიფუს 13მმ კაუჩუკის იზოლაციით
*VRF სისიტემის ყველა შიდა ბლოკთან უნდა მოეწყოს საექსპლუატაციაო ლუქი 600X600

პირობითი აღნიშვნები

	VRF გარე ბლოკი
	VRF არხები შიდა ბლოკი
	საენტილაციო აგრეგატი (რეტენიული)
	ელექტრო ტენი
	საენტილაციო გიხები
	საენტილაციო გიხები
	სლობ დაცუხტერი
	მოდინებითი სისტემის პარასტარი ზომებით (500X200)
	გამწოვი სისტემის პარასტარი ზომებით (500X200)
	დრეპარადი პარასტარი (D200)
	კაბელარხი
	პარასტარის ხარჯის მარგულისტებელი დამტერი
	სანაბრიო დამტერი
	დატერი
	მართვის პლატი
	სპეციალური მილის დამტერი
	საკომუნიკაციო კაბელი
	კონდენსაციის მილი
	კონდენსაციის მილის დამტერი
	დასრილობა
	რაფნეტი

დამკვირვებელი

	მისამართი: თერჯოლის რაიონი, სოფელი ხიჭიარევა
შემსრულებელი	
გას "გერპიტი დიზაინი"	
0186 თბილისი, საქართველო.	
88 ვაჟა-ფშაველას გამ. ტელ: (032) 2 30 30 20 E-mail: berketi@yahoo.com	

თანამდებობა	გვარი	ხელმ
დიზაინირი	დ.სტეფანია	
დახაზა	ქ. გამოხატა	
შეამოვა	ქ. ლონაძე	

კრიტიკული დასახელებები

თერჯოლის რაიონი, სოფელი ხიჭიარევაში მშენებარებ მაღაზის გათბობა, კონდიციონირება, კონტრილირება

306ტილაციის სისტემის აქსონიმითილი სახე

მასშტაბი	ვარიაცია	ვარიაცია
მარტივი	11.13.2020	გვერდი A-3